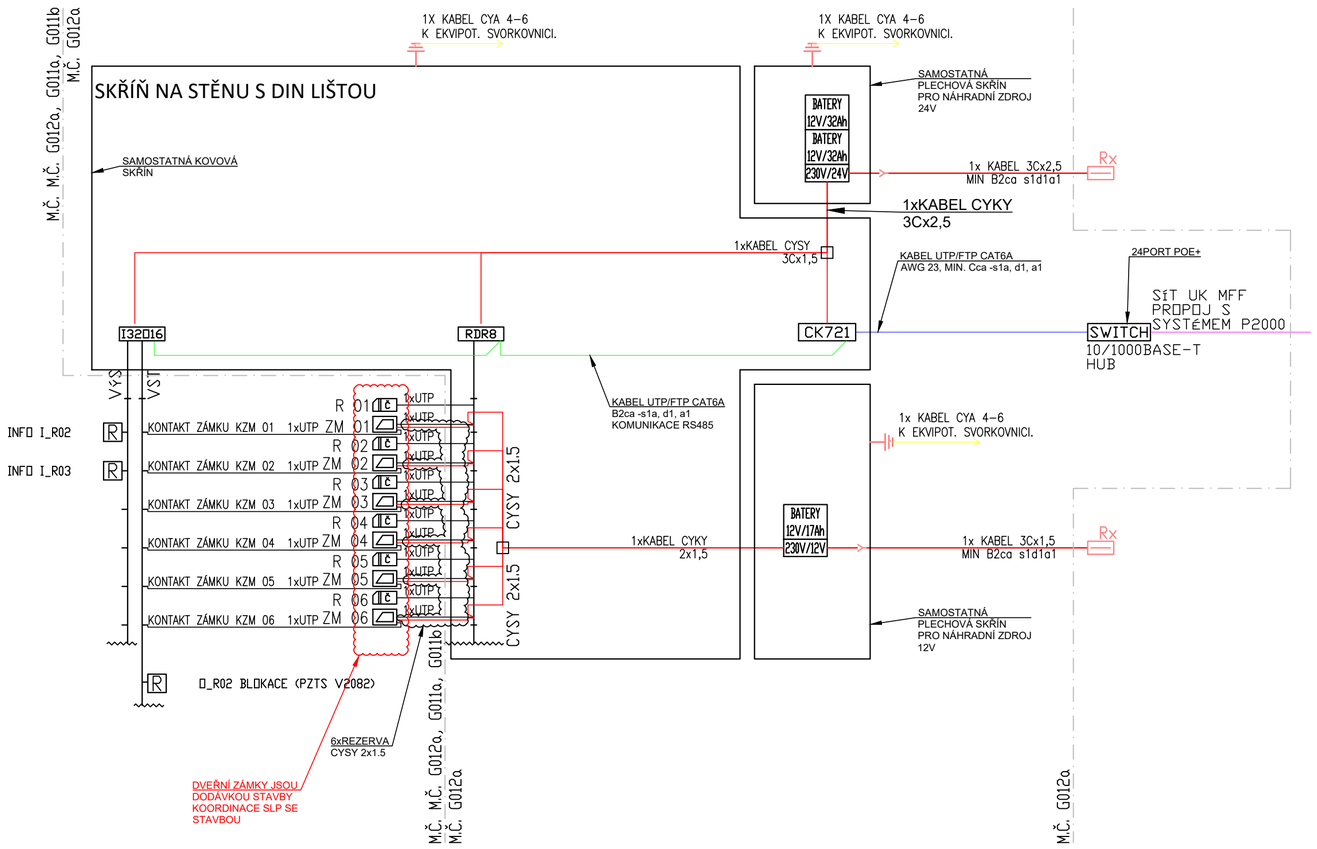

LEGENDA PZTS - POPLACH. ZABEZ. A TÍSŇOVÉ SYS.:
KV - KONTROLA VSTUPU:

- R — PZTS - FUNKČNÍ BLOK / RELÉ (Relé 12v s paticí Finder)
- KV - BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA
- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- CK721 — KV - KOMUNIKAČNÍ CONTROLLER (TCP/IP PROTOKOL)
- 230V/24V — KV - NAPAJEČ 24V 10A S BATERIEMI
- 230V/12V — KV - NAPAJEČ 12V 10A S BATERIEMI
- RDR8 — KV - DVEŘNÍ MODUL A MOŽNOSTÍ PŘIPOJIT 8 DVEŘÍ/ČTEČEK
- IO4 — KV - RELÉOVÝ MODUL VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ I4 O4
- I32O16 — KV - RELÉOVÝ MODUL VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ I32 O16

LEGENDA- POŽADAVKY NA ELEKTRO:

- 1X VOLNÝ VÝVOD 250V/10A/C
- 1X VOLNÝ VÝVOD ZŽ CYA
- Rx ROZVAĎČ ODKUD JSOU OKRUHY NAPÁJENY

KOMUNIKAČNÍ CONTROLLER SPLŇUJE:

- Komunikace s hostitelem bude používat používá standardní TCP/IP protokol v síti 10/100Base-T a jsou snadno integrované do správy zabezpečení P2000 Systém. Ovladač lze naprogramovat buď pomocí vlastního uživatelského rozhraní nebo prostřednictvím Rozhraní P2000 založené na Microsoft® Windows®.
- využívá všechny P2000 a P2000LE softwarové funkce, včetně monitorování alarmů, hlášení historie, propojení vstupů/výstupů, události aktivované kartou a systémem a místní, centrální nebo sdílený provoz. Historie a transakce událostí jsou nahráno na hostitele pro uložení a generování sestav.
- podporuje následující funkce:
  - •až 16 čteček na ovladač
  - • vestavěný 32bitový procesor
  - • 128 MB flash paměti
  - • Síťové připojení 10/100Base-T
  - • Port DB9 pro konfiguraci, uvedení do provozu a servisní údržba
  - • kapacita úložiště až pro 100 000 držitelů karet
  - • Přijímá až 20místná čísla odznaků
  - • 12 kódů zařízení na čtečku (192 na ovladač)
  - • 40 svátků
  - • 64 časových pásem
  - • 8 párů přístupových skupin/časových pásem na odznak
  - • Podporuje wiegand, proximity, magnetic stripe, barium ferrite, smart card většina biometrických čteček a technologie karet s čárovým kódem.

SCHÉMA ZOBRAZUJE POUZE PRINCIP, PŘI REALIZACI DOŘEŠIT

ZMĚNA Č.	ZMĚNOVÝ LIST - POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	DATUM
-	-	-	-

ALTRON

CATEGORY a.s.
Vídeňská 125
619 00 Brno
http://www.category.cz

název akce / project:
Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu
v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8

investor: / developer:
Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakutla
Ovocný th 560/5
Staré Město, 110 00, Praha 1

stupeň: / phase:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
Z05749

zpracovatel: / planning:
ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

hlavní inženýr projektu: / project manager:
Ing. Pavel Šilar, Ph.D.
Jaroslav Krejčí

zpracovatel části: / discipline planning:
CATEGORY a.s.
Vídeňská 125, 619 00, Brno,
http://www.category.cz

odpovědný projektant části: / planned:
Zdeněk Mrkvica

vypracoval: / drawn:
Jan Nekvapil

kontroloval: / checked by:
Jaroslav Krejčí

název části: / discipline title:
D.1.4.5 - SLABO. ELEKTROTECHNIKA - část SKS, IP-KAM, PZTS, ACS

část: / discipline:
D.1.4.5

formát: / size: A2
počet listů: / sheets: 1 list
datum: / date: 2/2024
měřítko: / scale: –
revize: / revision: R0
číslo paré

název objektu: / object name:
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu
parc.č. 404/19, k.ú. Libeň, obec Praha

objekt: / object:

název přílohy: / title:
BLOKOVÉ SCHÉMA ACS

číslo výkresu: / drawing number:
D.1.4.5.231