




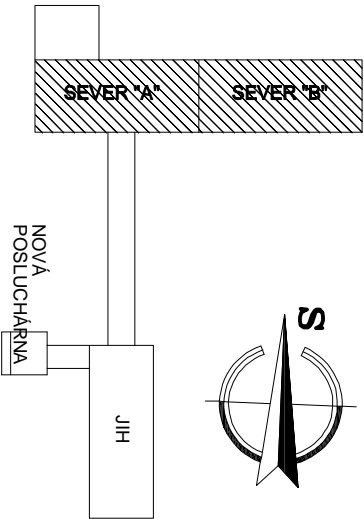

POLE 1

POLE 2

3 NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S
io = 7,84kA (omezený zkratový proud jističím prvkem)

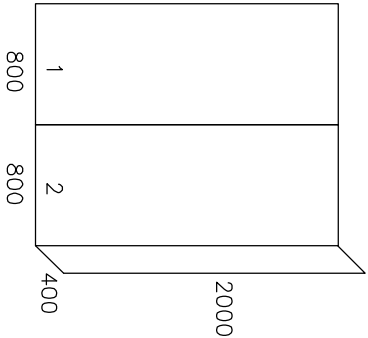

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazů
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Josef Chmipa	 PROJEKT, KONFERENCE, SERVIS VÝVOJOVÉ, KONTROLNÍ, KVALITACE, CHUZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradecká 500 03 Jihl. 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 408 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
vyracoval	ing. Josef Chmipa	
projektant stavební části	ing. Jiří Hájek	
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	
místo	HRADECKÝ KRÁLOVSKÝ 500 05 HEVROVSKÝHO 1203	 A subsidiary of VINECI
název akce:	REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SEVERNÍ BUDOVA	
profese:	S.A.3.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
název výkresu:	ROZVÁDEČ m06-01-nov	
č. paré	č. výkresu	S.A.3.7.9