


DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

2.PP

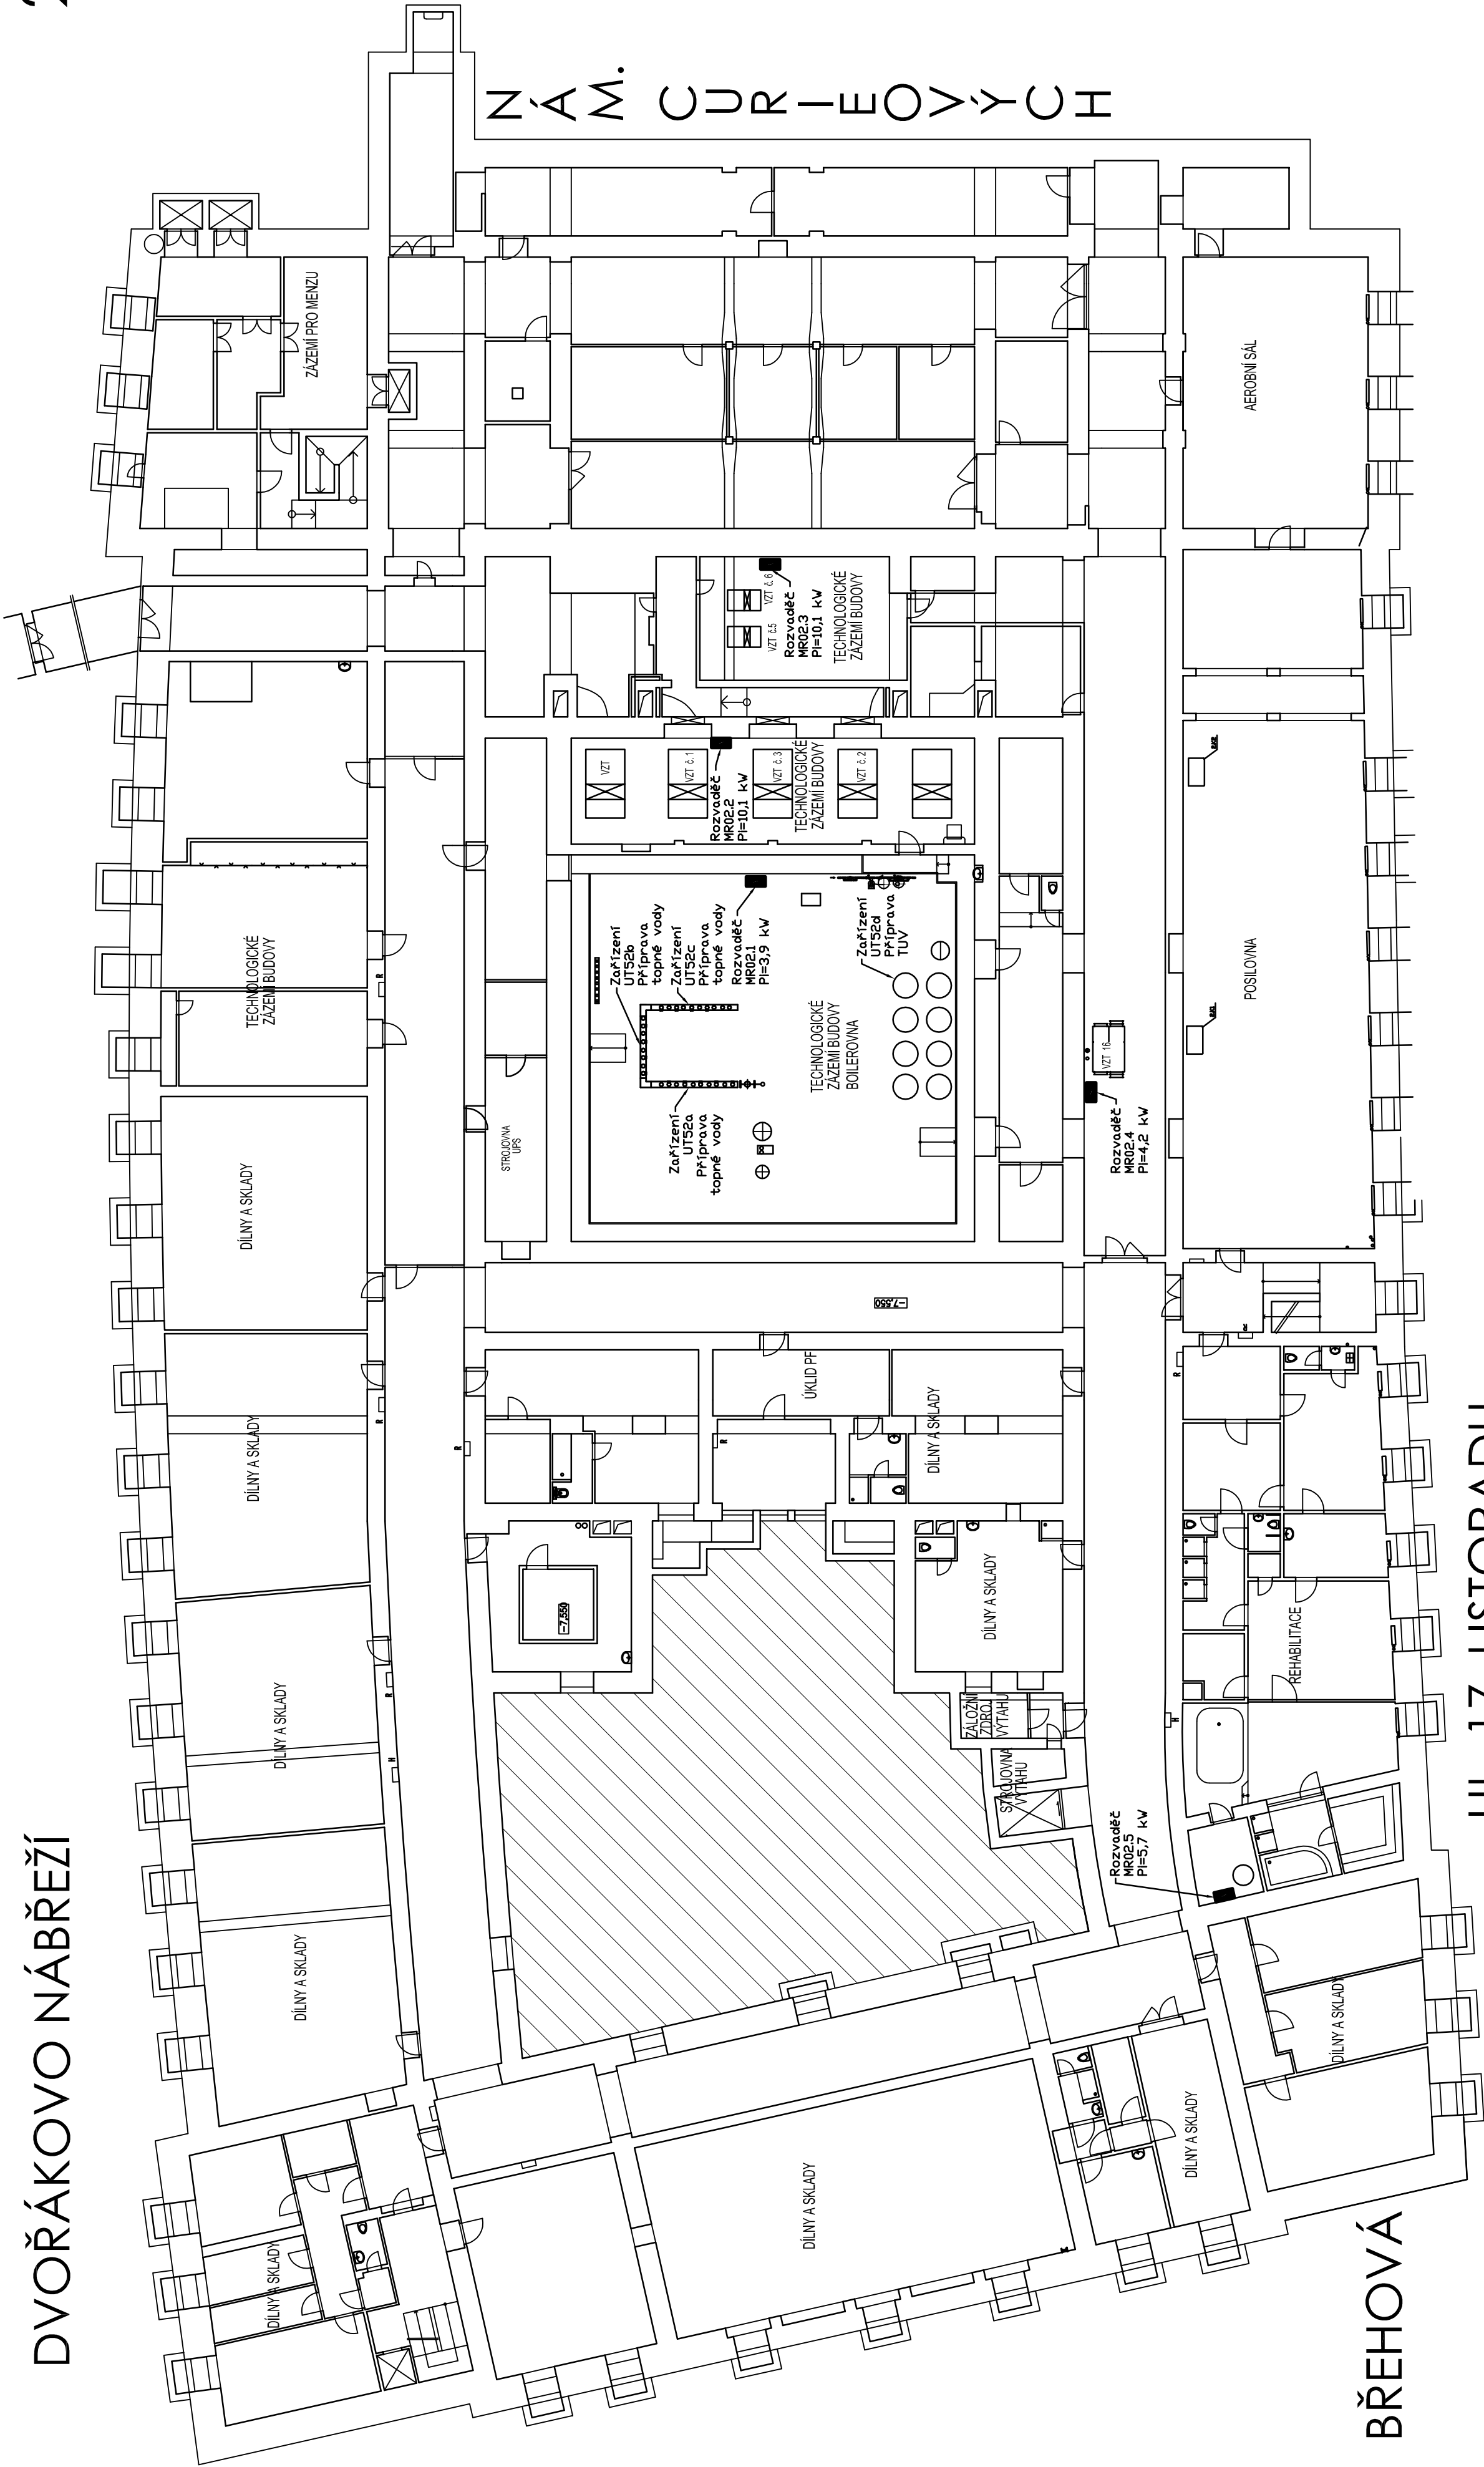

UL. 17. LISTOPADU

BŘEHOVÁ

Napěťová soustava: 3+N+PE st. 50Hz 230/400V TN-C-S
Základní ochrana: KRYTÍM A IZOLACÍ
Ochrana při poruše: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Doplňná: POSPOJOVÁNÍM
Doplňková ochrana: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

±0,000 =		m.n.m.	PARE:	
Ing. Jiří Žoček		GEN.PROJEKTANT :	Ing. Jiří Žoček	
Projekty T2B		VYPRACOVAL :	Jiří Satriansky	
Jeseniova 1196/52		INVESTOR :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY	
Praha 3 130 00		MÍSTO :	PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY , PRAHA 1 NÁMĚSTÍ ČURĚOVÝCH 7	
tel.: 224 255 995		AKCE :	UK- PF Kotelna	
mob.:603 261 685		obsah výkresu	D1.4.3 MaR a Elektroinstalace	
e-mail: jocek@volny.cz		Půdorys 2.suterén - 2.PP		D.1.4.3.3
č. zakázky		formát	6 A4	datum
		účet	DPS	měřítvo
				1:200