



# DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

## 5.2P

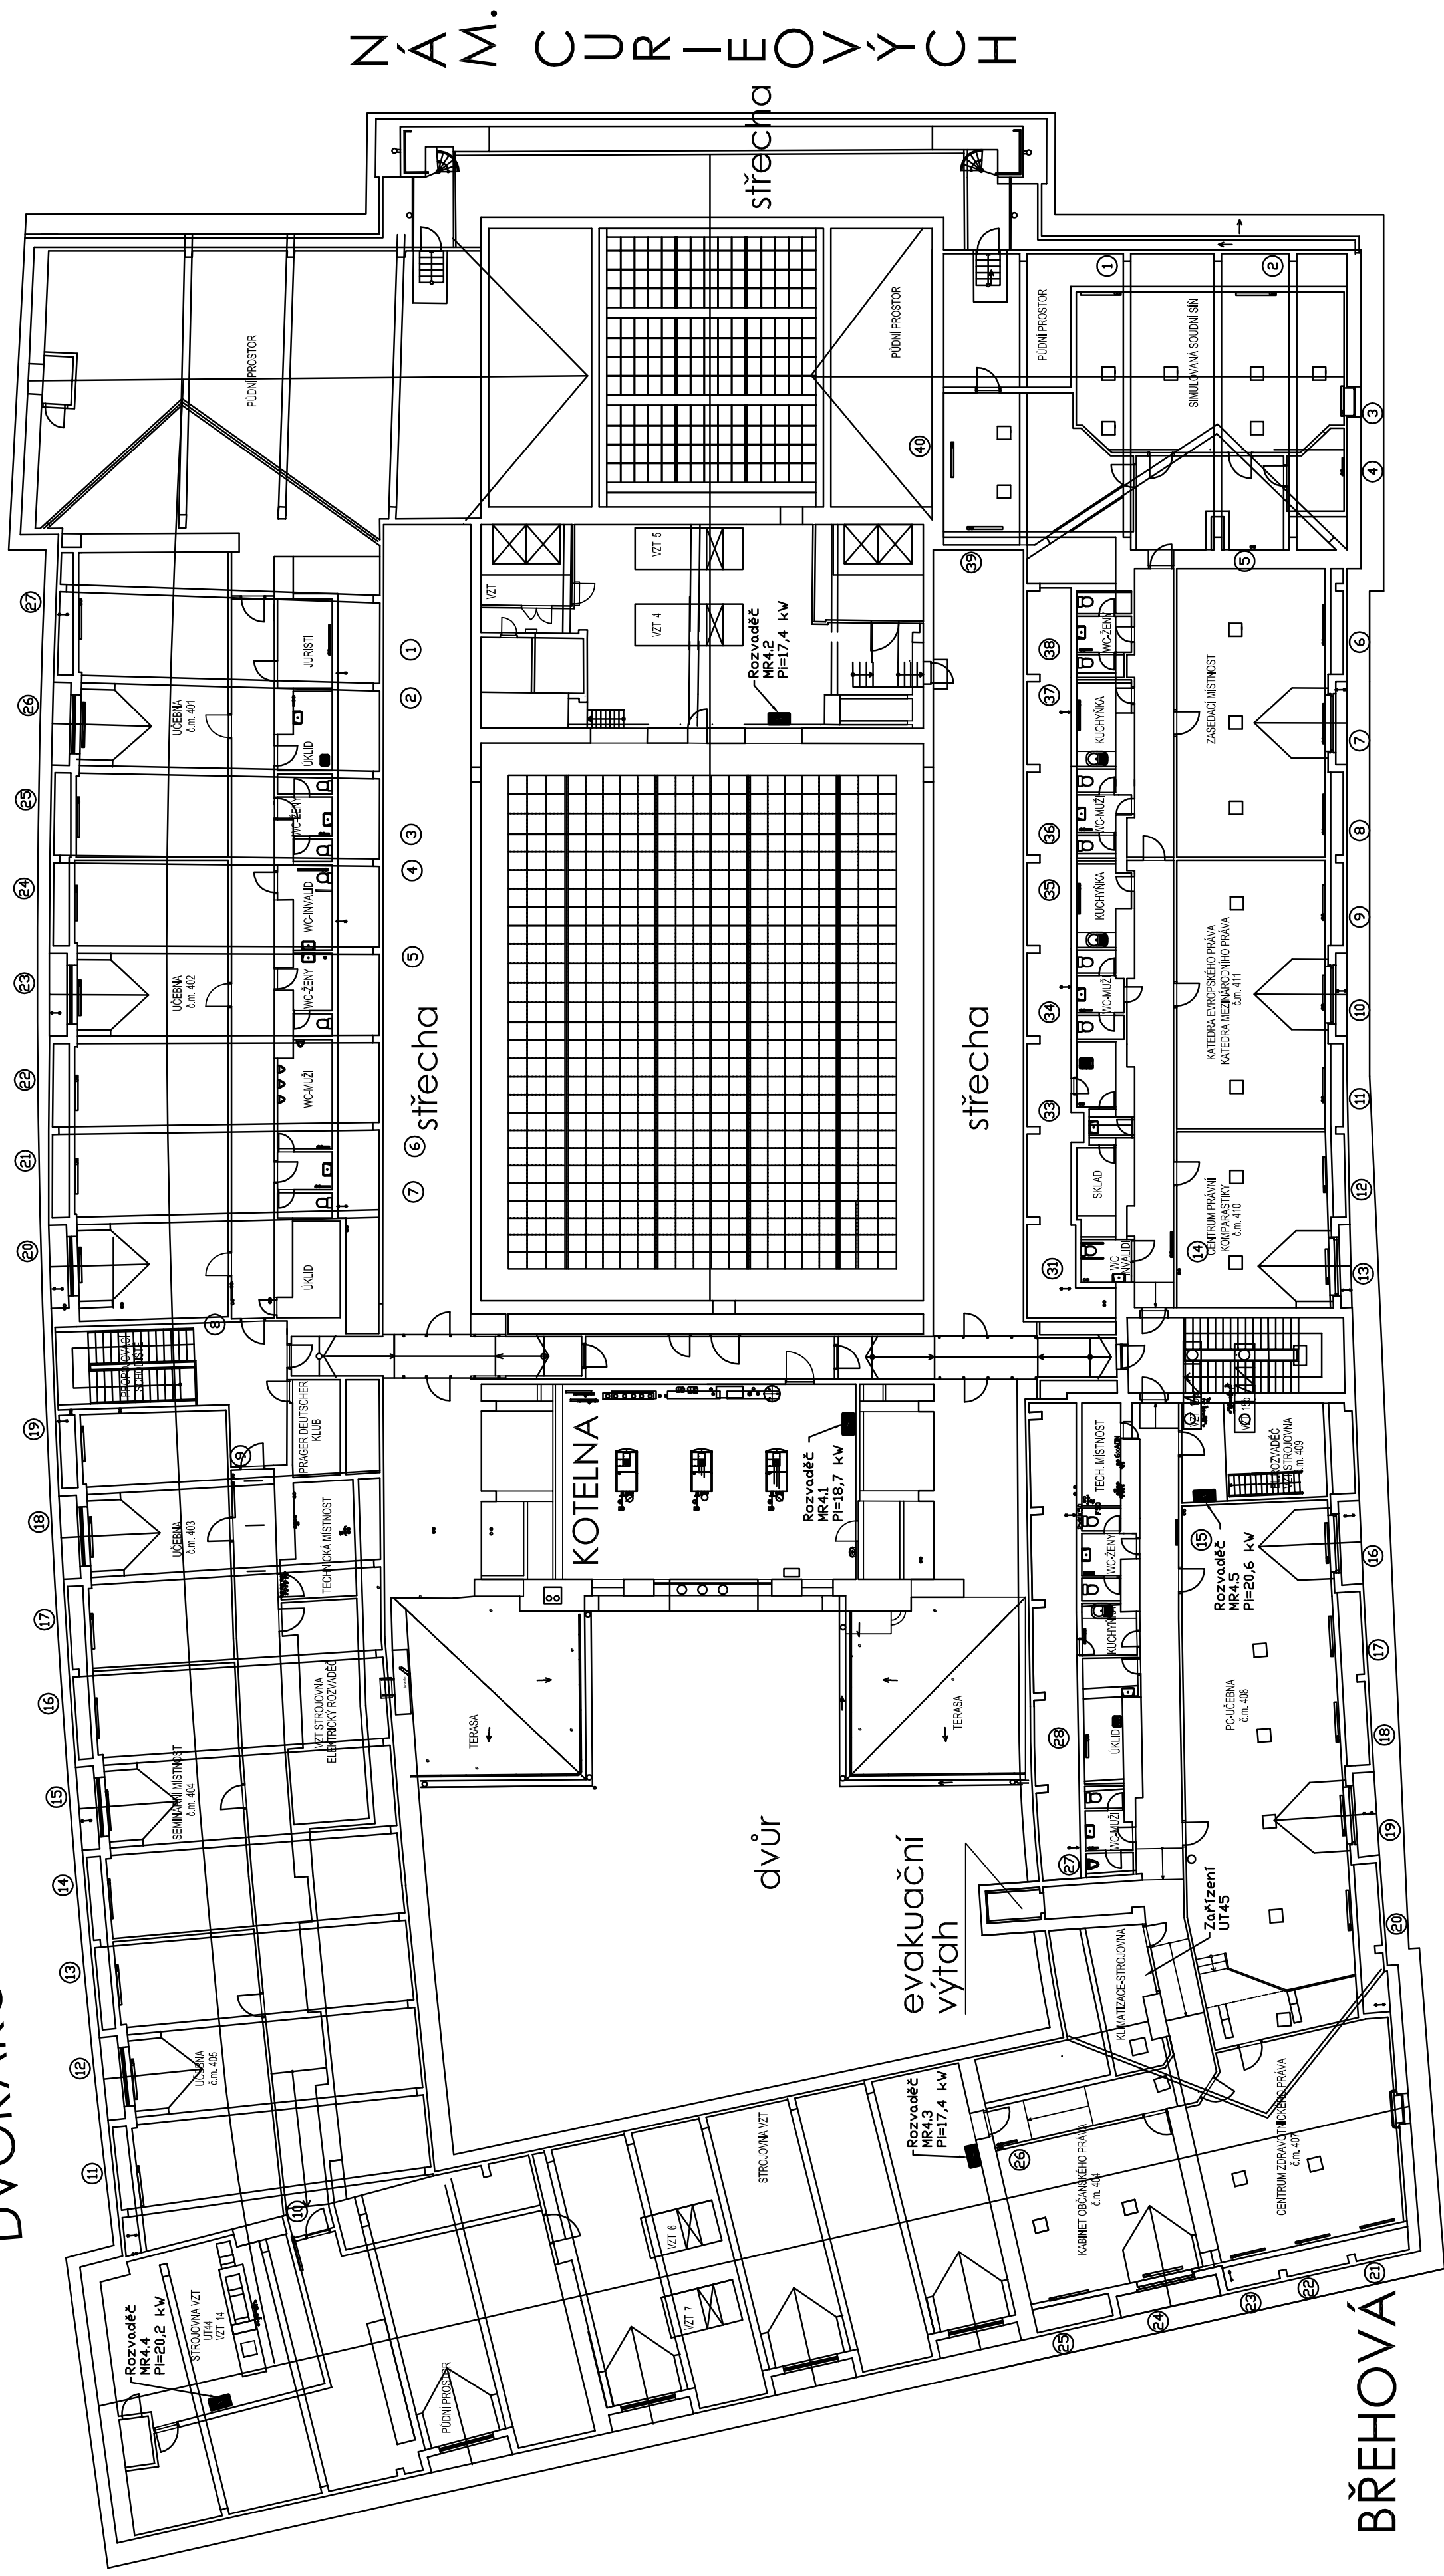

## UL: 17. LISTOPADU



Napávací soustava: 3+N+PE st. 50Hz 230/400V TN-C-S  
Základní ochrana: KRYTÍM A IZOLACÍ  
Ochrana při poruše: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
Doplňová: PUSPOJOVÁNÍM  
Doplňová ochrana: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

±0,000 =		m.n.m.		PARE:		
ing. Jiří Žoček <b>Projekty TzB</b> Jeseníova 1196/52 Praha 3 130 00 tel.: 224 255 995 mob.: 603 261 685 e-mail: <a href="mailto:projekty@viny.cz">projekty@viny.cz</a>	GEN.PROJEKTANT :	Ing. Jiří Žoček				
	VYPRACOVAL :	Jiří Sotranský				
	INVESTOR :	PRAVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY				
	MÍSTO :	PRAVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY , PRAHA I NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 7				
	AKCE :	UK- PF Kotelna				
obsah výkresu		D1.4.3 MaR a Elektroinstalace		č. výkresu		
		Půdorys 4.patru - 5.NP		D1.4.3.5		
č. zadávky	formát	6 A4	datum	12/2018	účet	DPS
					měřítko	1:200