


DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

1.PP

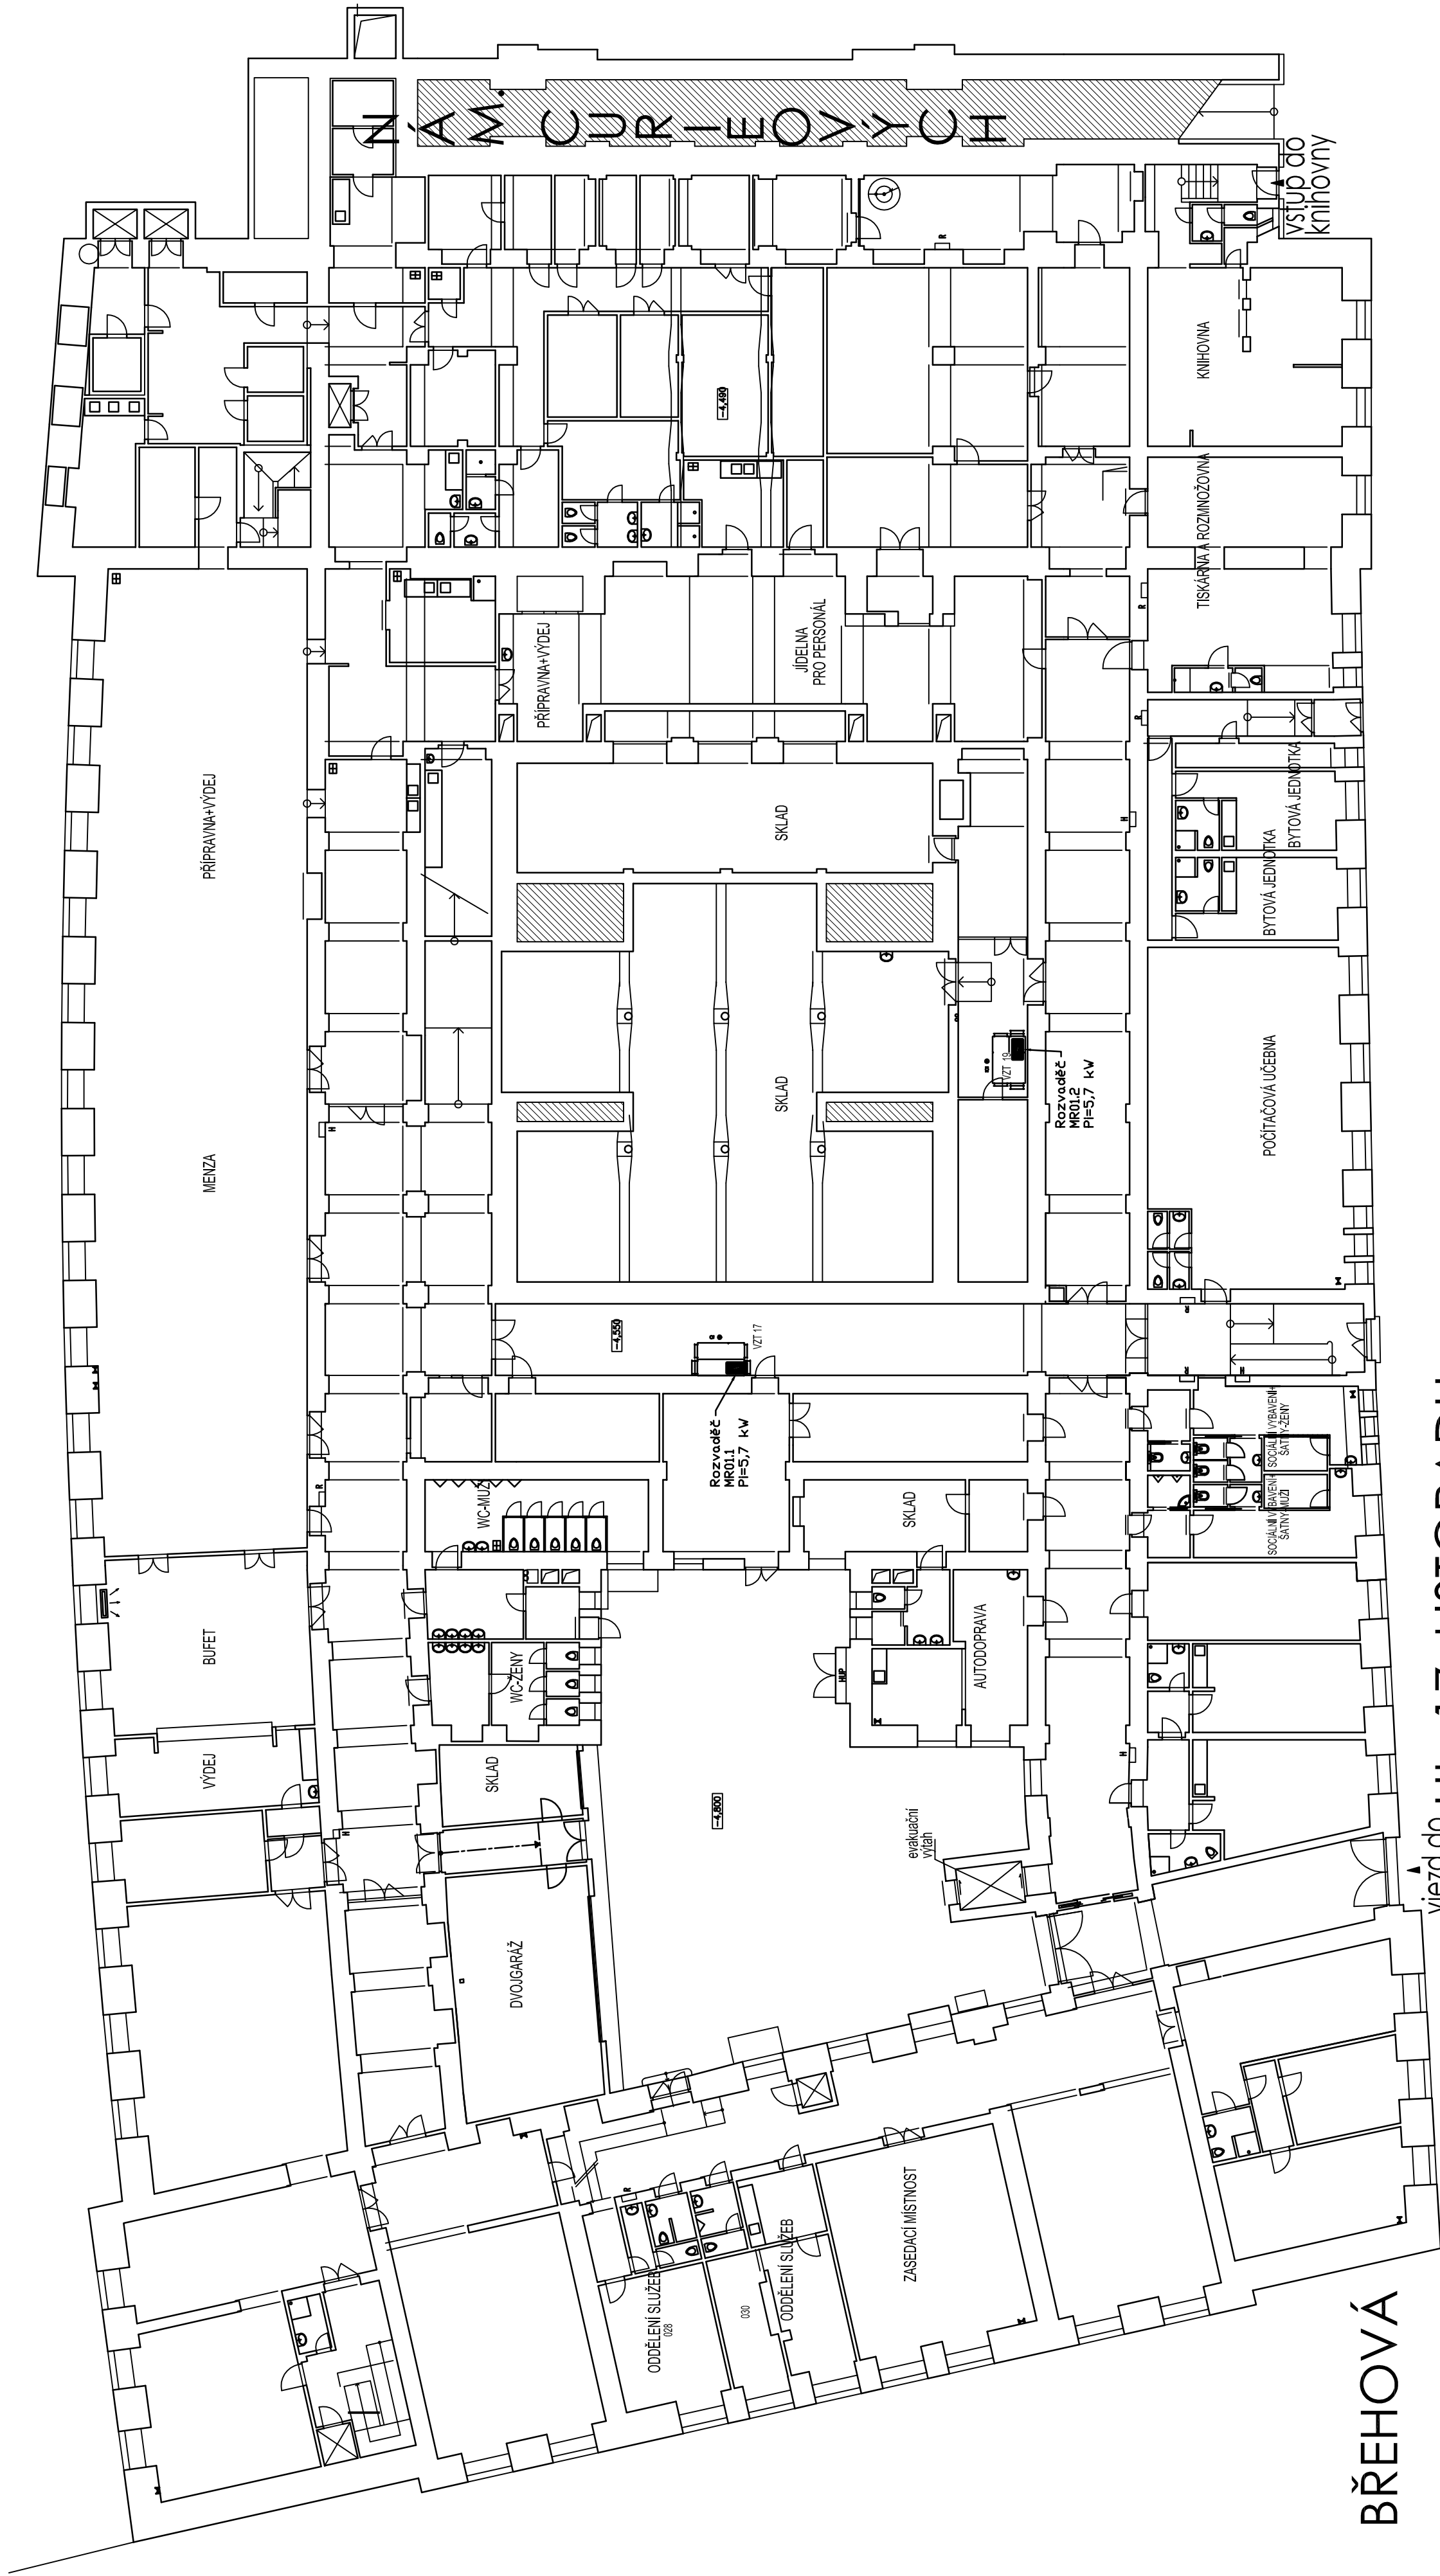

BŘEHOVÁ

vjezd do dvora
UL. 17. LISTOPADU

Napěťová soustava: 3+N+PE st. 50Hz 230/400V TN-C-S
Základní ochrana: KRYTÍM A IZOLACÍ
Ochrana při poruše: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Doplňná: POSPOJOVÁNÍM
Doplňková ochrana: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

±0,000 = m.n.m.		PARE:	
ing. Jiří Žoček		GEN.PROJEKTANT :	
Ing. Jiří Žoček		Ing. Jiří Žoček	
Projekt TŽB		VYPRACOVAL :	
Jeseniova 1196/52		Jiří Satrianský	
Praha 3 130 00		INVESTOR :	
tel.: 224 255 995		PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY	
mob.: 603 261 685		MÍSTO :	
e-mail: jzoc@volny.cz		PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY, PRAHA I NÁMĚSTÍ CURIEVÝCH 7	
D1.4.3 MaR a Elektroinstalace		AKCE :	
Půdorys 1.suterén - 1.PP		UK: PF Kotelna	
č. výkresu		D1.4.3.4	
č. zakázky		mřítko	
6 A4		1:200	
datum		DPS	
12/2018		účel	