


STAVBA: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1		 <i>architektura design</i> ING. ARCH SIMONA DOČKALOVÁ JUGOSLAVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1602/25, PRAHA 6, 160 00 tel: 728 527 189, architekt@simona-dockalova.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	ONDŘEJ ZACH	VYPRACOVAL:	ONDŘEJ ZACH
INVESTOR:	Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta	STUPEŇ:	ohlášení stavby
MÍSTO STAVBY:	nám. Jana Palacha 2, Praha 1	DATUM:	12/2013
ČÁST:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT:	3A4
		MĚŘÍTKO:	--
OBSAH:	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS19-4NP	Č.ZAKÁZKY: 1112	Č.VÝKRESU: E.10


STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RS19-OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ

L1,L2,L3	3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S	Ik<10kA
----------	----------------------------	---------

ROZVÁDĚČ BUDE KONSTRUKČNĚ PŘIPRAVEN
PRO MONTÁŽ NOVÝCH NN ZAŘÍZENÍ.

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDEČ OZN. RS19
BUDE DOPLNĚN DVĚMA JISTIČOVÝMI VÝVODY
URČENÝMI PRO NÁPOJENÍ VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH
JEDNOTEK.

V PŘÍPADĚ, ŽE NA STÁVAJÍCÍ LÍSTĚ DIN NEBUDE DOSTATEK PROSTORU PRO 2 JEDNOFÁZOVÉ JISTIČE BUDE DO VOLNÉHO PROSTORU V ROZADEČI INSTALOVÁNA NOVÁ LÍŠTA DIN.
PRO INSTALACI NOVÝCH JISTIČŮ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V KRYCÍM PLECHU ROZADEČE JE MOŽNO POUŽÍT RETROFITNY PŘÍSLUŠNÝCH JISTIČŮ.

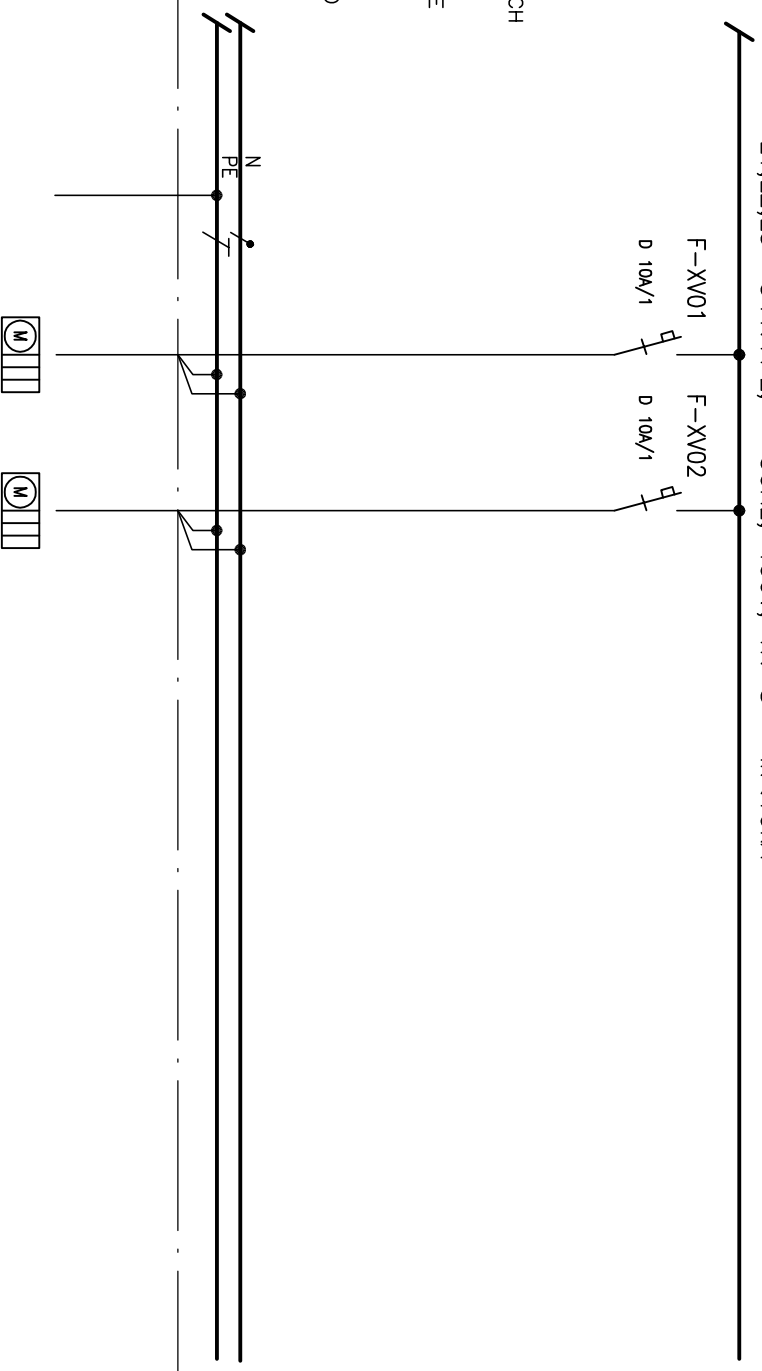

Č.YVYVODU: NAZEY ZAR.. UKONČENÍ: TYP KABELU: OZN.KABELU: PI [kW]: DELKA [m]: UMÍSTĚNÍ:	POSPOJENÍ KLIMA JEDNOTEK CVA 2.5	1 KLIMATIZACE 4np/XV01 CYKY 3lx1.5 WL/4np/XV01 0.299	2 KLIMATIZACE 4np/XV02 CYKY 3lx1.5 WL/4np/XV02 0.364
	60	60	60
	4NP	m.č.317-319	m.č.319-323