


POKOJ TYP A1

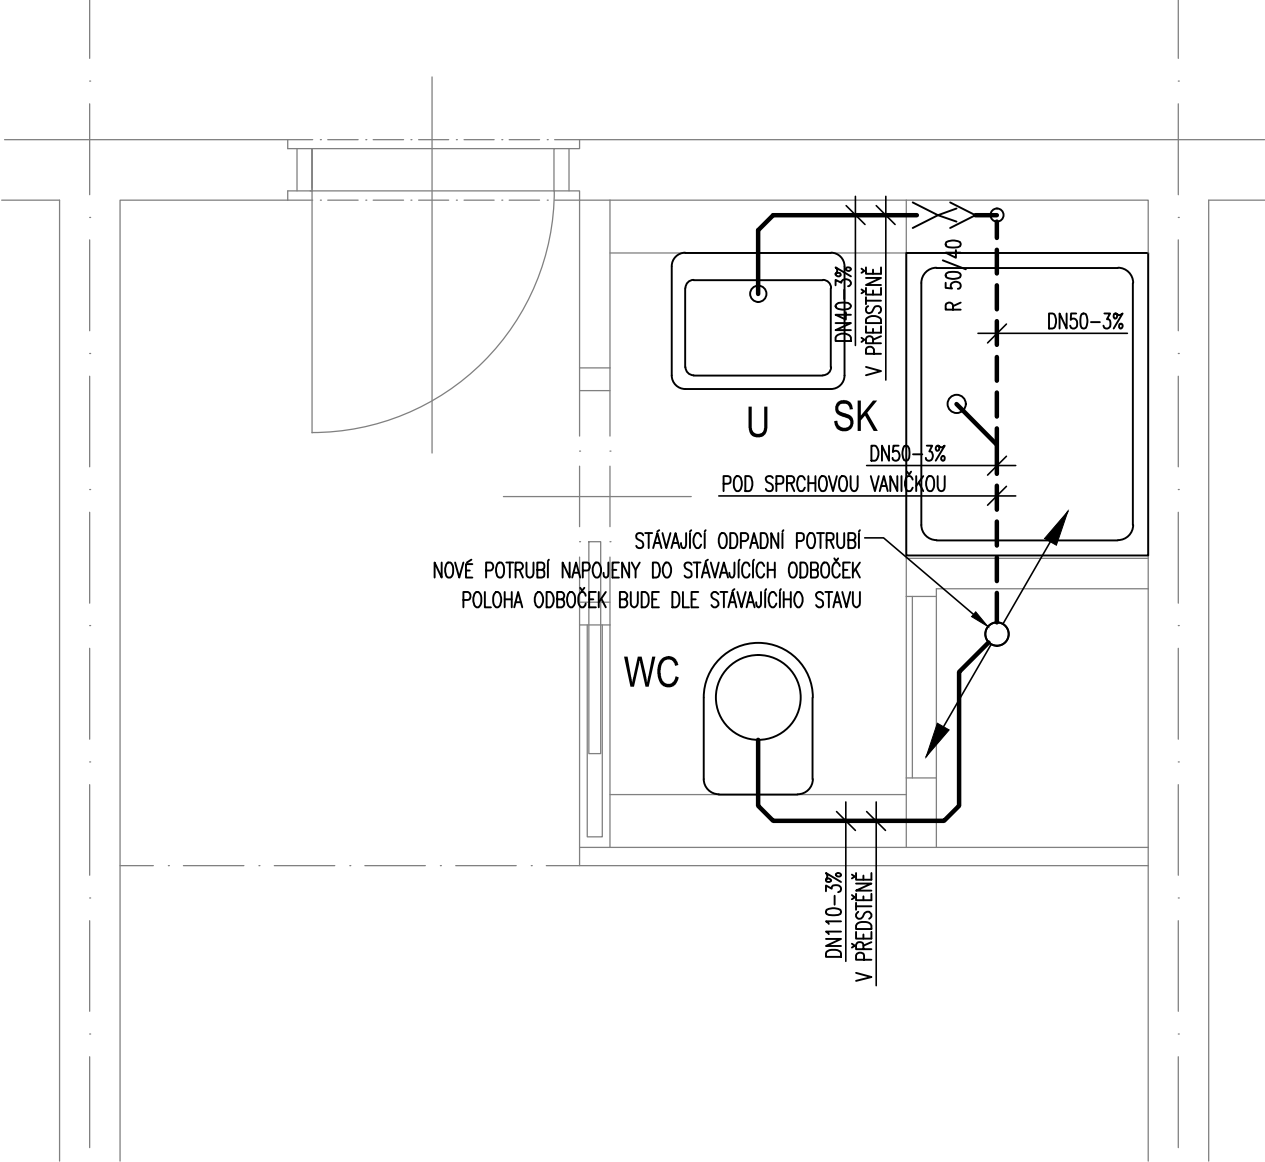

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ VE ZDI
- - - - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ V PODLAZE

- POTRUBÍ JE OZNAČENO JMENOVITÝM PRŮMĚREM DN
- VEŠKERÉ POTRUBÍ S HRDLOVÝMI SPOJI PP-HT
- KOTVENÍ POTRUBÍ DLE PŘEDPISU VÝROBCE
- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3%
- VEŠKERÉ ZP JSOU PŘIPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| ± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP | | |
| revize | | datum revize |
| stavba <div>Univerzita Karlova, Centrum Krystal, Oprava prostor v 7. a 8.NP</div> <div>Jose Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín</div> | | |
| stavebník <div>Univerzita Karlova, Centrum Krystal,</div> <div>Jose Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín</div> | | |
| projektant | | |
| projektant spec.části | | |
| stupeň PD Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání veřejné zakázky | | DPS+ZVZ |
| spec. část D.2. Zdravotně technické instalace | | razítko |
| zodp. projektant Ing. Michael Růžička | | |
| vypracoval Ing. Petr Klobusovský | | |
| obsah <div>PŮDORYS KANALIZACE</div> <div>POKOJ TYP A1</div> | | |
| zakázkové číslo | název souboru | |
| měřítko 1:25 | kopie | číslo D.2.4. |
| datum 06/2018 | | |