

V Praze dne 9. června 2016

**VĚC: DODATEČNÁ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Vážení,

v rámci otevřeného zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“, EDS: 133D21E 000005 uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 404767 zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

**Úplné znění žádosti o dodatečnou informaci ze dne 3. 6. 2016 a odpovědi zadavatele k jednotlivým dotazům:**

„Dotaz č. 1

*SO 07\_02 Gastroprovaz – technologie bufetu*

|        |    |      |                                                          |     |     |
|--------|----|------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 4161.  | SP | G_51 | Umyvadlo nerez - včetně samouzavíratelné baterie, sifon  | kus | 1,0 |
| 4 206. | SP | G_35 | Umyvadlo na ruce nerez - baterie samouzavíratelná, sifon | kus | 1,0 |
| 4 208. | SP | G_37 | Umyvadlo na ruce nerez - samouzavíratelná baterie, sifon | kus | 1,0 |

- *Můžete blíže specifikovat typ samouzavíratelných baterií? V projektové dokumentaci jsme nenašli.*

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel uvádí jako referenční výrobek samouzavíratelných baterií Schell Petit SC-M.

**Zadavatel současně ruší položku č. 4208 „Umyvadlo na ruce nerez – samouzavíratelná baterie, sifon“ jako součást pracovního stolu (položka 4204).**

|                   |               |              |              |                 |              |                                                                     |              |                |                |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <del>4 208.</del> | <del>SP</del> | <del>4</del> | <del>T</del> | <del>G_37</del> | <del>-</del> | <del>Umyvadlo na ruce nerez – samouzavíratelná baterie, sifon</del> | <del>-</del> | <del>kus</del> | <del>1,0</del> |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|

„Dotaz č. 2

*Skladba S.60 Sokl zateplený a zapuštěný pod úroveň ÚT*

| S.60 Sokl zateplený a zapuštěný pod úroveň UT |                                                             |                             |                                   | celková tl. |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| popis a funkce vrstvy                         |                                                             | typ navrženého materiálu    |                                   | tloušťka    | poznámky a zásady                                                                                   |
| 1                                             | stávající resp. nová konstrukce stěny                       | zarovnaný a očištěný povrch |                                   |             | transparentní, zajištění ochrany betonu proti karbonataci                                           |
| 2                                             | asfaltová penetrace                                         |                             | aplikováno dle TP výrobců systému |             | tl. dle konkrétní police stěny                                                                      |
| 3                                             | dvouvrstevně nátavované SBS modifikované hydroizolační pásy |                             |                                   | 6 mm        | vnější líc stěny nebo kanálu                                                                        |
| 4                                             | Teplená izolace - desky z polystyrenu XPS                   | lepené aštalovým nátěrem    |                                   | 100 mm      | tepelnou izolaci zapustit 1000 mm pod přílehlý upravený terén. Bezspárově napojit na skladbu fasády |
| 5                                             | ochrana izolace - desky OSB                                 |                             |                                   | 20 mm       | na celou výšku TI pod terénem                                                                       |
| 6                                             | Zpětný zásyp                                                | hutněno po vrstvách 250 mm  |                                   |             |                                                                                                     |

**Poznámky:**

- a) tolerance na rovinnosti podkladu a jednotlivých vrstev souvisejí dle platných ČSN, opravu jednotlivých nedostatků zajistí vždy dodavatel dané vrstvy, nebo dle dohody - koordinuje GD  
b) v případě požadavků na změnu jakékoliv součásti souvrství, dodavatel zajistí správnou funkci kompletní skladby na minimálně stejné úrovni jako dle původního návrhu - zajistí GD  
c) součástí dodávky souvrství a jednotlivých vrstev jsou zásadně veškeré doplňující a kompletační prvky a případné dočasné prvky včetně zajištění všech detailů a přechodů a prostupů atd.  
d) veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy výrobců nebo dodavatele včetně podmínek na prostředí a povětrnostní vlivy  
e) veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a s ohledem na okolí v případě, že činnost produkuje jedovaté, nebo jinak omezuje látky a odpady  
f) GP si vyhrazuje právo předepsat zhotovení vzorků k odsouhlasení, zvláště detailů a v případě potřeby po dohodě s GD zvýšit požadavky na výrobní tolerance

|      |    |                 |                                                      |    |        |
|------|----|-----------------|------------------------------------------------------|----|--------|
| 882. | SP | 133Cp1032r1-002 | Zpětný zásyp - hutněno po vrstvách 250 mm            | m3 | 78,372 |
|      |    |                 | mezi osami B a C; $(31,17*1+10,68*2,11+5,42*1)*0,63$ |    | 37,249 |
|      |    |                 | osa 1; $(3,625*1+42,57+19,08)*1*0,63$                |    | 41,123 |


Z projektové dokumentace není zřejmé z jakého materiálu zadavatel uvažuje zpětný zásyp v pol. č. 882.

- Můžete upřesnit materiál, ze kterého bude proveden zpětný zásyp v pol. č. 882? (zemina, kamenivo,.....)“

**Odpověď zadavatele:** Jedná se o zpětný hutněný zásyp vykopaného materiálu, který je tvořen (dle geologického průzkumu) zejména navážkami.

„Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci se vyskytuje vícekrát odk.Z.50. jednou jako stupadlový žebřík, jednou jako ..... – viz detail D7.

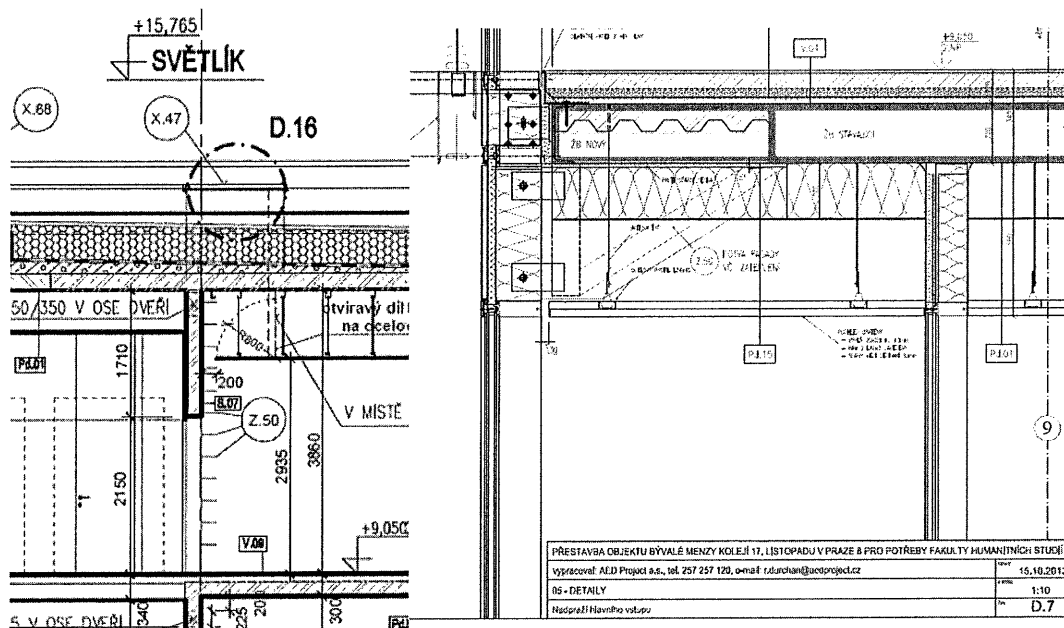

| TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ                                                                            |                                                                                                                                              |      |      |      |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| PŘESTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ MENZY KOLEJÍ 17. LISTOPADU V PRAZE 8<br>PRO POTŘEBY FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ |                                                                                                                                              |      |      |      | Označení výrobku:<br><b>Z. 50</b> |
| PODLAŽÍ                                                                                                 | 2.PP                                                                                                                                         | 1.PP | 1.NP | 2.NP | STŘECHA                           |
| POČET                                                                                                   | 0                                                                                                                                            | 0    | 0    | 34   | 0                                 |
| CELKEM (ks)                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |      | 34                                |
| OBSAŽENÍ SPECIFIKACE                                                                                    |                                                                                                                                              |      |      |      | Druh výrobku:                     |
| Název:                                                                                                  | Stupadlový žebřík pro přístup na střechu                                                                                                     |      |      |      | nový výrobek                      |
| Popis:                                                                                                  | Typová stupadla dle ČSN 74 3282, kotvená do žb. stěny                                                                                        |      |      |      |                                   |
| Provedení:                                                                                              | Ocelová typová stupadla dle ČSN, žárový pozink                                                                                               |      |      |      |                                   |
| Doplňky:                                                                                                | Nadlžnicu součástí žebříku jsou odjímatelná madla dle ČSN 74 3282 pro připevnění na střechu u výtěžového poklopu                             |      |      |      |                                   |
| Poznámka:                                                                                               | viz koordinace výtahových prvků a detailů. Příprava podkladů bude provedena v souladu s ČSN EN ISO 12944-4, doporučený stupně ochrany Sa 212 |      |      |      |                                   |
| Rozměry:                                                                                                | délka 1 ks stupadlového žebříku = 4,8 m + odjímatelná madla v=1,1 m; rozměry a rozteč stupadel dle ČSN (17 ks stupadel na 1 žebřík)          |      |      |      |                                   |
| Matériál:                                                                                               | ocelové profily žárově pozinkované                                                                                                           |      |      |      |                                   |
| Povrchová úprava:                                                                                       | prášková barva, RAL viz Tabulka barevného řešení                                                                                             |      |      |      |                                   |
| Kotvení:                                                                                                | konstrukce kotvena k žb. kci dle dodavatele                                                                                                  |      |      |      |                                   |

- Můžete vysvětlit vícečetný výskyt zámečnických prvků pod odkazem Z.50?“

**Odpověď zadavatele:** Stupadlový žebřík je dobře patrný z výkresů dokumentace – zejména pohledy na stěny: A.3.2. \_6.01.15. \_pohledy\_unik\_sch\_sever; A.3.2. \_6.01.16. \_pohledy\_unik\_sch\_jih. Jsou zde dva žebříky (schodiště sever a schodiště jih), každý je tvořen 17-ti stupadly (viz též tabulka výrobků). Madla budou dvě (pro jižní a pro severní schodiště).

Kotvící prvky fasády jsou součástí dodávky fasádních konstrukcí, v detailu D7 zřejmě zůstalo starší označení zámečnického výrobku, který byl zrušen.

„Dotaz č. 4

„Dotaz č. 8

|        |   |                     |                                                                                                                  |    |         |
|--------|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1 004. | B | 942Aw7010r5-0021004 | Očištění a vyspravení povrchu žb desky - bude zvolena vhodná forma vyspravení dle konkrétního - narušení povrchu | m2 | 444,824 |
|--------|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

Z projektové dokumentace není jednoznačně jasná míra narušení povrchu, není jasný způsob vyspravení.

Prosíme o konkrétní upřesnění vyspravení, v jakém rozsahu, v jaké tloušťce vrstvy se bude narušený povrch vyspravovat.

- Budou doplněny požadované údaje a upřesněn způsob vyspravení povrchu žb desky?“

**Odpověď zadavatele:** Položku nelze přesněji specifikovat. Jedná se o prefamonolitickou nosnou konstrukci, která je plnoplošně zakryta stávající skladbou. Očištění ŽB desky se týká odstranění stávajících vrstev. Formu vyspravení bude možné upřesnit po odstranění stávajících vrstev.

Sám zadavatel píše v odpovědi, že položku nelze přesněji specifikovat. Formu vyspravení bude možno určit až po odstranění stávajících vrstev.

- Jak má cenu určit dodavatel? Podle jaké specifikace? Odhadem?
- Žádáme o upřesnění specifikace položky, zrušení položky nebo určení řízené ceny.“

**Odpověď zadavatele:** Jedná se o úpravu spodního líce stropu. Zadavatel současně s touto dodatečnou informací doplňuje a uveřejňuje průzkum stávajících konstrukcí zpracovaný dodatečně v průběhu zpracování projektu Etapy B.

„Dotaz č. 5

Zadavatel zasílá dodatečné informace „nečitelné“. Některé části jsou s tmavým podbarvením a po vytištění jsou nečitelné – viz příklad:

|      |    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
|------|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|      |    |   |                | tl.180-20mm                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 575. | II | 6 | 219Kn7142n1-25 | Polyester extrudovaný XPS - pro vysoké zatížení v tlaku - projezd HZS bez ohledu na váhu vozů. Požadovaná pevnost 500 kPa při 2% stlačení spádový - v místech určených pro projezd vozidel a vozidel požárního zásahu - včetně zatápěcích desek (600x600 mm). | m3 | 376,3    |
| 575. | II | 6 | 219Kn7142n1-25 | Polyester extrudovaný XPS - pro projezd vozidel HZS pevnost 150 kPa při 2% stlačení                                                                                                                                                                           | m3 | 339,257  |
| 576. | SP | 6 | 190Ln6024r-002 | 711831111 Parotěsná zábrana - oboustranně                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7 015,26 |

- Můžete zasílat dodatečné informace v čitelné podobě?“

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel v některých případech ponechal podbarvení, aby bylo zřejmé, které položky výkazu výměr byly upraveny, doplněny či zrušeny. Podle

zadavatele byly poskytnuté údaje čitelné (minimálně v elektronické podobě, při písemném vyhotovení, záleží na parametrech tisku). Zadavatel nadále bude poskytovat dodatečné informace bez podbarvení.

„Dotaz č. 6

Zadavatel upravil množství u pol. č. 2079, položka byla duplicitní. U dalších položek „Systém podlahové vytápění“ množství zůstalo.

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
|--------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 079. | B | TOP_0194 | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 2 / 8 / 16 / 24 metrů                     | kpl | -   |
| 2 081. | B | TOP_0196 | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 12 / 14 / 20 / 20 metrů                   | kpl | 4,0 |
| 2 083. | B | TOP_0198 | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 6 / 8 metrů                               | kpl | 2,0 |
| 2 084. | B | TOP_0199 | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 19,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 12 metrů                                   | kpl | 1,0 |
| 2 087. | B | TOP_0202 | Systém podlahového vytápění místnost 1.41b plocha 13,2 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 25 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 26 metrů                                  | kpl | 1,0 |
| 2 088. | B | TOP_0203 | Systém podlahového vytápění místnost 1.42 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 089. | B | TOP_0204 | Systém podlahového vytápění místnost 1.43 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 10 metrů | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|--------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 090. | B | TOP_0205 | Systém podlahového vytápění místnost 1.44 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 091. | B | TOP_0206 | Systém podlahového vytápění místnost 1.45 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 092. | B | TOP_0207 | Systém podlahového vytápění místnost 1.46 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 094. | B | TOP_0209 | Systém podlahového vytápění místnost 1.32 plocha 43,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 095. | B | TOP_0210 | Systém podlahového vytápění místnost 1.32 plocha 36,4 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 097. | B | TOP_0212 | Systém podlahového vytápění místnost 2.18 plocha 5,9 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                 | kpl | 1,0 |
| 2 098. | B | TOP_0213 | Systém podlahového vytápění místnost 2.18 plocha 5,9 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                 | kpl | 1,0 |
| 2 099. | B | TOP_0214 | Systém podlahového vytápění místnost 2.30 plocha 35,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 28 metrů | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|--------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 101. | B | TOP_0216 | Systém podlahového vytápění místnost 2.40 plocha 17,8 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 26 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 102. | B | TOP_0217 | Systém podlahového vytápění místnost 2.41 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 103. | B | TOP_0218 | Systém podlahového vytápění místnost 2.61 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 10 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 104. | B | TOP_0219 | Systém podlahového vytápění místnost 2.62 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 105. | B | TOP_0220 | Systém podlahového vytápění místnost 2.42 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 106. | B | TOP_0221 | Systém podlahového vytápění místnost 2.43 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 108. | B | TOP_0223 | Systém podlahového vytápění místnost 2.31 plocha 43,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 109. | B | TOP_0224 | Systém podlahového vytápění místnost 2.31 plocha 36,4 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /                                                                     | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
|--------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů                                                                                                                                                                                                      |     |     |
| 2 152. | B | TOP_0267 | Systém podlahového vytápění místnost 0.18 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 10 / 16 metrů                              | kpl | 2,0 |
| 2 154. | B | TOP_0269 | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 24,00 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 30 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 6 / 6 / 30 / 30 metrů                    | kpl | 4,0 |
| 2 156. | B | TOP_0271 | Systém podlahového vytápění místnost 0.46 plocha 22,6 m2 ( rozteč pokládky 15) + 4,9 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry | kpl | 1,0 |
| 2 157. | B | TOP_0272 | Systém podlahového vytápění místnost 0.52 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry | kpl | 1,0 |
| 2 159. | B | TOP_0274 | Systém podlahového vytápění místnost 0.64 plocha 2,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                    | kpl | 1,0 |
| 2 160. | B | TOP_0275 | Systém podlahového vytápění místnosti 0.65 a 0.67 plocha 1,6 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 8 / 12 metrů                       | kpl | 2,0 |
| 2 162. | B | TOP_0277 | Systém podlahového vytápění místnost 0.47 plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry | kpl | 1,0 |
| 2 163. | B | TOP_0278 | Systém podlahového vytápění místnost 2x 0.41 plocha 15,9 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,5 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /                                                                 | kpl | 2,0 |



|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|--------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 12 metrů                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| 2 165. | B | TOP_0280 | Systém podlahového vytápění místnosti 0.42, 0.43, 0.44, 0.45 plocha 15,2 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 15) + - 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 2 / 10 / 18 metry | kpl | 4,0 |
| 2 167. | B | TOP_0282 | Systém podlahového vytápění místnost 1.31 plocha 35,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů                                  | kpl | 1,0 |
| 2 168. | B | TOP_0283 | Systém podlahového vytápění místnost 1.47 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 metrů                                  | kpl | 1,0 |
| 2 169. | B | TOP_0284 | Systém podlahového vytápění místnost 1.48 plocha 17,8 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů                                 | kpl | 1,0 |
| 2 170. | B | TOP_0285 | Systém podlahového vytápění místnost 1.33 plocha 49,0 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 6,9 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů                                 | kpl | 1,0 |
| 2 172. | B | TOP_0287 | Systém podlahového vytápění místnosti 1.49, 1.50 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( - rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 / 5 metrů                       | kpl | 2,0 |
| 2 173. | B | TOP_0288 | Systém podlahového vytápění místnost 1.34 plocha 35,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů                                 | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 175. | B | TOP_0290 | Systém podlahového vytápění místnost 1.35 plocha 43,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů                      | kpl | 1,0 |
| 2 176. | B | TOP_0291 | Systém podlahového vytápění místnost 1.35 plocha 36,4 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů                       | kpl | 1,0 |
| 2 178. | B | TOP_0293 | Systém podlahového vytápění místnost 2.32 plocha 35,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů                       | kpl | 1,0 |
| 2 179. | B | TOP_0294 | Systém podlahového vytápění místnost 2.44 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 metrů                       | kpl | 1,0 |
| 2 180. | B | TOP_0295 | Systém podlahového vytápění místnost 2.45 plocha 17,8 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů                      | kpl | 1,0 |
| 2 181. | B | TOP_0296 | Systém podlahového vytápění místnost 2.70 plocha 49,0 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 6,9 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 18 metrů                      | kpl | 1,0 |
| 2 183. | B | TOP_0298 | Systém podlahového vytápění místnosti 2.46, 2.47, 2.52 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> - ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 5 / 5 / 10 metrů | kpl | 3,0 |
| 2 184. | B | TOP_0299 | Systém podlahového vytápění místnost 2.34 plocha 35,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /                                                                                          | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|--------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| 2 186. | B | TOP_0301 | Systém podlahového vytápění místnost 2.35 plocha 43,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 8 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 187. | B | TOP_0302 | Systém podlahového vytápění místnost 2.35 plocha 36,4 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 230. | B | TOP_0345 | Systém podlahového vytápění místnost 0.36 plocha 23,5 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 20 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 metrů                                                | kpl | 1,0 |
| 2 231. | B | TOP_0346 | Systém podlahového vytápění místnost 0.36 plocha 23,5 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 6,6 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 233. | B | TOP_0348 | Systém podlahového vytápění místnost 0.35 plocha 23,6 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 20 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 metrů                                                | kpl | 1,0 |
| 2 234. | B | TOP_0349 | Systém podlahového vytápění místnost 0.35 plocha 23,6 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 6,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 236. | B | TOP_0351 | Systém podlahového vytápění místnost 0.55 plocha 24,5 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 20 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 metry                                                | kpl | 1,0 |
| 2 237. | B | TOP_0352 | Systém podlahového vytápění místnost 0.55 plocha 24,5 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 6,9 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací                                                                                                                     | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /<br>dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke<br>smyčce 12 metrů                                                                                                                                                                     |     |     |
| 2 238. | B | TOP_0353 | Systém podlahového vytápění místnost 0.63 plocha<br>2,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka -<br>17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního<br>příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od /<br>rozdělovače ke smyčce 6 metrů                                              | kpl | 1,0 |
| 2 239. | B | TOP_0354 | Systém podlahového vytápění místnosti 0.60 a 0.62<br>plocha 1,6 m2 systémová deska s kročejovou izolací -<br>trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního<br>příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od<br>rozdělovače ke smyčce 8 / 12 metrů                                 | kpl | 2,0 |
| 2 241. | B | TOP_0356 | Systém podlahového vytápění místnost 0.48 a 0.49<br>plocha 15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( -<br>rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou<br>izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství,<br>dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke<br>smyčce 2 metry | kpl | 2,0 |
| 2 243. | B | TOP_0358 | Systém podlahového vytápění místnost 0.50 plocha<br>15,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 3,2 m2 ( rozteč -<br>pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací<br>trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /<br>dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke<br>smyčce 2 metry        | kpl | 1,0 |
| 2 244. | B | TOP_0359 | Systém podlahového vytápění místnost 0.53 plocha<br>9,2 m2 ( rozteč pokládky 15) + 2,0 m2 ( rozteč -<br>pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací<br>trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /<br>dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke<br>smyčce 2 metry         | kpl | 1,0 |
| 2 246. | B | TOP_0361 | Systém podlahového vytápění místnost 1.15 plocha 5,9<br>m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka -<br>17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního<br>příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od /<br>rozdělovače ke smyčce 2 metry                                              | kpl | 1,0 |
| 2 247. | B | TOP_0362 | Systém podlahového vytápění místnost 1.15 plocha 3,3<br>m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka -<br>17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního<br>příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od /<br>rozdělovače ke smyčce 2 metry                                              | kpl | 1,0 |
| 2 249. | B | TOP_0364 | Systém podlahového vytápění místnost 1.36 plocha<br>35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč -<br>pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací<br>trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /                                                                                 | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
| 2 250. | B | TOP_0365 | Systém podlahového vytápění prostoru ochozu bufetu plocha 27,2 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 10), systémová - deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka / přípojky od rozdělovače ke smyčce 16 metrů dělit topný úsek na max. 8 m dlouhé části oddělené - dilatacemi!              | kpl | 1,0 |
| 2 252. | B | TOP_0367 | Systém podlahového vytápění místnosti 1.70 plocha 25,9 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 30) + 3,5 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 26/32/42 metrů                                       | kpl | 3,0 |
| 2 254. | B | TOP_0369 | Systém podlahového vytápění místnosti 1.70 plocha 25,9 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 30) + 3,5 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12/14/18 metrů                                       | kpl | 1,0 |
| 2 255. | B | TOP_0370 | Systém podlahového vytápění místnosti 1.70 plocha 22,4 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 30) + 7,0 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12/14/18 metrů                                       | kpl | 2,0 |
| 2 257. | B | TOP_0372 | Systém podlahového vytápění místnosti 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky - 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně / montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 6 / 10 / 14 - / 20 metrů | kpl | 5,0 |
| 2 258. | B | TOP_0373 | Systém podlahového vytápění místnost 1.56 plocha 17,8 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 24 metrů                                              | kpl | 1,0 |
| 2 260. | B | TOP_0375 | Systém podlahového vytápění místnost 2.15 plocha 5,9 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                                                              | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 261. | B | TOP_0376 | Systém podlahového vytápění místnost 2.15 plocha 3,3 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                                                                          | kpl | 1,0 |
| 2 263. | B | TOP_0378 | Systém podlahového vytápění místnosti 2.50, 2.53, 2.54, 2.49, 2.48 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky - 25) + 3,2 m2 ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně / montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 2 / 6 / 10 / 14 - / 20 metrů                         | kpl | 5,0 |
| 2 264. | B | TOP_0379 | Systém podlahového vytápění místnost 2.51 plocha 17,8 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 24 metrů                                                                      | kpl | 1,0 |
| 2 311. | B | TOP_0426 | Systém podlahového vytápění místnost 2.37 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů<br>dělit topný úsek na max. 8 m - dlouhé části oddělené dilatacemi! | kpl | 1,0 |
| 2 312. | B | TOP_0427 | Systém podlahového vytápění místnost 2.37 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metry                                                                       | kpl | 1,0 |
| 2 313. | B | TOP_0428 | Systém podlahového vytápění místnost 2.36 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů                                                                       | kpl | 1,0 |
| 2 315. | B | TOP_0430 | Systém podlahového vytápění místnost 2.33 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 metrů                                                                       | kpl | 1,0 |
| 2 316. | B | TOP_0431 | Systém podlahového vytápění místnosti 2.55, 2.57 plocha 22,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m2 ( - rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou                                                                                                                                                                                           | kpl | 2,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 6 / 20 metrů                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| 2 317. | B | TOP_0432 | Systém podlahového vytápění místnost 2.56 plocha 17,8 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 16 metrů                                                                      | kpl | 1,0 |
| 2 319. | B | TOP_0434 | Systém podlahového vytápění místnost 2.39 plocha 35,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 16 metrů                                                                      | kpl | 1,0 |
| 2 320. | B | TOP_0435 | Systém podlahového vytápění místnosti 2.58, 2.59, 2.60 plocha 22,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 25) + 3,2 m <sup>2</sup> - ( rozteč pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního / příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 / 8 / 16 metrů                                                 | kpl | 3,0 |
| 2 322. | B | TOP_0437 | Systém podlahového vytápění místnost 2.38 plocha 43,7 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 12 metrů<br>dělit topný úsek na max. 8 m - dlouhé části oddělené dilatacemi! | kpl | 1,0 |
| 2 323. | B | TOP_0438 | Systém podlahového vytápění místnost 2.38 plocha 36,4 m <sup>2</sup> ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m <sup>2</sup> ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 4 metry                                                                       | kpl | 1,0 |
| 2 325. | B | TOP_0440 | Systém podlahového vytápění místnost 0.15 plocha 5,9 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                                                                                      | kpl | 1,0 |
| 2 326. | B | TOP_0441 | Systém podlahového vytápění místnost 0.15 plocha 3,3 m <sup>2</sup> systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 metry                                                                                                                      | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|--------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 361. | B | TOP_0476 | Systém podlahového vytápění místnost 0.30 plocha 14,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 / 10 / 18 metrů                | kpl | 3,0 |
| 2 363. | B | TOP_0478 | Systém podlahového vytápění místnost 0.30 plocha 14,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 18 metrů                         | kpl | 1,0 |
| 2 364. | B | TOP_0479 | Systém podlahového vytápění místnost 0.30 plocha 10,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2 / 8 metrů                      | kpl | 2,0 |
| 2 365. | B | TOP_0480 | Systém podlahového vytápění místnost 0.25 plocha 36,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 30 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 metrů                          | kpl | 1,0 |
| 2 367. | B | TOP_0482 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 10,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 / 40 / 52 / 64 metry | kpl | 6,0 |
| 2 369. | B | TOP_0484 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry               | kpl | 3,0 |
| 2 371. | B | TOP_0486 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry                | kpl | 3,0 |
| 2 373. | B | TOP_0488 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry               | kpl | 3,0 |
| 2 375. | B | TOP_0490 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 22,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry                | kpl | 3,0 |



|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|--------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 377. | B | TOP_0492 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 23,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry                          | kpl | 3,0 |
| 2 379. | B | TOP_0494 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 23,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry                           | kpl | 3,0 |
| 2 385. | B | TOP_0500 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 31,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 metrů                                     | kpl | 1,0 |
| 2 386. | B | TOP_0501 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 17,2 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 metrů                                     | kpl | 1,0 |
| 2 388. | B | TOP_0503 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 31,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 8 / 12 metry                            | kpl | 3,0 |
| 2 390. | B | TOP_0505 | Systém podlahového vytápění místnost 1.18 plocha 5,9 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 2/2 metry                                    | kpl | 2,0 |
| 2 391. | B | TOP_0506 | Systém podlahového vytápění místnost 1.30 plocha 35,7 m2 ( rozteč pokládky 25) + 4,7 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 24 metrů  | kpl | 1,0 |
| 2 392. | B | TOP_0507 | Systém podlahového vytápění místnost 1.40 plocha 43,7 m2 ( rozteč pokládky 20) + 14,2 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, / dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 36 metrů | kpl | 1,0 |
| 2 393. | B | TOP_0508 | Systém podlahového vytápění místnost 1.40 plocha 36,4 m2 ( rozteč pokládky 20) + 4,6 m2 ( rozteč - pokládky 10) systémová deska s kročejovou izolací trubka 17x2, včetně montážního příslušenství, /                                                                      | kpl | 1,0 |

|        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|--------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |   |          | dilatačních pásek, délka přípojky od rozdělovače ke smyčce 32 metrů                                                                                                                                                                              |     |     |
| 2 395. | B | TOP_0510 | Systém podlahového vytápění místnost 1.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 4 / 16 / 28 metry  | kpl | 3,0 |
| 2 397. | B | TOP_0512 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry | kpl | 3,0 |
| 2 399. | B | TOP_0514 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 / 20 / 32 metry  | kpl | 3,0 |
| 2 401. | B | TOP_0516 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,0 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 40 / 52 / 64 metry | kpl | 3,0 |
| 2 403. | B | TOP_0518 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 / 20 metry       | kpl | 2,0 |
| 2 405. | B | TOP_0520 | Systém podlahového vytápění místnost 0.05 plocha 25,5 m2 systémová deska s kročejovou izolací trubka - 17x2, rozteč pokládky 15 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky od / rozdělovače ke smyčce 8 / 20 metry       | kpl | 2,0 |

- Jsou výše zobrazené položky také duplicitní?
- Bude opraven výkaz výměr?"

**Odpověď zadavatele: Položky podlahového vytápění uvedené v části UTCHL zadavatel ponechává, byly odstraněny pouze duplicitní skladby ve stavební části.**

|        |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|--------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 079. | B | 2 | TOP_0194 | Systém podlahového vytápění místnost 0.38 plocha 16,45 m2 systémová deska s kročejovou izolací - trubka 17x2, rozteč pokládky 10 včetně montážního příslušenství, dilatačních pásek, délka přípojky / od rozdělovače ke smyčce 2 / 8 / 16 / 24 metrů | kpl | 4,0 |
|--------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

|      |    |   |   |                 |           |   |                                                                                                                                         |   |    |          |
|------|----|---|---|-----------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------|
| 285. | SP | 4 | T | 439Ka0010r1-002 | 713121111 | - | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah – jednovrstvá, kladená na sucho / tl. 24mm, zalití topných hadic min. 40 mm | - | m2 | 5 022,58 |
| 286. | H  | 4 | T | 219Kn7042r-01   | -         | - | Systémové desky pro podlahové vytápění XPS s nopovou folií – tloušťka 24 mm / dodávka                                                   | - | m2 | 5 022,58 |

|      |    |   |   |                 |           |   |                                                                                                                                         |   |    |       |
|------|----|---|---|-----------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|
| 296. | SP | 4 | T | 439Ka0010r1-002 | 713121111 | - | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah – jednovrstvá, kladená na sucho / tl. 24mm, zalití topných hadic min. 40 mm | - | m2 | 208,4 |
| 297. | H  | 4 | T | 219Kn7042r-01   | -         | - | Systémové desky pro podlahové vytápění XPS s nopovou folií – tloušťka 24 mm / dodávka                                                   | - | m2 | 208,4 |

„Dotaz č. 7

„Dotaz č. 14:

Prosíme o upřesnění nebo odstranění položky č. 3267.“

|       |   |  |              |  |  |                                                                                                                                       |     |     |
|-------|---|--|--------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 3267. | B |  | VZT_04873267 |  |  | 29.5_Dále v tomto stupni projektové dokumentace neuvedené komponenty dotvářející funkční celek dle - - záměrů projektové dokumentace. | kpl | 1,0 |
|-------|---|--|--------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Odpověď zadavatele: Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, může dojít k vícepracím na objektu, na toto byla vyčleněna položka 3267, bude řešena jako vícepráce dle skutečného provedení v případě nutných úprav VZT.

Zadavatel neupřesnil výše uvedenou položku. Pouze uvedl, že bude čerpána v případě víceprací.

- Žádáme o upřesnění specifikace položky, zrušení položky nebo určení řízené ceny.“

**Odpověď zadavatele: Zadavatel uvedenou položku výkazu výměr ruší.**

|       |   |   |   |          |   |   |                                                                                                                                     |   |     |     |
|-------|---|---|---|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 3267. | B | 6 | T | VZT_0487 | - | - | 29.5_Dále v tomto stupni projektové dokumentace neuvedené komponenty dotvářející funkční celek dle - záměrů projektové dokumentace. | - | kpl | 1,0 |
|-------|---|---|---|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|

„Dotaz č. 8

712.3b: Záchytný systém

712.3b.1: Záchytný systém

|       |                |                                    |    |       |
|-------|----------------|------------------------------------|----|-------|
| 674.1 | FAS.10010674.1 | kotvící bod AIO SZH 11 - D+M       | ks | 12,0  |
| 674.2 | FAS.10010674.2 | kotvící bod AIO EB 14- D+M         | ks | 8,0   |
| 674.3 | FAS.10010674.3 | kotvící bod AIO EDLE 12- D+M       | ks | 2,0   |
| 674.4 | FAS.10010674.4 | koncový tlumič pár ENDS 1- D+Mo    | ks | 1,0   |
| 674.5 | FAS.10010674.5 | systémový jezdec GLEIT 13- D+M     | ks | 1,0   |
| 674.6 | FAS.10010674.6 | nerezové lano 8mm- D+M             | m  | 240,0 |
| 674.7 | FAS.10010674.7 | technický dozor a závěrečná revize | ks | 1,0   |

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB  
LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

| ZNAČKA                                                                            | POPIS                                                                                                                    | POČET KS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | KOTVÍCÍ BOD AIO SZH 11<br>ANCHOR POINT AIO SZH 11                                                                        | 12       |
|  | KOTVÍCÍ BOD AIO EB 11 + ENDS 10<br>ANCHOR POINT AIO EB 11 + ENDS 10                                                      | 8        |
|  | KOTVÍCÍ BOD AIO EDLE 12, VNEJŠÍ<br>ANCHOR POINT AIO EDLE 12, EXTERNAL                                                    | 2        |
|  | NEREZOVÉ LANO POVINNÉ<br>STAINLESS STEEL CABLE MANDATORY                                                                 | 240 m    |
|  | MAXIMÁLNÍ DÉLKA PŘIPOJNÉHO LANA PRO UCHYCENÍ KE KOTVÍCÍMU BODU<br>MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING OH ANCHOR POINT |          |
|  | MAXIMÁLNÍ DÉLKA PŘIPOJNÉHO LANA PRO UCHYCENÍ NA LANOVÝ SYSTÉM<br>MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING OH ROPE SYSTEM   |          |
|  | ZÓNA JISTĚNÍ PÁDU<br>FALL ZONE                                                                                           |          |

U záchytného systému jsou nesrovnalosti mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Jsou špatné běžné metry nerezového lana, cca 192bm nikoliv 240,obm jak uvádí výkaz výměr. Kotvící bod AIO EB je jednou uveden jako AIO EB 14 (výkaz výměr) a jednou jako AIO EB 11(PD). Systémový jezdec GLEIT 13 je pevně instalovaný jezdec bez možností sejmutí z lana. To znamená, že buď musí být 4 kusy GLEIT 13 nebo musí 1 kus GLEIT 10. Nesouhlasí počet kusů koncových tlumičů ENDS 1, musí být 8 kusů nebo 4 páry, nikoliv 1 kus.

- Můžete se vyjádřit a sjednotit výkaz výměr s projektovou dokumentací?“

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel upravuje a objasňuje dotčené položky. Všechna označení jsou správná dle katalogů. Ano, délka lana je potřebná kratší, koncových tlumičů musí být 4 páry. Prvek EB 14 je prvek dělicí, prvek EB 11 je prvek koncový. EB 14 je umístěný v rohových částech světlíku pod označením K.102. Každý systémový jezdec umožňuje přejet přes rohové systémové prvky. Zda postačuje jeden kus, je třeba vyhodnotit podle rozsahu, charakteru prováděných prací a počtu osob, které budou práce vykonávat. I Gleit 13 umožňuje přemístění po odšroubování šroubů na jezdcí.

Upravené položky jsou uvedeny zde:

|       |    |   |                |  |                                                  |    |       |
|-------|----|---|----------------|--|--------------------------------------------------|----|-------|
| 674.1 | SP | 1 | FAS.10010674.1 |  | kotvící bod AIO SZH 11 - D+M                     | ks | 12,0  |
| 674.2 | SP | 1 | FAS.10010674.2 |  | kotvící bod AIO EB 14- D+M                       | ks | 2,0   |
| 674.3 | SP | 1 | FAS.10010674.3 |  | kotvící bod AIO EB 11- D+M                       | ks | 4,0   |
| 674.4 | SP | 1 | FAS.10010674.4 |  | kotvící bod AIO EDLE 12- D+M                     | ks | 2,0   |
| 674.5 | SP | 1 | FAS.10010674.5 |  | koncový tlumič ENDS 10- D+M-pár                  | ks | 4,0   |
| 674.6 | SP | 1 | FAS.10010674.6 |  | systémový jezdec GLEIT 13- D+M                   | ks | 1,0   |
| 674.7 | SP | 1 | FAS.10010674.7 |  | poddajné kotvící vedení - nerezové lano 8mm- D+M | m  | 192,0 |
| 674.8 | SP | 1 | FAS.10010674.8 |  | výchozí prohlídka                                | ks | 1,0   |

„Dotaz č. 9

Dodatečné informace č. 12

8) „Ve výkresu A.3.2.2.41. FASÁDNÍ KONSTRUKCE a STROPNÍ SVĚTLÍKY je znázorněn Systém zachycení pádu a zadržovací systém.

Dotaz:

V které položce Výkazu výměr má být tato konstrukce oceněna? Případně doplní Zadavatel do Výkazu výměr příslušnou položku?“

Odpověď zadavatele: Položky systému zachycení pádu jsou v položce 674.1-764.7 aktualizovaného výkazu výměr uveřejněného dne 26. 5. 2016.

Položka 674 obsahuje čistící i údržbový systém – níže je upřesněn popis položky:

|      |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 674. | B | 3 | FAS.1001 | Čistící a údržbový systém, připevněn pomocí krátkých ocelových, kotevních konzolek - v prostoru dvojité fasády objektu, cca. 216 bm (z toho cca. 12bm ohýbaného profilu, na nárožích) / počet pojezdových vozíků, na manuální pohon – 2ks, Povrchová úprava hliníkových částí - přírodní Elox E6/EV1, ocelové části (kotevní prvky) – zinkování, D+M | kpl | 1,0 |
|------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Viz též A.3.2.2.41.13 a popis viz projektová dokumentace fasádních konstrukcí a stropních světlíků A.3.2.\_2.41.01\_tz

Výkaz výměr z 26. 5. 2016

712.3b: Záchytný systém

712.3b.1: Záchytný systém

|       |    |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|-------|----|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| -674. | B  | FAS.1001       | - | Jednokolejnicový přístupový systém, připevněn pomocí krátkých ocelových, kotevních konzolek – v prostoru dvojité fasády objektu, cca. 216 bm (z toho cca. 12bm ohýbaného profilu, na nárožích) / počet pojezdových vozíků, na manuální pohon – 2ks, Povrchová úprava hliníkových částí – přírodní Elox E6/EV1, ocelové části (kotevní prvky) – zinkování, D+M | kpl | 1,0   |
| 674.1 | SP | FAS.10010674.1 |   | kotvicí bod AIO SZH 11 - D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 12,0  |
| 674.2 | SP | FAS.10010674.2 |   | kotvicí bod AIO EB 14- D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 8,0   |
| 674.3 | SP | FAS.10010674.3 |   | kotvicí bod AIO EDLE 12- D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,0   |
| 674.4 | SP | FAS.10010674.4 |   | koncový tlumič pár ENDS 1- D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,0   |
| 674.5 | SP | FAS.10010674.5 |   | systémový jezdec GLEIT 13- D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,0   |
| 674.6 | SP | FAS.10010674.6 |   | nerezové lano 8mm- D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 240,0 |
| 674.7 | SP | FAS.10010674.7 |   | technický dozor a závěrečná revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,0   |

- Záchytný systém je, ve výkazu výměr ze dne 26. 5. 2016, v položkách číslo 674.1 až 674.7. Zadavatel se v odpovědi na dotaz č. 8 z dodatečných informací č. 12 odvolává na položky číslo 674.1 až 764.7.  
Můžete vysvětlit, o jaké položky se jedná, v opraveném výkazu výměr jsme je nenašli?

- Jednou je položka č. 674 s popisem jednokolejnicový přístupový systém..... škrtnutá, jednou zase není škrtnutá a má text Čistící a údržbový systém.....  
Můžete vysvětlit a jasně stanovit text a náplň pol. č. 674?“

**Odpověď zadavatele: Položka 764 obsahuje čistící a údržbový systém a zůstává součástí výkazu výměr.**

|      |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|------|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 674. | B | 3 | FAS.1001 | Čistící a údržbový systém, připevněn pomocí krátkých ocelových, kotevních konzolek - v prostoru dvojité fasády objektu, cca. 216 bm (z toho cca. 12bm ohýbaného profilu, na nárožích) / počet jezdových vozíků, na manuální pohon – 2ks, Povrchová úprava hliníkových částí - přírodní Elox E6/EV1, ocelové části (kotevní prvky) – zinkování, D+M | kpl | 1,0 |
|------|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

**Viz též A.3.2.2.41.13 a popis viz projektová dokumentace fasádních konstrukcí a stropních světlíků A.3.2.\_2.41.01\_tz**

Dotaz č. 10

Dodatečné informace č. 13

„Dotaz č. 2

Dodatečné informace č. 8

„Dotaz č. 10:  
U pojízdné střechy ST.23 je výměra stříkané grafiky na povrchu uvedena plochou celého pláta. Je možno doplnit konkrétní výměru dané grafiky? Ve skladbách je zmíněno probarvení stropní desky v celé tloušťce antracitově černou barvou, tato informace však chybí ve výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel doplnil informace o výměře. U položky 564 byly doplněny informace o minimálním vyztužení.

| ST.23: Střecha pojízdná |                      |                                                                                                                                                            |    |           |  |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|
| 564.                    | 431Pn6030r.1-0060364 | Stříkaná grafika na povrchu pláta bude tvořena penetrací se vsypem - barva a tvar dle specifikace a - návrhu architekta a schválených předložených vzorků. | m2 | 6 893,398 |  |
| 564.1                   | 431Pn6030r.2         | Bílý nástřík dle PD, výkres č. A.3.2._6.01.40.03_tab_bar_řešení.                                                                                           | m2 | 3 461,0   |  |

Ve výkazu výměr byla doplněna položka č. 564.1 pro ocenění bílého nástříku na střeše v celkovém množství 3 461,0m<sup>2</sup>.

- Můžete vysvětlit co má být tím pádem oceněno v pol. č. 564, když vlastní stříkaná grafika bude oceněna v pol. č. 564.1?
- Co je náplň položky č. 564 v celkovém množství 6 893,395m<sup>2</sup>?“

**Odpověď zadavatele: Pod položkou č. 564 zadavatel požaduje ocenit probarvení betonu v ploše viz skladby ST.23, tohoto plnění se týká též uvedené celkové množství 6 893,395m<sup>2</sup>.**

Dle odpovědi má být náplní pol. č. 564 probarvení betonu. Jenže probarvení nelze ocenit zvlášť, betonárka dodá již probarvený beton jako kompletní dodávku a provedení betonové desky střechy ST.23 je v následující pol. č. 565. to znamená, že ocenění by bylo duplicitní.

- Můžete vysvětlit jak ocenit probarvení betonu, když probarvený beton je kompletní dodávka?
- Bude pol. č. 564 zrušena?“

**Odpověď zadavatele: Položka 564 se neruší. Uchazeč pro účely své cenové nabídky ocenění uvedené položky výkazu výměr dle své odborné způsobilosti. V případě uvedení skladby jako kompletní nabídky bude uvedeno, co je v položce zahrnuto.**

„Dotaz č. 11

Do výkazu výměr byly doplněny položky s číslem 4231.1 a 4231.2. Tyto položky ve výkazu výměr zaslaném 26. 5. 2016 již figurují s jiným textem:

Výkaz výměr 26. 5. 2016

|        |    |        |  |                                                                               |    |       |
|--------|----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 4 231. | SP | DR_019 |  | Vodorovné dopravní značení provedené nátěrem nebo nástřikem na vozovku - bílé | m2 | 150,0 |
|--------|----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

SSO\_03: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady

009: Ostatní konstrukce a práce

0098: Ostatní

|        |    |         |  |                                                                                                                        |     |     |
|--------|----|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 4231.1 | SP | OST_001 |  | Provizorní oddělení MENZY - viz. PD                                                                                    | kpl | 1,0 |
| 4231.2 | SP | OST_002 |  | Provizorní zakrytí světlíků - viz. PD                                                                                  | kpl | 1,0 |
| 4231.3 | SP | OST_003 |  | Ostatní konstrukce a práce vyplývající z POV a hmg výstavby - zpracovává zhotovitel stavby / včetně závěrečného úklidu | kpl | 1,0 |

Dodatečné informace č. 13

|        |    |   |          |  |                                                                                                                                    |    |       |
|--------|----|---|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 4 230. | SP | 3 | DR_018   |  | Barevné značení sloupů Z9                                                                                                          | m² | 64,0  |
| 4 231. | SP | 3 | DR_019   |  | Vodorovné dopravní značení provedené nátěrem nebo nástřikem na vozovku - bílé                                                      | m² | 152,0 |
| 4231.1 | SP | 4 | DR_019.1 |  | Označení parkovacích stání (čísla stání)                                                                                           | ks | 111,0 |
| 4231.2 |    | 4 | DR_019.2 |  | Parkovací stání v garáži (2PP), která svými parametry neodpovídají vozidlům š.1,65m, dl.4,25m nebudou vyznačena nátěrem na podlaze |    |       |

- Máme to chápat tak, že položky s výše uvedenými čísly mají jiný text nebo došlo k omylu a položky jsou duplicitní.

- Žádáme o vysvětlení a zaslání opraveného výkazu výměr.
- Pol. č. 4231.2 nemá měrnou jednotku a množství. Jedná se o položku, a zadavatel doplní měrnou jednotku a množství nebo se jedná jen o poznámku a položka se nebude oceňovat?
- Jak velká budou čísla jednotlivých parkovacích stání v pol. č. 4231.1? V PD jsme nenašli.

**Odpověď zadavatele: Zadavatel potvrzuje omyl a upravuje číslování položek tak, aby nevznikaly duplicitní položky:**

|        |    |   |          |  |                                                                               |    |       |
|--------|----|---|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 4 230. | SP | 2 | DR_018   |  | Barevné značení sloupů Z9                                                     | m2 | 64,0  |
| 4 231. | SP | 2 | DR_019   |  | Vodorovné dopravní značení provedené nátěrem nebo nástřikem na vozovku - bílé | m2 | 152,0 |
| 4231.1 | SP | 1 | DR_019.1 |  | Označení parkovacích stání (čísla stání). Číslice jsou navrženy o výšce 60cm. | ks | 111,0 |

**SSO\_03: Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN.01: Vedlejší rozpočtové náklady**

**009: Ostatní konstrukce a práce**

**0098: Ostatní**


|        |    |   |         |  |                                                                                                                        |     |     |
|--------|----|---|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 4231.3 | SP | 1 | OST_001 |  | Provizorní oddělení MENZY - viz. PD                                                                                    | kpl | 1,0 |
| 4231.4 | SP | 1 | OST_002 |  | Provizorní zakrytí světlíků - viz. PD                                                                                  | kpl | 1,0 |
| 4231.5 | SP | 1 | OST_003 |  | Ostatní konstrukce a práce vyplývající z POV a hmg výstavby - zpracovává zhotovitel stavby / včetně závěrečného úklidu | kpl | 1,0 |

**Položka č. 4231.2 výkazu výměr se ruší.**

|        |   |   |   |          |   |                                                                                                                                    |   |   |   |
|--------|---|---|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 4231.2 | - | 1 | T | DR_019.2 | - | Parkovací stání v garáži (2PP), která svými parametry neodpovídají vozidlům š.1,65m, dl.4,25m nebudou vyznačena nátěrem na podlaze | - | - | - |
|--------|---|---|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

**Číslice jednotlivých parkovacích stání v pol. č. 4231.1 byly navrženy o výšce 60cm.**

za Univerzitu Karlovu v Praze, Fakultu humanitních studií



ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát