




M.Č. 226 – půdorys :

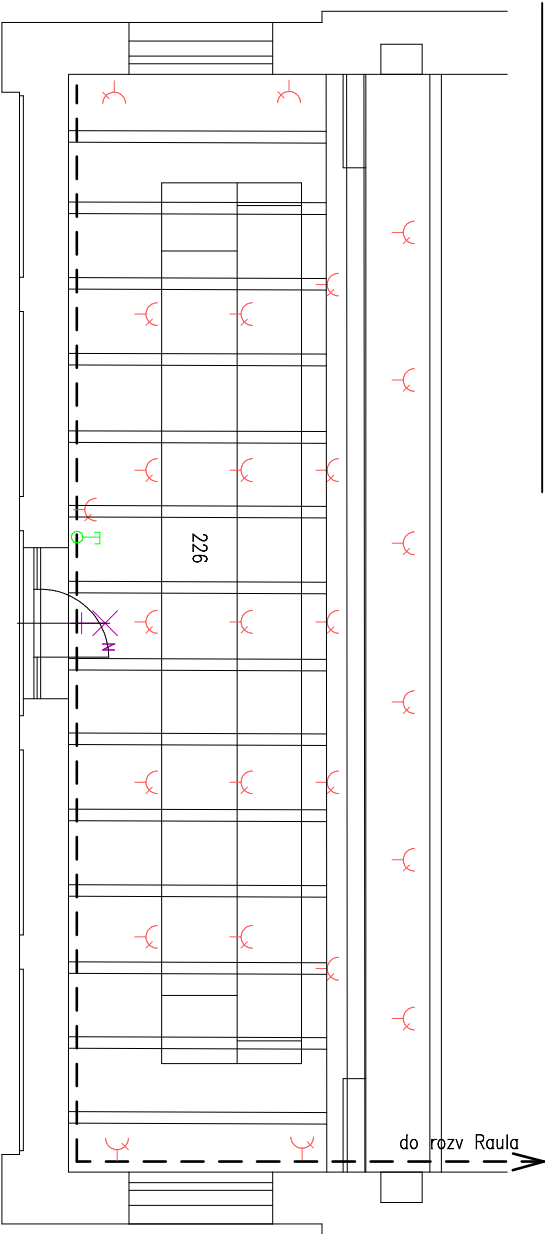


M.Č. 226 – pohled :

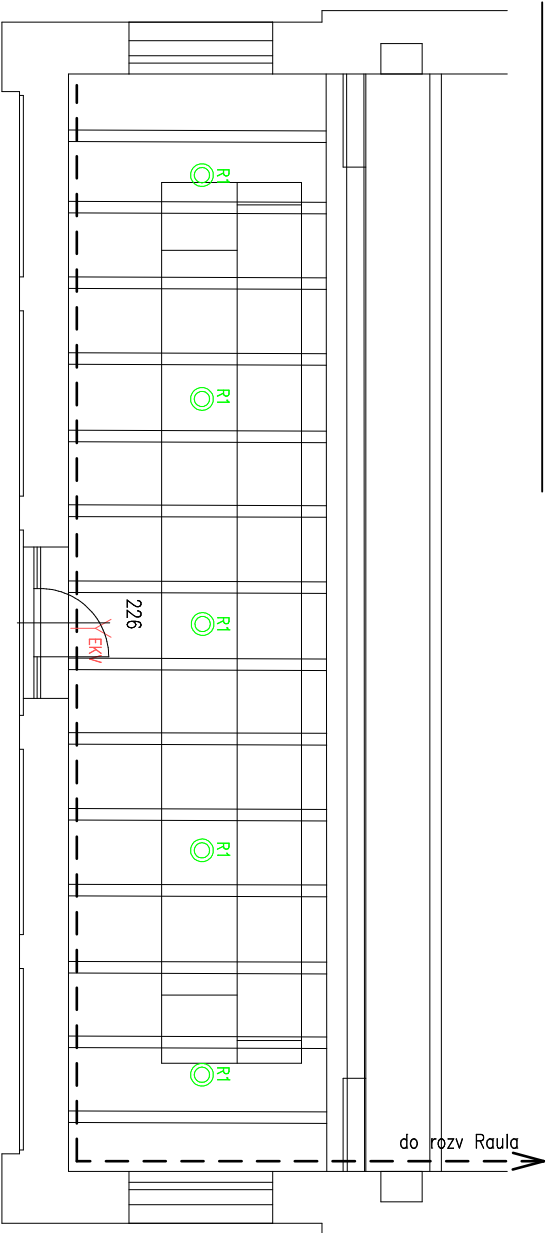


M.Č. 200, 201 – pohled :



M.Č. 200, 201 – půdorys :

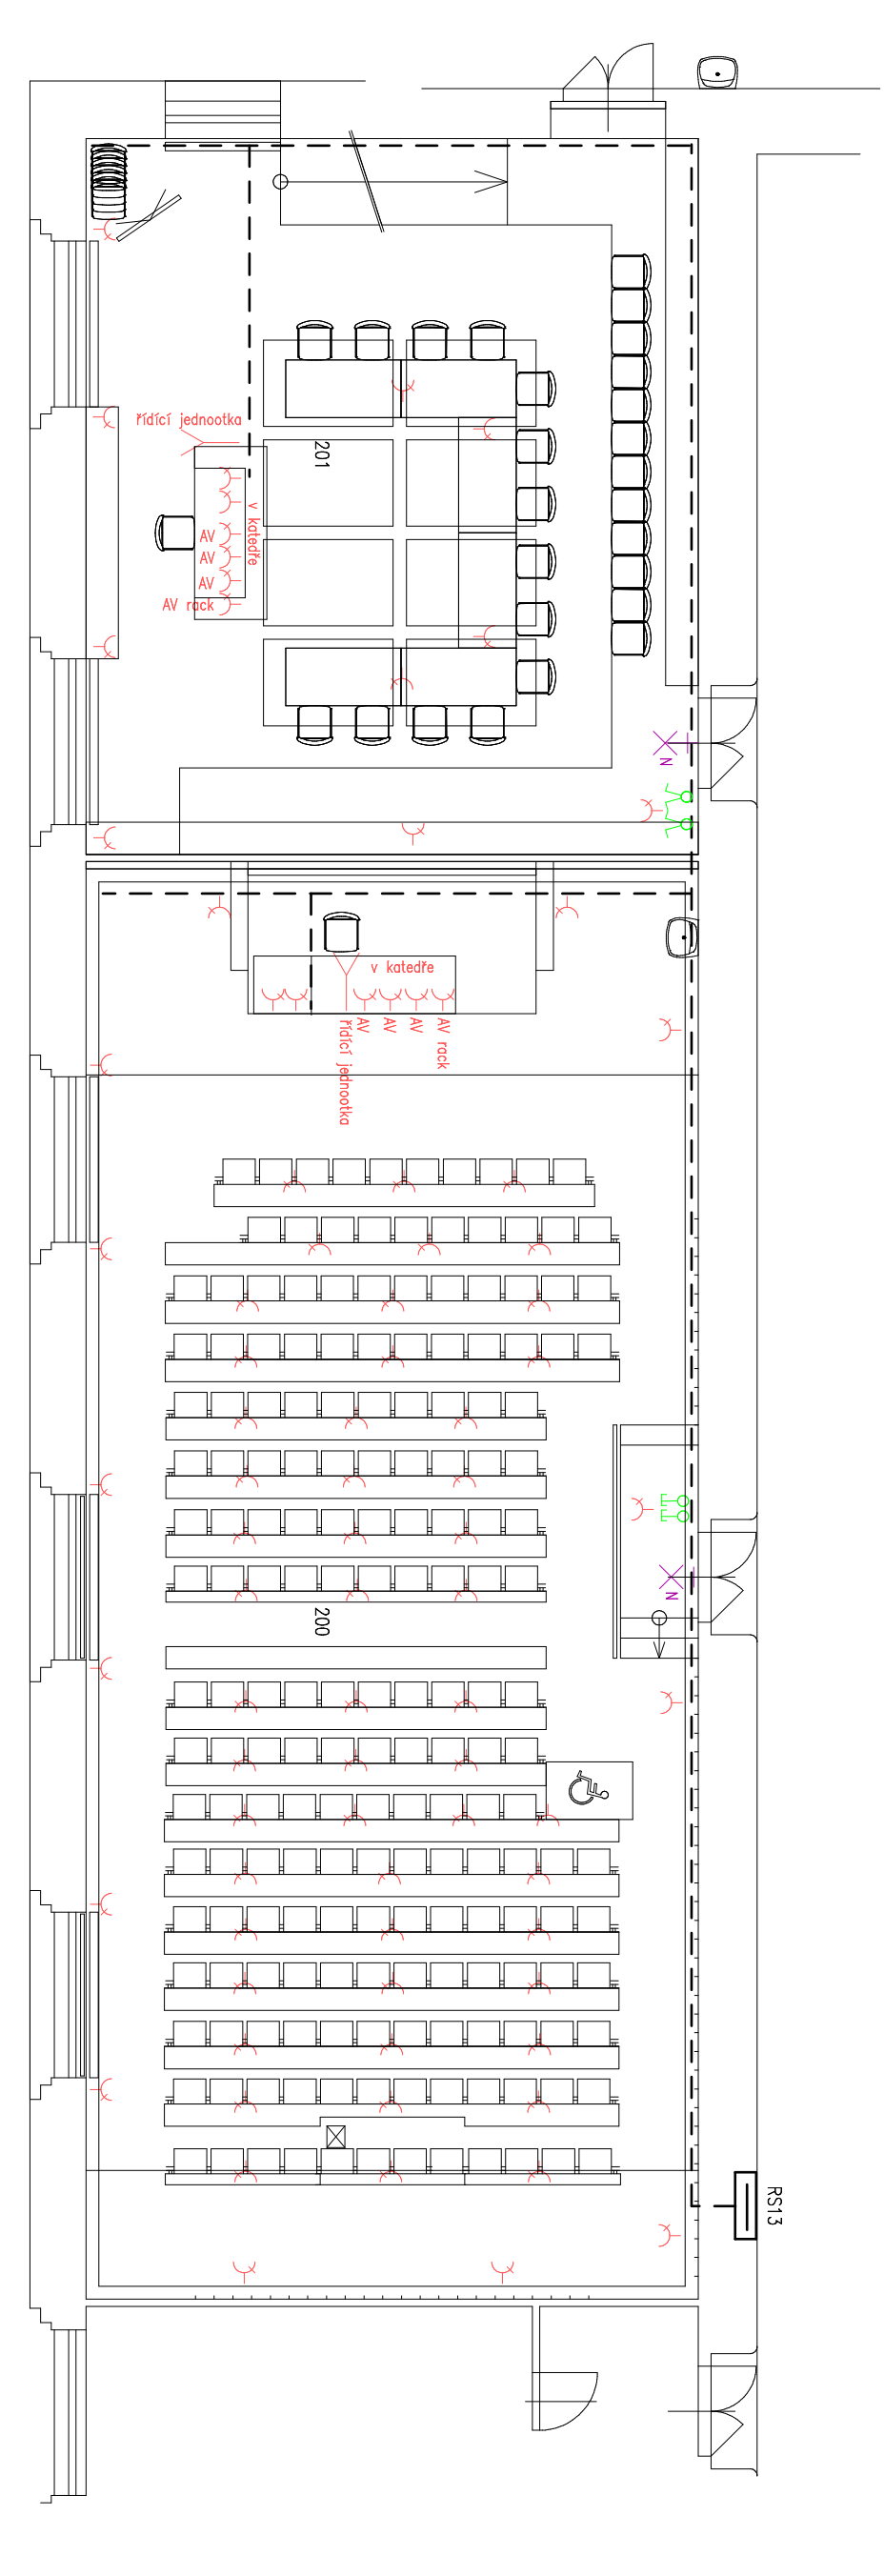

LEGENDA PRVKŮ

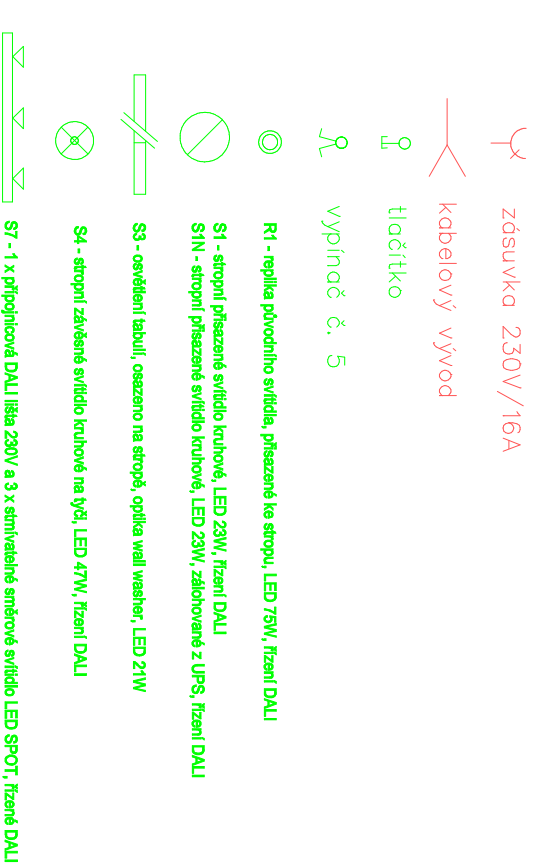

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	Em	Ref. číslo	Typ svítidla + ks
200	Posluchárna	500	6.2.3	43 x S1, 3 x S1N, 3 x S3, 1 x S7, 1 x N
201	Posluchárna	500	6.2.3	8 x S4, 1 x N
226	Balkon Aulý	300	6.2.1	5 x R1, 1 x N

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3+N+PE 50 Hz, 3x400/230 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

název a místo stavby:
REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN
FILIZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA
Investor:
FLOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1
generální projektant
Ing. arch. Tomáš Dohnal
Pod sokolovnou 3705, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ 161 340 28
architektonická řešení:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00
Ing. arch. Magdalena Paiplová
Ing. arch. Aleš Papp
Ing. arch. Milan Vít

část:

06.ESI - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

zodpovědný projektant části:

KPM elektro, s.r.o., provozovna Pacov

Poděnská 551, 385 01 Pacov

Jiří Jaroš

vyracoval:

Karel Rokos

stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

výřez:

MÍSTNOST ČÍSLO 200,201 a 226

mřížkov:

1:100

datum:

20. 06. 2016

číslo výřezu:

číslo paré:

FFUK_DSP_06.ESI_103_00