




M.Č. 018 – pūdorys :




M.Č. 018 – podhľad :




M.Č. 041 A :



M.Č. 041 A :



## LEGENDA PRVKŮ

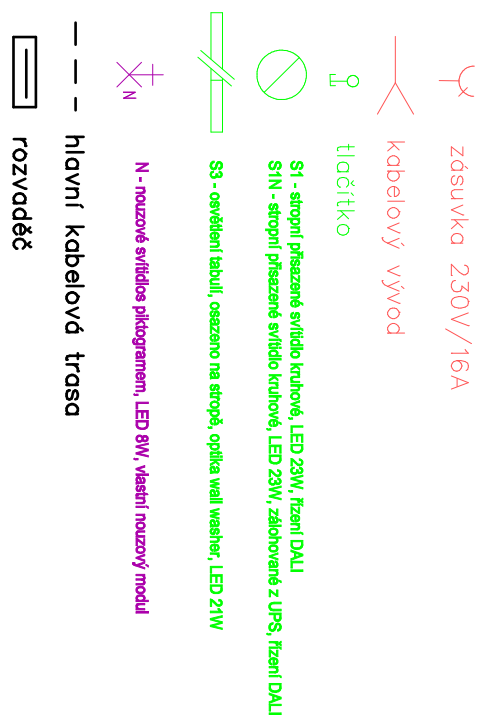

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	Em	Ref. číslo	Typ svítidla + ks
018	Posluchárna	500	6.2.3	23 x S1, 2 x S1N, 3 x S3, 1 x N
041A	Režie	500	6.2.3	4 x S1, 3 x N

## PROUDOVÁ SOUSTAVA:

3+N+PE 50 Hz, 3x400/230 V, TN-S

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

název a místo stavby:	REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN FILIZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA
investor:	FILIZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1
generální projektant	ing. arch. Tomáš Dohnal
Pod sokolovnou 3705, 140 00 Praha 4 – Nusle	č. 161 340 28
architektonické řešení:	CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Kotbova 2395/43a, Praha 6 160 00 ing. arch. Magdalena Pappová ing. arch. Aleš Papp ing. arch. Milan Vít

## **06.ESI - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD**

**zodpovědný projektant částí:**

KPM elektro, s.r.o., provozovna Pacov

Pošenská 351, 395 01 Pacov

**Jiří Jaroš**

**vypracoval:**

**Karel Rokos**

stupeň dokumentace:

# DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

**výkres:**

**MÍSTNOST ČÍSLO 041 A a 018**

**měřítka:**

1:100

**datum:**

**20. 06. 2016**

**číslo výkresu:**

**Číslo paré:**