


ŘEZ A-A':

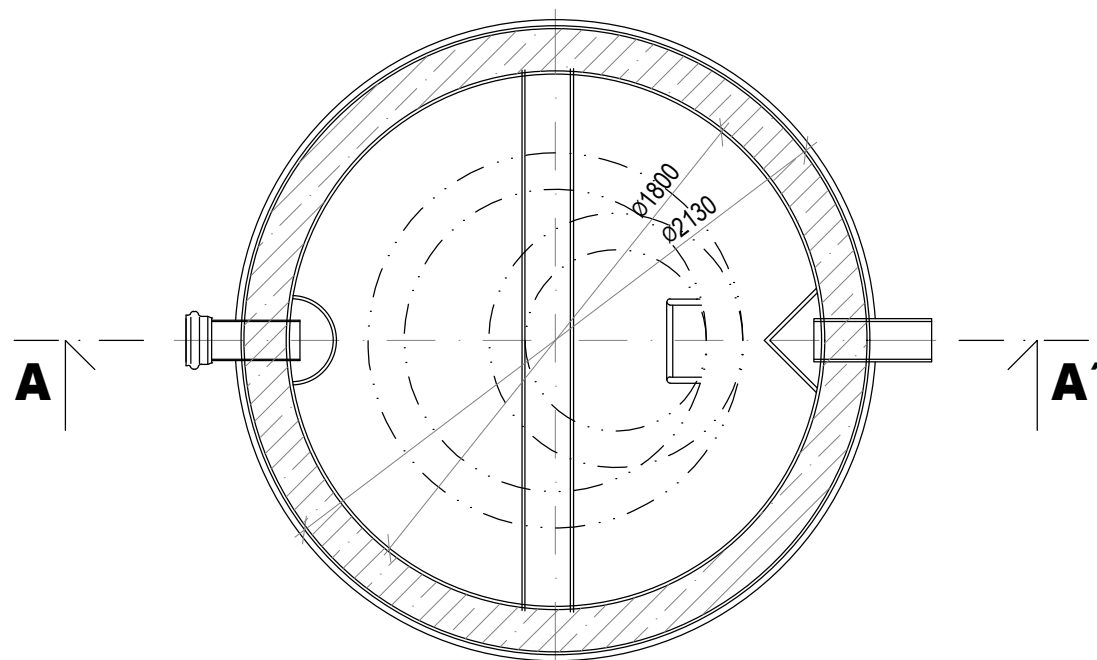

OT1:

PARAMETRY:

SKLADBA:

ODLUČOVAČ TUKU UMÍSTĚNÝ V TRAVNATÉ PLOŠE BUDE OSAZEN min. 100mm
NAD OKOLNÍM TERÉNEM.

POZNÁMKA:

VŠECHNY VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K $\pm 0,000 = 196,85 \text{ m.n.m.} - 1.\text{NP}$ OBJEKTU MENZY.

PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ LZE NAHRADIT VHODNOU TĚSNÍCÍ PĚNOU.

ODLUČOVAČ TUKU BYL NAVRŽEN DLE VÝPOČTOVÉHO PROGRAMU VÝROBCE.

ODLUČOVAČ TUKU BUDE UMOŽŇOVAT ODBĚR KONTROLNÍCH VZORKŮ
PŘEDČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY.

[illegible]