




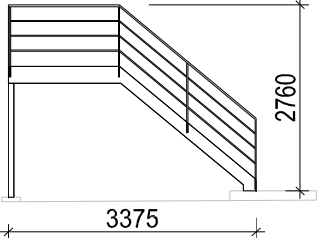









ZÁMEČNICKÉ PRVKY







OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z01	2	575 x 720		FASÁDA D1	* REPASE STÁVAJÍCÍCH VENTILAČNÍCH ŽALUZÍ	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227, ODSÍN 0095 BÍLÁ+ VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN RAL 9010 ČISTĚ BÍLÁ</u>	
Z02	1	490 x 7600	VIZ VÝKRESY D.1.4.17-18	FASÁDA D5	* ÚPRAVA OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU - PRODLOUŽENÍ ŠTĚŘIN VE SPODNÍ ČÁSTI SPOJENÉ S PŘIDÁNÍM JEDNÉ PŘÍČLE STEJNÉHO PROFILU, NOVÉ KOTVENÍ POMOCÍ OC. ÚHELNÍKU K NOSNÉMU ZDIVU PŘED ZATEPLENÍM FASÁDY, OBROUŠENÍ, OČIŠTĚNÍ A NOVÝ ANTIKOROZNÍ + VRCHNÍ NÁTĚR	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	* ŽEBŘÍK BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁN A PO OPRAVĚ ZPĚT OSAZEN NA PŮVODNÍ MÍSTO POMOCÍ NOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ - VIZ VÝKR. D.1.4.17-18
Z03	2	975 x 1640		FASÁDA D5	* REPASE STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH ŽALUZÍ	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z04	1	565 x 355		FASÁDA D5	* REPASE STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z05	2	1335 x 2860		FASÁDA D5, D7	* REPASE STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH ŽALUZÍ	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z06	1	1335 x 795		FASÁDA D5	* REPASE STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z07	1	975 x 1640		FASÁDA D5	* REPASE STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z08	1	600 x 600		FASÁDA D4	* REPASE STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z09	1	840 x 560		FASÁDA D6	* REPASE STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMEČKU	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	

OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z10	1	840 x 490		FASÁDA D6	* REPASE STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMEČKU	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z11	1	990 x 2065		FASÁDA D7	* REPASE STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ - MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL, OCEL S VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z12	1	950 x 1570		FASÁDA D7	* REPASE STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH DVÍŘEK NEBO PLECHOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ - MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL, OCEL S VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z13	1	950 x 1570		FASÁDA D7	* REPASE STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH DVÍŘEK NEBO PLECHOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ - MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL, OCEL S VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z14	1	cca 250 x 500		FASÁDA D7	* REPASE STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227, ODSŤÍN 0095 BÍLÁ+ VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN RAL 9010 ČISTĚ BÍLÁ</u>	
Z15	1	400 x 200		STŘEŠNÍ TERASY 5NP	* REPASE STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK * MŘÍŽKY BUDOU OČIŠTĚNY A OPRAVENY, NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u>	
	4	600 x 200					
	1	700 x 200					
Z16	1	ROZV. DÉLKA = ~ 60 100 mm		ZÁBRADLÍ NA STŘEŠE AULY	* REPASE PŮVODNÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ S NÝTOVANÝMI SPOJI PRVKŮ * ZÁBRADLÍ BUDE OČIŠTĚNO A ODBORNĚ OPRAVENO DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSŤÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u> , ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNO * REPASOVANÉ ZÁBRADLÍ BUDE UPEVNĚNO DO STÁVAJÍCÍCH DRŽÁKŮ KOTVENÝCH DO KONSTRUKCE STŘECHY

OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z17	1	* ZÁBRADLÍ OKOLO DVOU STRAN PODESTY + DVĚ RÚZNÉ ČÁSTI PO OBOU STRANÁCH KŘIVOČARÉHO SCHODIŠTĚ		FASÁDA D5	* REPASE ZÁBRADLÍ S NÝTOVANÝMI SPOJI PRVKŮ ZÁBRADLÍ BUDE OČIŠTĚNO A ODBORNĚ OPRAVENO DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNO A PO REPASI OSAZENO NA OPRAVENOU KONSTRUKCI ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
Z18	1	* DVĚ STEJNÉ ČÁSTI PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ		FASÁDA D4	* REPASE ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ NA STŘECHU AULY S NÝTOVANÝMI SPOJI PRVKŮ * ZÁBRADLÍ BUDE OČIŠTĚNO A ODBORNĚ OPRAVENO DLE <u>TP 5</u> , ZDEFORMOVANÉ ČÁSTI NAHRAZENY KOPIEMI, NA ZÁVĚR BUDE OPATŘENO ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNO A PO REPASI OSAZENO NA KONSTRUKCI ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
Z19	1	* OCELOVÉ SCHODNICOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM OKOLO DVOU STRAN PODESTY + JEDNÉ STRANĚ SCHODIŠTĚ		FASÁDA D7	* RENOVACE STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ SE STUPNI A PODESTOU Z POROROŠTŮ VČETNĚ ZÁBRADLÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU * PO OČIŠTĚNÍ BUDE OPATŘENO ZÁKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	
Z20	1	* DVĚ MADLA PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ KOTVENÁ DO ZDIVA, L= 5300 mm		FASÁDA D5	* RENOVACE STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO MADLA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ * ZÁBRADLÍ BUDE OČIŠTĚNO A OPATŘENO ZÁKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	* STÁVAJÍCÍ MADLO BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNO A PO REPASI OSAZENO
Z21	1	ROZV. DÉLKA = ~13150 mm		ZÁBRADLÍ NA TERASE RIZALITU - FASÁDA DO ULICE ŠIROKÉ	* NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DLE POŽADAVKU ČSN 74 3305 NA VÝŠKU ZÁBRADLÍ * ZÁBRADLÍ BUDE VYROBENO Z OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH PROFILŮ A PLOCHÉ OCELI, S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM *PODROBNOSTI VIZ VÝKRES <u>D.1.4.35</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	*PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE VÝKRESU <u>D.1.4.35</u>
Z22	1	ROZV. DÉLKA = ~13150 mm		ZÁBRADLÍ NA TERASE RIZALITU - FASÁDA DO ULICE KAPROVY	* NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DLE POŽADAVKU ČSN 74 3305 NA VÝŠKU ZÁBRADLÍ * ZÁBRADLÍ BUDE VYROBENO Z OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH PROFILŮ A PLOCHÉ OCELI, S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM *PODROBNOSTI VIZ VÝKRES <u>D.1.4.35</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	*PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE VÝKRESU <u>D.1.4.35</u>

OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z23	1	ROZV. DÉLKA = ~10520 mm		ZÁBRADLÍ NA STŘEŠNÍ TERASE - NÁROŽÍ DO ULICE VALENTINSKÉ - KAPROVY	* NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DLE POŽADAVKU ČSN 74 3305 NA VÝŠKU ZÁBRADLÍ * ZÁBRADLÍ BUDE VYROBENO Z OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH PROFILŮ A PLOCHÉ OCELI, S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.35</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144</u> <u>(DB 601) ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	*PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE VÝKRESU <u>D.1.4.35</u>
Z24	1	ROZV. DÉLKA = ~10520 mm		ZÁBRADLÍ NA STŘEŠNÍ TERASE - NÁROŽÍ DO ULICE VALENTINSKÉ - ŠÍROKÉ	* NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DLE POŽADAVKU ČSN 74 3305 NA VÝŠKU ZÁBRADLÍ * ZÁBRADLÍ BUDE VYROBENO Z OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH PROFILŮ A PLOCHÉ OCELI, S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.35</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144</u> <u>(DB 601) ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	*PROVEDENÍ A OSAZENÍ DLE VÝKRESU <u>D.1.4.35</u>
Z25	2	8 500 mm		FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	* ŽERDĚ NA PRAPORY Z OCELOVÝCH PROFILŮ SYMETRICKY UMÍSTĚNÉ NA OBOU PYLONECH (DLE PŮVODNÍHO NÁVRHU Z R. 1930) VČETNĚ KOTVENÍ * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.36</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN</u> <u>8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	*PROVEDENÍ A OSAZENÍ ŽERDI DLE VÝKRESU <u>D.1.4.36</u> , MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ ROZMĚR VLAJKY JE 2.25 x 1,5 m
Z26	4	2200 x 1700		FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	* REPASE OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ NA OKNECH V 1.NP Z OCELOVÝCH PRVKŮ SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM A SPONKOVÁNÍM * MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A ODBORNĚ OPRAVENY DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN</u> <u>8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * REPASOVANÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
Z27	1 1	1800 x 1705		1 x FASÁDA DO UL. ŠÍROKÉ 1 x FASÁDA DO UL. KAPROVY	* REPASE NÝTOVANÉ MŘÍŽE NA OKNĚ V 1.PP Z OCELOVÝCH PRVKŮ * MŘÍŽ BUDE OČIŠTĚNA A ODBORNĚ OPRAVENA DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDE OPATŘENA ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM * NOVÁ NÝTOVANÁ MŘÍŽ NA OKNĚ V 1.PP Z OCELOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÝCH - 4 KS 25/25 MM, L= 1800 MM A SVISLÝCH - 9 KS 15/15 MM, L=1705 MM - PODLE MŘÍŽÍ NA OKNĚ V UL. ŠÍROKÉ * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.37</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN</u> <u>8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * REPASOVANÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV * NOVÁ MŘÍŽ BUDE UPEVNĚNA DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV

OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z28	1	3200 x 1705		1 x FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	* REPASE NÝTOVANÝCH MŘÍŽÍ NA OKNECH V 1.PP Z OCELOVÝCH PRVKŮ * MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A ODBORNĚ OPRAVENY DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĐ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * REPASOVANÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV * NOVÁ MŘÍŽ BUDE UPEVNĚNA DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
	1			1 x FASÁDA DO UL. KAPROVY	* NOVÁ NÝTOVANÁ MŘÍŽ NA OKNĚ V 1.PP Z OCELOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÝCH - 4 KS 25/25 MM, L= 3200 MM A SVISLÝCH - 2 x 8 KS 15/15 MM, L=1705 MM - PODLE MŘÍŽÍ NA OKNĚ V UL. ŠIROKÉ *PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.37		
Z29	11	2000 x 1705		2 x FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ 9 x FASÁDA DO UL. VALENTINSKÉ	* REPASE NÝTOVANÝCH MŘÍŽÍ NA OKNECH V 1.PP Z OCELOVÝCH PRVKŮ * MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A ODBORNĚ OPRAVENY DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĐ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * REPASOVANÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV * NOVÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
	9			9 x FASÁDA DO UL. KAPROVY	* NOVÉ NÝTOVANÉ MŘÍŽE NA OKNĚ V 1.PP Z OCELOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÝCH - 4 KS 25/25 MM, L= 2000 MM A SVISLÝCH - 10 KS 15/15 MM, L= 1705 MM - PODLE MŘÍŽÍ NA OKNĚ V UL. ŠIROKÉ *PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.37		
Z30	6	2000 x 2630		FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	* REPASE NÝTOVANÝCH MŘÍŽÍ NA OKNECH V 1.PP Z OCELOVÝCH PRVKŮ * MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A ODBORNĚ OPRAVENY DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĐ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * REPASOVANÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
Z31	2	2170 x 1705		FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	* NOVÉ NÝTOVANÉ MŘÍŽE NA OKNECH V 1.NP Z OCELOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÝCH - 3 KS 25/25 MM, L= 2170 MM A SVISLÝCH - 11 KS 15/15 MM, L= 1705 MM *PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.37	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĐ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * NOVÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
Z32	2	1725 x 900		FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	* REPASE NÝTOVANÝCH MŘÍŽÍ NA OKNECH V 1.PP Z OCELOVÝCH PRVKŮ * MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A ODBORNĚ OPRAVENY DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĐ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY * REPASOVANÉ MŘÍŽE BUDOU UPEVNĚNY DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
Z33	1	2170 x 900		FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	* REPASE NÝTOVANÉ MŘÍŽE NA OKNĚ V 1.PP Z OCELOVÝCH PRVKŮ * MŘÍŽ BUDE OČIŠTĚNA A ODBORNĚ OPRAVENA DLE <u>TP 5</u> , NA ZÁVĚR BUDE OPATŘENA ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU A VRCHNÍM NÁTĚREM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĐ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNA * REPASOVANÁ MŘÍŽ BUDE UPEVNĚNA DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV

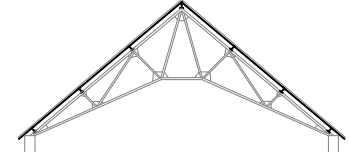OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z34	1	2520 x 1705		FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	* NOVÁ NÝTOVANÁ MŘÍŽ NA OKNĚ V 1.NP Z OCELOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÝCH - 3 KS 25/25 MM, L= 2520 MM A SVISLÝCH - 13 KS 15/15 MM, * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.37</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNA * NOVÁ MŘÍŽ BUDE UPEVNĚNA DO FASÁDY NAVAŘENÝMI TRNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
Z35	1	1725 x 1125		FASÁDA DO UL. KAPROVY	* NOVÁ NÝTOVANÁ MŘÍŽ NA OKNĚ V 1.PP Z OCELOVÝCH PROFILŮ VODOROVNÝCH - 3 KS 25/25 MM, L= 1725 MM A SVISLÝCH - 12 KS 15/15 MM, L=1125 MM * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.37</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNA A OTVORY V RÁMU OKNA PO JEJÍM KOTVENÍ ZARETUŠOVÁNY * NOVÁ MŘÍŽ BUDE UPEVNĚNA DO ŽULOVÉHO SOKLU POMOCÍ TRNŮ - VIZ VÝKRES
Z37	1	cca 1000 x 600		FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	* REPASE STÁVAJÍCÍCH ŽALUZIOVÝCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMEČKU	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	
Z38	1	cca 1000 x 600		FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	* NOVÁ ŽALUZIOVÁ MŘÍŽKA VČETNĚ RÁMEČKU - ROZMĚRY DLE PRVKU Z37, PROVEDENÍ - NEOTVÍRAVÁ DVÍŘKA, BEZ ZÁMKU	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* DENOMTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY VČETNĚ RÁMEČKU * NOVÁ MŘÍŽKA OSAZENA STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO PŮVODNÍ PRVEK
Z39		cca Ø54 mm, L= 22 m		FASÁDA DO ULICE ŠIROKÉ	* MĚDĚNÁ TRUBKA (PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮMĚR 54 MM) PRO VEDENÍ NAPÁJECÍCH KABELŮ PRO REFLEKTORY NA TERASE	* PATINACE POVRCHU Cu TRUBKY GELEM NORDIC GREEN PLUS ™	* TRUBKA BUDE VEDENA SOUBĚŽNĚ S DEŠŤOVÝM SVODEM, PROSTUPY ŘÍMSAMI BUDOU KLEMPÍŘSKY OLEMOVÁNY
Z40	1	cca 7340 x 6770		STŘECHA AULY	* OCELOVÁ KONSTRUKCE VODOROVNÉHO ZASKLENÍ SVĚTLÍKU V ÚROVNI STROPU. KONSTRUKCE BUDE UPEVNĚNA DO ŽELEZOBETONOVÉHO LEMU SVĚTLÍKU A OSAZENA VÝPLNÍ ZE SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH IZOLOVANÝCH RÁMŮ (JANSEN VISS) S VÝPLNÍ MAKROLONEM * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.28</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227, ODSTÍN 095 BÍLÁ + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN RAL 9010, BÍLÁ</u>	
Z41	1	cca 8200 x 7300 výška 3100		STŘECHA AULY	* OPRAVA PŮVODNÍHO SEDLOVÉHO SVĚTLÍKU A ÚPRAVA KOVOVÉ KONSTRUKCE ČEL - ZVÝŠENÍ SPODNÍHO RÁMU DLE ZATEPLENÍ DŮVODU MONTÁŽE OCELOVÉ KONSTRUKCE STROPU A ZATEPLENÍ LEMU SVĚTLÍKU BUDE DEMONTOVÁNO ZASKLENÍ SVĚTLÍKU A ČÁSTEČNĚ I RÁMY ZASKLENÍ ČEL. PO PROVEDENÍ VODOROVNÉHO ZASKLENÍ (Z40) A ZATEPLENÍ LEMU BUDOU ZVÝŠENY RÁMY ZASKLENÍ ČEL,OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU NATŘENA A ZNOVU ZASKLENA - ŠIKMÉ PLOCHY ČÍRÝM DRÁTOSKLEM TL. 6 mm, SVISLÉ PLOCHY ČÍRÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍM <u>STRATOBEL 33.2</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227, ODSTÍN 7106 ŠEDÁ + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144 (DB 601) ZELENÁ</u> , OSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉHO LEMU JE SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY - MATERIÁL: PŘEDPATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL TL. 0,8 MM - <u>VIZ VÝKRES D.1.4.28</u>

OZN.	POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PŘÍP. KOVÁNÍ	POZNÁMKA
Z42	1	cca 1340 x 2340 výška 830		STŘECHA KRČKU	* NOVÝ SEDLOVÝ SVĚTLÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ (JANSEN VISS) OSAZENÝ NA STÁVAJÍCÍM BETONOVÉM LÍMCI ZVÝŠENÉM NABETONOVÁNÍM O 250 MM PODROBNOSTI SVĚTLÍKU <u>VIZ VÝKRES D.1.4.29</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NOSNÉ PROFILY POZINKOVÁNY, OSTATNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ ZÁKLAD 227, ODSTÍN 7106 ŠEDÁ + <u>VŠECHNY PRVKY VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 6144 (DB 601), ZELENÁ</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	* OPLECHOVÁNÍ LEMU SVĚTLÍKU JE SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY - MATERIÁL: PŘEDPATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH - NORDIC GREEN TRADITIONAL TL. 0,8 MM - <u>VIZ VÝKRES D.1.4.29</u>
Z43	2	380 x 225, TL. 10 mm, L = 4,55 m		STŘECHA KRČKU	* NOSNÝ PRVEK ŘÍMSY Z OCELOVÉHO PLECHU 380 x 225 MM TL. 10 MM UPEVNĚNÝ PO OBOU STRANÁCH KE STÁVAJÍCÍMU ŽELEZOBETONOVÉMU VĚNCI STŘECHY KRČKU - VIZ VÝKRES D.1.4.18 * JEDEN ZE DVOU KUSŮ JE VYZTUŽEN V MÍSTĚ ŽEBŘÍKU DVĚMA KRÁTKÝMI PLECHY 100 x 100 MM, TL. 10 MM	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM	* SOUČÁSTÍ PRVKU JSOU I KOTEVNÍ ŠROUBY, <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRESY D.1.4.16-18</u> . *PRVEK LZE Z MONTÁŽNÍCH DŮVODŮ ROZDĚLIT NA 2-3 ČÁSTI
Z44	2	š = 2000 v= ~ 2150		TERASA Č.I - DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA	* NOSNÝ OCELOVÝ STOJAN PRO OSVĚTLOVACÍ REFLEKTORY * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.38</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + <u>VRCHNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161(MĚĎ)</u> , ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PODLE VZORKU!	*STOJAN BUDE OSAZEN NA PODLOŽKY Z PĚNOVÉHO SKLA (FOAMGLAS PERINSUL S) TL.50 mm
Z45		100 x 70 x 2 mm L = 59 m'		TERASA Č.I - DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA	* ZÁCHYTNÁ OCELOVÁ LIŠTA DLAŽBY NA TERASE č.I *VYROBENA Z PERFOROVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S KRUHOVÝMI PŘESAZENÝMI OTVORY, NAPŘ. <u>PERFOLINEA Rv 6-9</u> , TL.2 mm	*POVRCHOVÁ ÚPRAVA - GALVANICKY POKOVENO MĚDÍ (NAPŘ. A.B.Z.SERVIS-GALVENN, LOM PRAHA,s.p., A J.)	*LIŠTA BUDE ROZDĚLENA NA ČÁSTI DLE VZDÁLENOSTÍ SLOUPKŮ BALUSTRÁDY A TECHNICKÝCH PODMÍNEK GALVANOVNY *DETAIL <u>VIZ VÝKRES D.1.4.21</u>
Z46		ŠÍŘKA 70 mm (Š.PLECHU 40 mm) L = cca 18,3 m'		STĚNY KRČKU AULY	* MŘÍŽKA NA ZAKRYTÍ PROVĚTRÁVANÉ MEZERY NA SPODNÍM A HORNÍM KRAJI ZATEPLENÍ STĚN KRČKU MATERIÁL : OCELOVÝ PRFOROVANÝ PLECH SE ČTVERCOVÝMI OTVORY 5x5 NEBO 6X6 mm, NAPŘ. TYP <u>PERFOLINEA Qq 6-9</u> . LEMOVANÝ DVĚMA OCELOVÝMI ÚHELNÍKY 15x15x2 mm	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	* DÉLKY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MŘÍŽKY BUDOU ODMĚŘENY DLE SKUTEČNÉHO STAVU
Z47	1	~ 400 x 800		FASÁDA D2	* PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE - SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU PRO TLUMOČNICKOU LABORATOŘ	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR BRILLUX MP - SILNOVRSVÝ ZÁKLAD 227 + VRCHNÍ NÁTĚR <u>BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 7133 (DB 701) STŘÍBRNOŠEDÁ</u>	* UMÍSTĚNÍ, PROVEDENÍ A RPZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ KOORDONACE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ INTERIÉROVÝCH ÚPRAV, NEJPOZDĚJI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
Z48	15	250 x 550 (9 ks) 250 x 600 (6 ks)		NÁM. J. PALACHA (9 ks) KAPROVA UL. (3 ks) VALENTINSKÁ UL. (3 ks)	* ATYPICKÝ MĚDĚNÝ CHRLIČ, VYROBENÝ Z TRUBKY Ø 54 / 2 mm A PLECHU TL. 2 mm * <u>PODROBNOSTI VIZ VÝKRES D.1.4.26</u>	* POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VIDITELNÉ ČÁSTI CHRLIČE BUDOU PO OSAZENÍ PATINOVÁNY GELEM NORDIC GREEN PLUS ™	* PŘESNÁ DÉLKA TRUBKY BUDE OVĚŘENA NA MÍSTĚ * OTVORY PRO NOVÉ CHRLIČE BUDOU VYVRTÁNY JÁDROVÝM VRTÁKEM (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BALUSTRÁD !)
Z49	2	Ø 150 mm / TL. 1.5 mm L = 600 mm		STŘECHA KRČKU AULY	* CRÁNIČKA Z OCELOVÉ TRUBKY PRO PRŮCHOD VENTILAČNÍHO POTRUBÍ A ROZVODŮ KLIMATIZACE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM * VE VÝŠCE 150 mm JSOU NA CHRÁNIČCE NAVAŘENY KOTEVNÍ PÁSKY *CHRÁNIČKA BUDE 150 mm ZAPUŠTĚNA DO KONSTRUKCE STROPU A 450 mm NAD STÁV. STROPNÍ KONSTRUKCI	*POVRCHOVÁ ÚPRAVA - GALVANICKY POKOVENO MĚDÍ (NAPŘ. A.B.Z.SERVIS-GALVENN, LOM PRAHA,s.p., A J.)	* OTVORY PRO CHRÁNIČKY BUDOU VYVRTÁNY JÁDROVÝM VRTÁKEM, FIXACE KE STROPNÍ DESCE SE PROVEDE POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEVNÍCH PÁSKŮ PO STRANÁCH TRUBKY *UMÍSTĚNÍ <u>VIZ VÝKRES D.1.4.16</u>
Z50	4	50 x 50 x 5 mm L = 50 mm		TERASA Č.III (2 ks) TERASA Č.IV (2 ks)	* OCELOVÝ ÚHELNÍK VÁLCOVANÝ, UPEVNĚNÝ DO ZDIVA POMOCÍ OCELOVÉ KOTVY * PRO PODEPŘENÍ DLAŽDICE NAD VTOKEM	*POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM	*ÚHELNÍKY BUDOU UPEVNĚNÝ KE STĚNĚ NAD STŘEŠNÍM VTOKEM PRO PODEPŘENÍ DLAŽDICE V MÍSTĚ KDE NELZE POUŽÍT PODLOŽKU POD DLAŽBU