

SEZNAM DOKUMENTACE

obsah	ozn.	měřítko
Půdorys – současný stav	D.1.1.b.01	1:30
Půdorys – bourací práce	D.1.1.b.02	1:30
Návrh – půdorys, podhled	D.1.1.b.03	1:30
Návrh – řezopohledy	D.1.1.b.04	1:30
Návrh – spárořez obkladů a dlažby	D.1.1.b.05	1:30
Specifikace a standardy	D.1.1.b.06	–
ZTI – schéma rozvodů	D.1.4.ZTI.b.01	1:30
Elektroinstalace – schéma rozvodů	D.1.4.El.b.01	1:30
Elektroinstalace – schéma rozváděče	D.1.4.El.b.02	–
Výkaz výměr (.xls)	CD příloha	–

VZHLEDEM K ROZSAHU STAVEBNÍHO ZÁMĚRU NEJSOU ŘEŠENY ČÁSTI C. A E, A DÁLE NEJSOU U JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE TECHNICKÉ ZPRÁVY, VEŠKERÉ SPECIFIKACE JSOU UVEDENY PŘÍMO NA VÝKRESECH.

Dokumentace je provedena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu stupně DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Tato dokumentace byla zpracována dle dostupných a předaných podkladů!

Projekt předpokládá, že realizace bude prováděna autorizovanou firmou, bude se řídit platnými předpisy, technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů a během výstavby bude dodrženo ustanovení vyhl. č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních.

Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v ČR pro daný účel, nebo na ně musí být vydáno prohlášení o shodě. Zhotovitel stavby zodpovídá za kompletnost dodávky stavby a je povinen zkontrolovat uvedené výkazy prvků a upozornit na případné nesoulady. Pokud nebude zhotovitel stavby jakoukoliv část stavby, která je dokumentována v této PD, dodávat, upozorní na to výslovně investora i architekta. Rovněž je povinen upozornit na případné výrobní a technologické nedostatky a vyzvat projektanta k nápravě.

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY! VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

- V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí následující:
- kóty uvedené ve výkresu platí, i když se liší od velikostí z výkresu odměřovaných,
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka poriznými ke stejnému datu,
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou dokumentací,
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním na výkresech,
- stavebně architektonická dokumentace má přednost před dokumentací jednotlivých spolupracujících profesí (ZTI, VZT, EL...) v tom smyslu, že je rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí, úplnost a kvalita všech profesními specialisty navržených systémů musí být zachována.
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího (aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.



var. A

akce	
Stavební úpravy hotelového pokoje	
stavebník	
Universita Karlova v Praze, centrum doktorandských a manažerských studií José Martího 2/407 162 00 Praha 6 – Veleslavín	
místo	
José Martího 2/407 162 00 Praha 6 – Veleslavín	
stupeň	
dokumentace pro provedení stavby	
hlavní projektant	autorizace
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy	
zodpovědný projektant	
Ing. arch. Ondřej Freudl	
název	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
datum	
09/2015	
paré	

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ČÁST

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

Stavební úpravy hotelových pokojů

b) místo stavby

José Martího 2/407

162 00 Praha 6 – Veleslavín

c) předmět dokumentace

dokumentace pro provedení stavby

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií

José Martího 2/407

162 00 Praha 6 – Veleslavín

IČ: 00216208, DIČ: CZ 00216208

(stavebník je právnická osoba)

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

a) hlavní projektant a architekt

Ing. arch. Ondřej Freudl

Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 775 953 820, mail: fre_on@volny.cz

autorizovaný architekt obor A1, ČKA č. 03598

b) projektanti částí dokumentace

část D.1.1, D.1.4. – zdravotně technické instalace

Ing. arch. Ondřej Freudl

Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 775 953 820, mail: fre_on@volny.cz

autorizovaný architekt obor A1, ČKA č. 03598

části D.1.4 – elektroinstalace

Petr Aschenbrenner – projekty elektro

Liblice 242, 282 01 Český Brod

tel.: 602 769 860, mail: aschenbr@seznam.cz

výkaz výměr, rozpočet

Ing. Peter Plank, plank@volny.cz, tel.: 724 486 264

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Stavbu lze provést bez rozhodnutí o povolení nebo umístění stavby.

b) základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace byla zpracována na základě prováděcí dokumentace původní stavby, VPÚ Praha, 05/1986.

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Navrhovaná stavba nemá vliv na území, není řešeno.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Navrhovanou stavbou nedochází ke změně účelu a kapacity stavby ani funkčních jednotek.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) architektonické řešení

Předmětem stavby je dispoziční a materiálové úprava interiéru hotelových pokojů, jejíž cílem je zvýšení uživatelského standardu pokojů. Stávající řešení je původní z roku 1986.

Stávající pokoje jsou dispozičně rozděleny na vstupní část s předsíní a bytovým jádrem a pokoj. Vstupní část přiléhá ke společné chodbě. Předsíň je oddělena od pokoje příčkou s dveřmi. Bytové jádro je umakartové, s oddělenou koupelnou a WC. Pokoje jsou ve 2 variantách: s větší vstupní částí a vanou v koupelně a s menší vstupní částí se sprchovou vaničkou v koupelně. Každá z variant je pak dále ve 2 provedeních v zrcadlově obrácené verzi.

Návrh a projekt řeší také 2 varianty řešení: var A – pokoj s menší koupelnou se sprchovou vaničkou se spojením WC a koupelny, var B – pokoj s větší koupelnou s vanou se spojením WC a koupelny. Obě varianty jsou opět ve 2 provedeních se zrcadlovým otočením – viz. pozn. na titulní straně dokumentace.

Navrhovaná změna spočívá v náhradě původního montovaného jádra za zděné a dále propojení původní předsíně s pokojem odstraněním dveří a částí příčky. Uvolněním dispozice vzniká dojem většího prostoru. Předsíň však zůstává vizuálně oddělena snížením podhledu. Další úpravy se týkají změn povrchových úprav podlah a stěn, nové rozvody vody a kanalizace v jádru a nová elektroinstalace v pokoji.

B.2.3 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Požadavky na bezbariérové užívání staveb se navrhované stavby netýkají, není řešeno.

B.2.4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna dodržáním požadavků platných vyhlášek a norem pro výstavbu pozemních objektů, zejména vyhl. 26/1999Sb. HLMP a vyhl. 23/2008Sb.

Při jejím užívání a provozu nedojde k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem a nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.

B.2.5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) konstrukční a materiálové řešení

Stávající objekt je železobetonový stěnový panelový vícetrakt. Hotelový pokoj zabírá vždy jedno konstrukční pole. Vnitřní obvodové stěny jsou ŽLB panely tl. 200mm, vnější obvodová stěna je ŽLB v kombinaci s plynosilikátem. Stropy jsou ŽLB panelové. Vstupní část a pokoj jsou odděleny plynosilikátovou příčkou tl. 60mm. Podlahy jsou těžké plovoucí.

Nově navrhované konstrukce jsou lehké plynosilikátové příčky YTONG a SDK příčky a předstěny. Ve vstupní části a hygienickém zázemí bude snížený SDK podhled. V prostoru předsíně a pokoje bude nová nášl. vrstva (zatěž. PVC), v hyg. zázemí bude ker. dlažba. Stěny hyg. zázemí budou obložené ker. obkladem, ostatní plochy omítané a opatřené malbou.

b) mechanická odolnost a stabilita

Navrhovaná stavba nezasahuje do nosných konstrukcí stávajícího objektu, nemění užitné ani stálé zatížení. Stavba nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stávajícího objektu.

Mechanická odolnost a stabilita navržené stavby je v souladu s požadavky vyhl. 26/1999Sb. HMP, čl. 16 a jednotlivé konstrukce jsou řešeny v souladu s požadavky části 3., oddíl I, čl. 30-42 této vyhlášky.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V navrhované stavbě nejsou umístěna technická a technologická zařízení, není řešeno.

B.2.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Navrhovaná stavba se z hlediska požární bezpečnosti posuzuje dle ČSN 73 0834:2011 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Dle čl. 3.3. Normy se jedná o změnu skupiny I. Navrhovaná stavba nevyžaduje další opatření, protože jsou splněny podmínky čl. 4. Normy: navrhovaná stavba nezasahuje do konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo oddělují měněné části stavby od

stávajících.; není zhoršena požární odolnost konstrukcí, není zhoršena třída reakce na oheň v měněných konstrukcích; nemění se plocha požárně otevřených ploch; nejsou zřizována nová vzduchotechnická zařízení; veškeré nové prostupy zdmi a stropy budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0810:2009, čl. 6.2; nejsou zhoršeny parametry zařízení pro protipožární zásah; nejsou zúženy ani prodlouženy únikové cesty ani není zhoršena jejich kvalita.

Požárně bezpečnostní řešení objektu je v souladu s požadavky vyhl. 26/1999Sb. HLMP, vyhl. 23/2008 Sb. a závaznými částmi příslušných ČSN.

B.2.8 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Navrhované stavba nemá vliv na hospodaření s energiemi.

B.2.9 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Navrhovaná stavba nemění stávající řešení s ohledem na hygienické požadavky.

B.2.10 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROSTŘEDÍ

Navrhovaná stavba nemá vliv na stávající řešení ochrany stavby před neg. účinky prostředí.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrhovaná stavba nemá vliv na stávající přípojně body objektu na technickou infrastrukturu, nejsou měněny ani napojovací body pokojů, nedochází ke změně kapacit, není řešeno.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Navrhovaná stavba nemá vliv na dopravní řešení.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

navrhované stavby se netýká, není řešeno.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nemá vliv na životní prostředí ve smyslu čl. 13 vyhl. 26/199Sb. HL. m. Prahy, a to v průběhu stavby ani po jejím uvedení do provozu.

Stavba nemá vliv na znečištění ovzduší. V navrhované stavbě nejsou instalovány zařízení ani předměty, které by byly zdrojem hluku. Stávající akustické konstrukce nejsou narušeny. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku L Aekv = 60 dB (A) v denní době od 07 – 19 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje nebo toku, není řešeno.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích na základě předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů – vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.

Odpad bude deponován na určeném místě na staveništi a následně uložen do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke koordinaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud není jejich další využití možné, a evidence odpadů ze stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby je ochrana obyvatelstva řešena v rámci požárně bezpečnostního řešení a dodržení platných vyhlášek, zákonů a norem pro výstavby pozemních objektů.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Veškeré potřeby médií budou zajištěny z vnitřních rozvodů stavby.

b) odvodnění staveniště

Stavba bude probíhat pouze uvnitř objektu, není řešeno.

c) napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu

Napojení je stávající, není řešeno.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při dodržení zásad popsaných zásad v této kapitole nemá provádění stavby negativní vliv na sousední pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště a související požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba bude probíhat pouze uvnitř objektu.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zábory nejsou nutné, stavba bude probíhat pouze na pozemku investora a uvnitř objektu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě dojde ke vzniku odpadů kód 17, zejména 17 02 01, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 11, 17 06 04 a 17 09 14. Předpokládáný objem vzniklého odpadu je cca 2m³/pokoj. Odpad bude skladován na deponii na staveništi, zajištěn proti vlivu povětrnosti a průběžně nakládán do velkoobjemových kontejnerů a likvidován odvozem oprávněnou firmou s další likvidací.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není řešeno.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku L A_{ekv} = 60 dB (A) v denní době od 07 – 19 hodin.

Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.

S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno dle zásad uvedených v části B.6, odst. a)

Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a televize.

V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, před výjezdem aut z prostoru staveniště musí být podběhy a pneumaticky očištěny. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její očištění.

Stavba bude prováděna tak, aby byla omezena prašnost stavby, např. kropením materiálu nebo plachtováním.

Stavbou nesmí být způsobeny škody na zemědělských kulturách a nemovitostech.

Provedení stavby nemá negativní vliv na životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví dle jiných právních předpisů

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti práce dle §14 odst 1) zákona 309/2006Sb. Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v §15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéž povinností zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. Stejně tak není nutné vypracování plánu bezpečnosti.

Bez ohledu na výše uvedené musí být stavba prováděna při dodržení všech platných technologických, bezpečnostních a technických norem, předpisů a zásad. Za jejich dodržování odpovídá příslušná prováděcí firma a po převzetí díla jeho uživatel. Prováděcí firma zajistí, aby byly splněny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy dle §3–5 zákona 309/2006Sb a příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.) Zejména je nutno dbát na to aby:

- na staveništi byl zamezen přístup nepovolaným osobám
- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami
- všechny osoby (včetně hostů) zdržující se na staveništi musí být vybaveny ochrannými pomůckami a být náležitě proškoleni
- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky a stavebními stroji, včetně podmínek výrobců a dodavatelů
- před zahájením prací byla vytyčena a viditelně označena všechna vedení inženýrských sítí a učiněna opatření k jejich ochraně
- skladovaný materiál byl zajištěn proti uvolnění gravitací, povětrnostními vlivy nebo jinými vnějšími vlivy, skladování sypkých a prašných materiálů musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno šíření prachu v ovzduší.

Při provádění stavby budou dodrženy požadavky vyhl. 26/199SB. HLMP, čl. 26.

k) úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb

Navrhované stavby se netýká, není řešeno.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba bude probíhat pouze na pozemku investora a nevyžaduje DIO.


m) stanovení speciálních podmínek výstavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě atp.)

Stavba bude probíhat za provozu v ostatní části stavby. Celý objekt je v majetku a je provozován stavebníkem, negativní vlivy stavby budou eliminovány vhodným organizačním opatřením stavebníka.

Při deponování materiálů a parkování dopravních prostředků stavby kolem objektu nesmí dojít k omezení zařízení pro protipožární zásah (příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, přístup k vnějším odběrným místům). Při deponování materiálů a mechanizace uvnitř objektu nesmí dojít k zúžení únikových cest, v jejich prostorech nesmí být skladovány hořlavé materiály a látky!

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavby bude probíhat v jedné etapě.



LEGENDA MATERIÁLŮ

	nosné kce – ŽLB panely tl. 200mm
	dělicí příčka – plynosilikát “SIPOREX”, tl. 60mm
	montované bytové jádro

var. A

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY!
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavební úpravy hotelového pokoje

stavebník

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií
Josef Martího 2/407
162 00 Praha 6 – Veleslavín

místo

Josef Martího 2/407
162 00 Praha 6 – Veleslavín

stupeň

dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

hlavní projektant autorizace


fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl
Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy
projektant části

fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl
Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy
zodpovědný projektant

Ing. arch. Ondřej Freudl
vypracoval

Ing. arch. Ondřej Freudl
číslo název paré

D.1.1.b.01		
Půdorys - současný stav		
datum	měřítko	formát
09/2015	1:30	A3 - 420/297

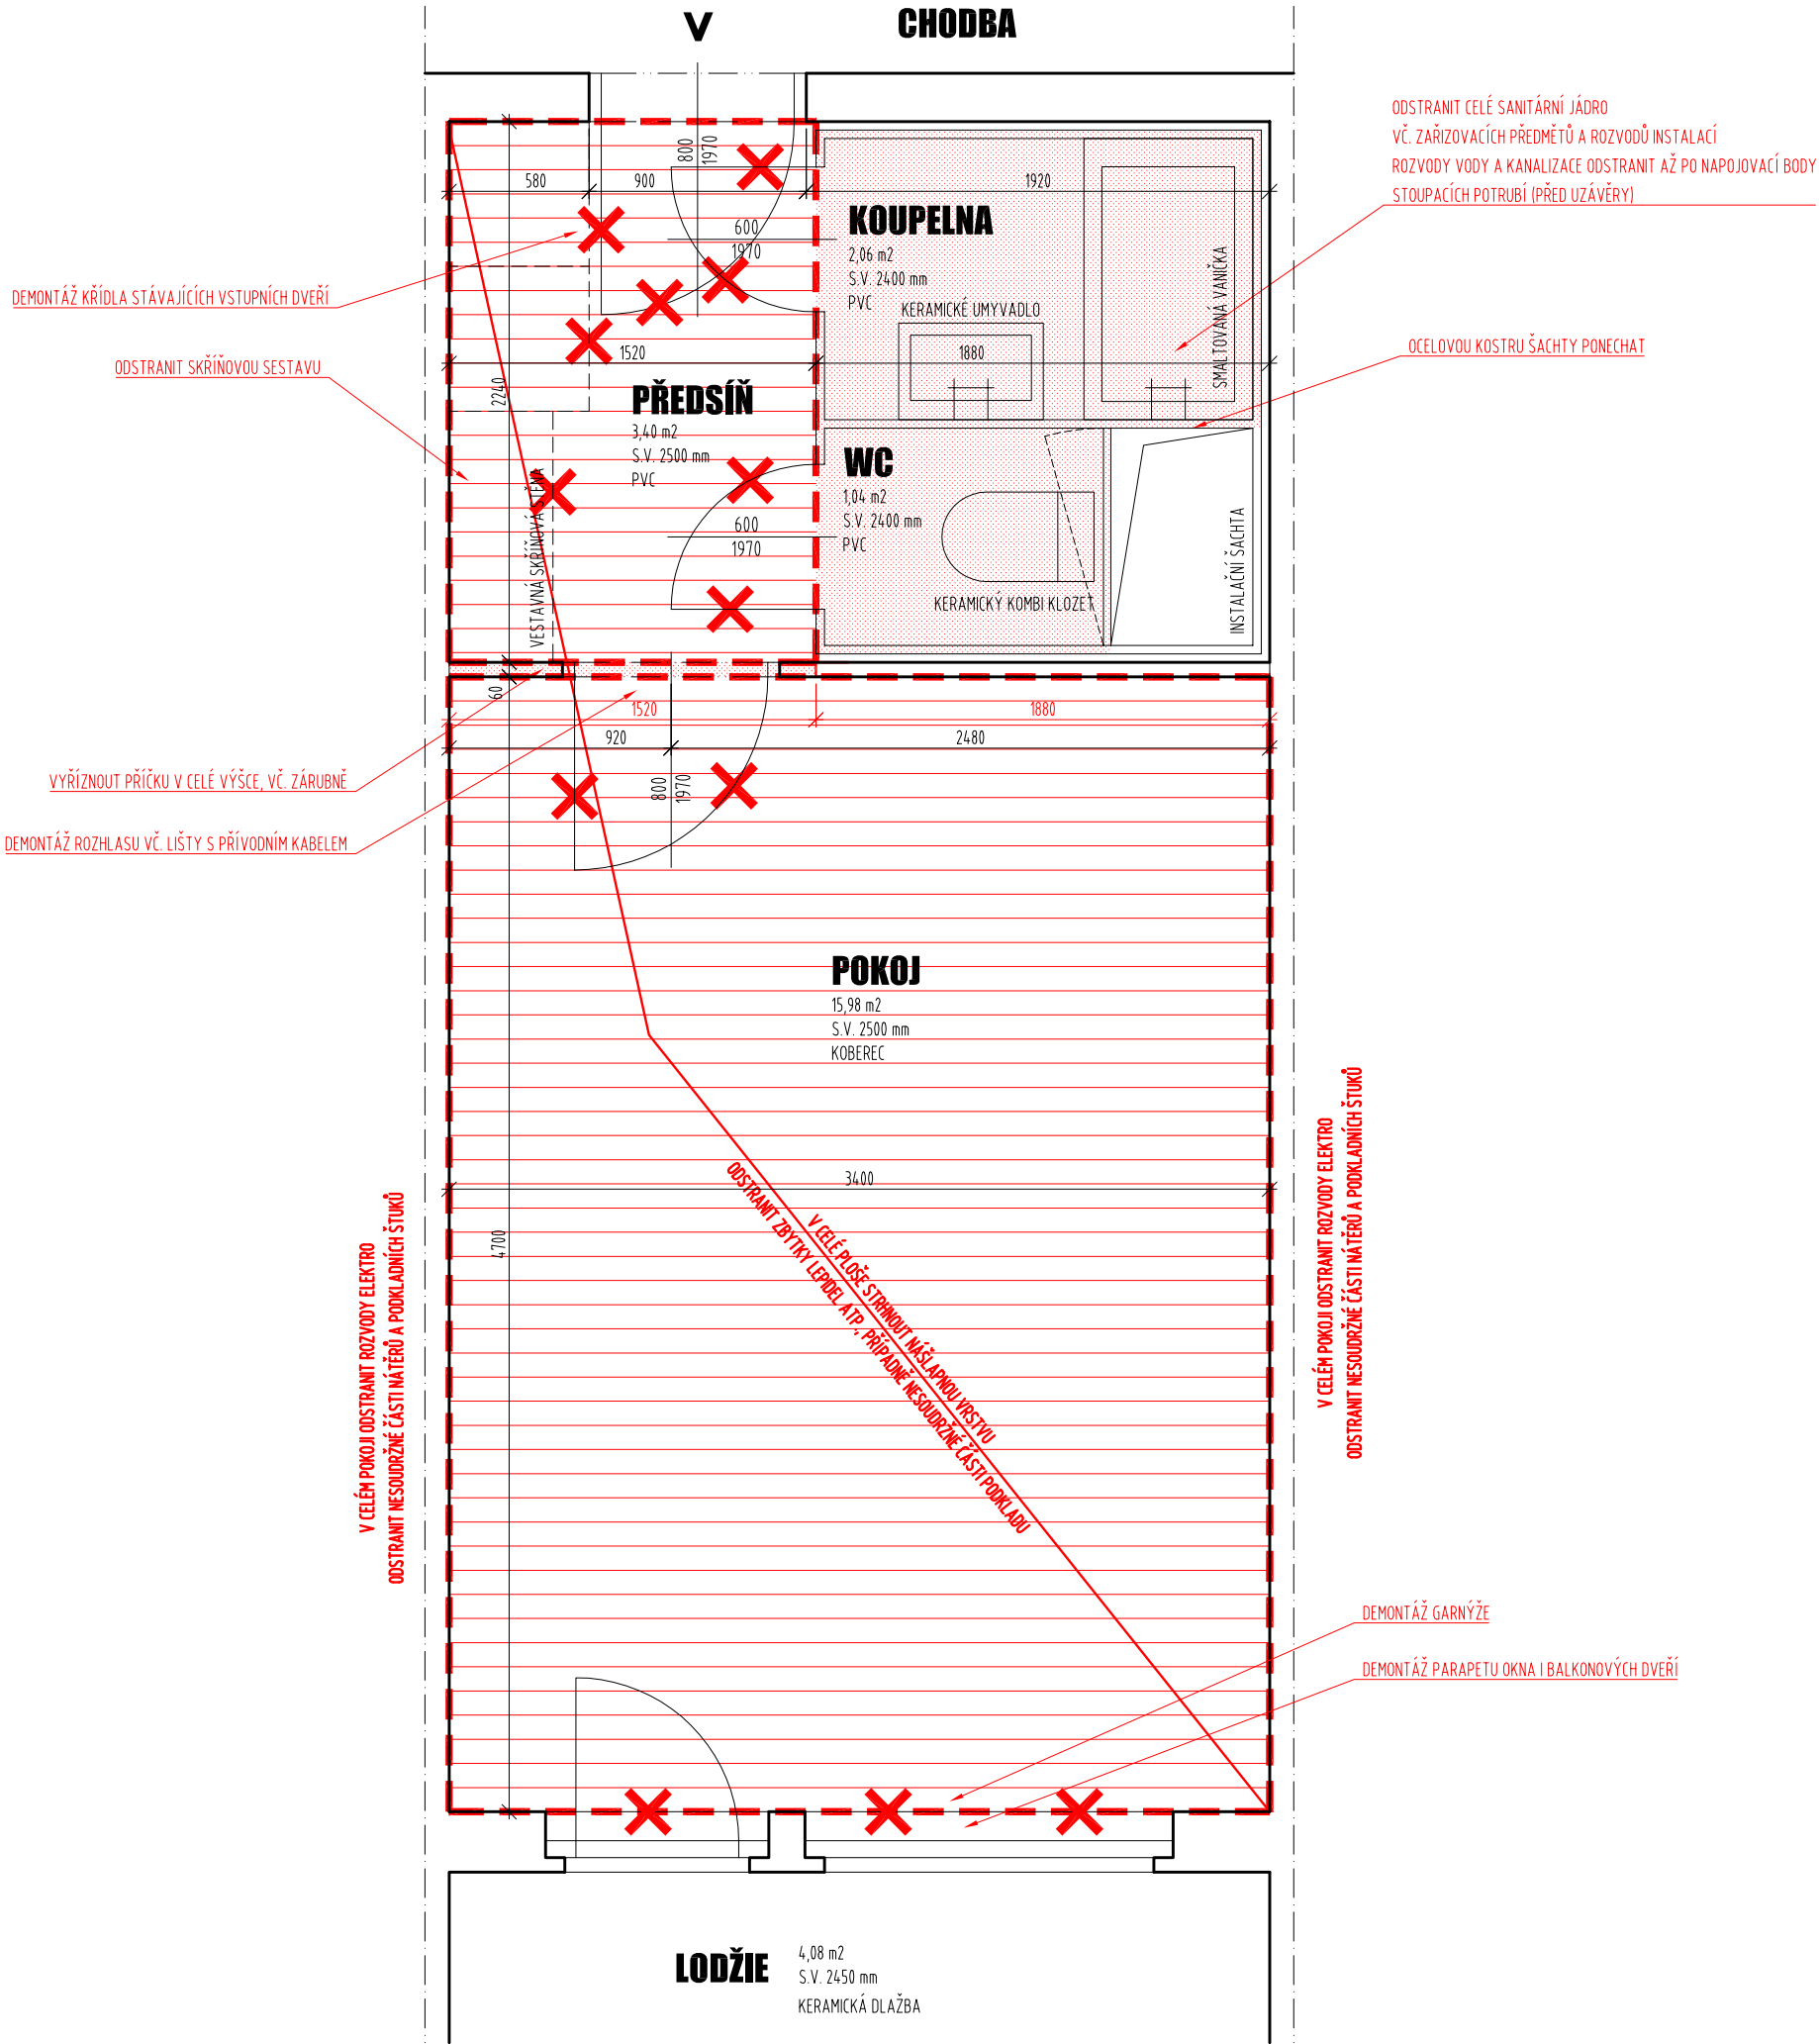

LEGENDA – BOURACÍ PRÁCE

	stávající zachované konstrukce
	bourané konstrukce
	odstraňované prvky
	zачиštění / úprava navazujících konstrukcí
	bourání otvorů v podlaze
	úpravy podhledů
	úpravy podlahových konstrukcí

POZNÁMKY:

- bourací práce musí být prováděny s ohledem na stav a stáří konstrukcí
- nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí stavby, pokud není uvedeno ve výkresu jinak
- před prováděním demontáže zařizovacích předmětů a instalací musí být provedeno jejich odpojení/vypnutí/uzavření přívodů
- při provádění bouracích prací musí být zamezeno znečištění sousedních prostor
- při deponování sutí/odstraňovaných prvků nesmí dojít k překročení max. povoleného zatížení konstrukcí! deponování nesmí být prováděno na únikových cestách objektu!!
- nakládání s odpadem musí být prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů – vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

var. A

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY! VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce		
Stavební úpravy hotelového pokoje		
stavebník		
Univerzita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií		
Josef Martího 2/407		
162 00 Praha 6 – Veleslavín		
místo		
Josef Martího 2/407		
162 00 Praha 6 – Veleslavín		
stupeň		
dokumentace pro provedení stavby		
část dokumentace		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		
hlavní projektant		autorizace
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl		
Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy		
projektant části		
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl		
Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy		
zodpovědný projektant		
Ing. arch. Ondřej Freudl		
vypracoval		
Ing. arch. Ondřej Freudl		
číslo	název	paré
D.1.1.b.02		
Půdorys – bourací práce		
datum	měřítko	formát
09/2015	1:30	A3 – 420/297

PŮDORYS

VÝKLENKU V PANELU PRO VCHODOVÉ DVEŘE

CHODBA

PŘEDSÍN
3,50 m²
S.V. 2380 mm
ZÁTĚŽOVÉ PVC

KOUPELNA
4,00 m²
S.V. 2440 mm
KER. DLAŽBA

POKŮJ
15,98 m²
S.V. 2500 mm
ZÁTĚŽOVÉ PVC

LODŽIE

DETAILS AND DIMENSIONS:

- PŘEDSÍN:** SNÍŽENÝ PODHLED 2,380; TÓNOVANÁ VÝMALBA V CELÉ VÝŠCE; POŽ. OODOLNOST DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ (DLE STAV. DVEŘÍ); SV.01; SV.02; SV.03; SV.04; SV.05; SV.06; SV.07; SV.08; SV.09; SV.10; SV.11; SV.12; SV.13; SV.14; SV.15; SV.16; SV.17; SV.18; SV.19; SV.20; SV.21; SV.22; SV.23; SV.24; SV.25; SV.26; SV.27; SV.28; SV.29; SV.30; SV.31; SV.32; SV.33; SV.34; SV.35; SV.36; SV.37; SV.38; SV.39; SV.40; SV.41; SV.42; SV.43; SV.44; SV.45; SV.46; SV.47; SV.48; SV.49; SV.50; SV.51; SV.52; SV.53; SV.54; SV.55; SV.56; SV.57; SV.58; SV.59; SV.60; SV.61; SV.62; SV.63; SV.64; SV.65; SV.66; SV.67; SV.68; SV.69; SV.70; SV.71; SV.72; SV.73; SV.74; SV.75; SV.76; SV.77; SV.78; SV.79; SV.80; SV.81; SV.82; SV.83; SV.84; SV.85; SV.86; SV.87; SV.88; SV.89; SV.90; SV.91; SV.92; SV.93; SV.94; SV.95; SV.96; SV.97; SV.98; SV.99; SV.100; SV.101; SV.102; SV.103; SV.104; SV.105; SV.106; SV.107; SV.108; SV.109; SV.110; SV.111; SV.112; SV.113; SV.114; SV.115; SV.116; SV.117; SV.118; SV.119; SV.120; SV.121; SV.122; SV.123; SV.124; SV.125; SV.126; SV.127; SV.128; SV.129; SV.130; SV.131; SV.132; SV.133; SV.134; SV.135; SV.136; SV.137; SV.138; SV.139; SV.140; SV.141; SV.142; SV.143; SV.144; SV.145; SV.146; SV.147; SV.148; SV.149; SV.150; SV.151; SV.152; SV.153; SV.154; SV.155; SV.156; SV.157; SV.158; SV.159; SV.160; SV.161; SV.162; SV.163; SV.164; SV.165; SV.166; SV.167; SV.168; SV.169; SV.170; SV.171; SV.172; SV.173; SV.174; SV.175; SV.176; SV.177; SV.178; SV.179; SV.180; SV.181; SV.182; SV.183; SV.184; SV.185; SV.186; SV.187; SV.188; SV.189; SV.190; SV.191; SV.192; SV.193; SV.194; SV.195; SV.196; SV.197; SV.198; SV.199; SV.200; SV.201; SV.202; SV.203; SV.204; SV.205; SV.206; SV.207; SV.208; SV.209; SV.210; SV.211; SV.212; SV.213; SV.214; SV.215; SV.216; SV.217; SV.218; SV.219; SV.220; SV.221; SV.222; SV.223; SV.224; SV.225; SV.226; SV.227; SV.228; SV.229; SV.230; SV.231; SV.232; SV.233; SV.234; SV.235; SV.236; SV.237; SV.238; SV.239; SV.240; SV.241; SV.242; SV.243; SV.244; SV.245; SV.246; SV.247; SV.248; SV.249; SV.250; SV.251; SV.252; SV.253; SV.254; SV.255; SV.256; SV.257; SV.258; SV.259; SV.260; SV.261; SV.262; SV.263; SV.264; SV.265; SV.266; SV.267; SV.268; SV.269; SV.270; SV.271; SV.272; SV.273; SV.274; SV.275; SV.276; SV.277; SV.278; SV.279; SV.280; SV.281; SV.282; SV.283; SV.284; SV.285; SV.286; SV.287; SV.288; SV.289; SV.290; SV.291; SV.292; SV.293; SV.294; SV.295; SV.296; SV.297; SV.298; SV.299; SV.300; SV.301; SV.302; SV.303; SV.304; SV.305; SV.306; SV.307; SV.308; SV.309; SV.310; SV.311; SV.312; SV.313; SV.314; SV.315; SV.316; SV.317; SV.318; SV.319; SV.320; SV.321; SV.322; SV.323; SV.324; SV.325; SV.326; SV.327; SV.328; SV.329; SV.330; SV.331; SV.332; SV.333; SV.334; SV.335; SV.336; SV.337; SV.338; SV.339; SV.340; SV.341; SV.342; SV.343; SV.344; SV.345; SV.346; SV.347; SV.348; SV.349; SV.350; SV.351; SV.352; SV.353; SV.354; SV.355; SV.356; SV.357; SV.358; SV.359; SV.360; SV.361; SV.362; SV.363; SV.364; SV.365; SV.366; SV.367; SV.368; SV.369; SV.370; SV.371; SV.372; SV.373; SV.374; SV.375; SV.376; SV.377; SV.378; SV.379; SV.380; SV.381; SV.382; SV.383; SV.384; SV.385; SV.386; SV.387; SV.388; SV.389; SV.390; SV.391; SV.392; SV.393; SV.394; SV.395; SV.396; SV.397; SV.398; SV.399; SV.400; SV.401; SV.402; SV.403; SV.404; SV.405; SV.406; SV.407; SV.408; SV.409; SV.410; SV.411; SV.412; SV.413; SV.414; SV.415; SV.416; SV.417; SV.418; SV.419; SV.420; SV.421; SV.422; SV.423; SV.424; SV.425; SV.426; SV.427; SV.428; SV.429; SV.430; SV.431; SV.432; SV.433; SV.434; SV.435; SV.436; SV.437; SV.438; SV.439; SV.440; SV.441; SV.442; SV.443; SV.444; SV.445; SV.446; SV.447; SV.448; SV.449; SV.450; SV.451; SV.452; SV.453; SV.454; SV.455; SV.456; SV.457; SV.458; SV.459; SV.460; SV.461; SV.462; SV.463; SV.464; SV.465; SV.466; SV.467; SV.468; SV.469; SV.470; SV.471; SV.472; SV.473; SV.474; SV.475; SV.476; SV.477; SV.478; SV.479; SV.480; SV.481; SV.482; SV.483; SV.484; SV.485; SV.486; SV.487; SV.488; SV.489; SV.490; SV.491; SV.492; SV.493; SV.494; SV.495; SV.496; SV.497; SV.498; SV.499; SV.500; SV.501; SV.502; SV.503; SV.504; SV.505; SV.506; SV.507; SV.508; SV.509; SV.510; SV.511; SV.512; SV.513; SV.514; SV.515; SV.516; SV.517; SV.518; SV.519; SV.520; SV.521; SV.522; SV.523; SV.524; SV.525; SV.526; SV.527; SV.528; SV.529; SV.530; SV.531; SV.532; SV.533; SV.534; SV.535; SV.536; SV.537; SV.538; SV.539; SV.540; SV.541; SV.542; SV.543; SV.544; SV.545; SV.546; SV.547; SV.548; SV.549; SV.550; SV.551; SV.552; SV.553; SV.554; SV.555; SV.556; SV.557; SV.558; SV.559; SV.560; SV.561; SV.562; SV.563; SV.564; SV.565; SV.566; SV.567; SV.568; SV.569; SV.570; SV.571; SV.572; SV.573; SV.574; SV.575; SV.576; SV.577; SV.578; SV.579; SV.580; SV.581; SV.582; SV.583; SV.584; SV.585; SV.586; SV.587; SV.588; SV.589; SV.590; SV.591; SV.592; SV.593; SV.594; SV.595; SV.596; SV.597; SV.598; SV.599; SV.600; SV.601; SV.602; SV.603; SV.604; SV.605; SV.606; SV.607; SV.608; SV.609; SV.610; SV.611; SV.612; SV.613; SV.614; SV.615; SV.616; SV.617; SV.618; SV.619; SV.620; SV.621; SV.622; SV.623; SV.624; SV.625; SV.626; SV.627; SV.628; SV.629; SV.630; SV.631; SV.632; SV.633; SV.634; SV.635; SV.636; SV.637; SV

Architectural floor plan of a room with the following details:

- Room Dimensions:** 2,380 (width) x 2,440 (depth).
- Entrance:** Located on the left wall, with a door swing indicated by an arc.
- Windows:** Two windows are shown on the right wall, each with a width of 980.
- Furniture and Fixtures:**
 - SV.01:** Two bedside lamps, one on each side of the bed.
 - SV.02:** A central lamp or fixture located in the middle of the room.
 - SV.03:** A small table or desk located near the entrance.
 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS:** A speaker or alarm unit located on the left wall.
- Dimensions and Spacing:**
 - Distance from the left wall to the first window: 600.
 - Distance from the first window to the second window: 600.
 - Distance from the second window to the right wall: 490.
 - Distance from the entrance to the first window: 400.
- Other Labels:**
 - OS VCHODOVÝCH DVEŘÍ:** Axis of the entrance door.
 - OS V OSE UNYVADLA:** Axis of the bed.
 - OS V OSE DVEŘÍ:** Axis of the door.
 - STROP 2,500:** Ceiling height.
 - HRANA PODHLEDU LÍČUJE S PŘÍČKOU SVISLÉ ČÍTKO V. 120mm:** Edge of the view counts with the vertical bar V. 120mm.

Technical drawing of a shower pan (podzdávka sprchové vaničky) showing dimensions and levels.

Dimensions:

- Overall width: 1500
- Overall depth: 490
- Overall height: 1220
- Shower pan (ZP.01) width: 490
- Shower pan (ZP.02) width: 795
- Shower pan (ZP.02) height: 200
- Shower pan (ZP.01) height: 850
- Shower pan (ZP.02) height: 1000
- Shower pan (ZP.01) depth: 500
- Shower pan (ZP.02) depth: 570
- Shower pan (ZP.01) offset: 150
- Shower pan (ZP.02) offset: 340

Levels:

- +2,380
- +2,440
- ±0,000

Labels:

- SNÍŽENÝ POHLED 2,440
- ZP.01
- ZP.02
- TV
- SV

Text:

PODEZDÁVKA SPRCHOVÉ VANÍČKY
VÝŠKU UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY VANÍČKY
TAK, ABY BYLA DODRŽENA VÝŠKA H.H. VANÍČKY +0,200

	stávající stavební konstrukce bez stavebních úprav
	nenosné zdivo - YTONG P2-500
	montované příčky/předstěny, opláštění RIGISTABIL 12,5mm

- při provádění stavby nebude zasahováno do nosných kří objektu
- nové prostupy zdmi nebo stropy musí být požárně utěsněny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2
- provádění příček se řídí TP YTONG
- napojení příček na nosné stěny pozink pásky v každé ložné spáře + prolepení spáry
- napojení na strop se spárou cca 10mm s vypěněním PU pěnou
- povrchy pod malbu budou opatřeny vyztuženým cementovým tmelem a jemnozrnným štukem; obklad bude lepen přímo na stěny - přilnavost lepidla zajistit případně penetrací nebo kontaktním můstkem dle potřeby (ověřit na místě)
- v prostoru sprchových koutů - podlaha a stěny do v. 2,2m - provést hydroizolační stěrku, vč. rohových systémových pásek
- v prostoru původního jádra provést nezbytnou úpravu hrubé podlahy
- SDK podhled v koupelně s 1 směrným roštem na přímé závěsy, desky typ B1 12,5mm, napojení na obklad - pružný tmel; výšku podhledu je nutno přizpůsobit skutečným rozměrům dlaždic tak, aby obklad vyšel na celé dlaždice!
- SDK v předšíní na 2-itý rošt, SDK typ B, tl. 12,5mm
- drážky pro rozvody TZB provádět drážkovačkami a vykrýžovacími vrtáky
- plocha podlahy pod PVC bude vyrovnána podlahovou stěrkou, vyrovnání podlahy bude dodávkou podlahové krytiny; druh stěrky a další přípravu podkladu určí dodavatel
- dodávka podlahové krytiny bude vč. nezbytných penetrací atp.
- provádění SDK konstrukcí, vč. napojení na navazující kce bude dle TP použ. systému

Var. A

VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce

stavebník
<p>Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií José Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veleslavín</p>
místo
<p>José Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veleslavín</p>
stupeň


část dokumentace	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	
hlavní projektant	autORIZACE

Ing. arch. Ondřej Freudl


číslo	název	paré
-------	-------	------

datum	měřítko	formát
09/2015	1:30	A3 - 420/297


ŘEZOPOHLED AA




ŘEZOPOHLED BB




ŘEZOPOHLED EE



ŘEZOPOHLED CC



ŘEZOPOHLED DD

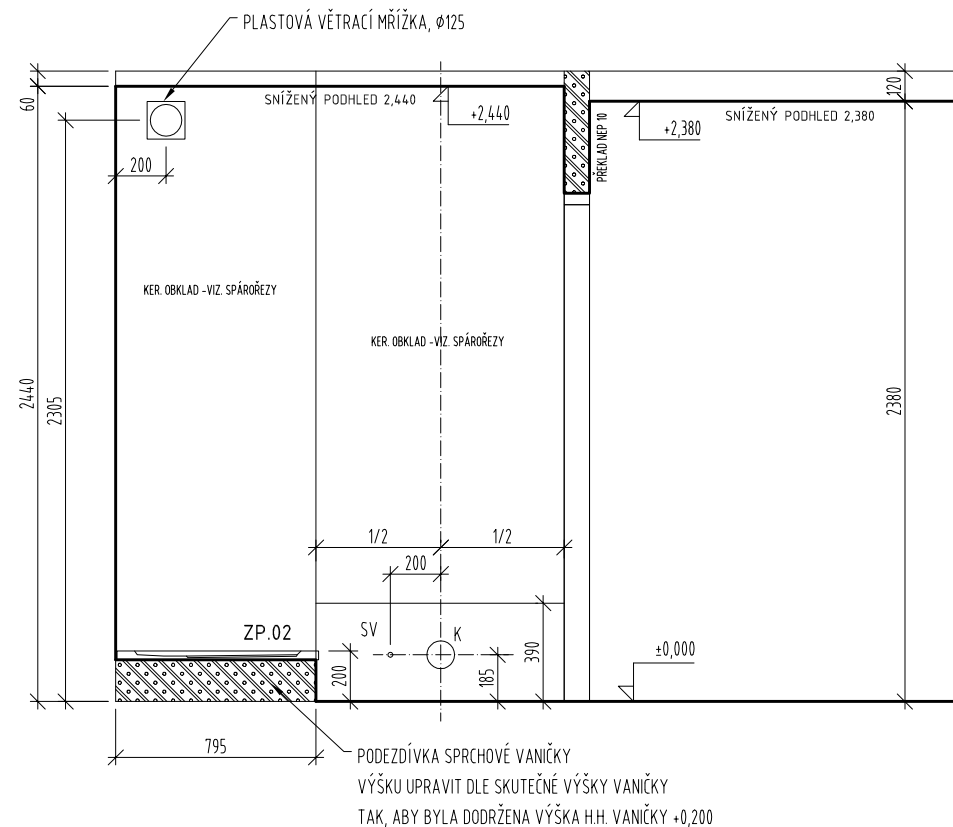

Var. A

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM,
DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT
PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO
ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONSULTOVAT A NECHAT
SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY!

VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavební úpravy hotelového pokoje

stavebník

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií

José Martího 2/407

162 00 Praha 6 - Veleslavín

místo

José Martího 2/407

162 00 Praha 6 - Veleslavín

stupeň

dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

hlavní projektant

autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondřej Freudl

Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy

projektant části

fre.on - Ing. arch. Ondřej Freudl

Klíneč 206, 252 10 Mníšek pod Brdy

zodpovědný projektant

Ing. arch. Ondřej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondřej Freudl

číslo

název	čas	stav
1. úvod	10 min	ok
2. úvod	10 min	ok
3. úvod	10 min	ok
4. úvod	10 min	ok
5. úvod	10 min	ok
6. úvod	10 min	ok
7. úvod	10 min	ok
8. úvod	10 min	ok
9. úvod	10 min	ok
10. úvod	10 min	ok
11. úvod	10 min	ok
12. úvod	10 min	ok
13. úvod	10 min	ok
14. úvod	10 min	ok
15. úvod	10 min	ok
16. úvod	10 min	ok
17. úvod	10 min	ok
18. úvod	10 min	ok
19. úvod	10 min	ok
20. úvod	10 min	ok
21. úvod	10 min	ok
22. úvod	10 min	ok
23. úvod	10 min	ok
24. úvod	10 min	ok
25. úvod	10 min	ok
26. úvod	10 min	ok
27. úvod	10 min	ok
28. úvod	10 min	ok
29. úvod	10 min	ok
30. úvod	10 min	ok
31. úvod	10 min	ok
32. úvod	10 min	ok
33. úvod	10 min	ok
34. úvod	10 min	ok
35. úvod	10 min	ok
36. úvod	10 min	ok
37. úvod	10 min	ok
38. úvod	10 min	ok
39. úvod	10 min	ok
40. úvod	10 min	ok
41. úvod	10 min	ok
42. úvod	10 min	ok
43. úvod	10 min	ok
44. úvod	10 min	ok
45. úvod	10 min	ok
46. úvod	10 min	ok
47. úvod	10 min	ok
48. úvod	10 min	ok
49. úvod	10 min	ok
50. úvod	10 min	ok
51. úvod	10 min	ok
52. úvod	10 min	ok
53. úvod	10 min	ok
54. úvod	10 min	ok
55. úvod	10 min	ok
56. úvod	10 min	ok
57. úvod	10 min	ok
58. úvod	10 min	ok
59. úvod	10 min	ok
60. úvod	10 min	ok
61. úvod	10 min	ok
62. úvod	10 min	ok
63. úvod	10 min	ok
64. úvod	10 min	ok
65. úvod	10 min	ok
66. úvod	10 min	ok
67. úvod	10 min	ok
68. úvod	10 min	ok
69. úvod	10 min	ok
70. úvod	10 min	ok
71. úvod	10 min	ok
72. úvod	10 min	ok
73. úvod	10 min	ok
74. úvod	10 min	ok
75. úvod	10 min	ok
76. úvod	10 min	ok
77. úvod	10 min	ok
78. úvod	10 min	ok
79. úvod	10 min	ok
80. úvod	10 min	ok
81. úvod	10 min	ok
82. úvod	10 min	ok
83. úvod	10 min	ok
84. úvod	10 min	ok
85. úvod	10 min	ok
86. úvod	10 min	ok
87. úvod	10 min	ok
88. úvod	10 min	ok
89. úvod	10 min	ok
90. úvod	10 min	ok
91. úvod	10 min	ok
92. úvod	10 min	ok
93. úvod	10 min	ok
94. úvod	10 min	ok
95. úvod	10 min	ok
96. úvod	10 min	ok
97. úvod	10 min	ok
98. úvod	10 min	ok
99. úvod	10 min	ok
100. úvod	10 min	ok

paré

D.1.1.b.04

Návrh-řezopohledy, vývody TZB

datum

měřítka


formát

09/2015


1:30

A3 - 420/297


POHLED A




POHLED B



POHLED C



POHLED D




POZNÁMKY:

OBKLADAČKY 20x40cm
DLAŽBA 45x45cm, PROTISKLUZ R9
(cenová úroveň dlažby a obkladu do 300,-Kč/m2 bez DPH - cena materiálu)

- přesný typ obkladu i dlažby upřesní investor na základě vzorků
- spára dlažby i obkladu max. 3mm
- barva spárovací hmoty dlažby i obkladu bude upřesněna investorem dle vybraného typu obkladu/dlažby
- spáry vnitřních rohů obkladu - silikon, barevnost dle spár obkladu
- spáry rohu obklad/dlažba - silikon, barevnost dle spár dlažby
- dlažba položena před obkladem
- v prostoru sprchového koutu (stěny, podlaha) provést nátěr hydroizolační stěrkou do v. 2,2m, např. Hydroseal, v rozích napojení rohovými páskami

SPÁROŘEZ DLAŽBY



var. A

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY!
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavební úpravy hotelového pokoje

stavebník

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií
Josef Martího 2/407
162 00 Praha 6 - Veveřslavín

místo

Josef Martího 2/407
162 00 Praha 6 - Veveřslavín

stupeň

dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

hlavní projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondřej Freudl
Klíneć 206, 252 10 Mníšek pod Brdy
projektant části

fre.on - Ing. arch. Ondřej Freudl
Klíneć 206, 252 10 Mníšek pod Brdy
zodpovědný projektant

Ing. arch. Ondřej Freudl
vypracoval

Ing. arch. Ondřej Freudl
číslo název paré

D.1.1.b.05			Spárořez obkladů a dlažby		
datum		měřítko		formát	
09/2015		1:30		A3 - 420/297	

SPECIFIKACE DVEŘÍ

	popis
D.01	protipožární jednokřídlé dveře, otevíravé, plné, hladké, smysl otevírání – poznámka na titulní straně rozměr dle ČSN 800/1970 křídlo – PÚ lamino hladké, vzor dle investora, zvýšený požadavek na neprůzvučnost křídla zárubeň – stávající ocelová – viz. pozn. kování – bezpečnostní kování s off-line bateriovou čtečkou na magnetická/RFID média zámek – elektromechanický samozamykací, kompatibilní se čtečkou, s pož. odolností, funkce antipanic (spol. dodávka se čtečkou+kováním) POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ! (MIN. EI 30 DP3) počet ks: 1
D.02	vnitřní jednokřídlé dveře, otevíravé, smysl otevírání – viz. poznámka na titulní straně rozměr dle ČSN 700/1970 křídlo – plné, voštinová konstrukce, PÚ lamino hladké, vzor dle investora zárubeň – kov. hranatá HSE pro zazdění do zdiva YTONG, typ U, ústí 105mm, PÚ dle investora, mat kování – rozetové, WC kování, povrch. úprava dle specifikace investora počet ks: 1

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ + VYBAVENÍ KOUPELNY

	ozn.	popis
ZP.01		nástěnné keramické umyvadlo š. 600mm, s přepadem a otvorem pro baterii 1x stojánková umyvadlová páková baterie s aut. zátkou 1x sifon kovový 2x rohový ventil 1/2“ x 3/8“, chrom
ZP.02		sprchová vanička 100/80 s nízkou stavební výškou (<40mm), litý mramor, bílá sifon pro sprchovou vaničku, nízký, vodorovný odpad nástěnná sprchová baterie vč. sprch. setu, rozteč 150mm sprchový kout (zástěna) š. 100cm s posuvnými dveřmi
ZP.03		stojící kombi klozet duroplastové sedátko + poklop 1x rohový ventil 1/2“ x 3/8“, chrom
		1x nástěnný držák na toaletní papír, chromovaný (WC) 1x nástěnný držák na hygienické sáčky, chromovaný (WC) 1x odpadkový koš na hyg. sáčky, chromovaný (WC) 1x WC štětka, stojící (WC) 1x nástěnný závěs na ručníky, š. min. 600mm, chromovaný (koupelna) 1x pevný vysoušeč vlasů pistolový (koupelna)

SPECIFIKACE SVÍTIDEL (pevně zabudovaných)

	ozn.	popis
SV.01		2x vestavné bodové svítidlo, kruhové, bílý rámeček zdroj GU10, LED 450lm, 2700–3000K (teplá bílá)
SV.02		1x stropní přisazené svítidlo, kruhové Ø 300mm, skleněné matované stínítko, LED zdroj, min. 800lm, barva světla 2700–3000K (teplá bílá)
SV.03		1x LED pásek, 12W/bm, barva světla 2700–3000K (teplá bílá), Al profil, matný difuzor, trafo umístěno v rozváděči
SV.04		1x nástěnné svítidlo, kruhové Ø 350mm, skleněné matované stínítko, LED zdroj, min. 1800lm, barva světla 2700–3000K (teplá bílá)

SPECIFIKACE ELEKTRO

- koncové nástěnné prvky elektro budou v provedení ABB Swing, odstín bílá
- rozvody v rámci jádra vedeny ve stěnách nebo nad podhledem
- rozvody v pokoji vedeny v podlahové soktové liště – systém REHAU SL–T 20/70 + příslušenství, odstín RAL 9010 – viz. část elektro

POVRCHY STĚN A STROPU

- obvodové stěny pokoje a předsíně: tónovaná výmalba v jednom odstínu, vnitřní ořezuvzdorná barva, odstín dle výběru investora (světlý odstín)
- stropy vč. podhledů: bílá výmalba
- stěny koupelny: viz. D.1.1.b.05

PODLAHY

- koupelna: ker. dlažba – viz. D.1.1.b.05
- pokoj, předsín: zátěžové PVC, tl. min. 2,0mm, třída odolnosti min. 33, reakce na požár nejméně C_n-s1 , zvýšený akustický útlum, vzor dle výběru investora

VYBAVENÍ POKOJE

- 2x stolek k lůžku, 300x350x400, nika – bez dvířek zabudovaný do čela lůžka
- 2x lůžko, vč. matrace (hotelová profil), matrace 200x90 cm – minimální výška 30 cm, min. 8 vrstev, včetně krycí podložky 200 x 90, výška lůžkové plochy 520 – 550 mm, pevný lamelový rošt (nosnost 160 kg), bez úložného prostoru
- poťah na matrace s možností praní
- 1x zadní čelo – k montáži na stěnu, 3000 x 800/1000
- 1x stolek pod kufry, 1000x600x400, nerez odkládací lišty
- 1x garnýž LTD – vzor dle nábytku, 2 kolejnice (záclona + zatemnění), cca 300 cm, čelo LTD 120 mm, jezdcí (záclony a zatemňovací závěsy součást dodávky)
- 1x stolek psací/pracovní, 1100x600x750, (se šuplíkem)
- 1x židle k psacímu/pracovnímu stolu
- 1x dveř. skříňka (L/P) pro minibar (výška dle psacího stolu 750)
- 1x stolek konferenční kruhový, průměr 600, v= 515
- 1x zrcadlo, 700/700, sklo 600/600, nalepené na LTD
- 2x polokřesílko polstrované
- 1x skříň kombinovaná (2/3 šatní, 1/3 poličky), rozměr 100x50cm, výška ke stropu místnosti
- 1x LCD televizor (úhlopříčka min 24“/60 cm) s nástěnným držákem
- 1x minibar (min objem 30 l) rozměry šíře 500, výška 800 mm

Veškeré nábytkové vybavení bude v povrchové úpravě lamino, světlý vzor dřeva (jasan, bříza) – upřesní investor dle nabídky výrobce

POZNÁMKY:

– požární odolnost a požární vlastnosti měněných prvků nesmí být zhoršeny!

– pokud nebude možné určit stávající požární vlastnosti prvků, pak bude dodrženo:

– povrchové úpravy stěn a stropu v celé obytné buňce musí splňovat požadavky čsn 73 0802 pro prostory skupiny u1: index šíření plamene is <75 mm/min a nesmí být použito výrobků třídy reakce na oheň c – f.

– podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně cfl.

– materiály použité na záclony a závěsy musí prokazatelně splňovat požadavky čsn 73 0833 na dobu zápalnosti delší než 20 minut zkoušením dle čsn en 1101.

–čalounické materiály musí být prokazatelně vyhovující požadavkům na zápalnost dle čsn 73 0833 zkoušením dle čsn en 1021–2.

– při výměně křídla požárních dveří musí být dodavatelem provedena kontrola zárubně a požární odolnost musí být deklarována pro celý uzváěr, tj. křídlo vč. zárubně!


Var. A

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY!

VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce
stavebník
Univerzita Karlova v Praze, centrum doktorandských a manažerských studií José Martího 2/407 162 00 Praha 6 – Veleslavín
místo
José Martího 2/407 162 00 Praha 6 – Veleslavín
stupeň


dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		
hlavní projektant	autorizace	
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy		
projektant části		
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy		
zodpovědný projektant		
Ing. arch. Ondřej Freudl		
vypracoval		
Ing. arch. Ondřej Freudl		
číslo	název	paré

D.1.1.b.06

Specifikace a standardy

datum	měřítko	formát
09/2015	1:30	A3 – 420/297

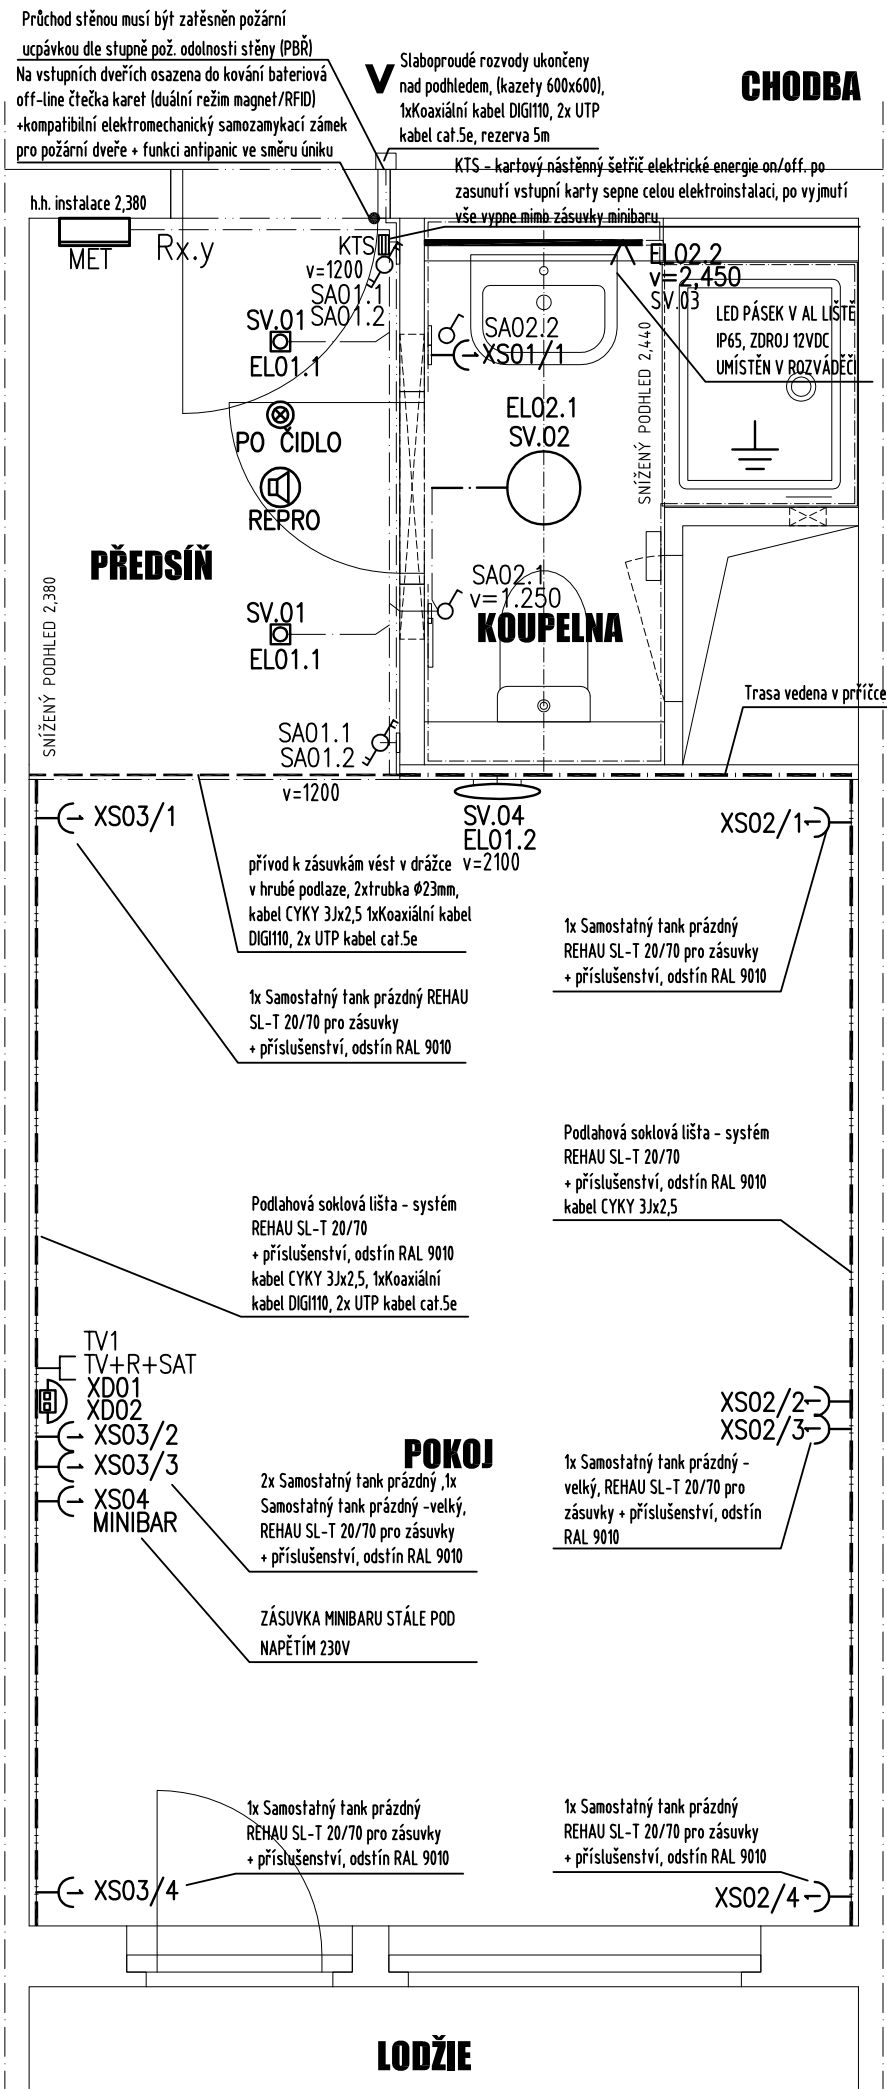

SPECIFIKACE ELEKTRO

- koncové nástěnné prvky elektro budou v provedení ABB Swing, odstín bílá
- rozvody v rámci jádra vedeny ve stěnách nebo nad podhledem
- rozvody v pokoji vedeny v podlahové soklové liště - systém REHAU SL-T 20/70 + příslušenství, odstín RAL 9010 - viz. část elektro
- ovládání kartového systému vstupu do pokoje bude řídicím SW a dalšími periferiemi (dekodér, ovládací média, validátor atp.) který bude součástí celkové dodávky kartového systému. Vzhledem k tomu, že projekt je řešen jako typový pro 1 pokoj, jsou tyto části systému uvedeny ve společném výkazu výměr celé stavby

LEGENDA

- SV.01 2x vestavné bodové svítidlo, kruhové, bílý rámeček, zdroj GU10, LED 450lm, 2700-3000K (teplá bílá)
- SV.02 1x stropní přisazené svítidlo, kruhové Ø 300mm, skleněné matované stínítko, LED zdroj, min. 800lm, barva světla 2700-3000K (teplá bílá)
- SV.03 1x LED pásek, 12W/bm, barva světla 2700-3000K (teplá bílá), Al profil, matný difuzor, trafo umístěno v rozváděči
- SV.04 1x nástěnné svítidlo, kruhové Ø 350mm, skleněné matované stínítko, LED zdroj, min. 1800lm, barva světla 2700-3000K (teplá bílá)
- Požární čidlo bateriové
- Datová zásuvka RJ45
- Televizní a ohlasová zásuvka TV+R
- Evak. rozhlas - vestavné repro
- Zásuvka jednofázová, dvojnásobná, 16A, 230V
- Zásuvka jednofázová, jednonásobná, 16A, 230V
- Spínač sériový, řazení 5
- Vypínač jednopólový, řazení 1
- Spínač křížový, řazení 7
- Spínač střídavý, řazení 6+6
- Spínač střídavý, řazení 6
- Pokojový silový el. rozváděč
Schrack N24CW na omítku 24M.
- Trasa silnop. rozvodů-lišta
- Trasa silnop. rozvodů-podlaha
- Trasa silnop. rozvodů-slb
- Trasa silnop. rozvodů-příčka,podhled

PŘESNÁ POLOHA VÝVODŮ A UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A SVÍTIDEL - VIZ. VÝKRES D.1.1.b.03 ÷ D.1.1.b.05

var.A


VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY! VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce
stavebník
Univerzita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií Josef Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veleslavín
místo
Josef Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veleslavín
stupeň

dokumentace pro provedení stavby


část dokumentace

ELEKTROINSTALACE

hlavní projektant	autorizace	
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy		
projektant části		
Petr Aschenbrenner – projekty elektro Liblice 242, 282 01 Český Brod		
zodpovědný projektant		
Ing. arch. Ondřej Freudl vypracoval		
Petr Aschenbrenner		
číslo	název	paré

D.1.4.El.b.01			Půdorys - schéma rozvodů		
datum		měřítko		formát	
09/2015		1:30		A3 - 420/297	

Rozvodnice SCHRACK N18CW, PRO 24 MODULŮ 287x361x112 (šxvxh), na omítku



Č.VÝVODU:	0	01		03	04.1	04.2	05	06	07
NÁZEV ZAŘ.:	ROZVÁDĚČ	ZÁSUVKA–LEDNICE	ŠETŘIČ ELEKTR. ENERGIE	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ LED	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY
UKONČENÍ:	Rx.y	XS04	(NÁSTĚNNÝ 12VDC)	EL01	EL02	EL02 (SV.03)	XS01	XS02	XS03
TYP KABELU:	STÁVAJÍCÍ	CYKY 3Jx2.5	NA KARTU	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx4	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5
OZN.KABELU:	WLA/Rx.y	WLA/XS04		WLA/EL01	WLA/EL02	WLA/EL02 (SV.03)	WLA/XS01	WLA/XS02	WLA/XS03
Pi [kW]:	3,0/1,0	1.0		0.2	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0
DÉLKA [m]:									
UMÍSTĚNÍ:	POKOJ	POKOJ		CHODBA,POKOJ	KOUPELNA, WC	KOUPELNA, WC	KOUPELNA	POKOJ	POKOJ

ROZVADĚČ Rx.y
PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE
SCHRACK N24CW
PRO 24 MODULŮ 287x361x112 (šxvxh)
KRYTÍ: IP40/20
PŘÍVOD: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM, SPODEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3+N+PE, AC 50Hz,400/231V,TN–C–S
OCHRANA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VČETNĚ KOMPLETNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ NÁPLNĚ A SVOREK

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení , že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb. Navržené rozměry rozváděčů jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů. Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta , případně zodpovědného

Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování , svazkového materiálu , popisů a štítků , včetně průchodek a ucpávek. Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :
– uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští
– uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
– dalším technickým parametřům uvedených v dokumentaci

var. A

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY SPÁRÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM STAVBY!
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

akce
Stavební úpravy hotelového pokoje
stavebník
Univerzita Karlova v Praze, Centrum doktorandských a manažerských studií Josef Martího 2/407 162 00 Praha 6 – Veleslavín
místo
Josef Martího 2/407 162 00 Praha 6 – Veleslavín
stupeň

dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace		
ELEKTROINSTALACE		
hlavní projektant	autorizace	
fre.on – Ing. arch. Ondřej Freudl		
Klínec 206, 252 10 Mníšek pod Brdy		
projektant části		
Petr Aschenbrenner – projekty elektro		
Liblice 242, 282 01 Český Brod		
zodpovědný projektant		
Ing. arch. Ondřej Freudl		
vypracoval		
Petr Aschenbrenner		
číslo	název	paré

D.1.4.El.b.02			Pokojevý rozvaděč		
datum		měřítko		formát	
09/2015				A3 - 420/297	