


NAPOJENÍ PROSKLENÉ FASÁDY NA ŽB KONSTRUKCI 1:5

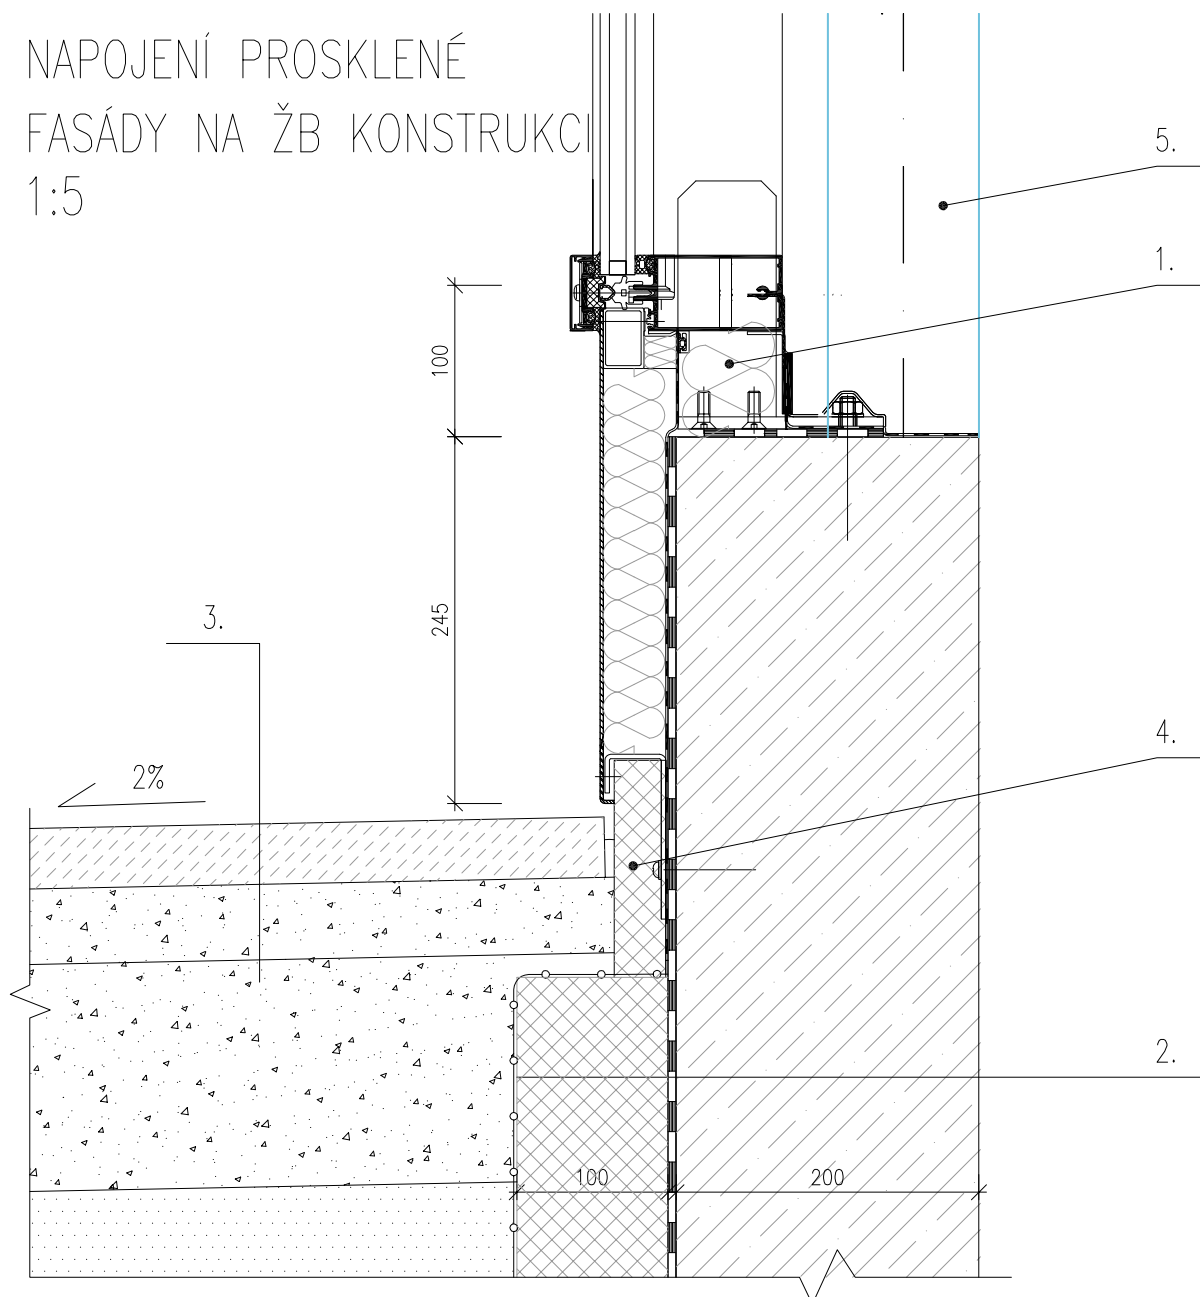

LEGENDA:

1. REFERENČNÍ DETAIL SCHÜCO-STYK S TERÉNEM,
SOUČÁST DODÁVKY PROSKLENÉ FASÁDY VÝTAHU
2. SKLADBA SF06:

NOPOVA FÓLIE	4mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS	100mm
HYDROIZOLACE-2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	8mm
ŽELEZOBETON C20/25	200mm
PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	
3. SKALDBA SF04:

BETONOVÁ DLAŽBA	50mm
KLADECÍ VRSTVA FR.4-8mm	30mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16mm	50mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-63mm	100mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	
4. TEPELNÁ IZOLACE XPS 40mm
5. OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHU

0 50 100 200mm

POZNÁMKA:
 DETAIL NAPOJENÍ PROSKLENÉ FASÁDY NA ŽB KONSTRUKCI
 JE REFERENČNÍ, DETAILNÍ ŘEŠENÍ BUDE PŘEDLOŽENO DODAVATELEM
 SYSTÉMOVÉHO ZASKLENÍ!
 DIMENZE NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST PROJEKTU.
 VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ
 JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
 VÝTAH A SYSTÉMOVÉ ZASKLENÍ JE SAMOSTATNOU DODÁVKOU,
 DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ PŘEDLOŽÍ DODAVATEL
 STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY
 MATERIÁLŮ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV!
 VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU POUZE REFERENČNÍ!

Stupeň PD: DZS	
Část: F.1.1.2.800. DETAILY	
Měřítko: 1:5	Datum: 11/2013
Výkres č. 2.	