




řez 1-SPa

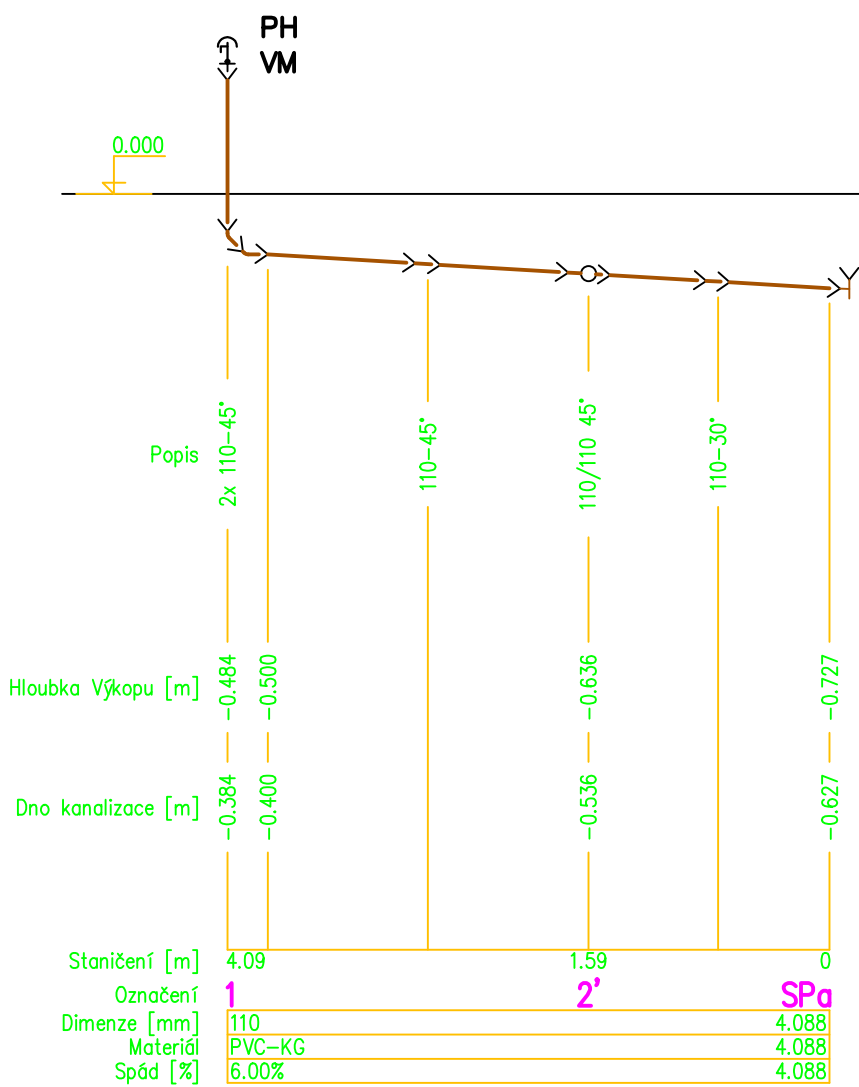


řez 2-2'

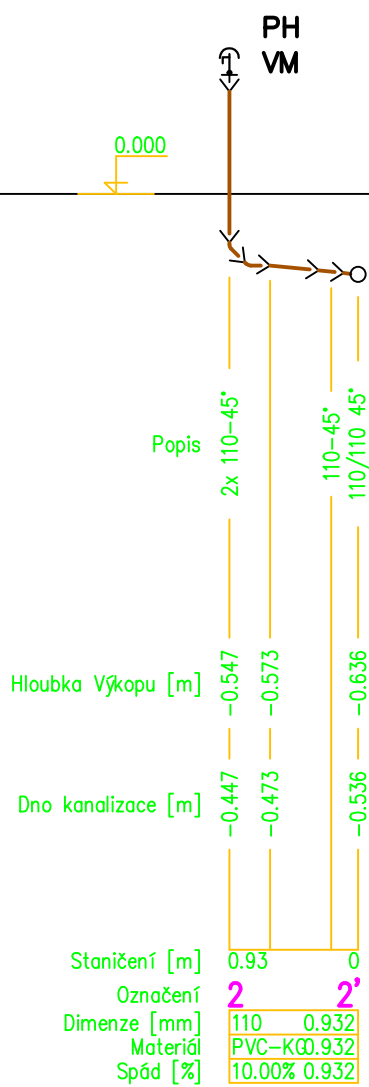


řez 3-SPa

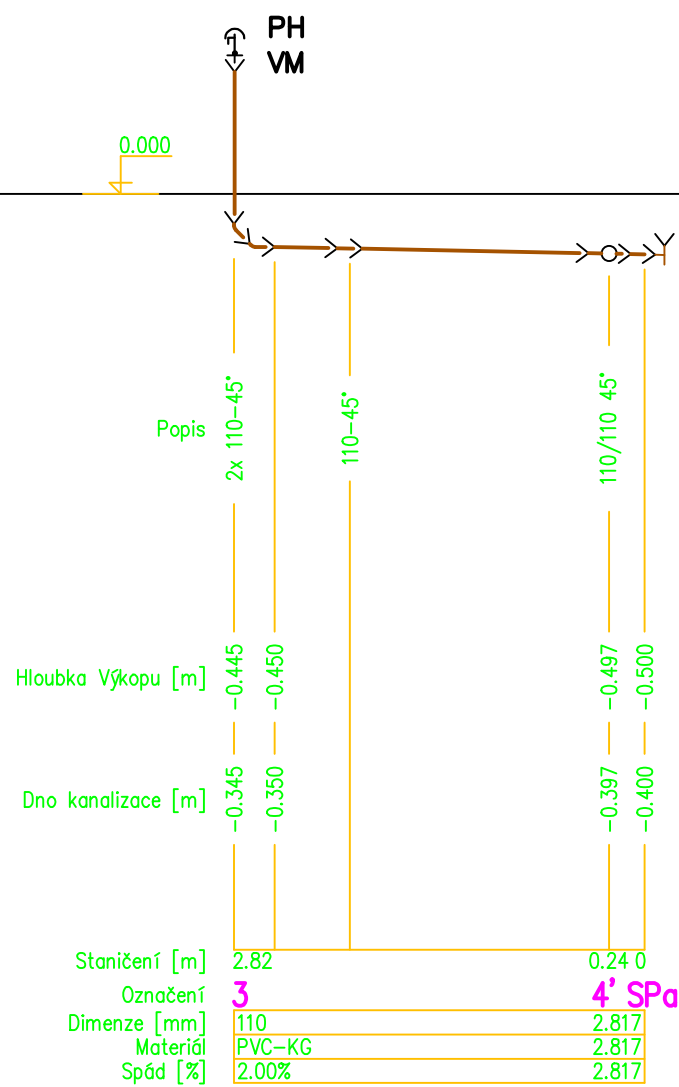

řez 4-4'

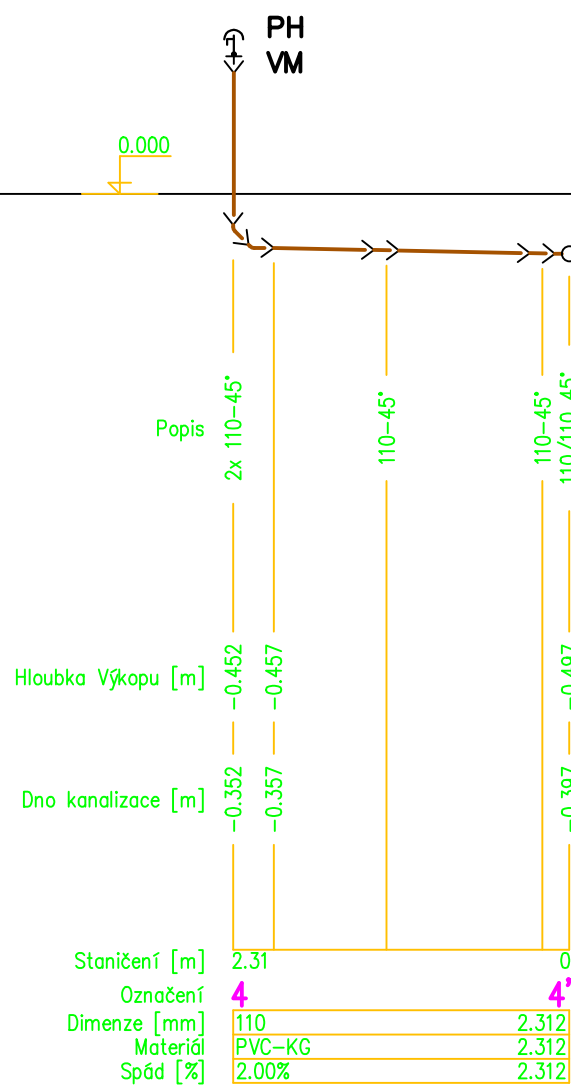

řez SPb-5'

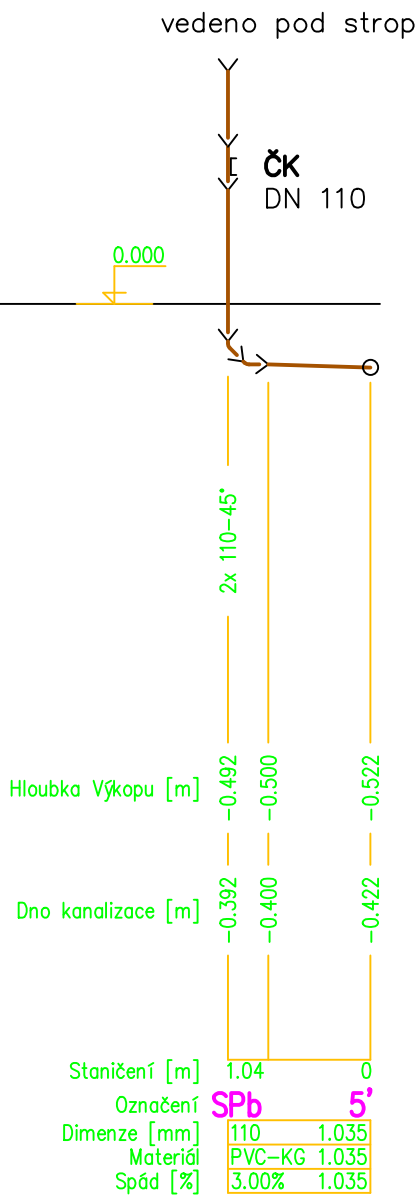

Materiál:



Ležaté potrubí PVC-KG DN 110 mm vedené v rýhách pod konstrukcí podlahy.

Ležaté potrubí bude uloženo na zhuťněný písčitý podsyp.

Před záhozem provést tlakovou zkoušku za účasti odborného dozoru stavebníka.

Zához výkopu bude proveden se zhuťněním ve dvou vrstvách.

Poznámka:

Po obnažení stávajícího ležatého potrubí uvážit možnost připojení navrhovaného ležatého potrubí na odbočky stávající ležaté potrubí.

Vypracoval Ing. Kubina Mir.	Zodp. projektant Ing. Kubina Mir.	Tech. kontrola	 Ing. Miroslav Kubina stavební projekce Mýho 234/118, 276 01 Mělník IČO: 437 35 533 tel.: 777 / 277419
Kreslil Ing. Kubina Mir.			
Investor FTVS UK, Joséf Martího, Praha 6			formát A2
Akce st.par. č.302/28, k.ú. Veleslavín			datum březen 2021
Rozšíření posilovny o Warm up zónu			účel DPS
			č. zakázky
			č. kopie
Obshah výkresu Kanalizace-rozvinuté řezy			archivní č.
Měřítko 1:50		č. výkresu K2	