










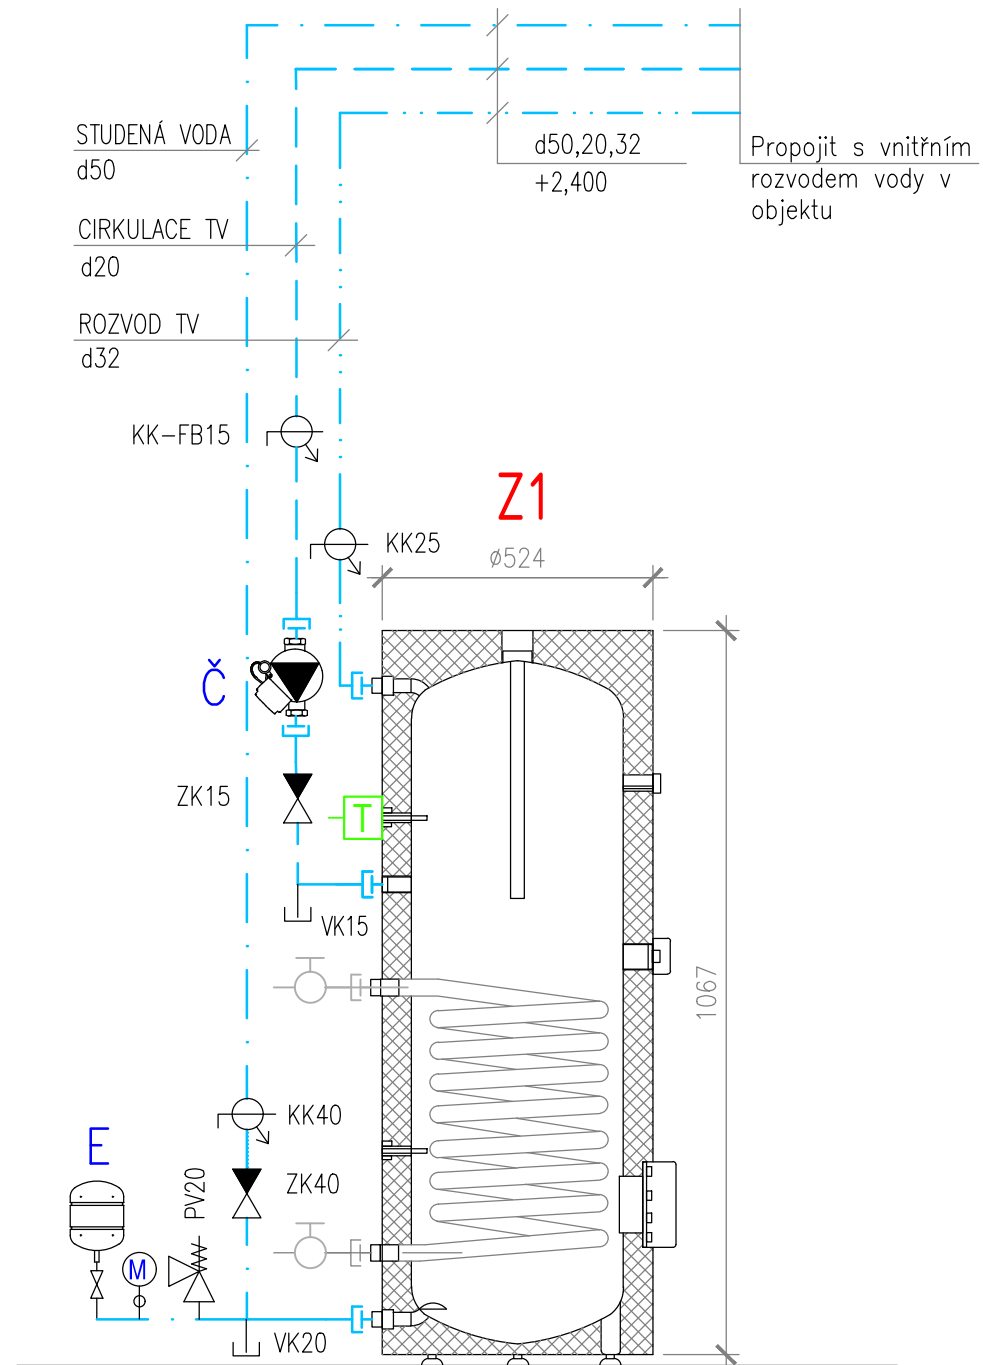


VZOROVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV:



LEGENDA POTRUBÍ:

- | | |
|---|---|
|  | NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ PP-RCT/PN22 |
|  | NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ PP-RCT/PN22 |
|  | NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ CÍRKULACE
- POTRUBÍ PP-RCT/PN22 |
|  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ - závitový
FF NEBO FF-E S ODVODNĚNÍM |
|  | KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ - FILTER BALL |
|  | ZPĚTNÁ Klapka |
|  | POJISTNÝ VENTIL |
|  | EXPANZNÍ NÁDOBA TV - min. 24 l / 10
barů |
|  | CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TV - DN25-DN32 |
|  | MANOMETR 10 barů |
|  | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY - O OBJEMU
min. 125l |

POZNÁMKA:

PROPOJENÍ ZÁSOBNÍKU S VNITŘNÍMI ROZVODY VODY BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VYBRANÝCH DODAVATELŮ.



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.				
Z/C	K/R	DATUM / DATE	Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT
±0,000=196,85 m.n.m. Bpv				
PROJEKT / PROJECT: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO				
INVESTOR / CLIENT: UNIVERZITA KARLOVA OVOČNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1				
GENERALNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT: znameníiii ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI S.R.O., U PŮJČOVNY 968/5, PRAHA 1 T: 224 322 113, E: ARCHITEKTI@ZNAMENICTYR.CZ, W: WWW.ZNAMENICTYR.CZ				
ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:  Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz				
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:		PARÉ / SET:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ				
ZPRACOVAL / DRAWN BY: DAVID DOSTÁL				
KONTROLOVAL / CHECKED BY: ING. LUKÁŠ TROJÁNEK				
FÁZE / PHASE: DPS_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
OBJEKT/BUILDING: D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50				
NÁZEV VÝKRESU / TITLE: VZOROVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV				
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: D.1.4a.05		DATUM / DATE: 08/2021		REVIZE: X