

revize (číslo, datum, popis):		
01	3.8.2017	Požadavky NPÚ

název a místo stavby:	
REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN	
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA	
investor:	
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY	
NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1	
generální projektant a autor návrhu:	
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.	
Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00	
ing. arch. Magdalena Pappová	
ing. arch. Aleš Papp	
ing. arch. Milan Vít	



část:	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	
zodpovědný projektant části:	
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.	
Krohova 2595 / 43a, 160 00 Praha 6	
Ing. arch. Magda Pappová	
vypracoval:	
Bc. Barbora Pilcová	
stupeň dokumentace:	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
výkres:	
TABULKY REPASÍ	
měřítko:	
.	
datum:	
28.2.2017	


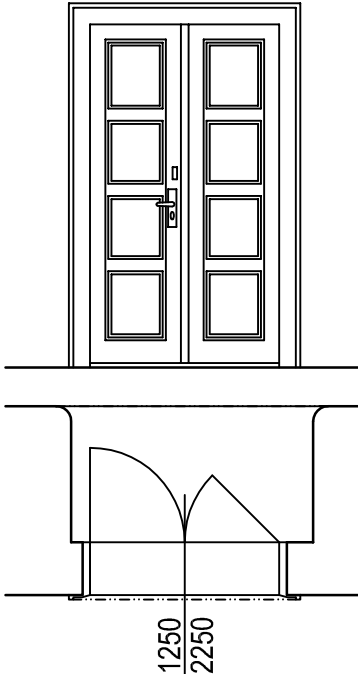
číslo výkresu:	číslo paré:
FFUK_DPS_D.1.1_605_01	


UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.



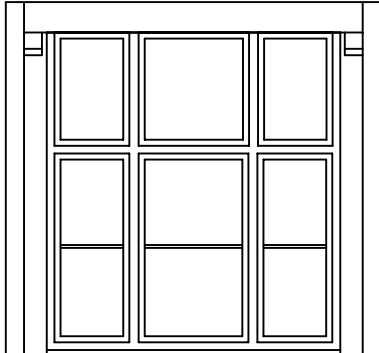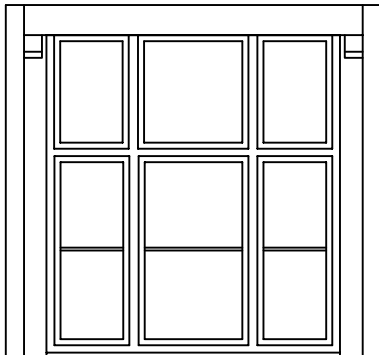


VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. JE POTŘEBA POČÍTAT S 10% REZERVOU VÝMĚRY.
BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

SOUČÁSTÍ TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE JE TAKÉ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR.

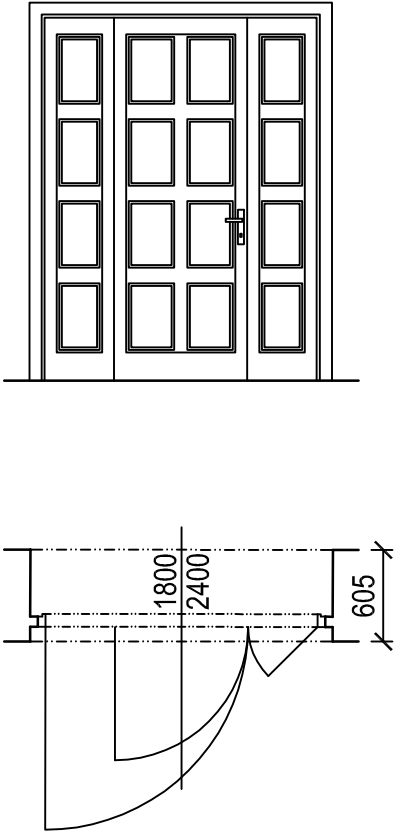FILOZOFICKÁ FAKULTA		TABULKA REPASÍ												
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ											
R5c		<p>Popis: repase ostění oken komplet (restaurátorský přístup)</p> <p>Délka stínění ponechána. Povrchy dřevěných desek stínění budou očištěny od nečistot. Dřevěné prvky budou zbaveny původního laku a budou opatřeny novým, odstín dle původního, který na základě vzorku odsouhlasí architekt. Spasují se, sklíží a poškození bude opraveno. Kovové prvky budou očištěny a nefungující části budou vyměněny za nové, v odstínu dle původního, totožné s původními a budou konzultovány s architektem. Do stávající konstrukce ostění budou umístěny nové rolety (textilní akustické, odstín S2502-Y) a motory, které budou napojeny na řízení AV techniky.</p>	MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
			KS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
R5d		<p>Popis: repase ostění oken komplet (restaurátorský přístup)</p> <p>Délka stínění ponechána. Povrchy dřevěných desek stínění budou očištěny od nečistot. Dřevěné prvky budou zbaveny původního laku a budou opatřeny novým, odstín dle původního, který na základě vzorku odsouhlasí architekt. Spasují se, sklíží a poškození bude opraveno. Kovové prvky budou očištěny a nefungující části budou vyměněny za nové, odstín dle původního, totožné s původními a budou konzultovány s architektem. Do stávající konstrukce ostění budou umístěny nové rolety (textilní akustické, odstín S2502-Y) a motory, které budou napojeny na řízení AV techniky.</p>	MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
			KS	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	6

FILOZOFICKÁ FAKULTA		TABULKA REPASÍ																
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU					POČET PRVKŮ											
R6a	<div> </div>	<p>Popis: repasé vnitřních dřevěných dveří dvoukřídlových, dveře otvíravé, plné, kazetové z masivního dřeva.</p> <p>Zárubeň: repasé původní.</p> <p>Návrh úprav: odstranit stávající nátěry, křídla spasovat, sklížit, vyspravit povrchová poškození, vytmelit, přebrousit, opatřit dvěma vrstvami nového laku. Pokud se stále propisuje kresba dřeva, je nutné opatřit další vrstvou nátěru, případně dalšími vrstvami, dokud se kresba dřeva přestane propisovat. Nový lak je odstínu RAL 9016.</p> <p>Kování: nové kování standard ROSTEX, barva zlatá, případně nutno upravit pro použití zámku nefunkční části odstranit (zástrčky apod.) a dveře v tomto místě vyspravit v případě chybějícího kování nebo jeho špatného stavu nutno kontaktovat investora a architekta a na základě vzorků vybrat a dodat nové kování, obnova původní zástrčky pasivního křídla</p> <p>Zámek: zadlabávací zámek vložkový elektromechanický - systém generálního klíče, standard Kaba Geze, nebo Mul-T-Lock, ABLOY.</p> <p>Práh: dřevěný práh z dubového masivu T8, na základě vzorku odsouhlasí architekt</p> <p>Doplňky: elektromechanický zámek, magnety EZS a čtečka magnetických karet, v případě dvou a více vstupů do místností budou vybaveny jen jedny dveře. Čtečka z venku místnosti bude umístěna v koordinaci s kamennou zárubní, nutno zkoordinovat na stavbě.</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - STAVEBNÍ OTVOR: 1350 / 2300 mm</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU SE MUSÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1250 / 2250 mm TLOUŠŤKA ZDI: 100 - 350, nutno ověřit na stavbě!</p> <p>Mock - up: Před repasí dveří je nutné vytvořit vzorek, tzv. mock-up, jak bude vypadat finální nátěr dveří a tento předložit ke schválení architektovi. Tento vzorek bude min. rozměrů 600x600mm.</p>					MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
		KS	1	1	1	5	1	1	-	1	1	1	13					

FILOZOFICKÁ FAKULTA		TABULKA REPASÍ												
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ											
R6b		Popis: repasé vnitřních dřevěných dveří dvoukřídlových, dveře otvíravé, plné, kazetové z masivního dřeva.	MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
		Zárubeň: repasé původní	KS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		Návrh úprav: odstranit stávající nátěry, křídla spasovat, sklížit, vyspravit povrchová poškození, vytmelit, přebrousit, opatřit novým lakem, který na základě vzorku odsouhlasí architekt.												
		Kování: nové kování standard ROSTEX, barva zlatá, případně nutno upravit pro použití zámku nefunkční částí odstranit (zástrčky apod.) a dveře v tomto místě vyspravit v případě chybějícího kování nebo jeho špatného stavu nutno kontaktovat investora a architekta a na základě vzorků vybrat a dodat nové kování, obnova původní zástrčky pasivního křídla												
		Zámek: zadlabávací zámek vložkový elektromechanický - systém generálního klíče, standard Kaba Geze, nebo Mul-T-Lock, ABLOY.												
		Práh: dřevěný práh z dubového masivu T8h, na základě vzorku odsouhlasí architekt												
		Doplňky: elektromechanický zámek, magnety EZS a čtečka magnetických karet. Čtečka z venku místnosti bude umístěna v koordinaci s kamennou zárubní, nutno zkoordinovat na stavbě.												
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: STÁVAJÍCÍ												
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -												
		STAVEBNÍ OTVOR: 1900 / 2450 mm												
		SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU SE MUSÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ!												
		PRŮCHOZÍ OTVOR: 1800 / 2400 mm												
		TLOUŠŤKA ZDI: 100 - 350, nutno ověřit na stavbě!												

FILOZOFICKÁ FAKULTA		TABULKA REPASÍ												
OZN	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ											
			MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
R14	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<p>Popis: repase knihoven (restaurátorský přístup)</p> <p>Povrchy dřevěných desek knihovny budou očištěny od nečistot. Dřevěné prvky budou zbaveny původního laku a budou opatřeny novým dtto stávající, který na základě vzorku odsouhlasí architekt.</p> <p>Kovové prvky budou očištěny a nefungující části budou vyměněny za nové, totožné s původními a budou konzultovány s architektem. Poškozené skleněné tabule budou vyměněny za nové, totožné s původními.</p> <p>Detailní postup uveden v restaurátorském záměru.</p>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	