



U Plynárny 1450/2a, Praha 4 – Michle, 140 00

Ing. Arch. Václav Škarda
Náměstí Hrdinů 1125/8
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:
43/SMM/2018

VYŘIZUJE / TELEFON:
FRANTIŠEK MARYSKA 724 216 859

V PRAZE, DNE:
5. LISTOPADU 2018

Vyjádření k PD z hlediska měření odběru plynu pro odběrní místo:

Univerzita Karlova Filozofická fakulta; 110 00 Praha 1; ul. Opletalova 985/47

Číslo žádosti: 466916
Způsob napojení: místní síť STL 100 kPa
Q max: 59 m³/h
Spotřebiče: 2x kotel á 250 kW


1. Souhlasíme s měřením odběru plynu výše uvedených spotřebičů membránovým plynoměrem ELSTER G 40, DN 80, PN 16, rozteč 570 mm (boční připojení), osazeným s obtokem na NTL 2 kPa výstupu z regulace a umístěným v 1PP budovy v samostatné místnosti.
2. Před plynoměrem bude osazen ukazovací tlakoměr 0-6 kPa s trojcestným kohoutem a za plynoměrem požadujeme pro teplotní čidlo vyvařit směrem vzhůru návarek s vnitřním závitem M 20x1,5 a se zátkou. Rozměry plynoměru jsou 627x570x400 mm (v x š x h), výška připojovací příruby v ose je 410 mm. Plynové uzávěry DN 80 před a za plynoměrem požadujeme instalovat v minimální vzdálenosti 150 mm od plynoměru. Z důvodu velké hmotnosti plynoměru proveďte přípravu ve výšce max. 1000 mm nad podlahou (terénem).
3. Dle TPG 901 01 stanovujeme pevný přepočítávací koeficient 1,0235.
4. Výkres „HUP, REGULACE, MĚŘENÍ“, č. výkresu: OPL_DSP_PPL-4 potvrzujeme.
5. Termín zahájení odběru plynu nám prosím sdělte s tříměsíčním předstihem písemně na výše uvedenou adresu naší a.s. nebo e-mail: frantisek.maryska@ppsd.cz ; tel.: 724 216 859 důvodu delší dodací lhůty na měřicí zařízení.
6. Zasláno poštou.

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4
IČ: 47116471
(56)

S pozdravem

Aleš Bernard
vedoucí oddělení

HUP, REGULACE

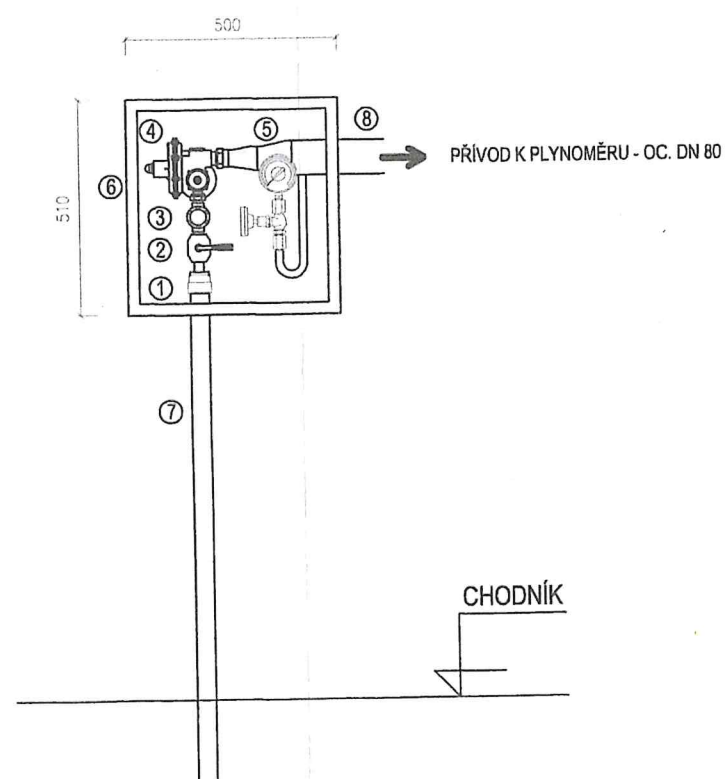


LEGENDA:

- 1 přechodka PE/OCEL Dn 50 / DN 40
- 2 kulový kohout DN 20 - HUP
- 3 plynový filtr DN 20
- 4 regulátor tlaku plynu R70 - výstup 2 kPa
- 5 tlakoměr s rozsahem 0-6 kPa
- 6 skříň S 300, 500 x 510 x 230 mm
- 7 přípojka PE 100 RC SDR11 Dn 50 mm

MĚŘENÍ PLYNU

PŘÍVOD DO KOTELNY - OC. DN 80

PŘÍVOD OD REGULACE - OC DN 80

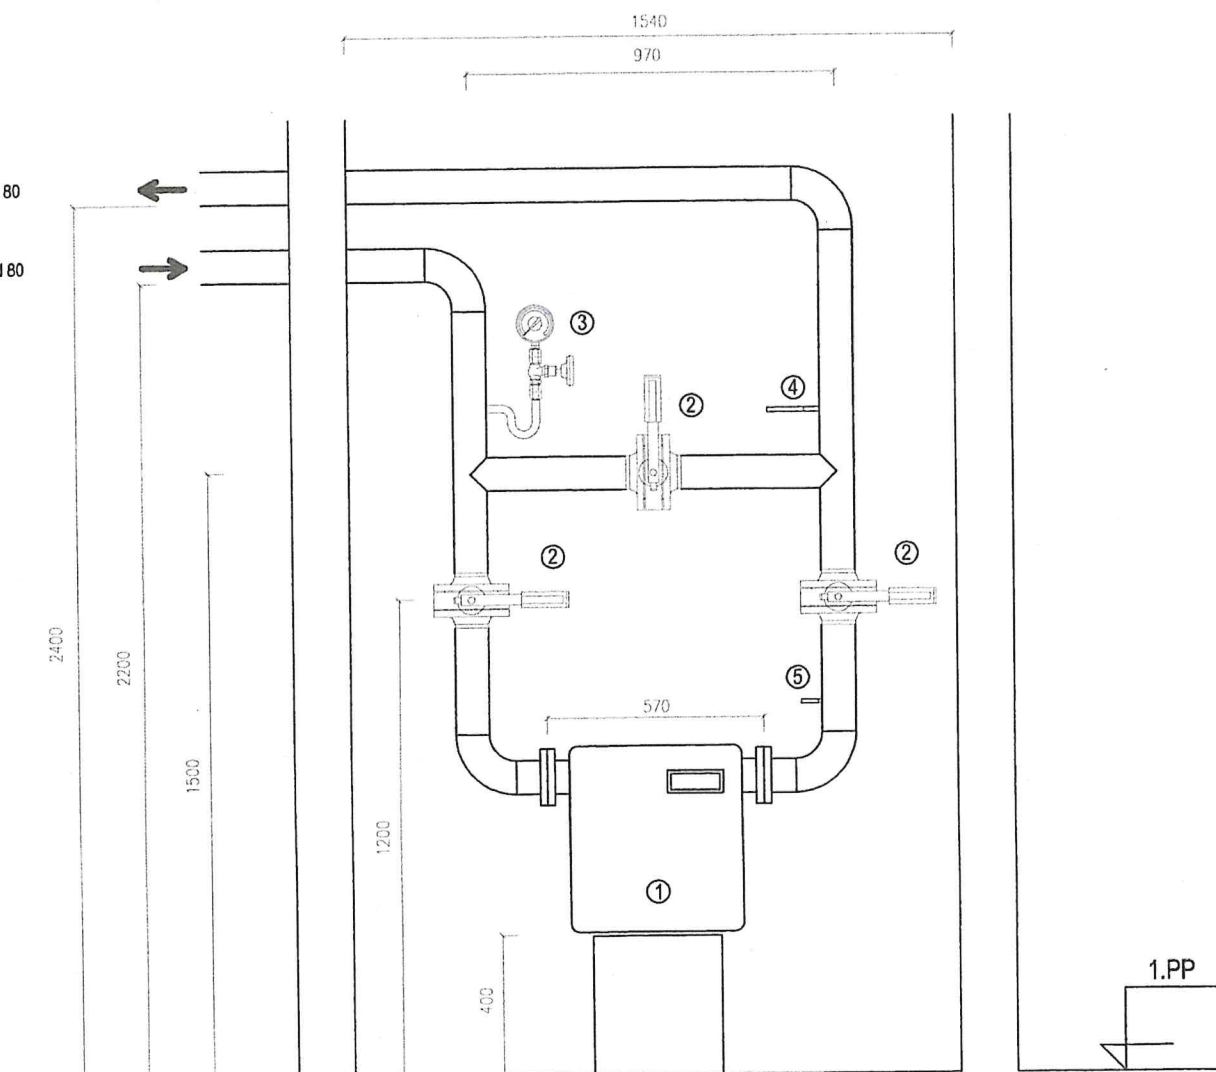

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,
U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 - Michle
vystavila k této projektové dokumentaci

dne 5.11.2018, vyjádření č.j. 43/SK/01/2018
Platnost vyjádření 2 roky od data vystavení

Podpis

LEGENDA:

- 1 membránový plynoměr ELSTER G40 DN 80
- 2 uzavírací klapka DN 80
- 3 tlakoměr s rozsahem 0-6 kPa
- 4 teploměr -30 +50°C
- 5 návarek pro napojení měřícího tepelného čidla, závit M20x1.5, délka 60 mm