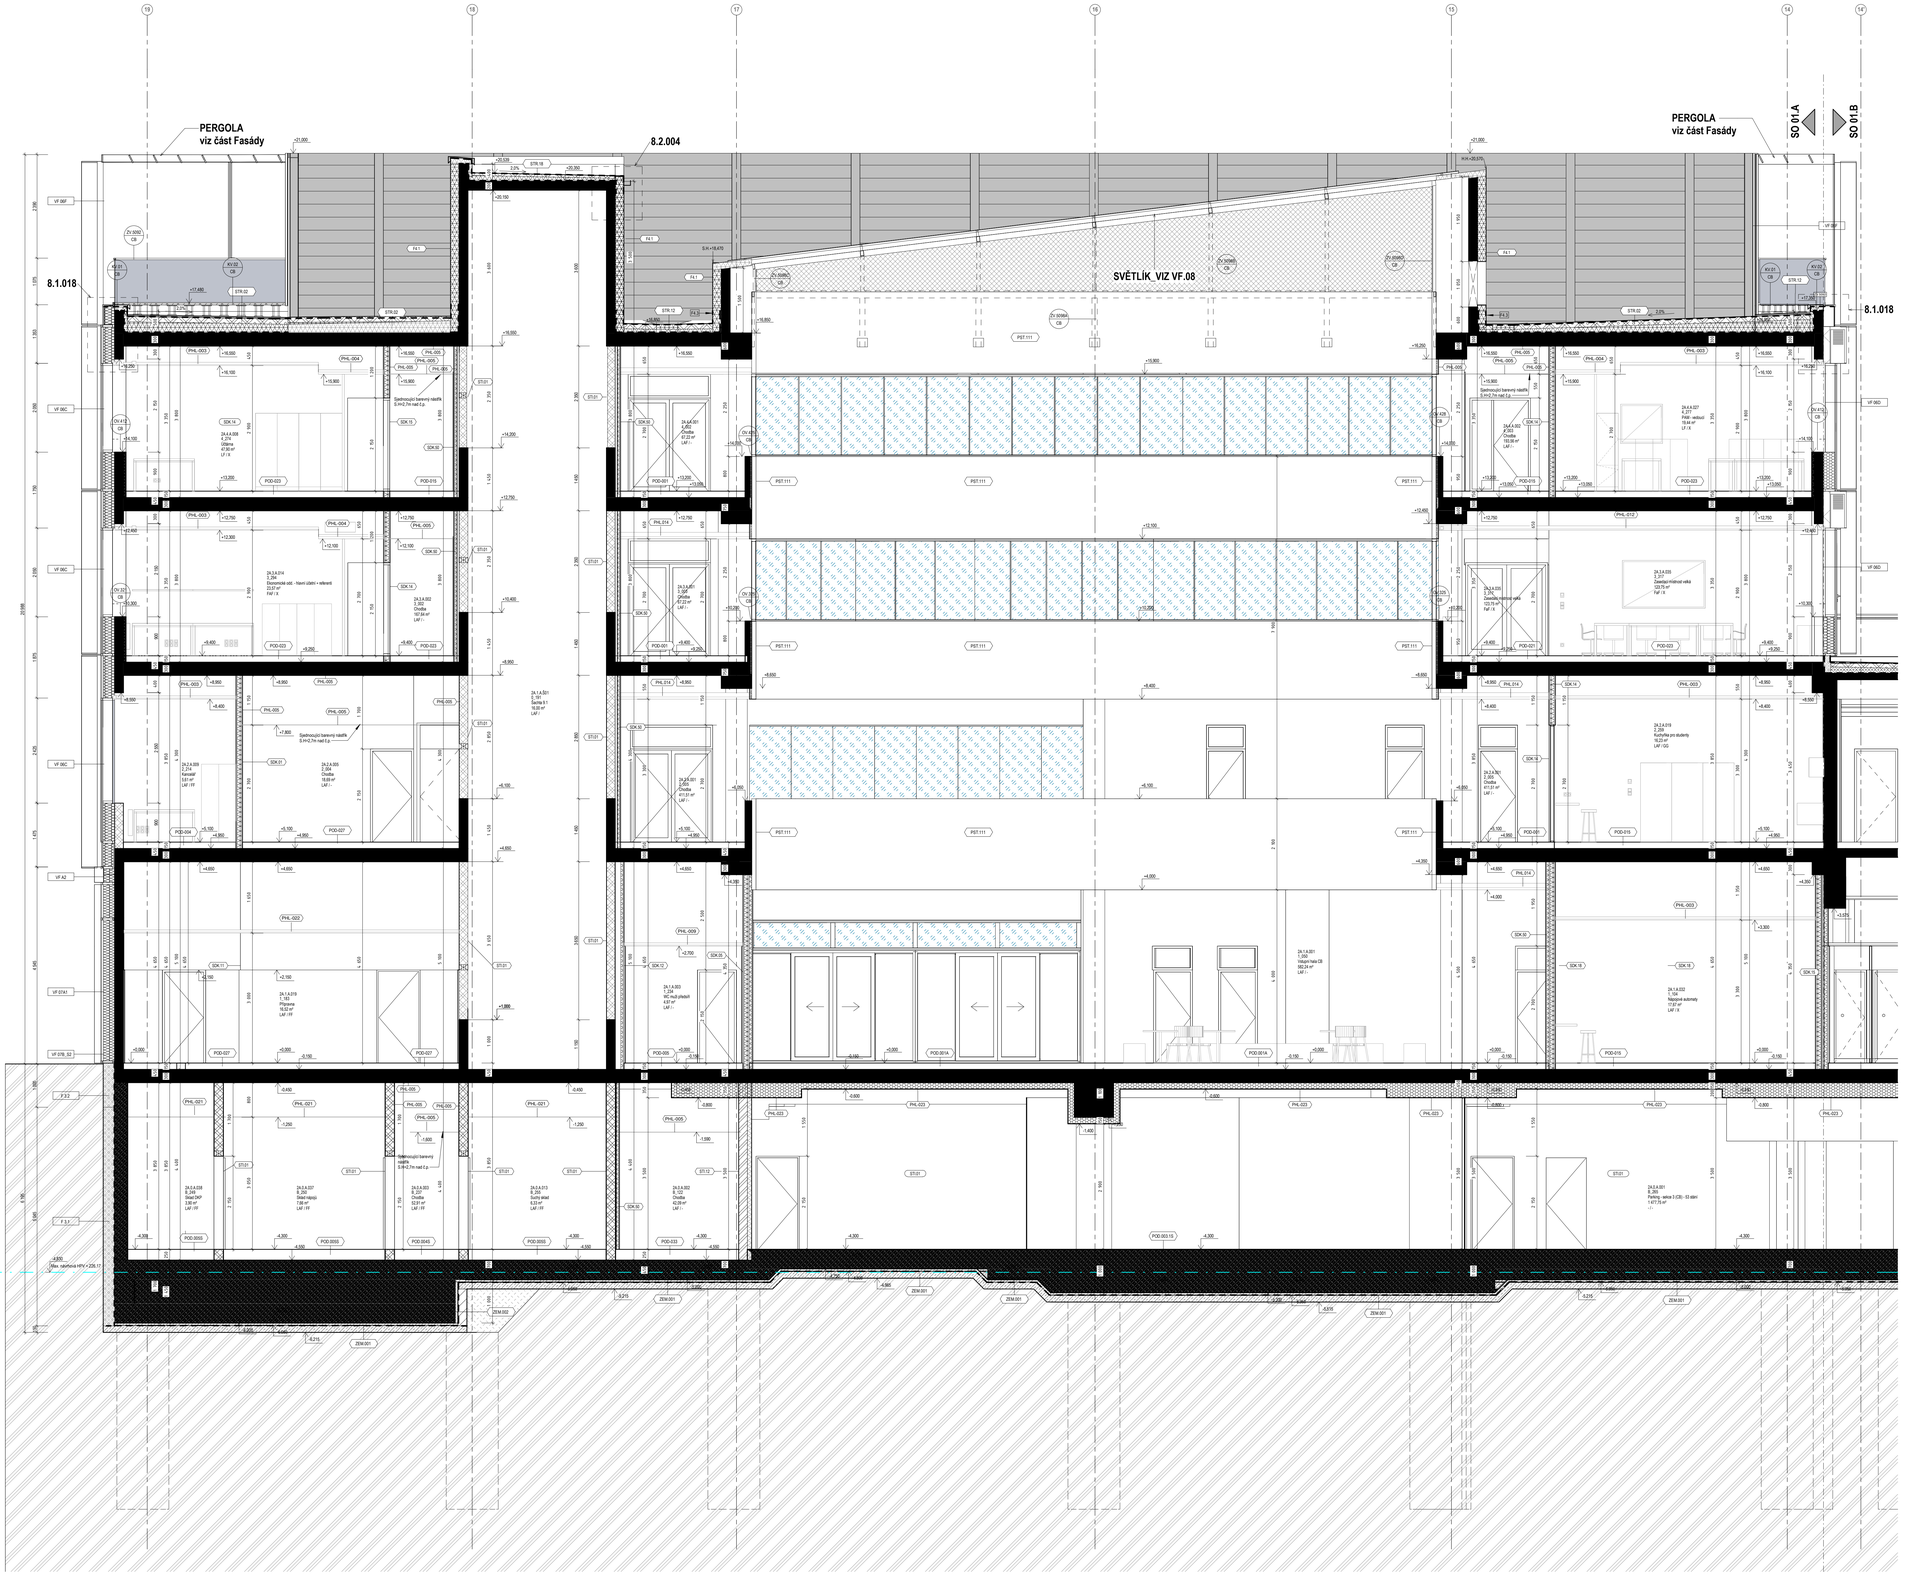

Legenda označení místnosti:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstnanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení fakult:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT
Lékařská fakulta
C Ústav anatomie
D Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
JELAR ELAR - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, semináře
CC Knihovna

Farmaceutická fakulta
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště farmaceutické biologie - biologická a lékařská vědy
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR/MS + SFC - core facilities
UBSL3 Biolaboratoř BSL3 - core facility
UNMR NMR + IČ + CHN - core facility
UCYT Cytometrie - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, semináře

CENTRÁLNÍ BUDOVA
EE Dětská skupina Fatík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technické oddělení
X Děkanát
Z Odpadové hospodářství

Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo ztraceného bednění viz STA
- Vodotěsný beton viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramických tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - minerální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina navezená, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ
- Maximální návrhová HPV

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 51dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ**

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 62dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 59dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OD PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLášTĚNÍ IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OD PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLášTĚNÍ IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLášTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLášTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLášTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLášTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY. PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ TL. 100mm. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 60mm. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY VYSOKÁMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R'w = 54dB.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLášTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R'w = 54dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **RÁKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **RÁKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ**

SDK.20 - JEDNODUŠE OBOUSTRANNĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLášTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ SDK PŘÍČKA V KARADAVÝCH MÍSTNOSTÍ. LABORATOŘ BUDE STÍNĚNA OD EL. MAG VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU OD DC DO 3 GHz (DOMINANTNÉ V PÁSMU 0 1 – 100 Hz. REGISTROVANÁ BUDE NAPĚTÍ O AMPLITUDÁCH od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU SNÍŽENO NA 0.1 uV A ÚTLUM VYKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLášTĚNÁ AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm **R'w = 56dB.**

Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VYTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPŘESNĚNA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRU BUDE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) V MÍSTĚ ZŮ PANNÝCH PODEL FASÁD. BUDE Z DŮVODU ZAKRYTÍ INSTALACÍ PRO PŘÍPADNÉ OTOPNÝCH TĚLES VE UZAVŘENÉ SAKROBLOKOVÉ TVÁRNICE DO SEDMI NE. ROZUMÍ JE PATRNÝ ZE STAVEBNÍ ČÁSTI. DO UZAVŘENÝCH SPAR BUDOU UZAVŘENY ODELOVÉ PRUŽNÝ, KTERÉ SE PROPÍJÍ S VÝTUŽÍ ZE STĚNY. POVRCH SAZROBLOKOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. PŘÍPADNÉ ZMĚNY (NAPŘ. INTEGRACI) PŘES PŘÍPADNÉ TRHLINY A LOKÁLNÍ PORUŠENÍ POVRCHU BUDE VE UZAVŘENÍ DOVRTÁVY V FOLDNÍ STAV.
3) VŠE VŠECH PODPŮRNÝCH ZIDŮ INFORMATIVNĚ V UZAVŘENÍ BUBLINY. OZNAČUJÍCÍ VYROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU PŘESNĚ UPŘESNĚNY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PRÍLOH ČÁSTI KRS.
4 VŠECH BUDOU POSTUPNÝMI MEZEŠB DUBOVÝCH PŘÍČEK V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI KRS.
5) VEDENÍ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NAŠLAPNÉ HRDTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ÚROVNÍ.
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZVUKOVOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE MÍSTNOSTÍ A PŘEDSTĚNA. TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM V NÁSLEDOVNÍ KAMDO O DESKE INSTALACE.
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZENÍ S TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU, ZAŘ. PŘÍMĚTŮ APOD.), JE NUTNÉ TUTO SKUTEČNOST ZOHLEDNIT V PROJEKTU. ZAVĚŠENÍ BUDE PROVEDENO DLE POKYNŮ DODAVATELE KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENÍ.
9) VEDENÍ VŘÍDKY KNIŽEBTŘ KLIDNÉ ULOŽENÍ PRI OBOU LEDCH OU ZAVĚŠENÍ SDK/SDK+ NEJSOU V PŘÍPADĚ STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍKY BUDOU ODDĚLENY NA PRUŽNOU DEFINÁCH PODLOŽKU, MALOVÁNÍ NA UNI PROFIL).
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, TAK PORUCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN DO ZVÝŠENÍM NAD NA ÚROVEŇ PODHLEDU. PŘÍČKY BUDOU ZAKONČENY V ÚROVNI PODHLEDU. PŘÍČKY BUDOU ZAKONČENY V ÚROVNI PODHLEDU. BUDE POVRCH NAPŘÍKLADNÍ PŘÍČKY A POTÉ JE DPLNĚN FINÁLNÍ MALBOU (PUP 01). VEDENÍ VŘÍDKY SDK PŘÍČKA BUDOU V PŘÍPADĚ TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU AL LIŠTOU.
11) SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU V ČÁSTECH PŘÍSTUPU S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVODY.
12) PŘESTŘEDNÉ OPLášTĚNÍ ZŘ STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ ÚMĚRKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEDDLO.
13) V PODORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB A POHLEDOVÝCH ÚPRAV (PST XXX A PUP XXX), KTERÉ JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY V SAMOSTATNÉ ČÁSTI KRS. ROZSAH A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV JE PATRNÝ Z VÝKRESŮ ČÁSTI KRS. UVEDENÉ ZNAČ. STANDARDNÍ POHLEDOVÁ ÚPRAVA JE ZNAČENA ZNAČKA S BÍLOU VÝPLNÍ (NAPŘ. PST 1). KE ZŘ V PŘÍPADĚ SDK KONSTRUKCÍ BÍLÁ VÝPLŇ (NAPŘ. PUP 01).
14) VE VYKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJI JSOU FASÁDY POPSÁNY V ODLIŠNÝCH POHLEDOVÝCH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ ÚPRAVY POVRCHŮ BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ OVĚŘIT V DEN BUDOU PŘÍPADNÉ ÚPRAVENY DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V RÁMCI DÍLSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) VŠECHNY ÚPRAVY POVRCHŮ BUDOU ŘEŠENY ZOELOVÝCH STĚNOVÝCH A PODHLEDOVÝCH PROFILŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
17) ZAZNĚNÝ SYSTÉMA DOHRANA PROTI PÁDU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍMĚNÉ JAK KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE PRACÍ
1) ÚZEMÍ PRO PODLOŽNÁ TRASY JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘEDPOKLÁDÁNA POŽADOVANÉ POLOZE KONKOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠŤOVÝCH (KYTEDL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) VŠECHNY ROZVODY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE VEŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPORNÝ SYSTÉM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ ODOLOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPRAVENÉ PRO OBAZENÍ UCHYTŮ A ZÁVĚSŮ (VE SPOLUPRÁCI SE PODDÁVKOU DODAVATELE ZAVĚSNÉ TECHNIKY). DODAVATEL JE POVINEN S TÍTO SKUTEČNOSTÍ KALKULOVAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ. PŘÍPADNÉ ZMĚNY TRASY ROZVODŮ NEBO JEJICH ČÁSTÍ, KTERÉ BUDOU PROVEDENY BEZ TÉTO KOORDINACE A BUDE NÁSLEDNĚ VEDÍM TRASU ČI POŽADAVKŮ NA JEJICH ÚPRAVU BEZ ZBYTEČNÉHO TRVÁNÍM ROZVODU ZE JEJICH ÚPRAVY VŠEMA DOTČENÝM PROFESEMI NENÍ ZBOZULÍ MONTÁŽNÍ PRACE ZAHÁJIT.

Obecná poznámka / Disclaimer:
Nezmeškávat ani nevolčkovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vytyčováním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev.	Poznámky / Notes:	Datum / Date:	Vyd. / Iss.	Kontr / App.:

Schéma situace / Keyplan:



Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Hackney Road, Hoxton, NE London W1T 4BD
Na Florenci 1500/35, Praha 1 - Czech Republic
Level 19, 2 Int'l Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC
+44 (0) 207 287 7133
+420 224 815 287
+852 2331 8283
www.bogleworldwide.com
info@bogleworldwide.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1225/24
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 150

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademická Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO: 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:
DPS — Dokumentace pro provedení povolení / Execution drawings

Fáze / Phase:

Stavební objekt / Building:
SO 01.A — Centrální budova Kampusu

Profese dí / Prof. part:
D.1.1. — Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel dílů / Consultant:
ARCH ▸ COM
Šaldrovo nám. 1243/3, 155 00, Praha 5
e-mail: info@archcom.eu
www.archcom.eu
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
ŘEZ E-E' - SO 01.A

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
Ing. arch. Tomšů	Ing. Bfoubek	
Číslo projektu / Project No.:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
	1 - 50	31/05/22

Kód výkresu / Drawing Code:				
Profese / Discipline	Stavební objekt / Building	Číslo výkresu / Drawing number	List / Sheet	Revize / Revision
D.1.1	01.A	205		