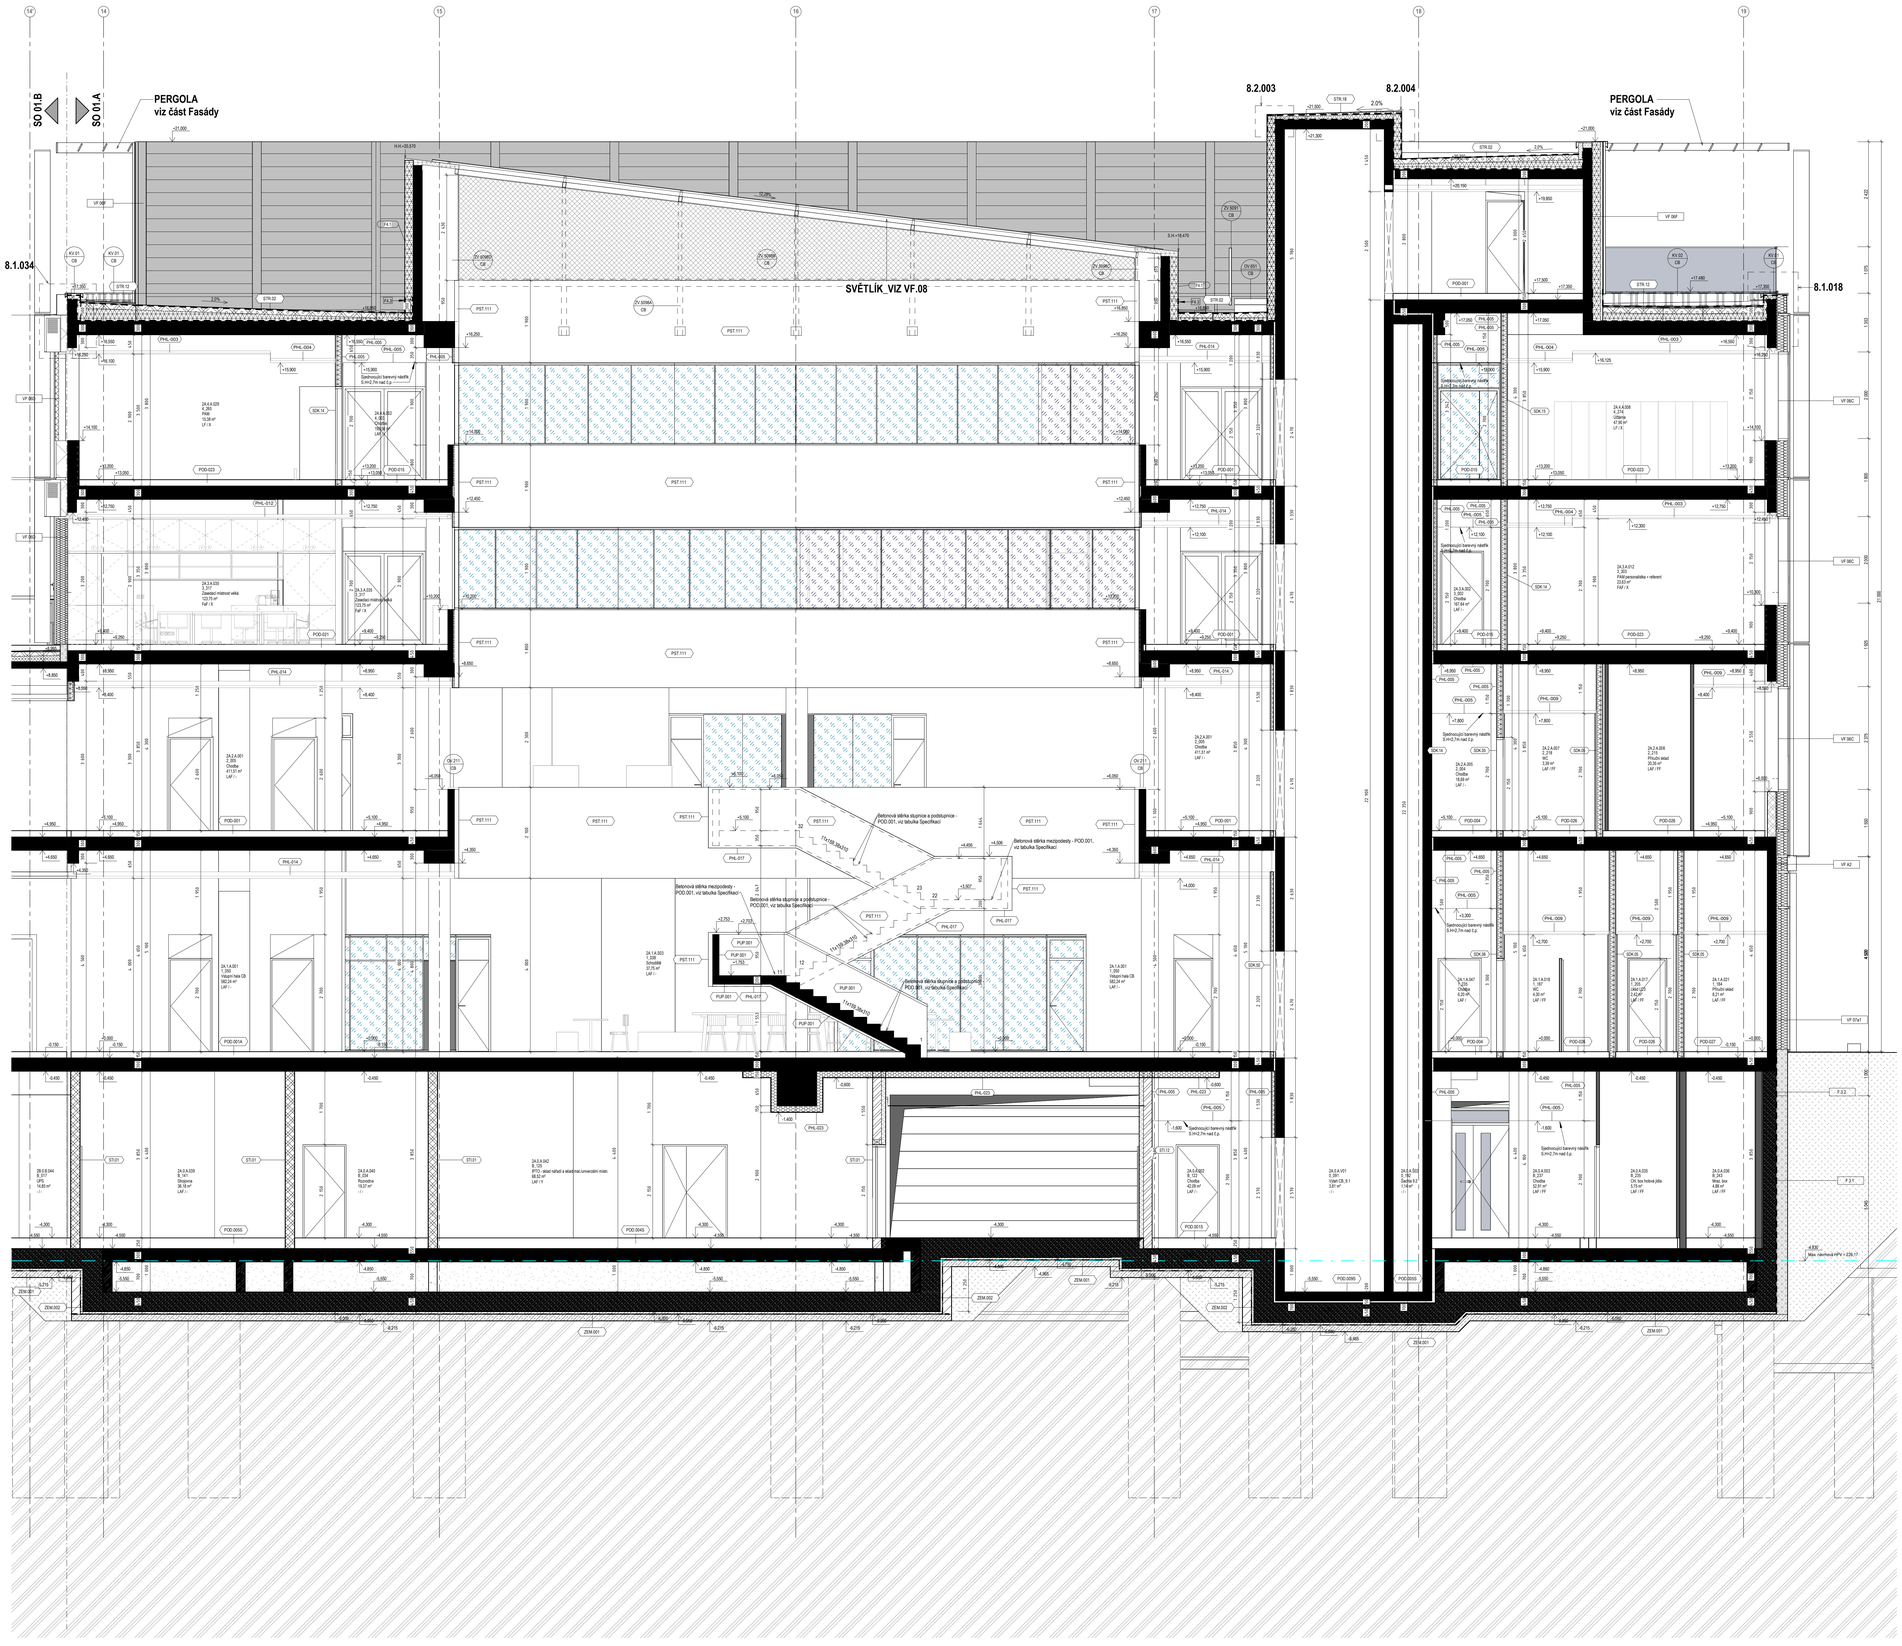

Legenda označení místnosti:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstnanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení fakult:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT
Lékařská fakulta
C Ústav anatomie
D Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
JE/LM ELM - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, semináře
CC Knihovna

Farmaceutická fakulta
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště farmaceutické biologie - biologické a lékařské vědy
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities
UBSL3 Biolaboratoř BSL3 - core facility
UNMR NMR + C_1 + CHN - core facility
UCYT Cytostatika - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, semináře

CENTRÁLNÍ BUDOVA
EE Dětská skupina Fatík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technické oddělení
X Děkanát
Z Odpadové hospodářství

Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo zkreačního bednění viz STA
- Vodotěsný beton viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramických tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - mamitřní vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina nasypaná, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ
- Maximální návrhová HPV

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R w = 51dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 63dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R w = 56dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY) ASI. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY) ASI. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY. PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SI INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R w = 54dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPROSTUPNOST.

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ**

SDK.20 - JEDNOVRSTÉ OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPROSTUPNOST.

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". LABORATOŘ BUDE STÍNĚNA OD EL. MAG. VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU OD DC DO 5 GHz (DOMINANTNÍ V PÁSMU 0,1 – 100 Hz. REGISTROVÁNO BUDE NAPĚTÍ O AMPLITUDÁCH od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU ÚNIŽENO NA 0,1 uV/ A. ÚTLUM VYKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R w = 56dB.**

Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. GPRAVA ROZMĚRŮ BUDE V RÁMCI DŘÍVĚJŠÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) VEŠKERÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY ZVLÁŠŤ. ZNOVUTŘ INSTALACÍ PRO PŘÍPADNÉ OTVORY TĚLES VLOŽENÝ DO MÍST, KDE TO PARNÍCI DOVOLUJÍ. BEDNĚNÍ JE PATNÝ JE STAVEBNÍ ČÁSTÍ DO UZAVŘENÝCH DUTIN BUDOU VLOŽENY DO LIKE PROTI, KTERÉ SE PŘEPOUŠTÍ DO STĚNY. PO ROCH ODBEDNĚNÍ OTVORŮ BUDE OPATŘEN SADROVÝ OMÍTKOU S VYMALBOU DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PŘED PŘIPOJENÍ TRHLIVÝ A LOMLIVÝCH POTRUBÍ BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VYZUŠNÁ SÍŤKA.
3) VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU NAVRŽENY VE UZAVŘENÝ BUBLINY. OZNAČUJÍCÍ VÝROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI MS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ LIC STROPU.
5) VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI ŽB STROPNÍ DESKOU A PŘÍČKOU BUDOU UTĚSNĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NEŘEŠENÉ DETAILY JSOU ŘEŠENY V SOUVISLOSTECH.
7) VŠECHNY ZDE PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZVUKOVOU IZOLACÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘEDÁ A PŘEDSTĚN. TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KABELŮ, VEDENÍ INSTALACÍ.
8) VŠECHNY PŘÍČKY, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVĚŠENÍM JAKÝCHKOLIV TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU), ZAŤ. PŘEMĚTŮ APOD.), JE NUTNÉ SVÝŠIT PŘÍČKU ZVLÁŠŤ (TLOUŠŤKU PROFILŮ , ZTLOUŠŤ HODNOTY PROFILŮ BUDOU OSAZENY I DVOJITÉ PROFILY A BUDOU LEMOVÁNY VEŠKERÉ PROSTUPY MAX ROZMĚR 500/500mm. PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/500mm NEJSOU V PD ZAKRESLENY.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MEZI BYT A LOŽNÉ PROSTORY JSOU ŘEŠENY DLE HODNOTY PRŮMĚRU STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY BUDOU OSAZENY NA PŘESNOU SEPARAČNÍ POLOŽKU, NALEPENOU NA VRCHOLU.
10) VEŠKERÉ PŘÍČKY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A PŘÍČKY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI SE ZVÝŠENÝM NÁROKY NA PŘÍSNOST NOVÁZEK V KAŽDÉ 22. POHLEDOVÉ ŘADĚ PŘETNELEN STŘÍHOU A PŘÍSNOST PŘED PROVAZOVÁNÍM MALBY BUDE POVRCH NAPŘED TRVALÁ A POTÉ ZA OPATĚN FINÁLNÍ MALBOU PUP 015. VEŠKERÉ ROHY ZDE PŘÍČEK BUDOU PŘED OMÍTNUTÍM OPATŘENY PLASTOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI.
11) OSAZOVÁNÍ DOBRANÝCH SDK PŘÍČEK JEDOU VEŠKERÉ PROSTUPY PŘÍSLUŠNÝCH POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ.
12) JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ ŽB STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEPICÍ HMOTU.

ROZDĚLENÍ DOKUMENTACE PŘÍČEK
1) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘEDMĚTEM POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ (VÝUSTEK, SVÍTIDEL, ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ APOD.) V PROSTORU. TYTO POLOHY JSOU ZAKRESLENY V PŮDORYSECH A ŘEZECH. V SOUČASTI DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH BUDE V NÁVRHU ZAVŘENÍ A KOORDINACI SYSTÉMU SOUČASTI DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO OSAZENÍ VÝVRTŮ A ZÁVĚSŮ DLE.

Obsah poznámka / Disclaimer:
Nezmenitelnost ani neodlišnost z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vytyčováním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev.:	Poznámky / Notes:	Datum / Date:	Vyd. / Iss.:	Kontr / App.:

Schéma situace / Keyplan:

Architect / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Fenton Road, Notting Hill, London W11 6BD
Revoluční 1427, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Level 19, 2 Int'l Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC
+44 (0) 203 697 7100
+420 224 815 387
+852 2331 8288
www.boglearchitects.com
info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1/2362/4
100 00 Praha 5
e-mail: aed@aedprojekt.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO: 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:
DPS — Dokumentace pro provedení povolení / Execution drawings

Fáze / Phase:
-

Stavební objekt / Building:
SO 01.A — Centrální budova Kampusu

Profesní díl / Prof. part:
D.1.1 — Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel části / Consultant:
ARCH COM
Sadrokarova 1243/3, 155 00, Praha 5
e-mail: info@archcom.eu
www.archcom.eu
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
ŘEZ D-D' - SO 01.A

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Format / Paper size:
Ing. arch. Tomšů	Ing. Bloudek	
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
	1 : 50	31/05/22

Klíč výkresu / Drawing Code:

Profese / Discipline	Stavební objekt / Building	Číslo výkresu / Drawing number	List / Sheet	Revize / Revision
D.1.1	01.A	204		