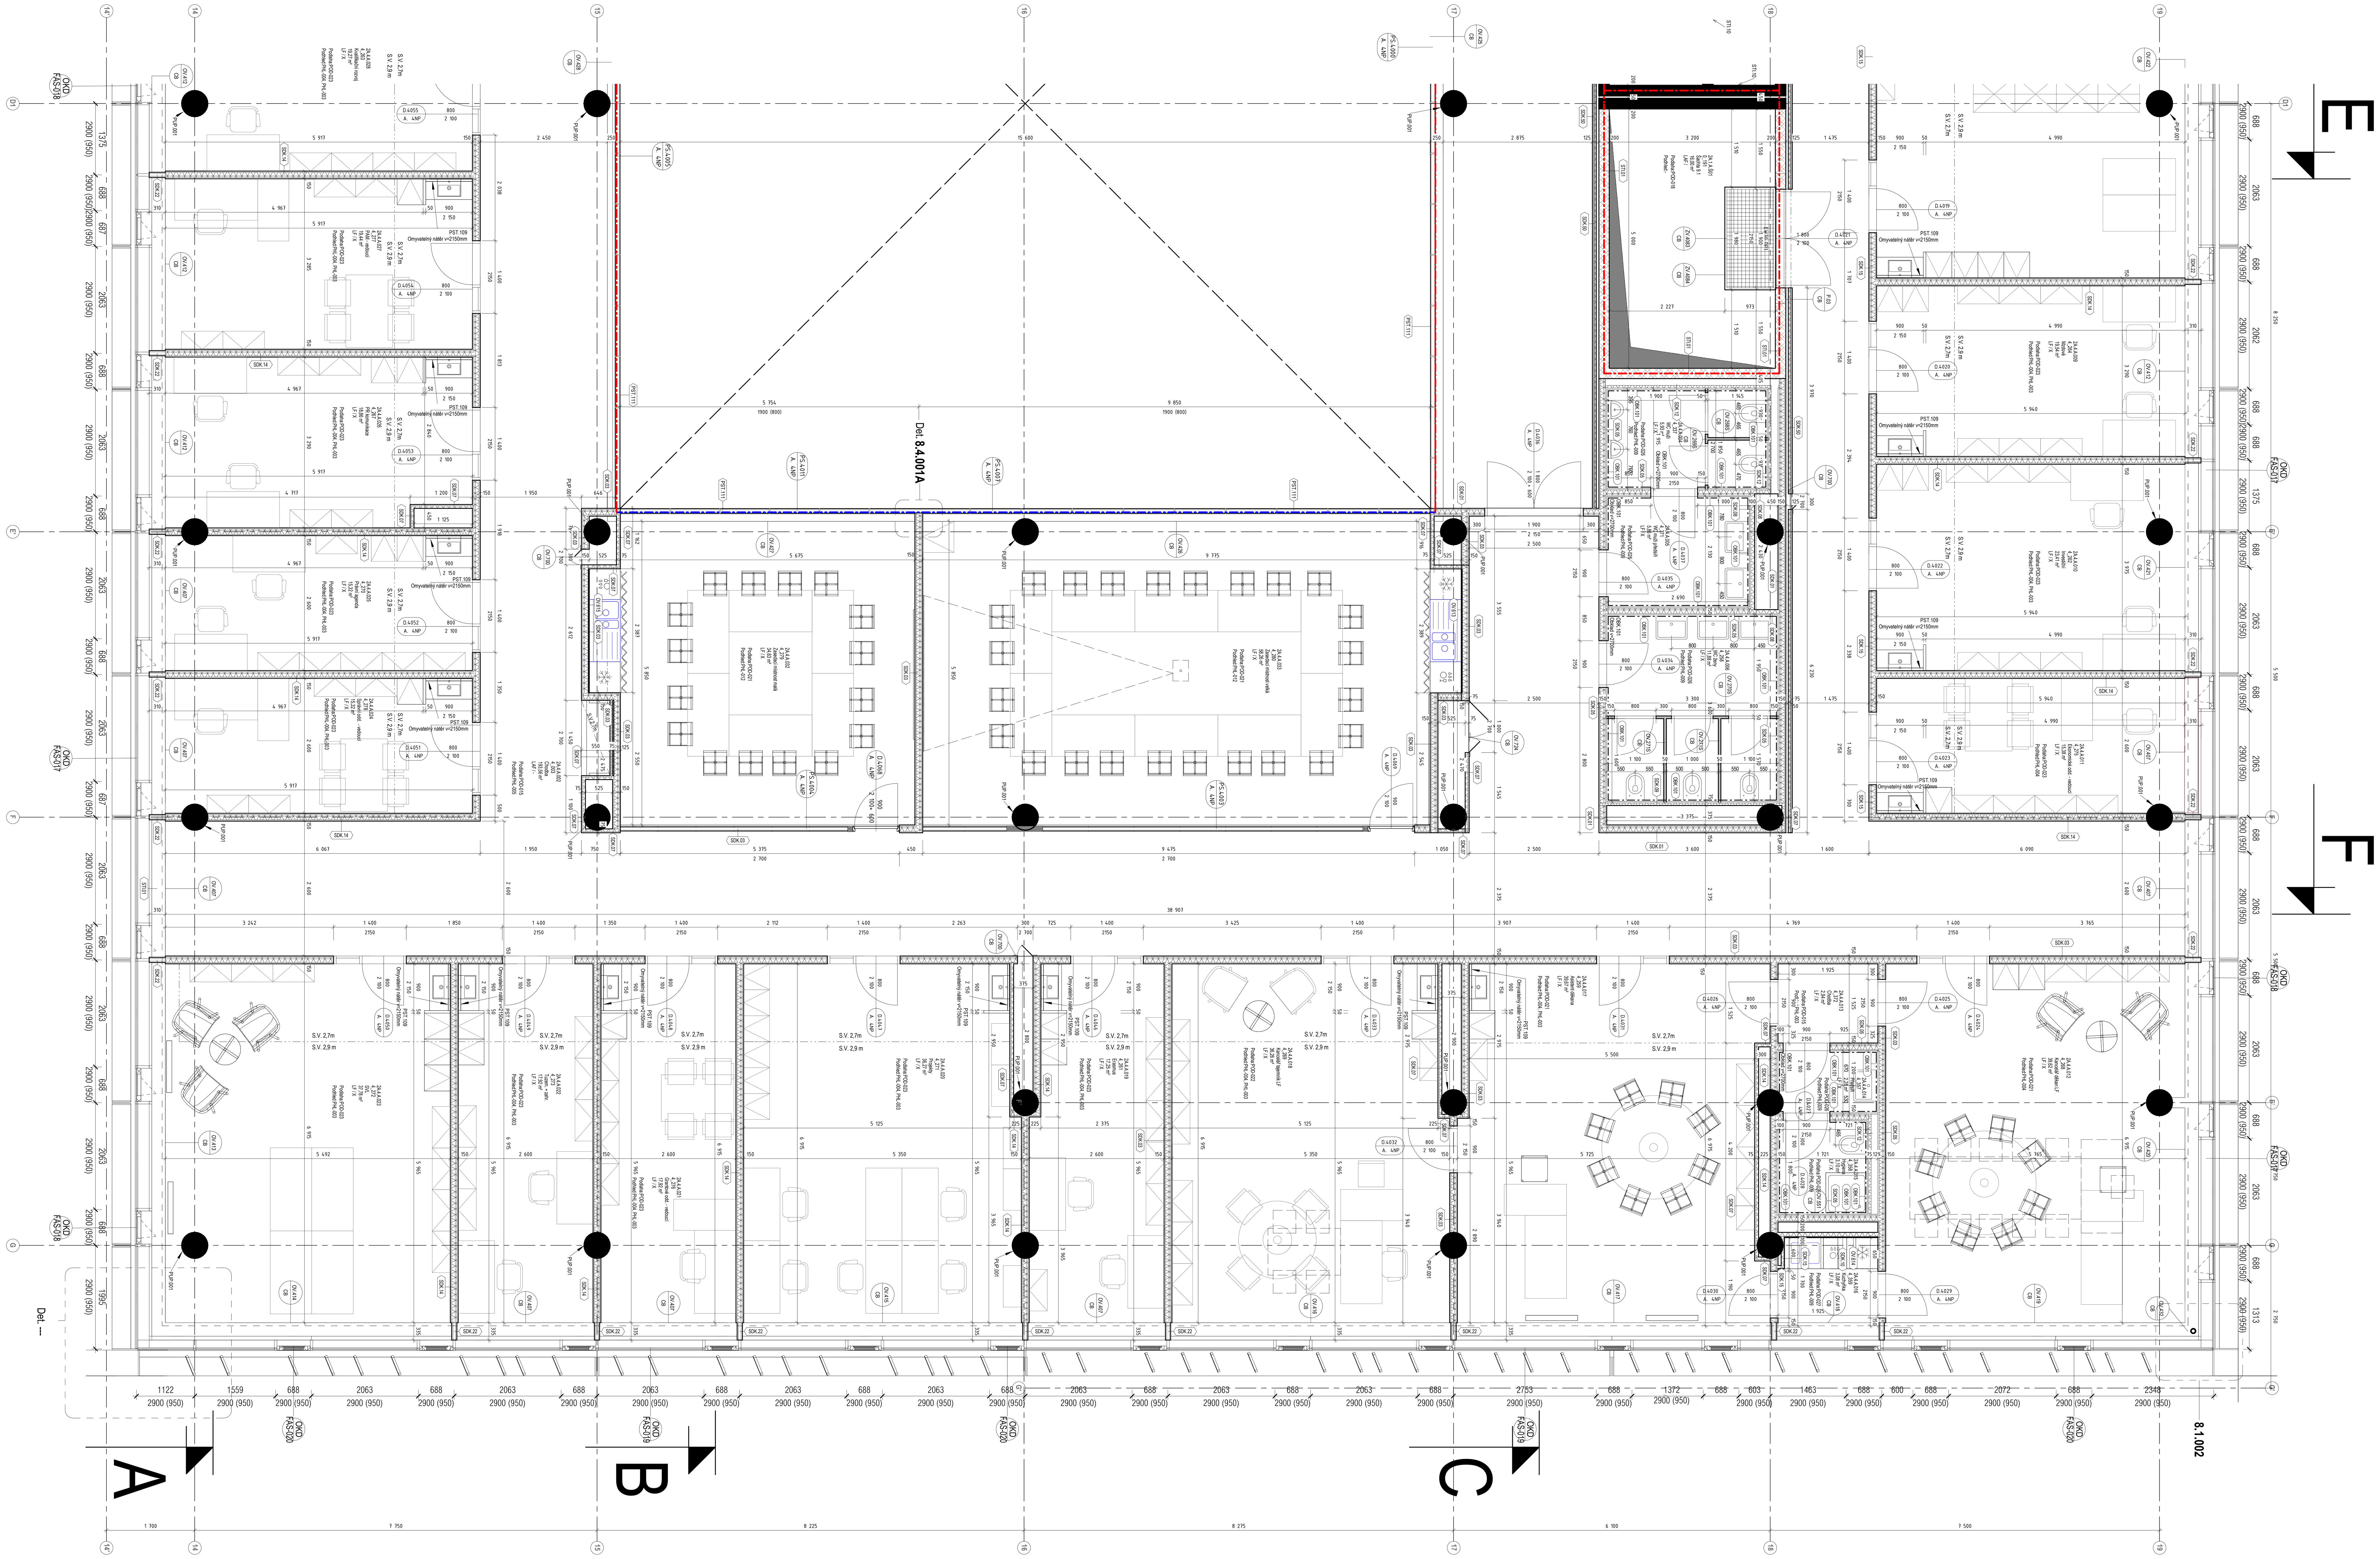

Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo ztraceného bednění viz STA
- Vodostavební beton viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramzitových tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - mienrální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina nasypaná, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 51dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 63dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 58dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY, PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R´w = 54dB.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R´w = 54dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.20 - JEDNODUŠE OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". LABORATOŘ BUDE STÍNĚNA OD EL. MAG VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU OD DC DO 5 GHz (DOMINANTNĚ V PÁSMU 0.1 – 100 Hz. REGISTROVÁNO BUDE NAPĚTÍ O AMPLITUDÁCH od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU SNÍŽENO NA 0.1 uV A ÚTLUM VÝKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 56dB.**

SDK.50 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PŘEDSTĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. POVRCH V JAKOSTI Q4.

Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRŮ BUDE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) V MÍSTĚ ŽB PARAPETŮ PODÉL FASÁD BUDE Z DŮVODU ZAKRYTÍ INTALACÍ PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES VLOŽENY SÁDROBLOKOVÉ TVÁRNICE DO BEDNĚNÍ. ROZSAH JE PATRNÝ ZE STATICKÉ ČÁSTI. DO LOŽNÝCH SPAR BUDOU VLOŽENY OCELOVÉ PRUTY, KTERÉ SE PROPOJÍ S VÝZTUŽÍ ŽB STĚNY. POVRCH SÁDROBLOKOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN SÁDROVOU OMÍTKOU S VÝMALBOU DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PŘES PŘÍPADNÉ TRHLINY A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHU BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VÝZTUŽNÁ SÍŤKA.
3) VE VŠECH PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY BUBLINY, OZNAČUJÍCÍ VÝROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍLOH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI ARS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ LÍC STROPU
5) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZVUKOVOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN, TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KRABIC ČI VEDENÍ INSTALACÍ
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVĚŠENÍM JAKÝCHKOLIV TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU, ZAŘ. PŘEMĚTŮ APOD.), JE NUTNÉ DO PŘÍČEK OSADIT ZTUŽUJÍCÍ PROFILY. ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU OSAZENY I OKOLO DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A BUDOU LEMOVAT VEŠKERÉ PROSTUPY NAD ROZMĚR 500/500mm, PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/500mm NEJSOU V PD ZAKRESLENY.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLUZNĚ ULOŽENY PŘI OBOU LÍCÍCH DLE HODNOTY PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY BUDOU OSAZENY NA PRUŽNOU SEPARAČNÍ PODLOŽKU, NALEPENOU NA UW PROFILY.
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, TAK POVRCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA PŘESNOST MONTÁŽE V KVALITĚ Q3, POVRCH BUDE PŘETMELEN STĚRKOU A PŘEBROUŠEN. PŘED PROVÁDĚNÍM MALBY BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A POTÉ 2x OPATŘEN FINÁLNÍ MALBOU PUP-010. VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK BUDOU PŘED TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU AL LIŠTOU.
11) SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPY PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVODY.
12) JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ ŽB STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO.
13) V PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PST.XXX A PUP.XXX), KTERÉ JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTI ARS. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VNITŘNÍ OMÍTKA S BÍLOU VÝMALBOU PUP-011, RESP. V PŘÍPADĚ SDK KONSTRUKCÍ BÍLÁ VÝMALBA PUP-010.
14) VE VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJI JSOU FASÁDY POPSÁNÉ V CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ DVEŘNÍ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ V SDK BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V RÁMCI DÍLSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) SDK PŘÍČKY, RESP. POLOPŘÍČKY BUDOU ŘEŠENY Z OCELOVÝCH STĚNOVÝCH A PODHLEDOVÝCH PROFILŮ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SDK.
17) ZÁDRŽNÝ SYSTÉM A OCHRANA PROTI PÁDU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNĚ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE PRACÍ
1) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPŮRNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO OSAZENÍ ÚCHYTŮ A ZÁVĚSŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY, DODAVATEL JE POVINEN S TOUTO INVESTICÍ KALKULOVAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS ČI POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ ČI JEJICH ÚPRAV VŠEMI DOTČENÝMI PROFESEMI NENÍ ŽÁDOUCÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

Legenda označení místností:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstnanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení fakult:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT
Lékařská fakulta
C Ústav anatomie
D Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
J/ELMI ELMI - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, seminárky
CC Knihovna

Farmaceutická fakulta
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště famaceutické biologie - biologické a lékařské vědy
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities
U/BSL3 Biolaboratoř BSL3 - core facility
U/NMR NMR + IČ + CHN - core facility
U/CYT Cytostatika - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, seminárky

CENTRÁLNÍ BUDOVA
EE Dětská skupina Fafík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technické oddělení
X Děkanát
Z Odpadové hospodářství

Tabulka místností_4NP

MEP2_Číslo místnosti	MEP2_ID	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška podhledu
				Povrch podlahy	Povrch stěn	Povrch stropu	
2A.0.A.V01	0_091	Výtah CB_9.1	3,22	Nátěr - odolný proti olejům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V02	0_092	Výtah CB_9.2	2,97	Nátěr - odolný proti olejům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V03	0_094	Výtah_CB_9.4	1,98	Nátěr - odolný proti olejům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V04	0_093	Výtah CB_9.3	3,05	Nátěr - odolný proti olejům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.Š02	0_192	Šachta	1,14	Epoxidová stěrka	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.4.A.001	4_002	Chodba	67,22	Betonová stěrka	Bílá výmalba	tahokov	2700
2A.4.A.002	4_003	Chodba	193,56	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.4.A.003	4_335	Chodba	148,20	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu, lamelový	-
2A.4.A.004	4_337	WC muži	5,93	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.005	4_371	WC muži předsíň	5,86	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.006	4_258	WC ženy	11,88	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.007	4_369	Sklad	1,98	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.4.A.008	4_274	Účtárna	47,90	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.009	4_264	Mzdové	19,54	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.010	4_262	Investiční	23,41	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.011	4_275	Ekonomické odd. - vedoucí	15,38	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.012	4_268	Kancelář děkan LF	39,62	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.4.A.013	4_372	Chodba	2,94	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	SDK	2700
2A.4.A.014	4_357	Předsíň	2,28	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK	2700
2A.4.A.015	4_358	Hygiena	3,10	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.016	4_359	Kuchyňka	3,08	Homogenní kaučuková krytina POD-013	Bílá výmalba	SDK	2700
2A.4.A.017	4_259	Asistent děkana	39,67	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.018	4_269	Kancelář tajemník LF	36,26	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.019	4_261	Erasmus	17,25	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.020	4_271	Projekty	36,27	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.021	4_276	Grantové odd. - vedoucí	17,92	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.022	4_273	Tuzem. + zahr.	17,92	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.023	4_272	SVL	37,78	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.4.A.024	4_278	Správní odd. - vedoucí	15,32	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.025	4_270	Právní agenda	15,32	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.026	4_267	PR komunikace	18,86	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700

Tabulka místností_4NP

MEP2_Číslo místnosti	MEP2_ID	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška podhledu
				Povrch podlahy	Povrch stěn	Povrch stropu	
2A.4.A.027	4_277	PAM - vedoucí	19,44	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.028	4_263	Kvalifikační rozvoj	19,27	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.029	4_265	PAM	15,38	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.030	4_266	PAM	14,85	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.031	4_260	Kuchyňka	22,42	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	SDK	2900
2A.4.A.032	4_279	Zasedací místnost malá	34,63	Koberec	Bílá výmalba	akustický	2900
2A.4.A.033	4_280	Zasedací místnost velká	58,26	Koberec	Bílá výmalba	akustický	2900
2A.4.A.034	4_289	Konzultační místnost	17,98	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.4.A.035	4_293	Zasedací místnost + knihovna + copy + archivní skříně + kuchyňka	54,68	Koberec	Bílá výmalba	akustický	2900
2A.4.A.036	4_290	Sklad	14,60	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.4.A.037	4_356	Úklid - Sklad S7	1,74	Homogenní kaučuková krytina	Omyvatelný nátěr	bez podhledu	2700
2A.4.A.038	4_292	WC ženy	9,14	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.039	4_370	WC muži předsíň	4,90	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.040	4_336	WC muži	4,57	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.041	4_301	Kancelář vedoucí	28,18	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.4.A.042	4_300	Kancelář sekretářka	15,38	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.043	4_295	Kancelář asistenti	19,29	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.044	4_299	Kancelář asistenti	19,37	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.045	4_298	Kancelář asistenti	19,32	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.046	4_297	Kancelář asistenti	19,37	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.047	4_296	Kancelář asistenti	19,46	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.048	4_294	Kancelář asistenti	19,34	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.049	4_288	Kancelář Prof/Doc.	14,84	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.050	4_283	Kanc elář sekretářka	15,76	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.051	4_284	Kancelář vedoucí	29,91	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.4.A.052	4_287	Kancelář Prof/Doc.	15,38	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.053	4_286	Kancelář Prof/Doc.	15,44	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.054	4_285	Kancelář Prof/Doc.	15,38	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.055	4_282	Kancelář asistenti	19,47	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.4.A.056	4_291	Úklid U44	2,86	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.057	4_338	Bezb. WC	4,36	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.4.A.S01	4_015	Schodiště 9	25,11	Betonová stěrka	Pohledový beton	bez podhledu	-
2A.4.A.S02	4_016	Schodiště 8	25,88	Betonová stěrka	Pohledový beton	bez podhledu	-

Obecná poznámka / Disclaimer:
Nezmenšovat ani nezvětšovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vytyčováním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.
Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev:	Poznámky/ Notes:	Datum / Date:	Vyd./ Iss.:	Kontr./App.:
4	Revize 4	Datum 4		4

Schéma situace / Keyplan:

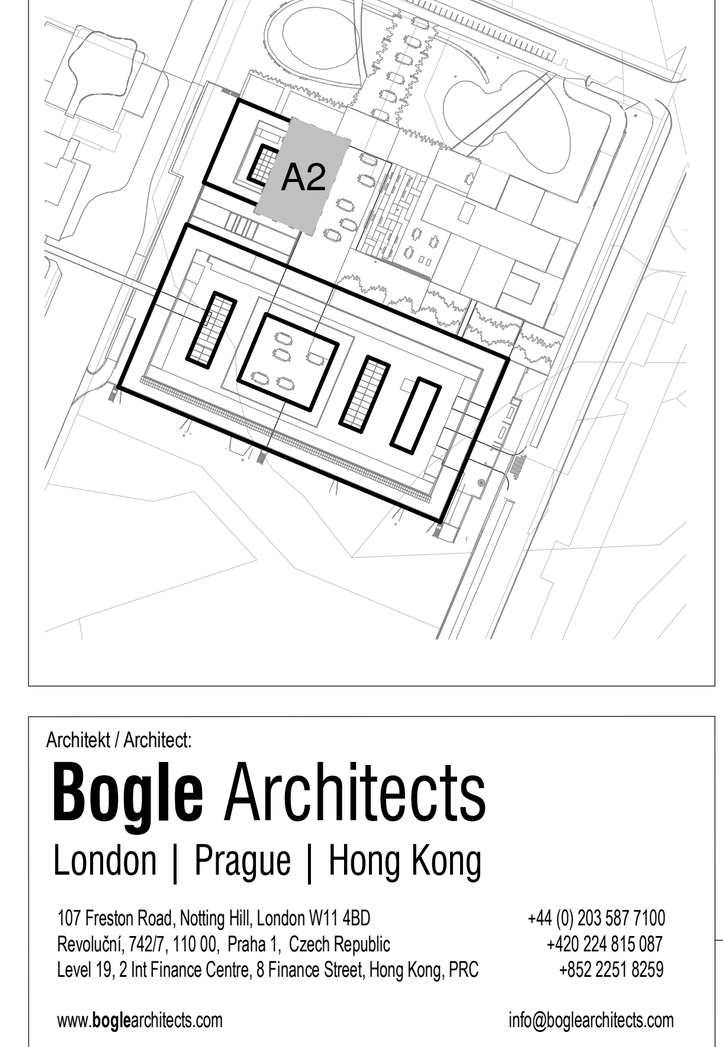

Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD +44 (0) 203 587 7100
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic +420 224 815 087
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC +852 2251 8259
www.boglearchitects.com info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage: DPS Dokumentace pro provedení stavby / Execution drawings

Fáze / Phase: -

Stavební objekt / Building: SO 01.A Centrální budova Kampusu

Profesní díl / Prof. part: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel části / Consultant: ARCH COM
Razítko / Stamp:
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Název výkresu / Drawing Title:
Půdorys 4.NP - sekce A2

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
Ing. arch. Tomšů	Ing. Břoušek	
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale: 1 : 50	Datum revize / Date of rev.: 31/05/22

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese Discipline	Stavební objekt Building	Číslo výkresu Drawing number	List Sheet	Revize Revision
D.1.1	01.A	104	A2	