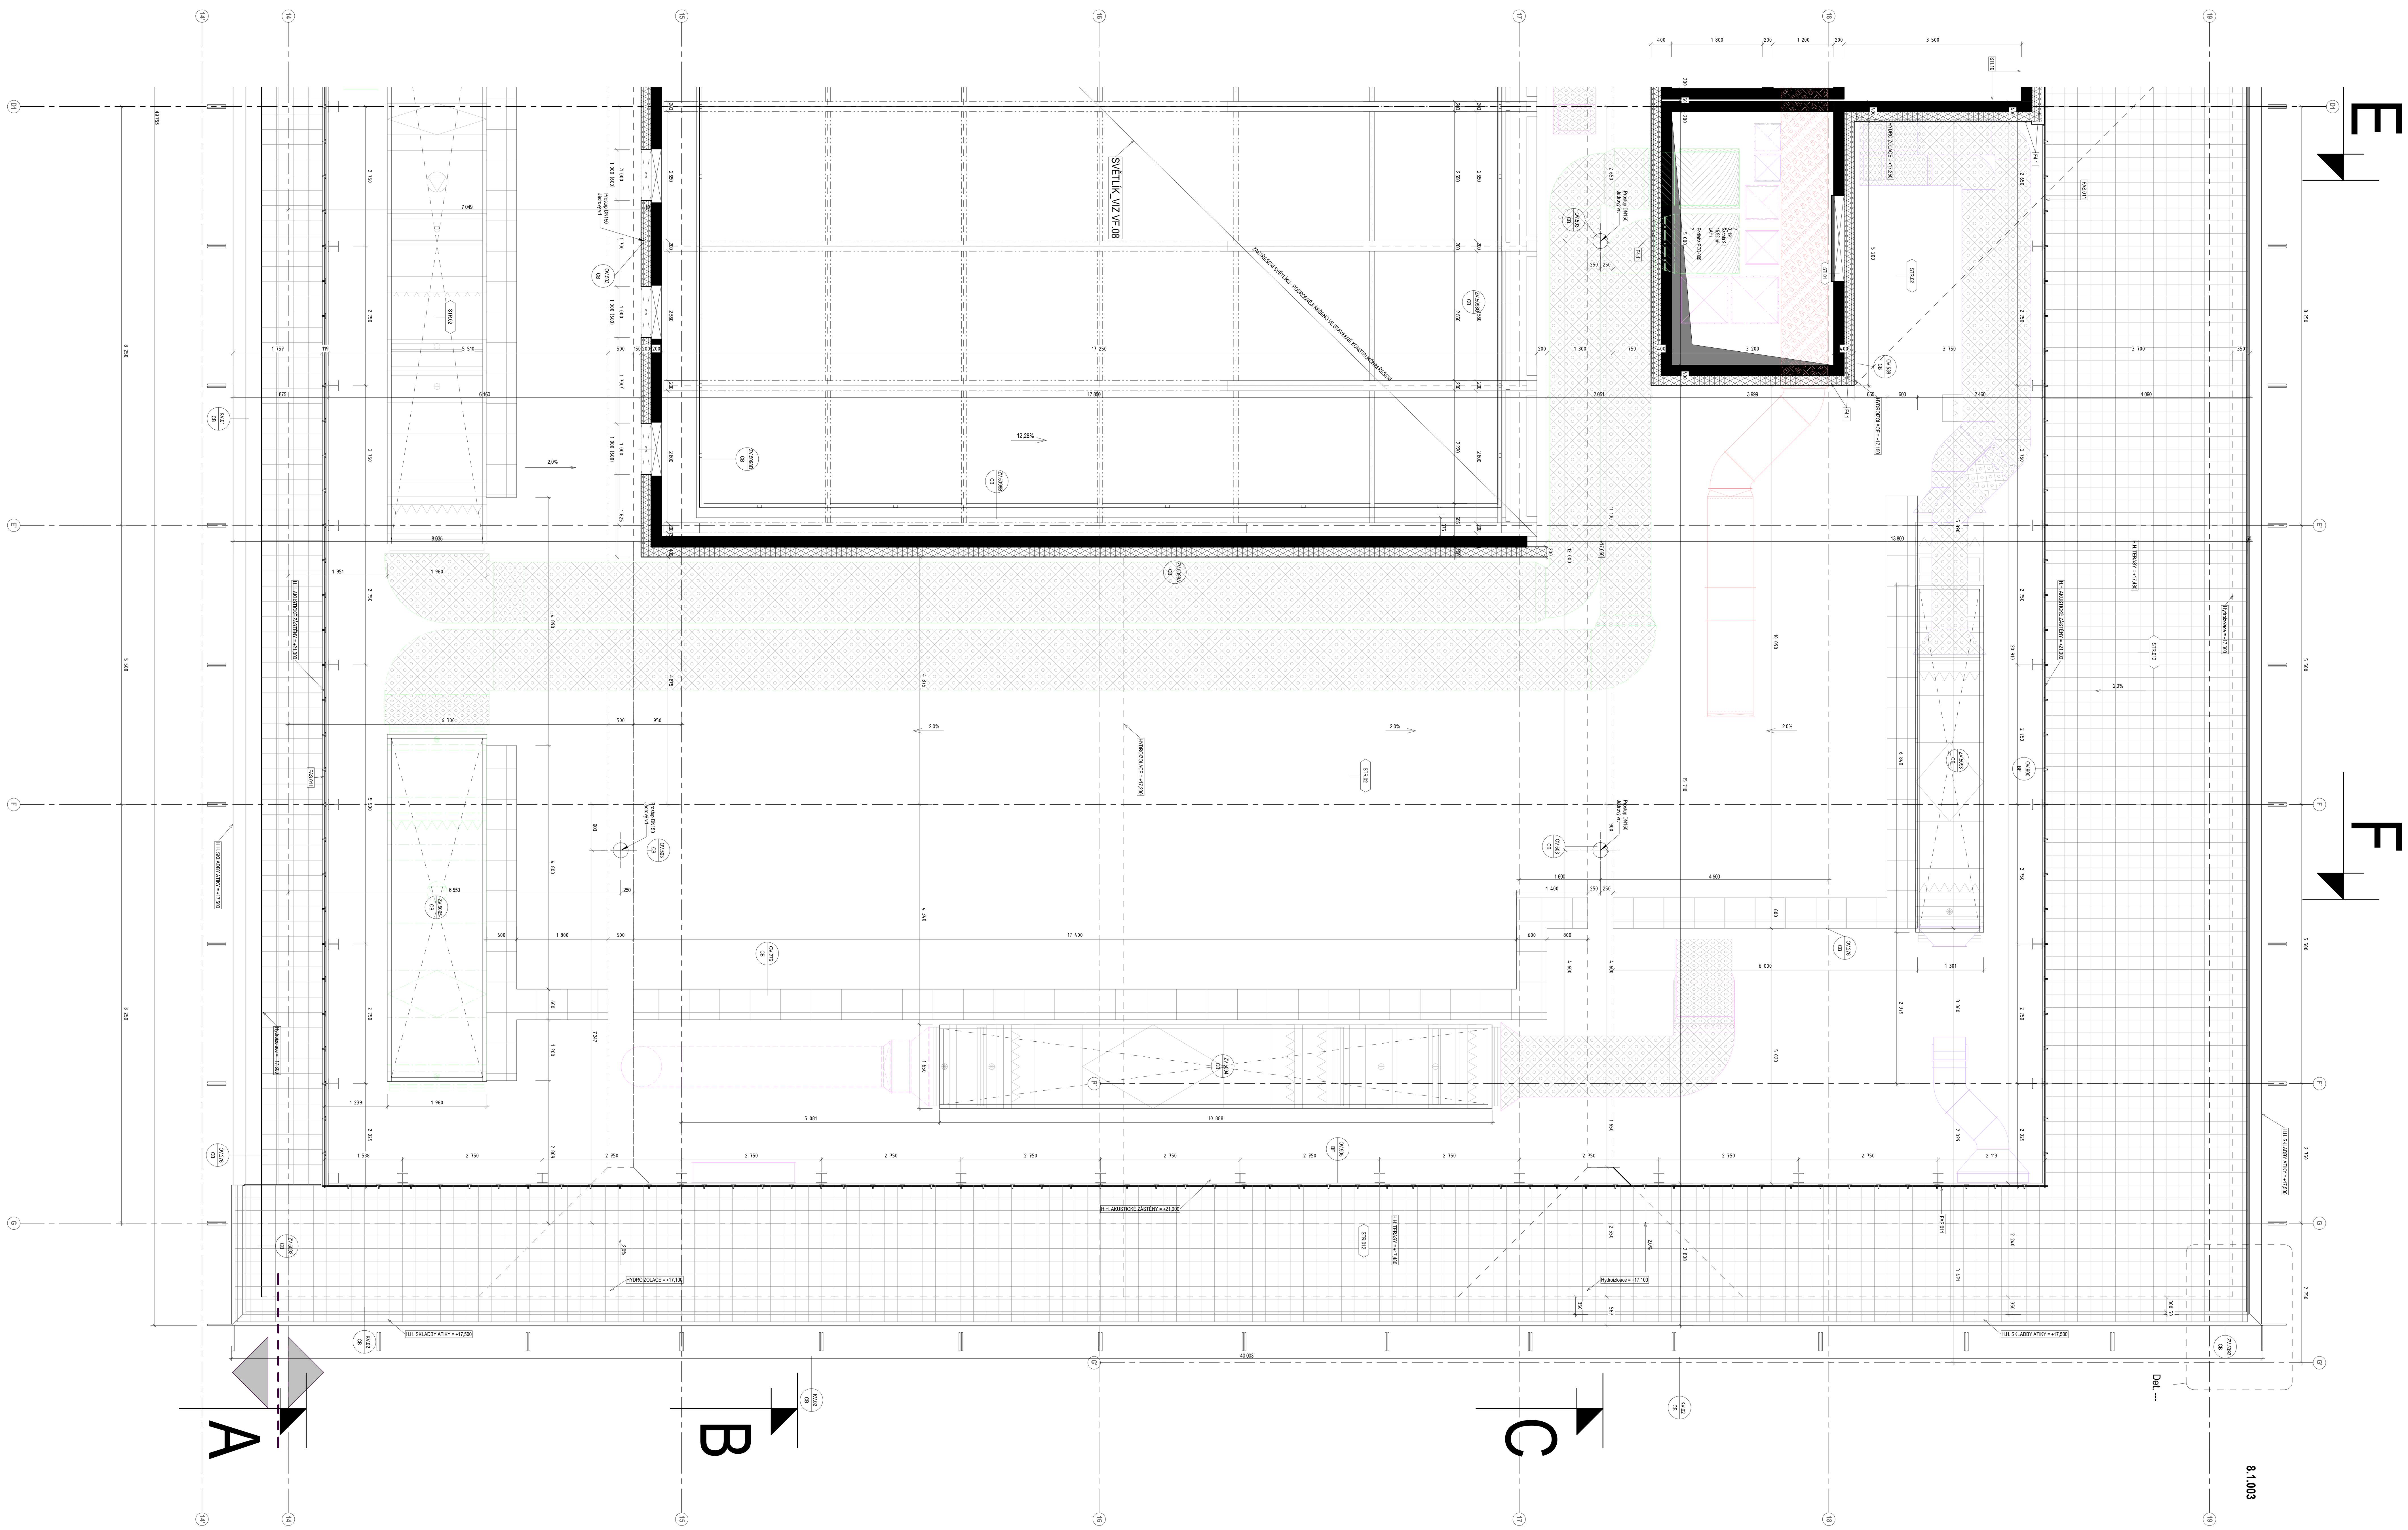


## Legenda označení fakult:

| | |
|---|---|
| LF | Lékařská fakulta |
| FaF | Farmaceutická fakulta |
| LAF | Společné prostory a vybavení |

## Legenda označení oddělení:

**BUDOVA FAKULT**
**Lékařská fakulta**

| | |
|---|---|
| C | Ústav anatomie |
| D | Ústav fyziologie |
| E | Ústav histologie a embryologie |
| F | Ústav lékařské biofyziky |
| G | Ústav farmakologie |
| H | Ústav patologické fyziologie |
| I | Simulační centrum - core facility |
| IG | Centrum experimentální gastroenterologie |
| AA | Vivárium - core facility |
| BB | Kryocentrum - core facility |
| J/ELMI | ELMI - core facility |
| K | Oddělení výpočetní techniky LF |
| DD | Posluchárny, seminárky |
| CC | Knihovna |

**Farmaceutická fakulta**

| | |
|---|---|
| M | Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie |
| N | Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie |
| O | Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie |
| P | Pracoviště famaceutické biologie - biologické a lékařské vědy |
| Q | Pracoviště farmakologie a toxikologie |
| R | Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy |
| S | Pracoviště farmakognozie a botaniky |
| T | Pracoviště klinické a sociální farmacie |
| U | Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities |
| U/BSL3 | Biolaboratoř BSL3 - core facility |
| U/NMR | NMR + IČ + CHN - core facility |
| U/CYT | Cytostatika - core facility |
| W | Radioizotopová laboratoř - core facility |
| V | Centrum informačních technologií FaF |
| DD | Posluchárny, seminárky |

**CENTRÁLNÍ BUDOVA**

| | |
|---|---|
| EE | Dětská skupina Fafík |
| FF | Stravování |
| GG | Studentské prostory |
| HH | Jazyková příprava |
| Y | Provozně technické oddělení |
| X | Děkanát |
| Z | Odpadové hospodářství |

## Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo ztraceného bednění viz STA
- Perlit beton
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramzitových tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - mienrální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Dlaždice 300x300mm
- Dlaždice 600x600mm
- Zemina původní
- Zemina nasypaná, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ
- Hydroizolace, parozábrana

## Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 51dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 63dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 58dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ ( PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY, PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R´w = 54dB.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R´w = 54dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.20 - JEDNODUŠE OBOUSTRANĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". LABORATOŘ BUDE STÍNĚNA OD EL. MAG VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU OD DC DO 5 GHz (DOMINANTNĚ V PÁSMU 0.1 – 100 Hz. REGISTROVÁNO BUDE NAPĚTÍ O AMPLITUDÁCH od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU SNÍŽENO NA 0.1 uV A ÚTLUM VÝKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 56dB.**

SDK.50 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNA PŘEDSTĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. POVRCH V JAKOSTI Q4.

## Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRŮ BUDE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) V MÍSTĚ ŽB PARAPETŮ PODÉL FASÁD BUDE Z DŮVODU ZAKRYTÍ INTALACÍ PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES VLOŽENY SÁDROBLOKOVÉ TVÁRNICE DO BEDNENÍ. ROZSAH JE PATRNÝ ZE STATICKÉ ČÁSTI. DO LOŽNÝCH SPAR BUDOU VLOŽENY OCELOVÉ PRUTY, KTERÉ SE PROPOJÍ S VÝZTUŽÍ ŽB STĚNY. POVRCH SÁDROBLOKOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN SÁDROVOU OMÍTKOU S VÝMALBOU DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PŘES PŘÍPADNÉ TRHLINY A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHU BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VÝZTUŽNÁ SÍŤKA.
3) VE VŠECH PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY BUBLINY, OZNAČUJÍCÍ VÝROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍLOH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI ARS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ LÍC STROPU
5) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZVUKOVOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN, TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KRABIC ČI VEDENÍ INSTALACÍ
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVĚŠENÍM JAKÝCHKOLIV TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU, ZAŘ. PŘEMĚTŮ APOD.), JE NUTNÉ DO PŘÍČEK OSADIT ZTUŽUJÍCÍ PROFILY. ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU OSAZENY I OKOLO DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A BUDOU LEMOVAT VEŠKERÉ PROSTUPY NAD ROZMĚR 500/500mm, PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/500mm NEJSOU V PD ZAKRESLENY.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLUZNĚ ULOŽENY PŘI OBOU LÍCÍCH DLE HODNOTY PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY BUDOU OSAZENY NA PRUŽNOU SEPARAČNÍ PODLOŽKU, NALEPENOU NA UW PROFILY.
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, TAK POVRCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA PŘESNOST MONTÁŽE V KVALITĚ Q3, POVRCH BUDE PŘETMELEN STĚRKOU A PŘEBROUŠEN. PŘED PROVÁDĚNÍM MALBY BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A POTÉ 2x OPATŘEN FINÁLNÍ MALBOU PUP-010. VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK BUDOU PŘED TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU ALLIŠTOU.
11) SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPYS PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVODY.
12) JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ ŽB STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO.
13) V PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PST.XXX A PUP.XXX), KTERÉ JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTI ARS. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VNITŘNÍ OMÍTKA S BÍLOU VÝMALBOU PUP-011, RESP. V PŘÍPADĚ SDK KONSTRUKCÍ BÍLÁ VÝMALBA PUP-010.
14) VE VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJI JSOU FASÁDY POPSANÉ V CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ DVEŘNÍ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ V SDK BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V RÁMCI DÍLSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) SDK PŘÍČKY, RESP. POLOPŘÍČKY BUDOU ŘEŠENY Z OCELOVÝCH STĚNOVÝCH A PODHLEDOVÝCH PROFILŮ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SDK.
17) ZÁDRŽNÝ SYSTÉM A OCHRANA PROTI PÁDU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNĚ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE PRACÍ
1) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPŮRNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO OSAZENÍ ÚCHYTŮ A ZÁVĚSŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY, DODAVATEL JE POVINEN S TOUTO INVESTICÍ KALKULOVAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS ČI POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ ČI JEJICH ÚPRAV VŠEMI DOTČENÝMI PROFESEMI NENÍ ŽÁDOUCÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

## Legenda označení místností:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstanců + Počet studentů + počet návštěv

**Tabulka místností_5NP**

| MEP2_Číslo místnosti | MEP2_ID | Název místnosti | Plocha [m²] | Podlaha – Povrch podlahy | Stěny – Povrch stěn | Strop – Povrch stropu | Výška podhledu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A.0.A.V01 | 0_091 | Výtah CB_9.1 | 3,22 | Nátěr - odolný proti olejům | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 2A.0.A.V02 | 0_092 | Výtah CB_9.2 | 2,97 | Nátěr - odolný proti olejům | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 2A.5.A.001 | 5_012 | Chodba | 25,32 | Betonová stěrka | Pohledový beton | tahokov | 2350 |
| 2A.5.A.002 | 5_013 | Nepožární rozvodna | 11,90 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Bílá výmalba | bez podhledu | - |
| 2A.5.A.003 | 5_014 | Požární rozvodna | 6,65 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Bílá výmalba | bez podhledu | - |
| 2A.5.A.S01 | 5_011 | Schodiště 9 | 25,11 | Betonová stěrka | Pohledový beton | bez podhledu | - |

Obecná poznámka / Disclaimer:
Nezmenšovat ani nezvětšovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vytyčováním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.
Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

| Rev: | Poznámky/ Notes: | Datum / Date: | Vyd./ Iss.: | Kontr./App.: |
|---|---|---|---|---|

Schéma situace / Keyplan: N, A2

Architekt / Architect:
**Bogle Architects**
London | Prague | Hong Kong
107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD +44 (0) 203 587 7100
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic +420 224 815 087
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC +852 2251 8259
www.boglearchitects.com info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage: DPS – Dokumentace pro provedení stavby / Execution drawings

Fáze / Phase: -

Stavební objekt / Building: SO 01.A – Centrální budova Kampusu

Profesní díl / Prof. part: D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel části / Consultant: ARCH COM

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Název výkresu / Drawing Title: **Půdorys 5.NP - sekce A2**

| Kreslil / Drawn By: | Kontroloval / Approved by: | Formát / Paper size: |
|---|---|---|
| Ing. arch. Tomšů | Ing. Břoušek | |

| Číslo projektu / Project No: | Měřítko / Scale: | Datum revize / Date of rev.: |
|---|---|---|
| | 1 : 50 | 31/05/22 |

Kód výkresu / Drawing Code:

| Profese Discipline | Stavební objekt Building | Číslo výkresu Drawing number | List Sheet | Revize Revision |
|---|---|---|---|---|
| D.1.1 | 01.A | 105 | A2 | |