


Atelier K2  
ing. arch. Václav Škarda  
náměstí Hrdinů 1125/8  
140 00 Praha 4

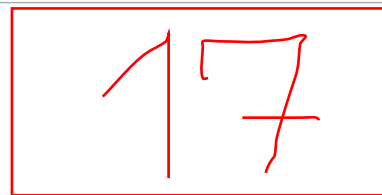

Vaše žádost ze dne, značka:  
04.01.2018

Naše značka:  
110180024

Vyřizuje:  
Jakub Schneider

dne:  
08.01.2018

## Věc: Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opletalova 985/47 a 986/49, Praha 1 - Nové Město  
Stavebník: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta  
Projektant: Atelier K2  
Datum: 12/2017

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce a dostavba dvou stávajících kancelářských objektů a jejich nové využití pro potřeby univerzity. Jedná se o umístění dvorní dostavby, dvou suterénů, přízemní chodby, pavlače, věže evakuačního výtahu a zastropení dvorany, umístění nástavby dvorního křídla, umístění půdní nástavby, zastavění světlíku. Nově budou budovy využity pro výukové a badatelské účely, budou plnit funkci studijní a badatelskou pro akademické a vědecké pracovníky a pro doktorandy, bude zde odborné veřejnosti přístupná knihovna a bufet. Protože se jedná o stavební úpravy památkově chráněné stavby, tak je z hlediska bezbariérové přístupnosti postupováno s ohledem na zájmy památkové péče a stavebně technické parametry stavby v souladu s §2 odst. 2 a 3 vyhlášky 398/2009Sb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

### K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vyrovnávací rampy jsou realizovány bez podest z prostorových důvodů daných stavebně technickými podmínkami stávajícího objektu v souladu s §2 odst.2 vyhlášky - proti navrženému řešení nemáme námitek.
2. Přístup veřejnosti je navržen pouze do vymezených částí objektu, proto není navržen orientační systém s akustickými prvky - proti řešení nemáme námitek.
3. Vzhledem k výškovým poměrům je ve vstupní rampové části bufetu vyhrazený prostor / stůl pro osoby na vozíku umístěn přímo na rampě, tedy ve sklonu - řešení nelze považovat za ideální, ale vzhledem k daným prostorovým parametrům a s cílem zpřístupnění vyhrazené záchodové kabiny, lze s návrhem souhlasit.
4. Parametry a vybavení výtahů budou odpovídat požadavkům bodů 3.1.1 až 3.1.3 přílohy č.1 – volná plocha před nástupními místy 1500x1500mm; klec výtahu šířky nejméně 1100mm a hloubky 1400mm; šířka vstupu nejméně 900mm; sklopné sedátko a v jeho dosahu ovladače stanovené normovými hodnotami. Nejméně na jedné stěně madlo ve výšce 900mm; Ovladače v kleci výtahu budou odpovídat požadavku bodu 3.2.1 přílohy č.1 – musí vyčnívat 1mm nad povrch okolní plochy; vpravo od ovladače příslušný Braillov znak s parametry standardní sazby.
5. Vybavení vyhrazených záchodových kabin s minimálním prostorovými parametry bude odpovídat požadavkům bodů 5.1.1 až 5.1.7 přílohy č.3 k vyhlášce - vybavení záchodovou mísou, umyvadlem, háčkem na oděvy a prostorem pro odpadkový koš; dveře s vodorovným madlem ve výšce 800-900mm; zámek dveří odjistitelný zvenku; splachovací zařízení v dosahu sedící osoby; ovladač signalizačního systému nouzového volání ve výši 600-1200mm v dosahu ze záchodové mísy a druhý v dosahu z podlahy nejvýše 150mm nad podlahou; umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku; po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm ve výši 800mm nad podlahou; vedle umyvadla alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm;
6. V případě použití pochozího roštu musí být velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15mm v souladu s požadavkem bodu 1.1.3 přílohy č.1 k vyhlášce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu s ohledem na řešení podmíněné statutem památkově chráněné stavby a změny dokončené stavby v souladu s §2 odst. 2 a 3 vyhlášky 398/2009Sb - viz. připomínky. Pro dodržené požadavků bezbariérové přístupnosti budou zmíněné připomínky součástí dalšího řešení stavby a promítnou se do dokumentace pro stavební povolení i samotného stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

S pozdravem

***Jakub Schneider, Odborný konzultant***

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín  
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com