

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

**„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové –
zhotovitel stavby“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XXV

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 ze dne 14. 11. 2022

Žádost č. 25 ze dne 9. 11. 2022:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou tyto položky:

B.9: Úpravy území

B.9.1: Čisté terénní úpravy

B.9.1.1: CB - Centrální budova

B.9.1.1.03: Zemní a přípravné práce na konstrukci 5.NP

B.9.1.1.3.01: Extenzivní zelená střecha(mocnost veg. souvrství 125 mm) - CB, celková plocha 407 m²

3 279. instalace extenzivní vrstvy substrátu	m ²	407,000
3 280. extenzivní střešní substrát, tl. vrstvy 0,05 mm po slehnutí	m ³	5,088

Dle výkresové dokumentace (výkres D.2.9.2_902_01A_105_CB) má být tloušťka vrstvy substrátu 0,125 m, tudíž je výměra v položce č. 3 280 špatně. Dle našeho názoru by měla mít položka č. 3 280 výměru **50,875 m³**.

Žádáme zadavatele o vyjádření a úpravu výkazu výměr.

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Je opraveno v revizi R08 Soupisu prací s výkazem výměr CB, který je přílohou č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 ze dne 14. 11. 2022.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsou tyto položky:

B.9: Úpravy území

B.9.1: Čisté terénní úpravy

B.9.1.2: BF - Budova fakult

B.9.1.2.04: Zemní a přípravné práce na konstrukci 5.NP

**B.9.1.2.4.01: Extenzivní zelená střecha (mocnost veg. souvrství 125 mm) - BF,
celková plocha 2110 m²**

9 577. instalace extenzivní vrstvy substrátu	m ²	2 110,000
9 578. extenzivní střešní substrát, tl. vrstvy 0,125 mm po slehnutí	m ³	26,375

Dle našeho názoru by měla mít položka č. 9 578 (při tloušťce 0,125 m substrátu) výměru **263,75 m³**.

Žádáme zadavatele o vyjádření a úpravu výkazu výměr.

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Je opraveno v revizi R08 Soupisu prací s výkazem výměr BF, který je přílohou č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 ze dne 14. 11. 2022

Dotaz č. 3:

Část Vzduchotechnika: Prosíme o upravení VZT požárních izolací dle směrnice pro VZT ČSN 73 0872. V dokumentaci je např. uvedena i izolace EI180, která se ve vzduchotechnice nevyskytuje.

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Odpověď je obsažena ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 9. 11. 2022, dotaz č. 10 včetně vydaných revizí výkresů.

Dotaz č. 4:

Část Vzduchotechnika: Regulátor průtoku materiál nerez A316, provedení EX - regulátory průtoku v provedení EX jsou pouze v nerez A304 (výrobce Trox). Prosíme o vyjádření k těmto položkám.

Informace zadavatele k dotazu č. 4:

Potvrzujeme materiál nerez A304.

Je zapracováno v revizi R08 Soupisu prací s výkazem výměr BF, který je přílohou č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 ze dne 14. 11. 2022.

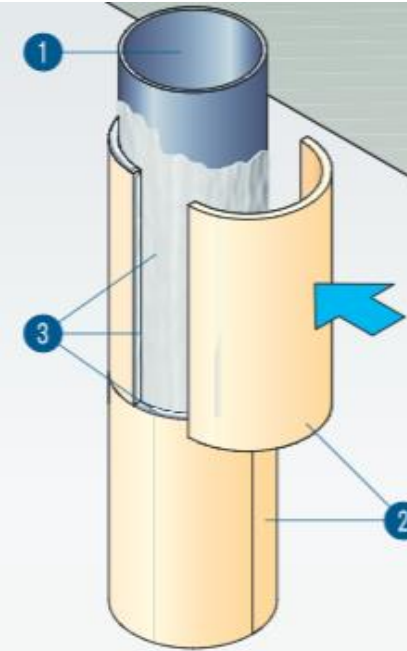
Dotaz č. 5:

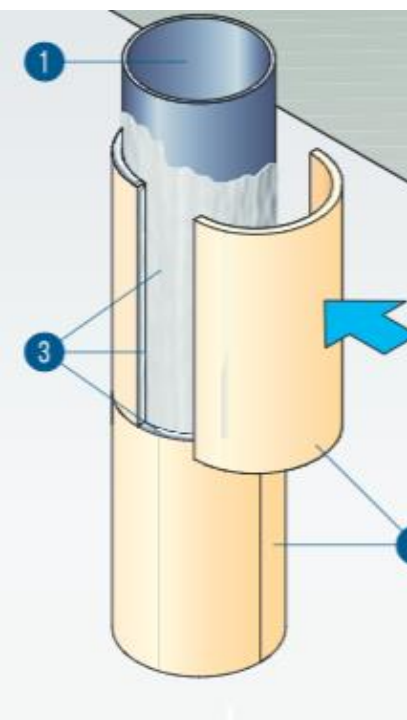
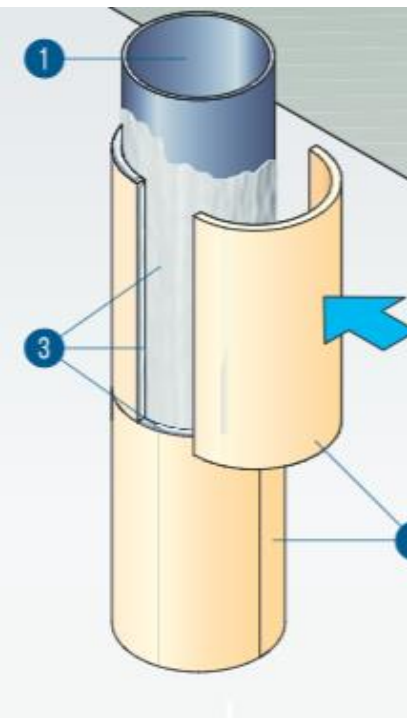
Dle přílohy vDI 11 je v **Tabulce ostatních výrobků R03** uveden výkaz požárních obkladů, Označení typů neodpovídá položkám v BF_Soupis prací R05. Žádáme tedy o opravu.

Popis **OV 2201** odkazuje na:

3 524. A.1B.1.6.99.6_040	OV.2201	sanitární dělicí příčky_ rozměr š.50mm; délka 1937mm_další specifikace viz D.1.1_01_706C_Tabulka - ostatních výrobků - BF
--------------------------	----------------	---

Výkaz OV Požární obklady sloupů - Budova fakult

Označení í typu	Budova	Podlaží	Specifikační í kód	Popis	Počet t [ks]	Poznámka
OV.2201	BF	2NP		<p>Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4450mm.</p> <p>Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami.</p> <p>Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm.</p>	8	

OV.3201	BF	3NP	<p>Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4450mm.</p> <p>Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitéh o materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami.</p> <p>Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm.</p>	8	
OV.4201	BF	4NP	<p>Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4450mm.</p> <p>Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitéh o materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami.</p> <p>Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm.</p>	8	

Informace zadavatele k dotazu č. 5:

Položky jsou doplněny do revize R08 Soupisu prací s výkazem výměr BB, který je přílohou č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 ze dne 14. 11. 2022, pod označením OV.2201-P, OV.3201-P, OV.4201-P.

Označení položek je upraveno v revizi Tabulky ostatních výrobků, která je přílohou č. 1 až č. 4 tohoto Vysvětlení.

Je doplněna specifikace oplechování OVY-036 v revizi tabulky Specifikace, která je přílohou č. 5 tohoto Vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel vzhledem k delší době nutné pro přípravu podkladů pro Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 a č. 23 ze dne 14. 11. 2022 prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o tři (3) pracovní dny, tj. o dobu, o kterou přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení v ZZVZ stanovenou dobu tří (3) pracovních dnů.

Zadavatel vzhledem k delší době nutné pro přípravu podkladů pro Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 ze dne 14. 11. 2022 prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dva (2) pracovní dny, tj. o dobu, o kterou přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení v ZZVZ stanovenou dobu tří (3) pracovních dnů.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech výše uvedených případech prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ se fakticky jedná o stejné pracovní dny, zadavatel stanoví dílčí prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodů dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ do 11. 1. 2023.

Zadavatel dále s ohledem na povahu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 až č. 25 přistoupil v souladu s ust. § 99 odst. 2 věta první ZZVZ k prodloužení lhůty pro podání nabídek o další dva (2) celé kalendářní dny.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 14. 1. 2023 ve 12:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1_D.1.1_01_706_Tabulka ostatních výrobků_R04

Příloha č. 2_D.1.1_01_706A_Tabulka ostatních výrobků-1PP_R04

Příloha č. 3_D.1.1_01_706B_Tabulka ostatních výrobků-CB_R04

Příloha č. 4_D.1.1_01_706C_Tabulka ostatních výrobků-BF_R04

Příloha č. 5_D.1.1_01_999_Specifikace_R05

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)