

Informace o budově nám. Curieových

<u>Název budovy:</u>	Univerzita Karlova, Právnická fakulta
<u>Přesná adresa budovy:</u>	nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 Staré Město
<u>Vlastník budovy:</u>	Univerzita Karlova, Ovocný Trh 3-5, 116 36 Praha 1

Využití budovy

Hlavní využití: vysoká škola; cca 4 100 studentů

Pronájem třetím osobám: prodejní plochy (odborná literatura, antikvariát, občerstvení, prodejní automaty) a rehabilitační centrum; celkem 561,36 m²

Přístup veřejnosti: ano

Provoz budovy

Počet zaměstnanců: 344

Počet směn: 1, vrátní 2 směny po 12 hod

Počet pracovních dnů v týdnu: 5

Pravidelné odstavky: ano, prázdniny

IT zařízení: ano - PC síť, serverovna

Klimatizace / vzduchotechnika: ano

Trvalé / přechodné bydlení: ne

Provoz se zvýšeným požárním zatížením: ne

Skladování (komodita/m²): ne

Skladování výbušných, hořlavých a nebezpečných látek: ne

Údržba: ano

Způsob kontrol obsluhy a údržby: vlastní

Parkování vozidel: ve dvoře

Odstraňování odpadu: ano, tříděný

Kouření: zákaz kouření v celé budově

Umístění budovy

Blízkost nebezpečného provozu: ne

Bezprostřední okolí: uliční zástavba

Umístění v těžko dostupném terénu: ne

Blízkost vodních ploch a toků: ano, Vltava cca 35m

Blízkost lesa: ne

Letecký koridor: ne

Stav přístupových a zásahových komunikací: dobrý

Přístup k požárním zařízením (hydranty, hasičské přístroje): dobrý

Rozměry budovy

Zastavěná plocha: 4 864 m²

Počet nadzemních podlaží: 5

Počet podzemních podlaží / procento ze zastavěné plochy: 2 / 100%

Stáří budovy

Rok výstavby: 1929/1930

Významné rekonstrukce: 2003 – rekonstrukce 2. suterénu; 2005 – půdní vestavba; 2006 – elektroinstalace; 2011 – 2012 – výměna střešní krytiny; 2018 – rekonstrukce výtahu pater-noster (Jedná se o repliku původního historického výtahu v poměru 1:1.)

Památková ochrana: ano

Stavební konstrukce budovy

Střeška, krov, střešní krytina: sedlové střechy ze železobetonového krovu s deskou pokrytou prejazovou krytinou, v částech dvora pálenou taškovou krytinou bobrovkou; prostor respiria a velké posluchárny ve 4.NP zastropen ocelovou konstrukcí a výplněmi za skla s drátěnou vložkou; střechy nad WC a nad koridory respiria jsou rovné, opatřené dodatečně živичnou krytinou na původní plechový podklad; měděné oplechování

Svislé konstrukce: nosné zdivo cihelné, kombinované s cihelnými pilíři; příčky převážně cihelné, v menším rozsahu dřevěné, prosklené a sklobetonové Cypylit

Stropní konstrukce: železobetonové, monolitické s rovnými podhledy, v podzemí žebrové bez podhledů

Schodiště: železobetonové a kamennými žulovými stupni - rovnoramenné

Okna / dveře: okna dřevěná dvojitá špaletová, většinou se dvěma sloupky a příčnickem, okna přiléhající k suterénu jsou opatřena ocelovými mřížemi; dveře dřevěné rámové s výplněmi, osazené do dřevěných zárubní s obložením, vstupní dveře prosklené, dubové, prosklené ze dvou třetin

Vnitřní dělení budovy do požárních úseků: ano

Energie a média

Vytápění: plynová kotelná

Zásobování vodou: veřejný vodovod

Odpadní vody: kanalizace

Elektřina: 220V / 380V

Způsob nouzového nahrazení (záložní zdroje): UPC

Obecné zabezpečení

Oplocení: ne

Osvětlení: ano

Ostraha: vlastní, vždy 1 osoba provádí ostrahu po dobu 12 hod. Ostraha je prováděna po dobu 24 hod denně, celkový počet členů ostrahy je 5, pochůzky jsou vnitřní i venkovní, 1x za směnu (12 hodin)

Vrátnice: ano, 1 osoba

Kamerový systém: ano, téměř všude, napojen na vrátnici a PPT (pracovna IT 3.patro); bez zálohování dat

Elektronický zabezpečovací systém: ano – pohybová čidla, pokladna, děkanát a knihovna. Vyvedení signálu na vrátnici.

Způsob ohlášení vloupání: telefonicky na PČR

Provádění pravidelných kontrol a revizí technologických zařízení: ano

Pořádek v budově: ano

Školení zaměstnanců o bezpečnosti práce: ano

Protipovodňová ochrana: ano – protipovodňová vrata (původní z roku 1930, po revizní opravě), zpětné klapky odpadní kanalizace (instalovány v roce 2003) - každoroční revize a údržba.

Požární zabezpečení

Hasičské přístroje: ano, dle norem

Požární hydranty: ano, vnitřní

Suchovody: ne

Stálá zásoba vody: ne

Bleskosvody: ano

Elektronický požární systém: ano - kouřová čidla, knihovny v přízemí a 1. suterénu, dále celé 4. patro, vyvedení signálu na vrátnici

Samočinné hasící zařízení (sprinklery): ne

Způsob ohlášení požáru: telefonicky na HZS

Nejbližší profesionální hasičský záchranný sbor: Praha 2, Sokolovská

Provádění požárních hlídek: interně

Vedení požární dokumentace, požární knihy: ano

Školení požárních hlídek: interně

Evakuační plán, požární a poplachové směrnice: ano, vyvěšeno na každém patře

Revize hasících zařízení, hydrantů, bleskosvodů: dle normy

Doplňkové stavby přináležející k pojišťované budově

Seznam / popis: ne

Zpráva o nebezpečí povodně

Zóna 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně

Fotodokumentace

Budova – pohled z Čechova mostu



Budova – bližší pohled z Čechova mostu



Budova – čelní pohled



Budova – hlavní vstup



Budova – pohled ze dvora



Prostor dvora



Výjezd za dvora




Tříděný odpad



Klimatizační jednotky na střeše



Prosklená část střechy

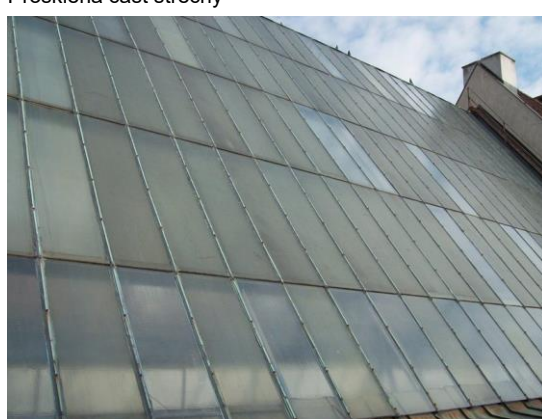

Vrátnice



Pohled do atria



Učebna



Posluchárna



Posluchárna



Simulovaná soudní síň



Knihovna I



Knihovna II



Rozvodna



Technická místnost



Technická místnost



Technická místnost



Protipovodňové klapky ve II. suterénu



Protipovodňové dveře ve II. suterénu



Hydrant a HP



Hydrant a HP

