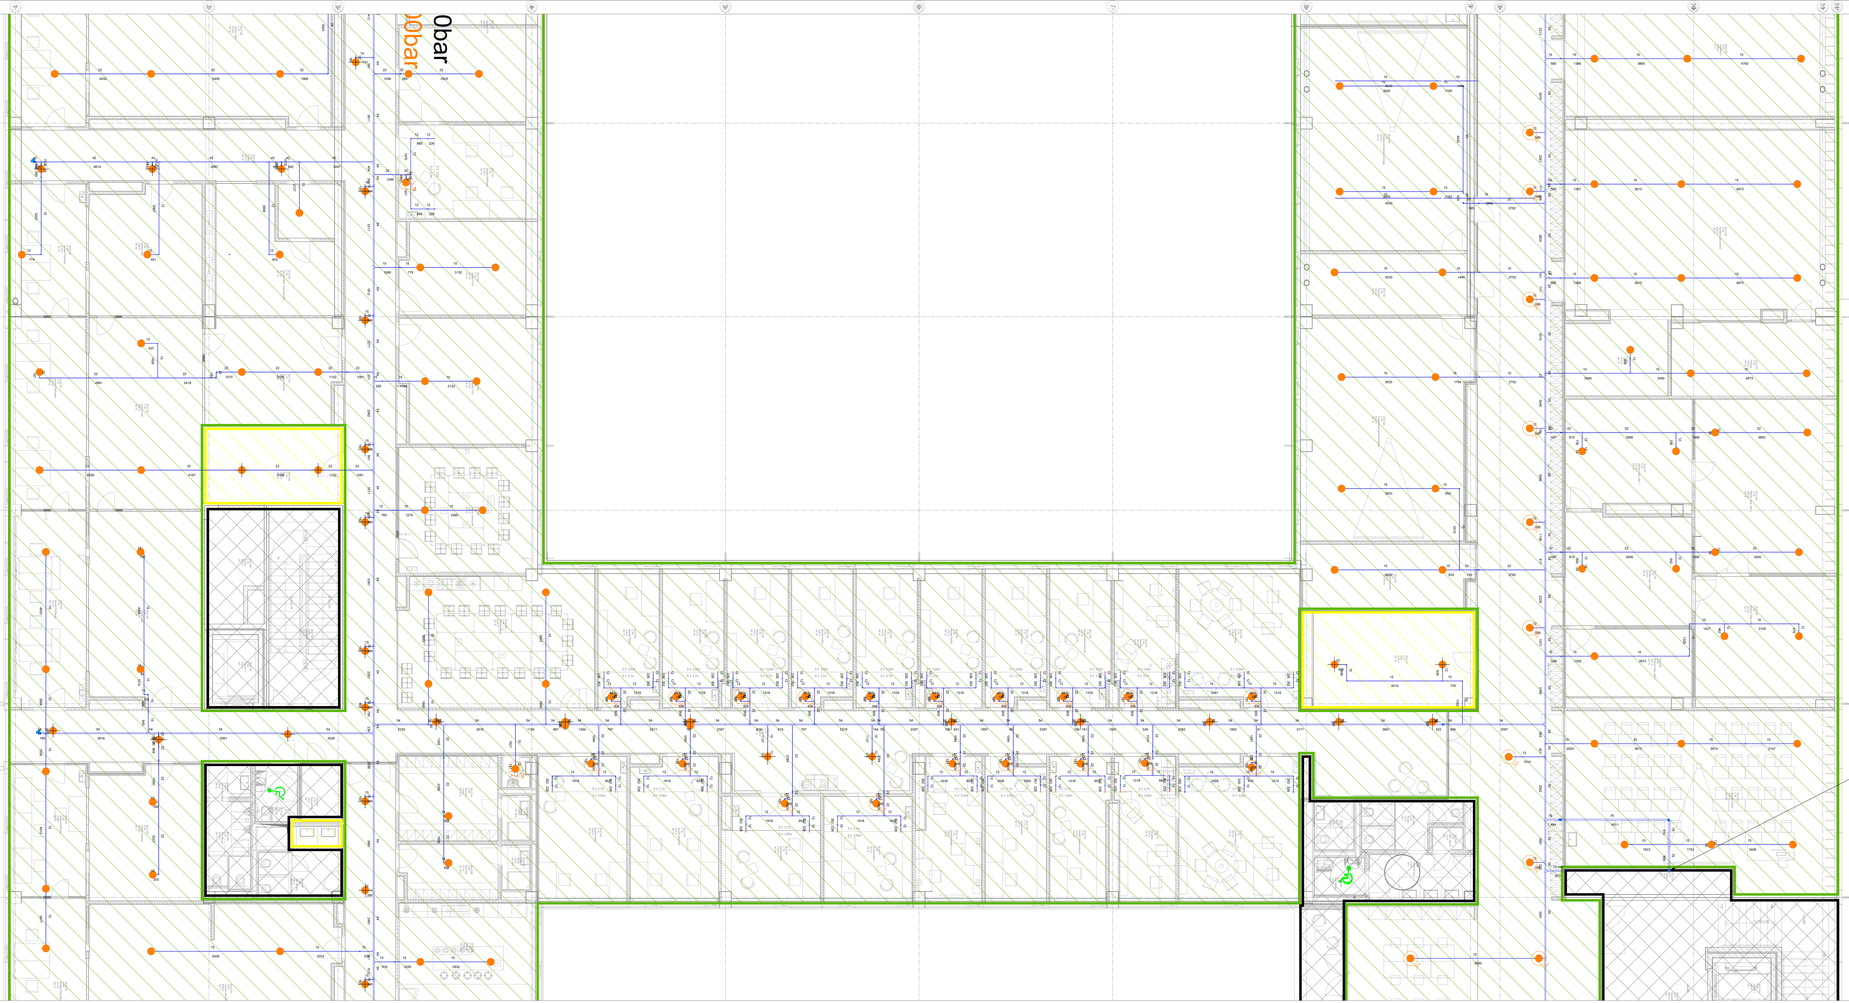

STOUPAČKA ZE STROJOVNY MHZ OD SEKČNÍHO UZÁVĚRU PRO 4.NP

RISER FROM SECTION VALVE FOR 4th FLOOR INSTALLED IN HPWM PUMP ROOM

1) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele a pro výrobní technickou dokumentaci dodavatele. Veškerá kolize s výškou stropní konstrukce musí být řešena s projektantem.
The project documentation serves as a base for supplier tender and production technical (supplier) documentation. All dimensions and the heights of ceiling structures must be consulted with the designer in case of any collision.
2) Před zahájením montáže je dodavatel povinen prostudovat koordinační dokumentaci a ověřit požadavky investorské dokumentace na výrobní a montážní prostupy. Dodavatel je povinen ověřit a zaměřit skutečné rozměry a polohy prostupů a otvorů. Pokud nebudou dodavatelem před montáží definovány a zaměřeny, nebude možné uplatnit vícepráce z důvodu nedodržení rozměrů a polohy prostupů a otvorů.
Before the installation opening, the supplier shall read the coordinating documentation and set all dispositions of investment building incorporated requirements for production and assembly openings. If the dimensions and positions of openings and holes are not defined and measured by the supplier before assembly, it will not be possible to claim additional work due to non-compliance with the dimensions and position of openings and holes.
3) Před jeho kvt-ní montáží ověří dle skutečnosti.
Before the installation of the ceiling, the contractor builds systems primo na skutečné dle skutečného provedení podhledů, veškerých konstrukcí proti a rozhled. Contractor systemsmount in relation to the actual ceiling.
4) Umístění hlavic je pouze orientační. Přesné umístění hlavic bude provedeno v souladu se skutečným provedením stropního podhledu, technologických prvků a světelných těles. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
The location of sprinkler heads is only indicative. The exact location of the sprinkler heads will be determined in accordance with the actual implementation of the suspended ceiling, technical elements and lighting. The location of sprinkler heads will be discontinuous with the coordination drawings.
5) Sprinklerové potrubí bude vedeno pod stropní konstrukcí, pokud není uvedeno jinak.
Water network in progr will be installed under the ceiling structure, unless otherwise specified.
6) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
7) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
8) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
9) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
10) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
11) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
12) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
13) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
14) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
15) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
16) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
17) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
18) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
19) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
20) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
21) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
22) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
23) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
24) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
25) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
26) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
27) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
28) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
29) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
30) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
31) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
32) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
33) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
34) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
35) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
36) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
37) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
38) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
39) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
40) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
41) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
42) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
43) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
44) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
45) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
46) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
47) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
48) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
49) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
50) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
51) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
52) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
53) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
54) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
55) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
56) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
57) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
58) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
59) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
60) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
61) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
62) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
63) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
64) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
65) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
66) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
67) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
68) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
69) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
70) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
71) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
72) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
73) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
74) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
75) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
76) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
77) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
78) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
79) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
80) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
81) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
82) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
83) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
84) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
85) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
86) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
87) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
88) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
89) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
90) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
91) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
92) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
93) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
94) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
95) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
96) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
97) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
98) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
99) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.
100) Sprinklerové potrubí bude vedeno v podhledech, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při montáži.
Sprinkler network in ceilings will be installed, unless otherwise specified. The contractor is obliged to take this fact into account during assembly.

Hlavice stojatá
Upride nozzle
Hlavice stranová do čela podhledu
Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
Hlavice suchá visící
Pendent dry nozzle
Hlavice závěsná do podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Hlavice závěsná do podhledu
Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Upright nozzle for suspended ceiling protection

CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas
CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1
CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)
CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2
CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)
Plynové hašení
Gas Fire Protection System
Prostory bez jištění
Areas without protection
Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor
Rozvody MHZ
Piping HPWM
Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe
Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling
Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room
GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel
GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"

REV 01 "Optimalizací hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

POZNÁMKY PRO ZHOTOVITELE
1) DETAILNÍ NÁVRH POLOHY TRAS JEDNOTLIV TCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA SAPLETÝCH ROTORŮ, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ ODKOT Y POŽADOVANÝCH POLOHÁCH
2) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIV TCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIV CH PROFESÍ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZEJMÉNA VZDUCHOTECHNIKY A POTOPNÝCH SYSTÉM, SOUČASTÍ VODAVÝ BUDOVY PŘEDEVŠÍM ZCELOVÉ POZNÁMKE A PŘEDMĚTEM PŘEDÁNÍ STAVBY
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIV TCH ROZVODŮ JE TECHNOLOGICKÝ POZADAVEK PROVÉST ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ, JE POVINEN S TÍMTO INVESTIC Í NAVÁZAT.
4) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIV TCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIV CH PROFESÍ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZEJMÉNA VZDUCHOTECHNIKY A POTOPNÝCH SYSTÉM, SOUČÁSTÍ VODAVÝ BUDOVY PŘEDEVŠÍM ZCELOVÉ POZNÁMKE A PŘEDMĚTEM PŘEDÁNÍ STAVBY
5) DETAILNÍ NÁVRH POLOHY TRAS JEDNOTLIV TCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA SAPLETÝCH ROTORŮ, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ ODKOT Y POŽADOVANÝCH POLOHÁCH

Obecné poznámky / Comments
Hatched areas are offset ceiling areas.
Šrafované plochy jsou plochy podhledů, jiné úrovně nebo sedlového stropu.
Hatched areas are offset ceiling areas and sloped ceiling.
Do not scale from this drawing.
Nepoužívejte měřítko výkresu pro hodnoty a velikost.
This document is not to be used for any other purpose without permission of the author.

Poznámky / Notes

Poznámky / Notes | Datum / Date | Kód / No. | Kreslil / Drawn

Architekt / Architect
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
27 Foley Road, Hong Kong, SAR P.R.C. T852 2520 1168
Level 5, 10 Furnival Street, London, EC4A 1AB, UK T44 (0) 20 7421 7700
www.bogle-architects.com info@bogle-architects.com
Hlavní inženýr / Main Engineer
PCT Group, a.s.
Na Florenci 1, 110 00 Praha 1
e-mail: info@pctgroup.cz
tel.: +420 222 745 111
Investor / Client
Investiční fond, a.s.
Karlovarská 1a, Karlovy Vary
323 00 Hradec Králové 5
CZ 12345678

Název projektu / Project Name
Nový Hotel Mariánské Lázně
Stupeň dokumentace / Project Stage
Dokumentace pro provedení stavby
Building Documentation
Část / Part
D.1.4.8
Stavební objekt / Building
SO 018 Budova hotel
Popis výkresu / Drawing Title
D.1.4.8 Zadání hasicí kapalinou a plynem
Sprinklerové zařízení - Řez / Gas and Gaseous Suppression System - Section
Zpracovatel projektové dokumentace / Drawing Author
Jiří Janda
Ing. Radek Bělohlávek
V Závětří 23, 160 00 Praha 6
Praha - Bubeneč
Ing. Radek Bělohlávek
Datum vydání / Issue Date
Ing. Radek Bělohlávek
Číslo výkresu / Drawing No.
Půdorys 4.NP - sekce B3
Měřítko / Scale
1:100
Datum / Date
2021/2022
Číslo zakázky / Drawing Order
Číslo výkresu / Drawing No.
Číslo revize / Revision No.
D.1.4.8
018
104
B3
01