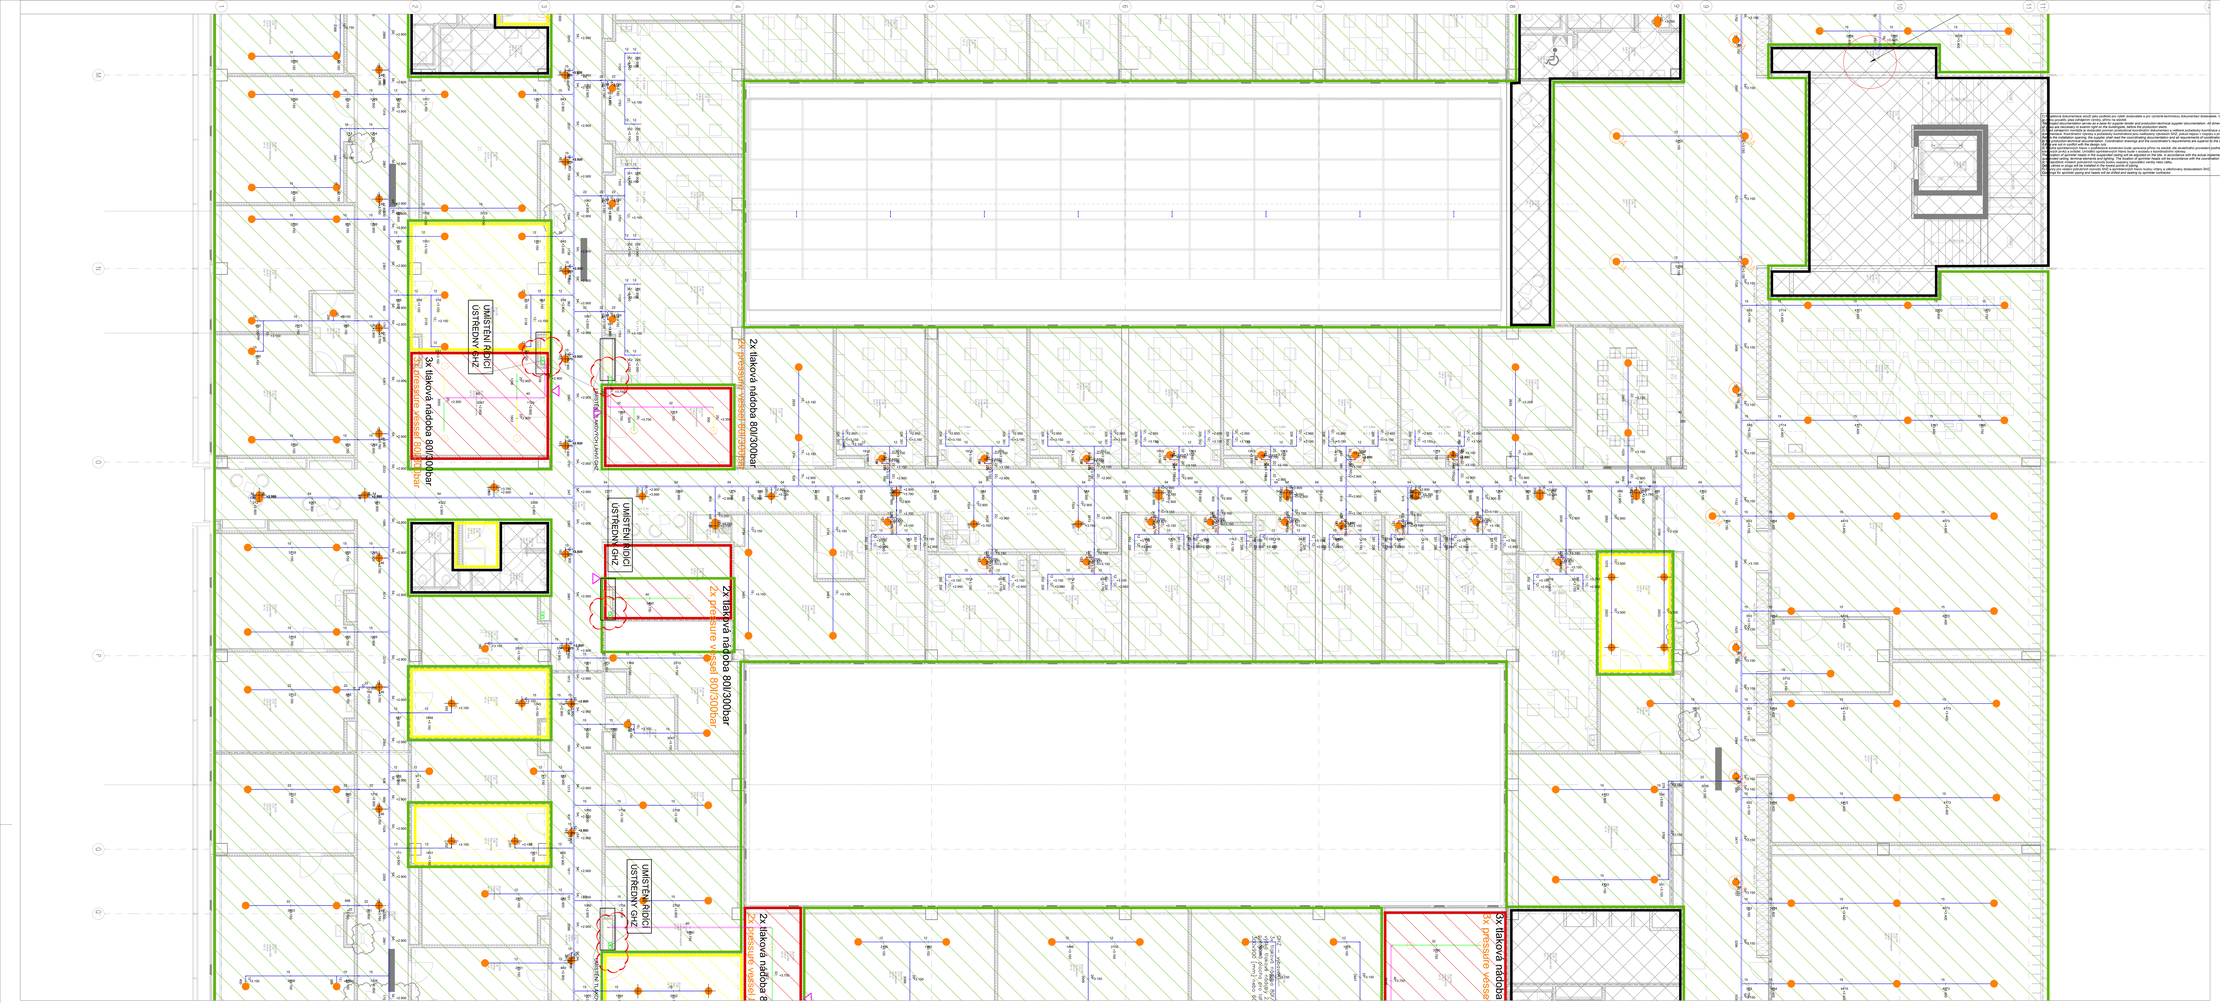

CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas

CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1

CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)

CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2

CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)

Plynové hašení
Gas Fire Protection System

Prostory bez jištění
Areas without protection

Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor

Rozvody MHZ
Piping HPWM

Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe

Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling

Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room

GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel

GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"

REV 02 "Optimalizaci hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

Obsah dokumentace / Table of contents

D.1.4.0 Stavební a technologická část / Building and technical part
D.1.4.0 Půdorys 3.NP - sekce B4 / Floor plan 3rd floor - section B4

Stavebník / Client:
Investor / Developer:
Projektant / Designer:
Bogle Architects
Levice | Prague | Hong Kong
Hlavní projektant / Main Designer:
Ing. Radek Bělohoubek
Spolupracující projektanti / Engineer in Charge:
Ing. Radek Bělohoubek
Stupeň / Phase: Dokumentace pro provádění stavby / Building Documentation
Část / Part: -
Název stavby / Building:
SO 018 Budova blok
Název / Part of:
D.1.4.0 Zadání hasicí zařízení vodního a plynového / Water and Gaseous Fire Extinguishing System Design Assignment
Zpracoval/Drawn by: Ing. Radek Bělohoubek
Datum / Date: 23.10.2022
Měřítko / Scale: 1:100
Číslo výkresu / Drawing No.: D.1.4.0
Počet listů / Total Sheets: 1
Formát / Paper size: A1
Revize / Revision: 02