Symbol	Popis / Description
	Hlavice stojatá Upride nozzle
	Hlavice stranová do čela podhledu Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
	Hlavice suchá visící Pendent dry nozzle
	Hlavice závěsná do podhledu Pendent nozzle, suspended ceiling
	Hlavice závěsná do podhledu Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu Pendent nozzle, suspended ceiling Upright nozzle for suspended ceiling protection
	CEN hlavice pro prostory OH1 CEN nozzle for OH1 areas
	CEN stranová hlavice pro atria OH1 CEN závěsná hlavice pro atria OH1 CEN sidewall nozzle for atriums OH1 CEN pendent nozzle for atriums OH1
	CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1) CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)
	CEN hlavice pro OH2 CEN nozzle for OH2
	CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy) CEN nozzle for OH3 (archive and storage)
	Plynové hašení Gas Fire Protection System
	Prostory bez jištění Areas without protection
◄+2.800	Výška osy potrubí od podlahy Distance of pipe axis from floor
	Rozvody MHZ Piping HPWM
	Přívod GHZ Gas protection piping - main pipe
	Rozvody GHZ - podhled Gas protection piping - suspended ceiling
	Rozvody GHZ - místnost Gas protection piping - room
	GHZ - ovládací ústředna Gas protection - control panel
	GHZ - ovládací tlačítko "STOP" Gas protection - manual switch "STOP"
	MHZ - elektronický ventil ovládaný EPS pro mrazáky HPWM - electronic valve controled by EPS for freezers

REV 02 "Optimalizací hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

Obecná poznámka / Disclaimer:
Nezmenšovat ani nezv ětšovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vytyčováním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev:	Poznámky/ Notes:	Datum / Date:	Vyd./ Iss.:	Kontr./App.:
01	doplnění GHZ	1.11.2022		

Schéma situace / Keyplan:

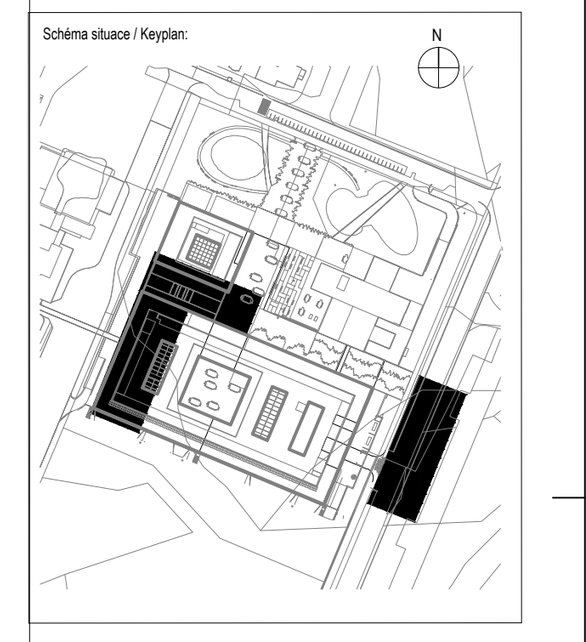

Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD +44 (0) 203 587 7100
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic +420 224 815 087
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC +852 2251 8259
www.boglearchitects.com info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage: Dokumentace pro provedení stavby / Building Documentation

Fáze / Phase: DPS

Stavební objekt / Building: SO 01B Budova fakult

Profesní díl / Prof. part: D.1.4.8 Stabilní hasicí zařízení (mlhové a plynové) / Fire Suppression System (Water mist and Gaseous)

Zpracovatel části / Consultant:
Jiří Jaňák
Skanska SHZ
K Betonárně 303, 155 00
Praha - Řeporyje
e-mail: jiri.janak@skanska.cz

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:
Ing. Radek Bělohlávek

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
Půdorys 1.NP - sekce B5

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
Jiří Jaňák	Ing. Radek Bělohlávek	2200x920
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
	1 : 50	25/11/22

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese Discipline	Stavební objekt Building	Číslo výkresu Drawing number	List Sheet	Revize Revision
D.1.4.8	01B	101	B5	02

1) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele a pro výrobně-technickou dokumentaci dodavatele. Veškeré kóty a výšky je nutno prověřit, před zahájením výroby, přímo na stavbě.
The project documentation serves as a base for supplier tender and production-technical supplier documentation. All dimensions and the heights of pipes are neccesary to examin right on the buildingsite, before the production starts.
2) Před zahájením montáže je dodavatel povinen prostudovat koordinační dokumentaci a veškeré požadavky koordinace zapracovat do výrobní dokumentace. Koordinační výkresy a požadavky koordinátora jsou nadřazeny výkresům SHZ, pokud nejsou v rozporu s projekčním předpisem.