

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 58

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58 ze dne 16. 1. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 58 ze dne 11. 1. 2023:

Dotaz č. 1

Skladba podlahy POD 001 a POD 002

Dovolujeme si reagovat na stávající popis skladeb POD 001 a POD 002 ve vazbě na Vysvětlení zadávací dokumentace č.48 ze dne 22.12.2022, dotaz č. 4. V projektové dokumentaci ve skladbě podlah a je stále uvedena penetrace a nášlapná vrstva - betonová stěrka tl. 3mm. Ve výše uvedeném vysvětlení uvedl zadavatel, že se jedná o vsypový materiál aplikovaný začerstva do cementového samonivelačního potěru (jednokrokový postup). Takovýto popis ale nedává v porovnání s uvedenou celkovou skladbou smysl. Buď se tedy bude jednat o jednokrokový postup (tj. použití vsypu do zavadlé bet. směsi) nebo o dvukrokový postup (tj. cementový potěr, dodatečná penetrace a stěrka). Jednokrokový postup je dle vyjádřeného prověřeného dodavatele nereálné aplikovat do potěru menších tloušťek (77, 92, 42 či dokonce 12 mm!). Navíc zahlazení v takto malých prostorách je problematické – musí se provádět ručně a dosáhnout požadované finální kvality je nereálné. Doporučujeme tedy zachovat původní skladbu a uvažovat s realizací dodatečné stěrky, s tím že je nutné toto řešení sjednotit s popisem uvedeným ve Specifikaci (D.1.1._01_999_Specifikace_R09).

Tabulce skladeb podlah:

VDK	POD		002	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-002, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3
					Penetrace	
	POD	103			cementový samonivelační potěr	12
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	65
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Skladba POD-001 řeší strojně hlazenou betonovou podlahu s povrchovou úpravou zavádě betonové desky speciální vsypovou směsí. Skladba POD-002 je dodatečně aplikovaná betonová (cementová) stěrka v sociálních zařízeních. Skladby jsou upravené v revizi D.1.1_01_701_Skladby konstrukcí_R08, která je přílohou tohoto Vysvětlení.

Ve specifikaci D.1.1_01_999_R10, která je přílohou tohoto Vysvětlení, jsou tyto položky lépe popsány.

Přílohy:

D.1.1_01_701_Skladby konstrukcí_R08.pdf

D.1.1_01_701_Skladby konstrukcí_R08.xls

D.1.1_01_999_Specifikace_R10.pdf

Dotaz č. 2

Umyvadlové desky v hygienickém zázemí

Prosíme o opravu Soupisu prací, kde u budovy CB po opravě DI uvádíte výměru umyvadlových desek v ks, přitom ostatní položky desek jsou v bm.

Umyvadlové desky nejsou zaznačeny v stavebních půdorysech, pouze v Knize typových místností, kde ale nejsou zobrazeny všechny typy umístění.

Pro přesné ocenění těchto položek a kontrolu množství nutně potřebujeme délky jednotlivých kusů.

1 053.	A.1A.1.6.99.02_005	OVY-810	OV.767	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. Šířka: 600 mm. Další specifikace viz D.1.1_01_706B_Tabulka ostatních výrobků - CB	ks 1,000
--------	--------------------	---------	--------	--	----------

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Je opraveno v revizi R22 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

230113_MEP2_BF_Soupis_praci_R22.xls

230113_MEP2_CB_Soupis_praci_R22.xls

Dotaz č. 3

Zápustné umyvadlo

Prosíme o upřesnění a sjednocení rozměru zápustného umyvadla ZAR 004, kde ve specifikaci 999 uvádíte rozměr 560x440x20 a


ZAR	004	Zápustné umyvadlo	Zápustné keramické umyvadlo v bílé barvě, EN 31 materiál: sanitární keramika barva: bílá typ instalace: zápustné typ přepadu: standardní otvor pro baterii: 1 otvor středový specifikace: 2 upevňovací body Včetně montážního příslušenství: upevňovací sada a sifon Sifon: nerezový, povrch matný nerez	560x440x20 mm nad desku 20mm	sanitární keramika	bílá	
-----	-----	-------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	------	---

v soupisu prací uvádíte:

2 792.	A.1A.4.1.5.04_002	ZAR 004	Vestavné umyvadlo v bílé barvě, 530x400x170
--------	-------------------	---------	---

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Rozměr ve specifikaci odpovídá rozměru, který uvádí na svých stránkách výrobce referenčního výrobku jako výšku hrany výrobku nad plochou, do které je zapuštěn:

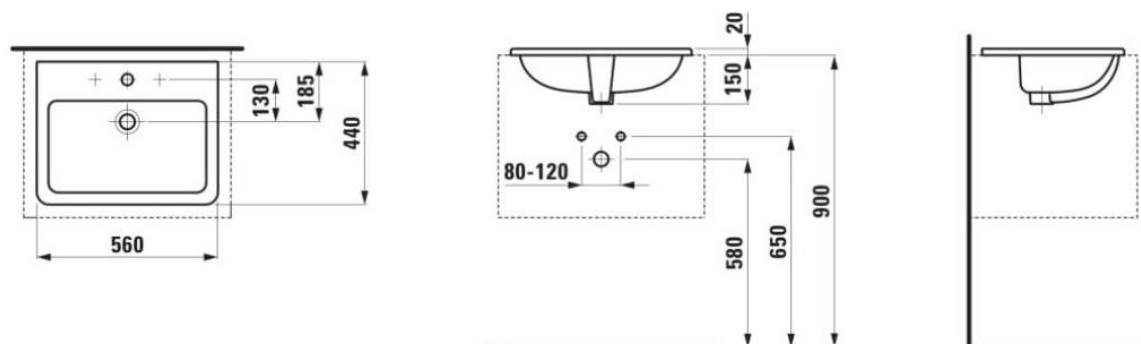

Rozměr v soupisu prací odpovídá jiné kótě ze schématu téhož referenčního výrobku. Pro jednoznačnost bude sjednoceno v následující revizi R23 Soupisů prací s výkazem výměr.

Přílohy: Bez přílohy

Přílohy viz výše v textu u jednotlivých dotazů.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)