

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 20

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 28. 06. 2023

Dotaz poř. č. 301

Čisté prostory:

Ve Vysvětlení ZD_01 v odpovědi na dotaz poř. č. 14, je uvedeno: „Zadavatel k požadavku na doložení zkušeností s realizací stavebních prací blíže popsanych v článku 5.11. písm. f) zadávací dokumentace uvádí, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 2 955 000 000 Kč bez DPH, a že stavba bude obsahovat cca 2 500 m² čistých prostor...“ Ve Vysvětlení ZD_09 jsou v odpovědi na dotaz poř. č. 92: „V předané projektové dokumentaci jsme nenalezli odpovídající specifikaci čistých prostor...“ přiloženy jako specifikace prvků čisté vestavby dva půdorysy a jedna tabulka. Půdorysy popisují identický prostor, jehož půdorysná čistá plocha je 77,9 m²: V předmětných odpovědích sledujeme rozpor. Mimo to v technické zprávě ke vzduchotechnice objektu SO 01 (VZT 4_01_TZ) se v článku 2.17 Parametry filtrace vzduchu uvádí: „Nejsou požadovány parametry čistoty prostředí.“ a tamtéž dále v tabulce místností (příl. 2) v příslušném sloupci žádné požadavky na třídu čistoty uvedeny nejsou, přičemž u místností na výše zmíněných půdorysech, se tabulka odkazuje na jiné části dokumentace.

Upraví zadavatel příslušnou dokumentaci tak, aby z ní jednoznačně vyplývalo, na které místnosti se vztahuje požadavek na čisté prostory dle ČSN EN ISO 14644 a jaké třídy tento požadavek je?


Odpověď zadavatele:

Objekt Biocentra obsahuje vybrané prostory, který jsou čistým prostorem dle ISO 14644 a prostory, které svojí těsností provedených stavebních konstrukcí těmto prostorům odpovídají.


Čistý prostor definovaný dle ISO 14644 je v 6.NP, plocha úseku vč. stavebních konstrukcí příček je 92,5 m². Parametry prostoru budou odpovídat hodnotám ISO 5 (B) až ISO 8 (D). Dále budou prostory splňovat parametry VYR-36 Čisté prostory v aktuálním znění pro potřeby validace prostoru pro práci výzkumu léčiv.

Na tyto prostory v 6.NP navazuje semi-čistý provoz, který není zatříděn ve smyslu ISO normy prostoru, ale jsou na něho kladeny požadavky na provedení stavebních konstrukcí a těsnosti prostoru jako načisté prostory.

Přílohová schémata oblastí v dispozicích:

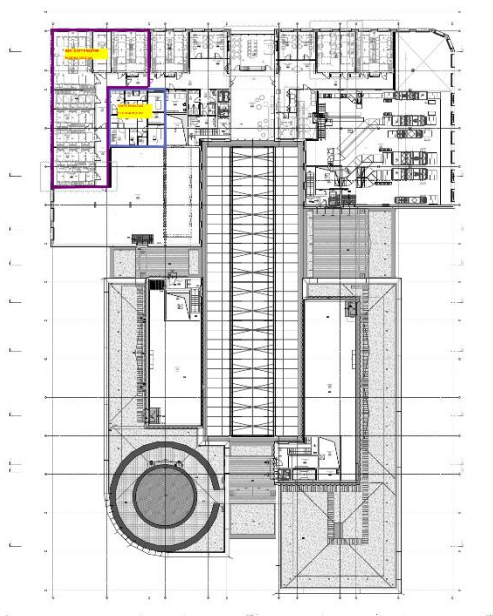


Obrázek 1 - výstřižek 6.NP

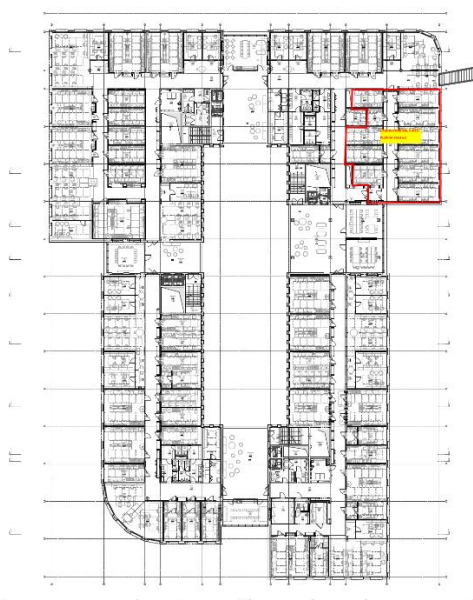

Obrázek 2 - výstřižek 3.NP

Na úrovni 3.NP se nacházejí prostory, kde jsou umístěny laboratoře typu B22 tzn. provoz v režimu BSL2. Laboratoře se nacházejí v blízkosti běžných prostor, proto je kladen důraz na provedení stavebních konstrukcí a jejich návaznosti ve smyslu čistých prostor. Jedná se o vyznačenou plochu ve 3.NP o výměře 294,5 m². Prostory jsou navrženy s ohledem na parametry ČSN 12128. Čistota vzduchu v uvedených prostorách je zajištěna několika stupňovou filtrací HEPA filtry různé kategorie viz část D.1.4b_VZT na vstupu nebo výstupu dle požadavku.

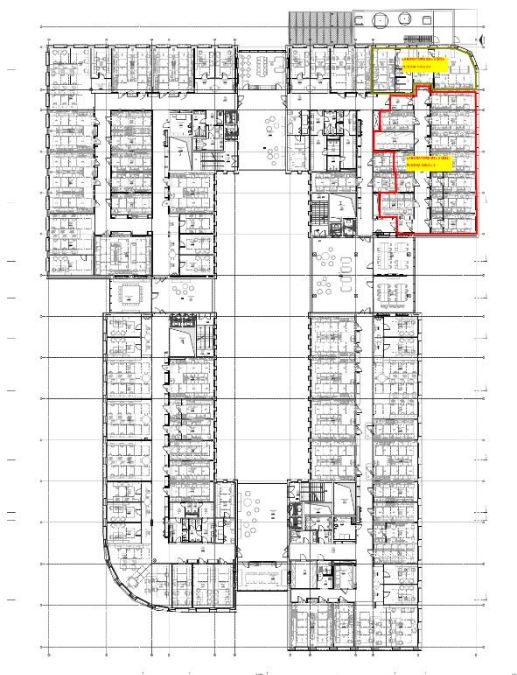


Obrázek 3 - výstřižek 2.NP



Obrázek 44 - výstřižek 1.PP

Na úrovni 2.NP se nacházejí prostory, kde jsou umístěny laboratoře typu B22 a B33 tzn. provoz v režimu BSL2 a BSL3. Laboratoře se nacházejí v blízkosti běžných prostor, proto je kladen důraz na provedení stavebních konstrukcí a jejich návaznosti ve smyslu čistých prostor. Jedná se o vyznačenou plochu ve 2.NP o výměře 438,0 m². Prostory jsou navrženy s ohledem na parametry ČSN 12128. Čistota vzduchu v uvedených prostorách je zajištěna několika stupňovou filtrací HEPA filtry různé kategorie viz. část D.1.4b_VZT na vstupu nebo výstupu dle požadavku.

Na úrovni 1.PP se nacházejí prostory, kde jsou umístěny laboratoře typu BSL2 (ABSL2) a bariérové chovy SPF tzn. čistý chov. VZT kaskáda a systémy přetlaku/podtlaku je řešen v rámci části D.1.4b_VZT.b Laboratoře se nacházejí v blízkosti běžných prostor, proto je kladen důraz na provedení stavebních konstrukcí a jejich návaznosti ve smyslu čistých prostor. Jedná se o vyznačenou plochu v 1.PP o výměře 364,0 m². Prostory jsou navrženy s ohledem na parametry ČSN 12128 a ČSN 12738. Čistota vzduchu v uvedených prostorách je zajištěna několika stupňovou filtrací HEPA filtry různé kategorie viz část D.1.4b_VZT na vstupu nebo výstupu dle požadavku.

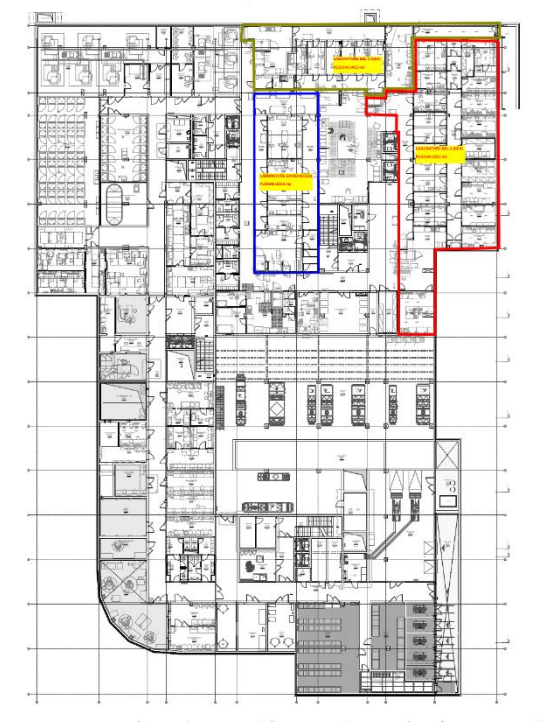

Obrázek 5 - výstřižek 2.PP

Na úrovni 2.PP se nacházejí prostory, kde jsou umístěny laboratoře typu BSL2 (ABSL2), BSL3 (ABSL3) a bariérové chovy GERM-FREE tzn. čistý chov. VZT kaskáda a systémy přetlaku/podtlaku je řešen v rámci části D.1.4b_VZT.b Laboratoře se nacházejí v blízkosti běžných prostor, proto je kladen důraz na provedení stavebních konstrukcí a jejich návaznosti ve smyslu čistých prostor. Jedná se o vyznačenou plochu v 2.PP o výměře 1034,0 m². Prostory jsou navrženy s ohledem na parametry ČSN 12128 a ČSN 12738. Čistota vzduchu v uvedených prostorách je zajištěna několika stupňovou filtrací HEPA filtry různé kategorie viz část D.1.4b_VZT na vstupu nebo výstupu dle požadavku.

Výše uvedené prostory (s výjimkou 6.NP) budou zároveň v provozu pravidelně plynovány kvůli zajištění řádné dezinfekce místností, což klade zásadní nároky na těsnost prostorů z hlediska provedení.

Dotaz poř. č. 302

Větrání čistých prostor 6.NP – severozápad

V technické zprávě ke vzduchotechnice objektu SO 01 (VZT 4_01_TZ) se v tabulce místností (příl. 2, str. 89) u místností 6.II.03.02-h BOX I, 6.II.03.02-g FILTR, 6.II.03.02-j ÚKLID, 6.II.03.02-f IZOLÁTOR, 6.II.03.02-i PŘÍPRAVNA, 6.II.03.02-c CHODBA, 6.II.03.02-a FILTR, 6.II.03.02-k FILTR-IN, 6.II.03.02-b FILTR-OUT, 6.II.03.02-d QC IZOLÁTOR, 6.II.03.02-e BIO REAKTOR (v nadpisu definovaných ČISTÉ PROSTORY 6.NP – SEVEROZÁPAD) uveden odkaz na jiné části dokumentace: „*Větrání zajišťuje technologie*“. Rovněž v půdorysu vzduchotechniky (VZT 4_01_106_6NP-A) je v prostoru těchto místností uveden odkaz: „*VIZ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE*“ Dokumentace vzduchotechnických zařízení k výše uvedeným prostorům dle našeho názoru není součástí zadávací projektové dokumentace.

Doplň zadavatel výše uvedenou dokumentaci?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k dopřesňování činností vědeckých prostor v 6.NP a bezpodmínečné nutnosti následného projednání všech příslušných náležitostí se SÚKLEM, rozhodl Zadavatel, že pro jistotu vyjme VZT jednotku, která bude obsluhovat tyto prostory, ze stavby a jednotka se stane součástí PD na Laboratorní vybavení těchto prostor. Je ověřeno, že se tato VZT jednotka vejde do sousedící strojovny a s veškerými napojovacími body pro ni je samozřejmě počítáno.

Žádost č. 1 ze dne 29. 06. 2023**Dotaz poř. č. 303**

VV_REV02_230621 - KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx, list BCA D.3 - SO 01 - Archite...

Položky p.č.714 – 717:

714	K	767541218	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 400 do 500 mm	m2	338,400
			<i>Poznámka</i> <i>k</i> <i>položce:</i> AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Tabulky</i> <i>místností</i> 604_SKLADBY INT PODLAH AS_522 SCHEMA PODLAH AS_522_099 PŮDORYS 1.PP		
	P				
	VV		"01.124"		
	VV		13,4		13,400
	VV		"01.125"		
	VV		8,2		8,200
	VV		"01.126"		
	VV		8,4		8,400
	VV		"01.127"		
	VV		3,7		3,700
	VV		"01.123"		
	VV		270,2		270,200
	VV		"01.139"		
	VV		34,5		34,500
	VV		Součet		338,400
715	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	338,400
			<i>Poznámka</i> <i>k</i> <i>položce:</i> AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Tabulky</i> <i>místností</i> 604_SKLADBY INT PODLAH AS_522 SCHEMA PODLAH AS_522_099 PŮDORYS 1.PP		
	P				
716	M	60795203	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm	m2	355,320

P			Poznámka	k	položce:
			AS	4_01_TZ	TECHNICKÁ
			Tabulky		ZPRÁVA
			604_SKLADBY	INT	místností
			AS_522	SCHEMA	PODLAH
VV			AS_522_099 PŮDORYS 1.PP		PODLAH
			338,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		355,320
717	K	767541711	Přířezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah	m	65,000
P			Poznámka	k	položce:
			AS	4_01_TZ	TECHNICKÁ
			Tabulky		ZPRÁVA
			604_SKLADBY	INT	místností
			AS_522	SCHEMA	PODLAH
VV			AS_522_099 PŮDORYS 1.PP		PODLAH
			65		65,000

Dle našeho názoru v uvedených položkách chybí zdvojené podlahy dle skladby F.I.30 ve 2.PP a část m.č.01.138 v 1.PP se skladbou F.I.27. Žádáme o prověření a doplnění do VV.

Odpověď zadavatele:

Do VV REV 03 bude doplněna pol. č. 1398 a u pol. č. 714, 715, 716 a 717 bude upraveno množství následovně:

714	K	767541218	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 400 do 500 mm	m2	371,000		0,00
1398	K	767541229	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1400 do 1500 mm	m2	450,000		0,00
715	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	450,000		0,00
716	M	60795203	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm	m2	472,500		0,00
717	K	767541711	Přířezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah	m	90,000		0,00

Žádost č. 2 ze dne 29. 06. 2023

Dotaz poř. č. 304

SO 23.02 Provizorní trafostanice pro zařízení staveniště

Provizorní trafostanice pro zařízení staveniště bude plechového provedení s technologickým vybavením odpovídajícím standardům PREdi, protože bude připojena smyčkově přímo do sítě PREdi 22k. Veškeré použité materiály a technologie montáží musí odpovídat aktuálním schváleným typům a standardům dle "Katalogu prvků PREdi".

Při komunikaci s PRE nám bylo sděleno, že informace jsou přístupné pouze autorizovaným dodavatelům.

Z odpovědi Ing. Smutného cituji:

„autorizovaný přístup na neveřejnou část webu PREdistribuce, a.s. (kde se nachází i Katalog prvků, o který žádáte) Vám zřídit nemohu. Tato část webu obsahuje citlivé informace a je určena pro vybrané zaměstnance PREdistribuce, a.s. a pro firmy, které jsou evidovány v Rejstříku zhotovitelů a geodetů PREdi“.

z toho vyplývá, že potřebujeme znát konkrétní dodavatele, kteří jsou evidovány ve zmiňovaném Rejstříku nebo mít k dispozici Katalog prvků PREdi.

Prosíme o jejich doplnění, jinak nemůžeme bez těchto informací dospět k odpovědné cenové nabídce. Pokud to není z nějakých důvodů možné, bylo by vhodné celou část týkající se zřízení provizorní stanice, tj. celé SO23 z požadované cenové nabídky vyjmout, jelikož na naší úrovni nejsme pro PREdi partner a není ochoten více komunikovat.

Odpověď zadavatele:

Certifikovaní partneři PREdi:

<u>Název firmy</u>	<u>Zasílací adresa</u>	<u>Telefon/E-mail</u>	<u>↑ Dostupnost kontaktního telefonu</u>
Abexa s.r.o.	Perucká 2522/1 120 00 Praha 2	608 779 324 602 955 483 abexa@abexa.cz	po-pá 8-22 so-ne 8-16

ELEKTRO Venda s.r.o.	Lomnická 253 198 00 Praha 9	775 612 885 poradenstvi@el-pra.cz	po-pá 8-22 so-ne 8-16
F-ELEKTRO s.r.o.	Na Zlíchově 228/4 152 00 Praha 5- Hlubočepy	212 248 181 722 555 067 revize@f-elektro.cz	po-pá 8-22 so-ne 8-16
JEZL ELEKTRO s.r.o.	náměstí Na Lužinách 157/1 155 00 Praha 5	284 810 134 603 481 652 petr@elektrojezl.cz	po-pá 8-22 so-ne 8-16
Josef Bělohorec	Musílkova 306/51 150 00 Praha 5	608 334 258 elstav@seznam.cz	po-pá 8-22 so-ne 8-16
ALFA-OMEGA technology s.r.o.	Jindřicha Plachty 595/6 150 00 Praha 5	605 514 970 jan.elektro@email.cz	po-pá 8-22
ELDECO s.r.o.	Křenova 438/7 162 00 Praha 6- Veleslavín	222 984 764 608 100 223 info@eldeco.cz	po-pá 8-22
EL-EX spol. s r.o.	Milánská 410 109 00 Praha 10	733 391 945 benes@elex.cz	po-pá 8-22
ELFAP, s.r.o.	Ružínovská 2015/1 142 00 Praha 4	773 407 071 elfap@elfap.cz	po-pá 8-22
ELPROS Praha s.r.o.	U smaltovny 1563/19b 170 00 Praha- Holešovice	224 255 843 603 206 884 zbynek.barton@elpros-praha.cz	po-pá 8-22
ELSTARMONT spol.s r.o.	Českomoravská 203/31 190 00 Praha 9	266 316 795 vladimir.horak@volny.cz	po-pá 8-22
ELWORK s.r.o.	Pod Rapidem 2/422 100 00 Praha 10	603 435 424 info@elwork.cz	po-pá 8-22
ES Systém spol. s r.o.	Hackerova 571/2 18100 Praha 8-Bohnice	602 654 290 tkucera@es-system.cz	po-pá 8-22
Josef Peterka - elektro	Jílovská 426/27 142 00 Praha	602 368 018 peterka_josef@volny.cz	po-pá 8-22
Karel Kreuzig - elektromontáže	U Plynárny 1455/70 101 00 Praha 10	224 236 634 602 381 645 kreuzig.tuma@seznam.cz	po-pá 8-22
K&S SERVIS PRAHA, s.r.o.	Kurčatovova 322 109 00 Praha 10	222 930 031 734 337 344 info@ksservispraha.cz	po-pá 8-22
Miloslav Sadílek - N/S Tandem elektro	Pikovice ev. č. 845 252 09 Hradištko	603 420 495 sadilek60@gmail.com	po-pá 8-22
MONTYFAJ, s.r.o.	Břežanská 105 252 41 Dolní Břežany- Hodkovice	602 406 701 jindrich.fajmon@montyfaj.cz	po-pá 8-22
Pronto Elektro Praha, s.r.o.	K Rybníčku 33/11 190 00 Praha	283 931 991 602 356 244 prontoele@prontoele.cz	po-pá 8-22
Rasel tech s.r.o.	Pod Altánem 32a 100 00 Praha 10	606 665 002 info@raseltech.cz	po-pá 8-22
Vladimír Maruš - elektro	Machátého 682/8 152 00 Praha 5- Hlubočepy	602 613 312 jiri.jaburek@seznam.cz	po-pá 8-22
Agila Plus s.r.o.	Kounická 6/650 100 00 Praha 10- Strašnice	602 660 748 773 893 239 jjuza@upcmil.cz	po-pá 8-16

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.	Na Radosti 322/17 150 00 Praha 5	251 550 212 736 540 649 vilemjelinek@aveelektro.com	po-pá 8-16
Dollyservis spol. s r.o.	Křenická 1502/14 100 00 Praha 10	605 862 626 info@dollyservis.cz	po-pá 8-16
ELBRAIN s.r.o.	Dominova 2330/8 158 00 Praha 5	775 693 693 info@elbrain.cz	po-pá 8-16
Elektris.CZ s.r.o.	Poděbradova 3213 272 01 Kladno	775 390 030 elektris.cz@email.cz	po-pá 8-16
ELEKTRO BRŮNA PRAHA, s.r.o.	Platanová 2818 440 01 Louny	721 580 893 775 553 339 bohumiilbruna@elektro-bruna.cz	po-pá 8-16
Elektro HC, s.r.o.	Západní 318 250 64 Hovorčovice	606 298 393 hutar@elektrohc.cz	po-pá 8-16
ELEKTRON, s.r.o.	Kubánské náměstí 1321/18 100 00 Praha 10	272 740 639 602 339 802 elektron@telecom.cz	po-pá 8-16
ELEKTRO-SERVIS mont s.r.o.	Argentinská 772/3 170 00 Praha 7	603466891 elektroservismont@seznam.cz	po-pá 8-16
ELEKTROŠTIKA, s.r. o.	U družstva Ideál 1283/13 140 00 Praha 4	251 625 761 603 413 301 stika@elektrostika.cz	po-pá 8-16
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.	Křížkova 41 186 00 Praha 8	271 720 313 731 482 121 holzbach.elektro@seznam.cz	po-pá 8-16
EMEX spol. s r.o.	Petržilkova 2483/40 158 00 Praha 5	257 960 056 739 000 953 emex@emex.cz	po-pá 8-16
ENERGO CONCEPT s.r.o.	Hráského 1901/6 148 00 Praha 4-Chodov	739 592 909 rt@energo-concept.cz	po-pá 8-16
Energo Praha spol. s r.o.	U Krčského nádraží 228/15 140 00 Praha 4-Krč	602 347 612 energo@energopraha.com	po-pá 8-16
Energo Zbraslav s.r.o.	V Bílce 686 156 00 Praha 5- Zbraslav	777 592 333 energozbraslav@gmail.com	po-pá 8-16
EQUANS Services a.s.	Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4-Kamýk	725 344 781 radek.vyskocil@equans.com	po-pá 8-16
František HORÁK	Cítov 319 277 04	602 119 954 jfh.elektro@seznam.cz	po-pá 8-16
HP Elektron s.r.o.	Frostova 337 109 00 Praha 10	222 956 903 603 432 700 prusa@hpelektron.cz	po-pá 8-16
INSTALACE Praha, spol. s r.o.	Kutnohorská 288 109 00 Praha 10	267 213 111 737 200 425 honzik@instalace.cz	po-pá 8-16
Kameník elektro spol.s r.o.	Milady Horákové 92 170 00 Praha 7	603 432 216 kamenik.josef@volny.cz	po-pá 8-16
KORMAK Praha a.s.	náměstí Bratří Jandusů 34/34 104 00 Praha 10	267 051 399 723 005 992 kormak@kormak.cz	po-pá 8-16
MaLa s.r.o.	Korunní 313/13 120 00 Praha-	602 303 739 malasro@volny.cz	po-pá 8-16

MAREL-ELEKTRO s.r.o.	Vinohrady Dělnická 728 252 66 Libčice nad Vltavou	606 634 600 dvorak@marelelektro.cz	po-pá 8-16
Miroslav Fuchs	Masarykova 602/102 252 19 Rudná u Prahy	602 330 691 fuchsmir@icloud.com	po-pá 8-16
REKMONTA PRAHA s.r.o.	Mašínova 808/17 182 00 Praha 8-Kobylisy	603 727 412 603 706 647 cech@rekmonta.cz	po-pá 8-16
REVEL PLUS, s.r.o.	Jiráskova 1475 277 11 Neratovice	315 684 257 777 903 014 blaha@revel.cz	po-pá 8-16
RODEL s.r.o.	U továren 261/27 102 00 Praha 10-Hostivař	272 730 448 BPAL@seznam.cz	po-pá 8-16
ROZVEL s.r.o.	Kutnohorská 426 109 00 Praha 10	602 329 347 a.prynke@seznam.cz	po-pá 8-16
RRP Praha s.r.o.	Štefánikova 510 250 91 Zeleneč	605 960 381 pavel.kudrnovsky@gmail.com	po-pá 8-16
RT plus s.r.o.	Ve žlábku 1849/2a 193 00 Praha 9-Horní Počernice	222 780 188 602 352 910 info@rtplus.cz	po-pá 8-16
SELTECH s.r.o.	Ke březině 83/10 142 00 Praha 4	241 406 013 seltech@seltech.cz	po-pá 8-16
SERGO spol.s.r.o.	Ořechová 615 294 71 Benátky nad Jizerou	724 022 570 jarda.kalc@seznam.cz	po-pá 8-16
Svelin- elektromontáže,s.r.o.	Čiklova 637/13 128 00 Praha 2	224 937 852 602 313 378 info@svelin.com	po-pá 8-16
URI ELEKTRO, spol. s r.o.	Služeb 3065/4 108 52 Praha 10- Strašnice	602 313 216 602 250 670 info@urielektro.cz	po-pá 8-16
VÁVRA-TECHNO, spol s r.o.	Sokolovská 1406/84 180 00 Praha 8	603 427 495 tom.votrubec@seznam.cz	po-pá 8-16
VEDKA, s.r.o.	Kundratka 1944/17 180 02 Praha 8	737 769 080 info@vedka.cz	po-pá 8-16
VIKA Czech s.r.o.	Ke studánce 90 250 70 Panenské Břežany	731 434 021 visek@vikaczech.eu	po-pá 8-16
VOLTCOM, spol. s r.o.	Otevřená 1092/2 169 00 Praha 6	267 052 549 602 264 711 martin.zezulka@voltcom.cz	po-pá 8-16
3+EL, spol. s r.o.	Nademlejská 600/1 198 00 Praha 9	602 224 805 605 526 176 tri-plus-el@volny.cz	po-pá 8-16

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)