


3+N+PE ~50Hz 3x230/400V TN-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROD. CHRÁNIČI

Veškerá práva vyhrazena. Šíření nebo reprodukování díla v tištěné či audiovizuální podobě a uveřejňování díla prostřednictvím internetové sítě bez písemného souhlasu autora je dle platných zákonů zakázáno.

INVESTOR Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 31, 162 52 Praha 6		AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU, Blok "F", José Martího 31, 162 52 Praha 6				
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE Martin Frühauf II. ulice č.p.75 273 07 Vinařice mob:603 897 422 e-mail: Fruhauf.vinarice@seznam.cz http:// www.martinfriuhaufr.cz IČO: 711 10 852 DIČ: CZ-6803202153	Registrační číslo projektu -		DATUM únor 2017	ARCH. ČÍSLO 399-02-17	ČÍSLO ZAKÁZKY 399-02-17	PARÉ
	HIP Graphic PRO s.r.o.		STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY			
	ZODPOVÍDÁ Martin Frühauf		ČÁST DOKUMENTACE			
	VYPRACOVAL Martin Frühauf		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD			
MĚŘÍTKO -	ČÁST D	SO/PO 1.4	PROFESE 4	ČÍSLO VÝKRESU 4.3	REVIZE VÝKRESU/DATUM 00	
OBSAH ROZVADĚČ RP-F1.1						

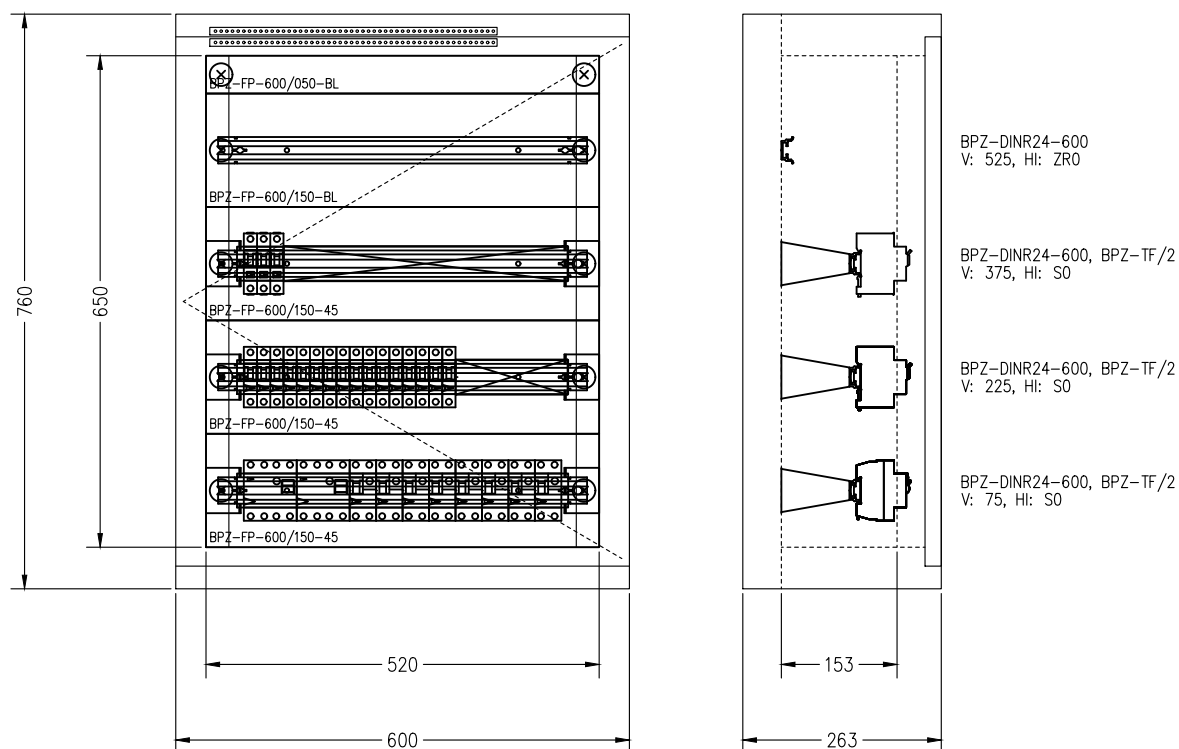

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: NA omítce
 Stupeň krytí: IP30
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 600 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 650 (Šířka x Výška)
 Výklenek: –
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměřových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
 Zpracoval: Martin Frühauf, Martin Frühauf, +420603897422, Fruhauf.vinarice@seznam.cz
 Datum: 11.04.2017
 Soubor: rozvaděče RH.ECFX

Rozváděč: RP-F1.1
 Projekt: FTVS rozvaděč RH-F
 Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.27.

$I_k=4 \text{ kA}$

ROZVODNICE RP-F1.1

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

