

A

B

B

C

C

F

▶

D

D

E

E

F

F

P


P

P

ALTRON


Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu
v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8

5	6	7	8	A3/2A4, 297x4
---	---	---	---	---------------

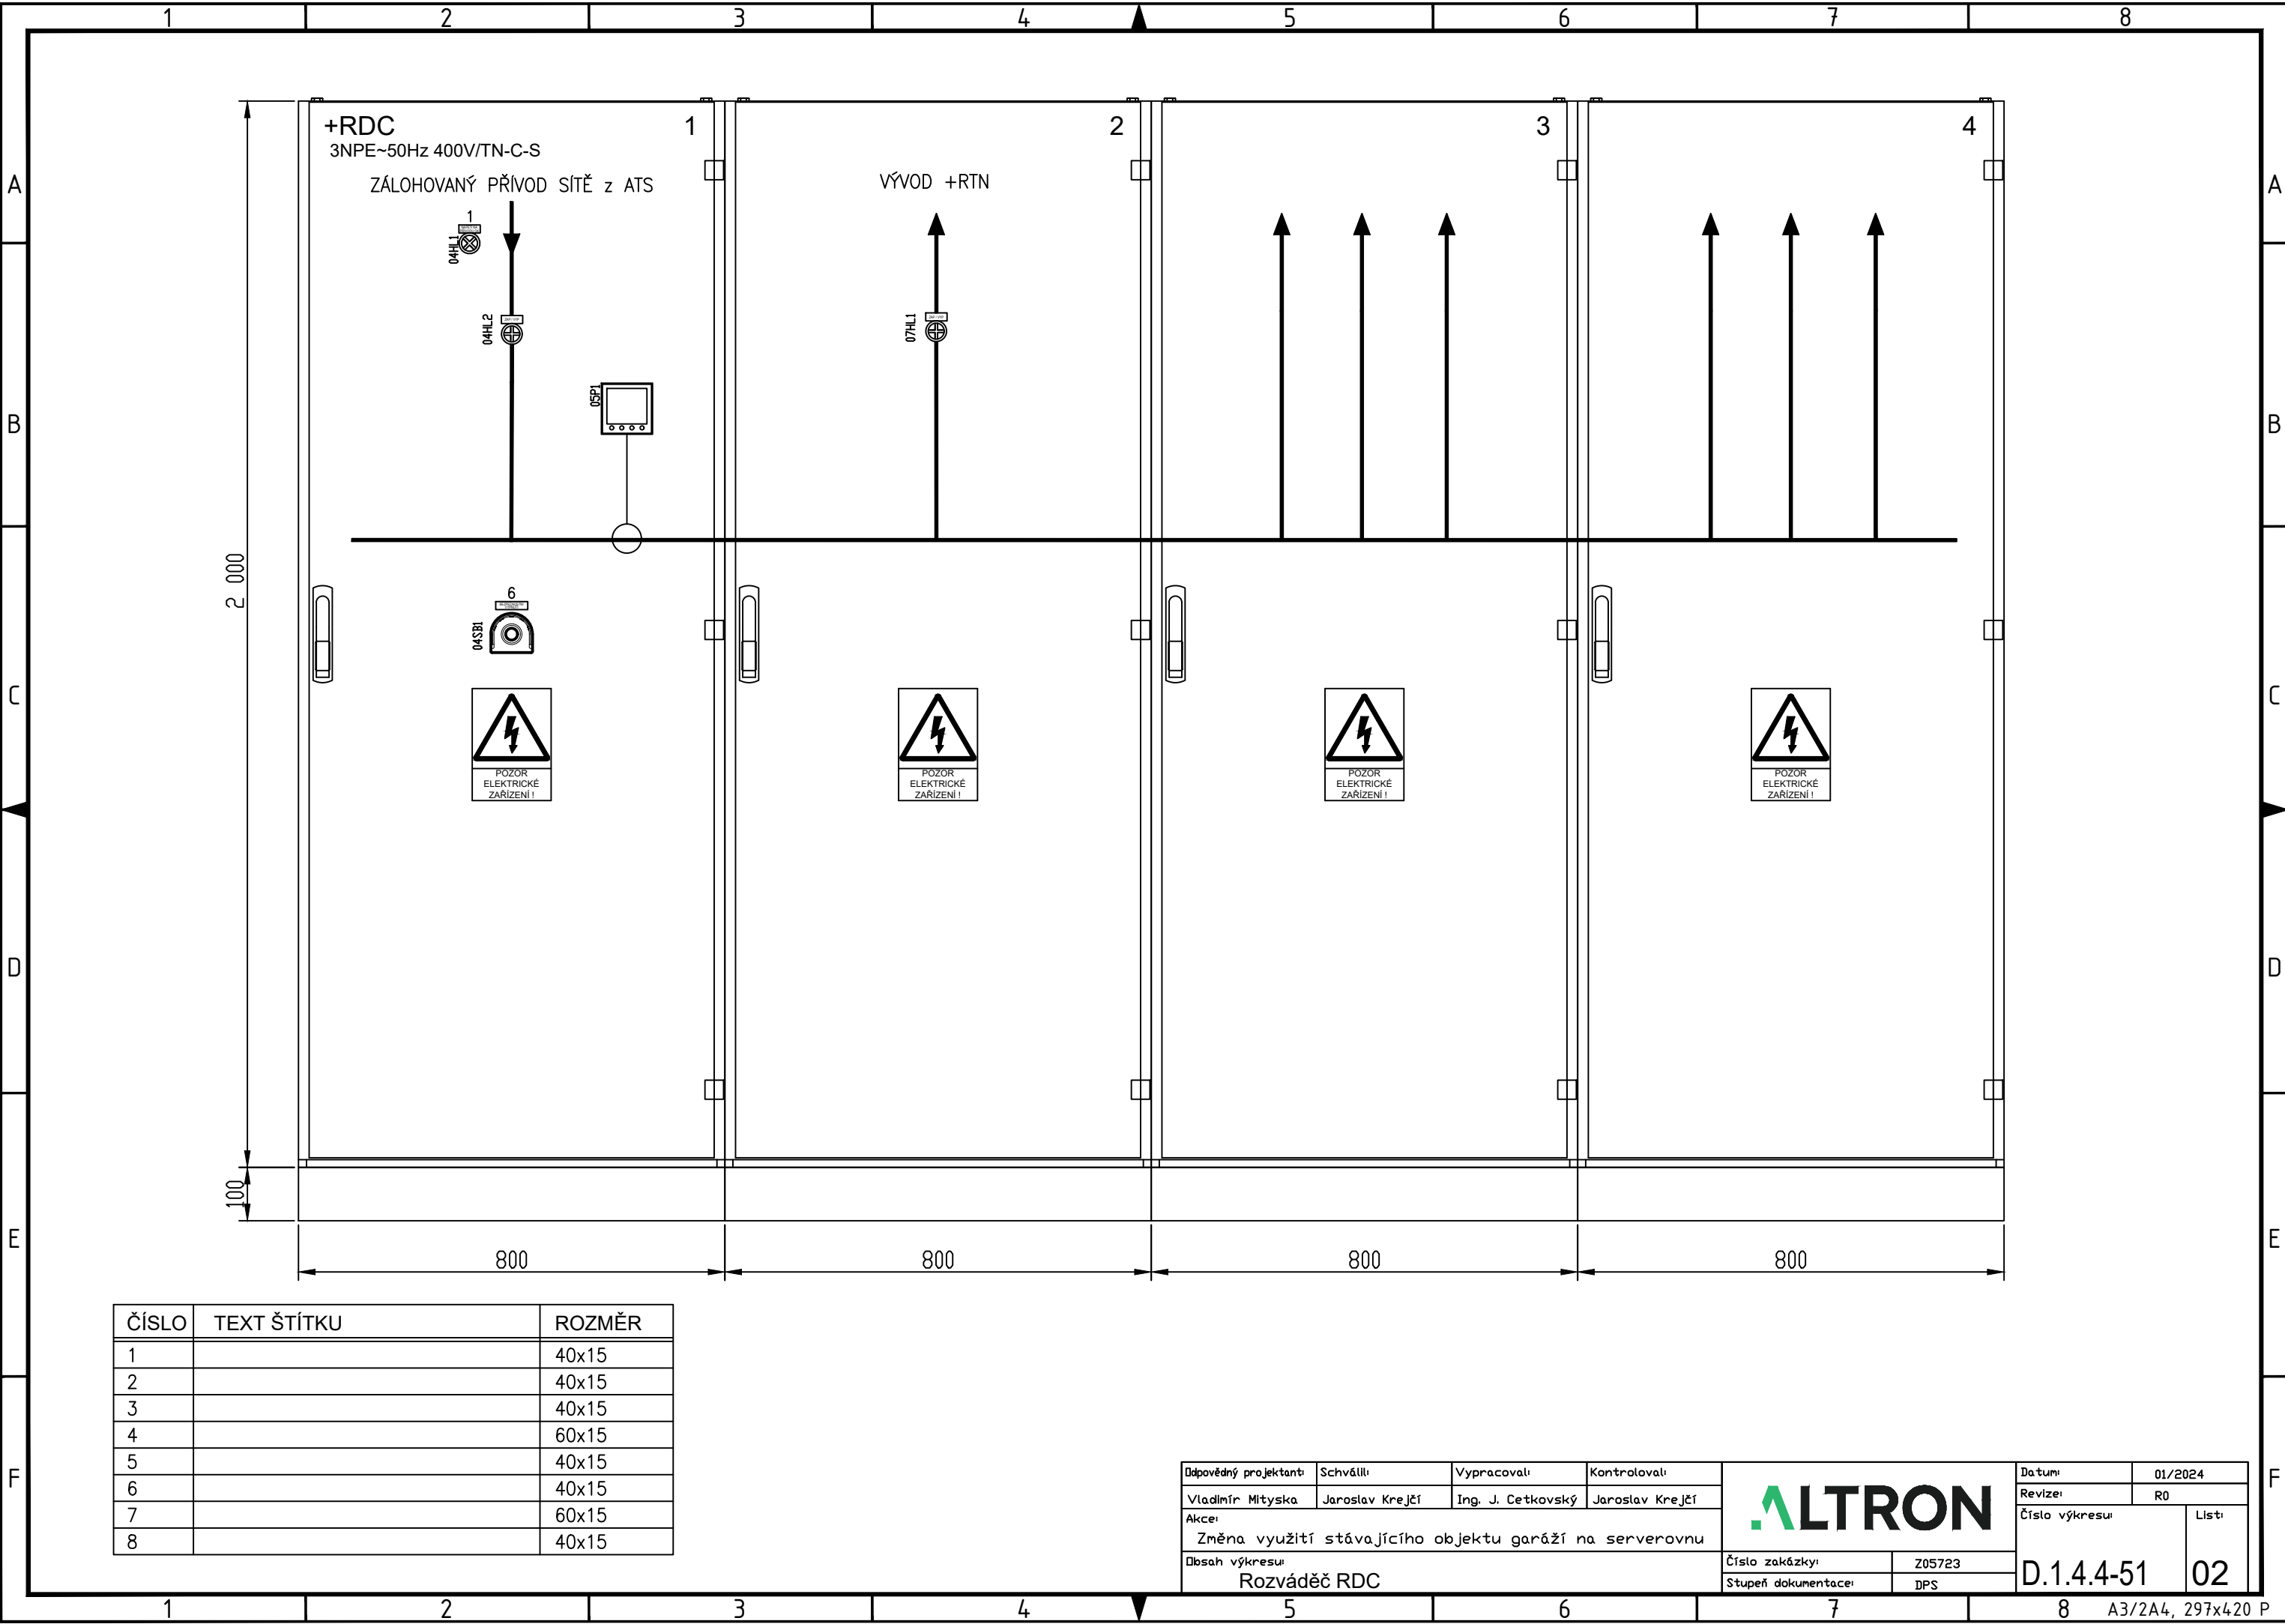

ČÍSLO	TEXT ŠTÍTKU	ROZMĚR
1		40x15
2		40x15
3		40x15
4		60x15
5		40x15
6		40x15
7		60x15
8		40x15

Odpovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:	<div>ALTRON</div>	Datum:	01/2024	
Vladimír Mlýnský	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0	
Akce:					Číslo výkresu:	List:	
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu							
Obsah výkresu:					Číslo zakázky:	Z05723	D.1.4.4-51
Rozváděč RDC				Stupeň dokumentace:	DPS		

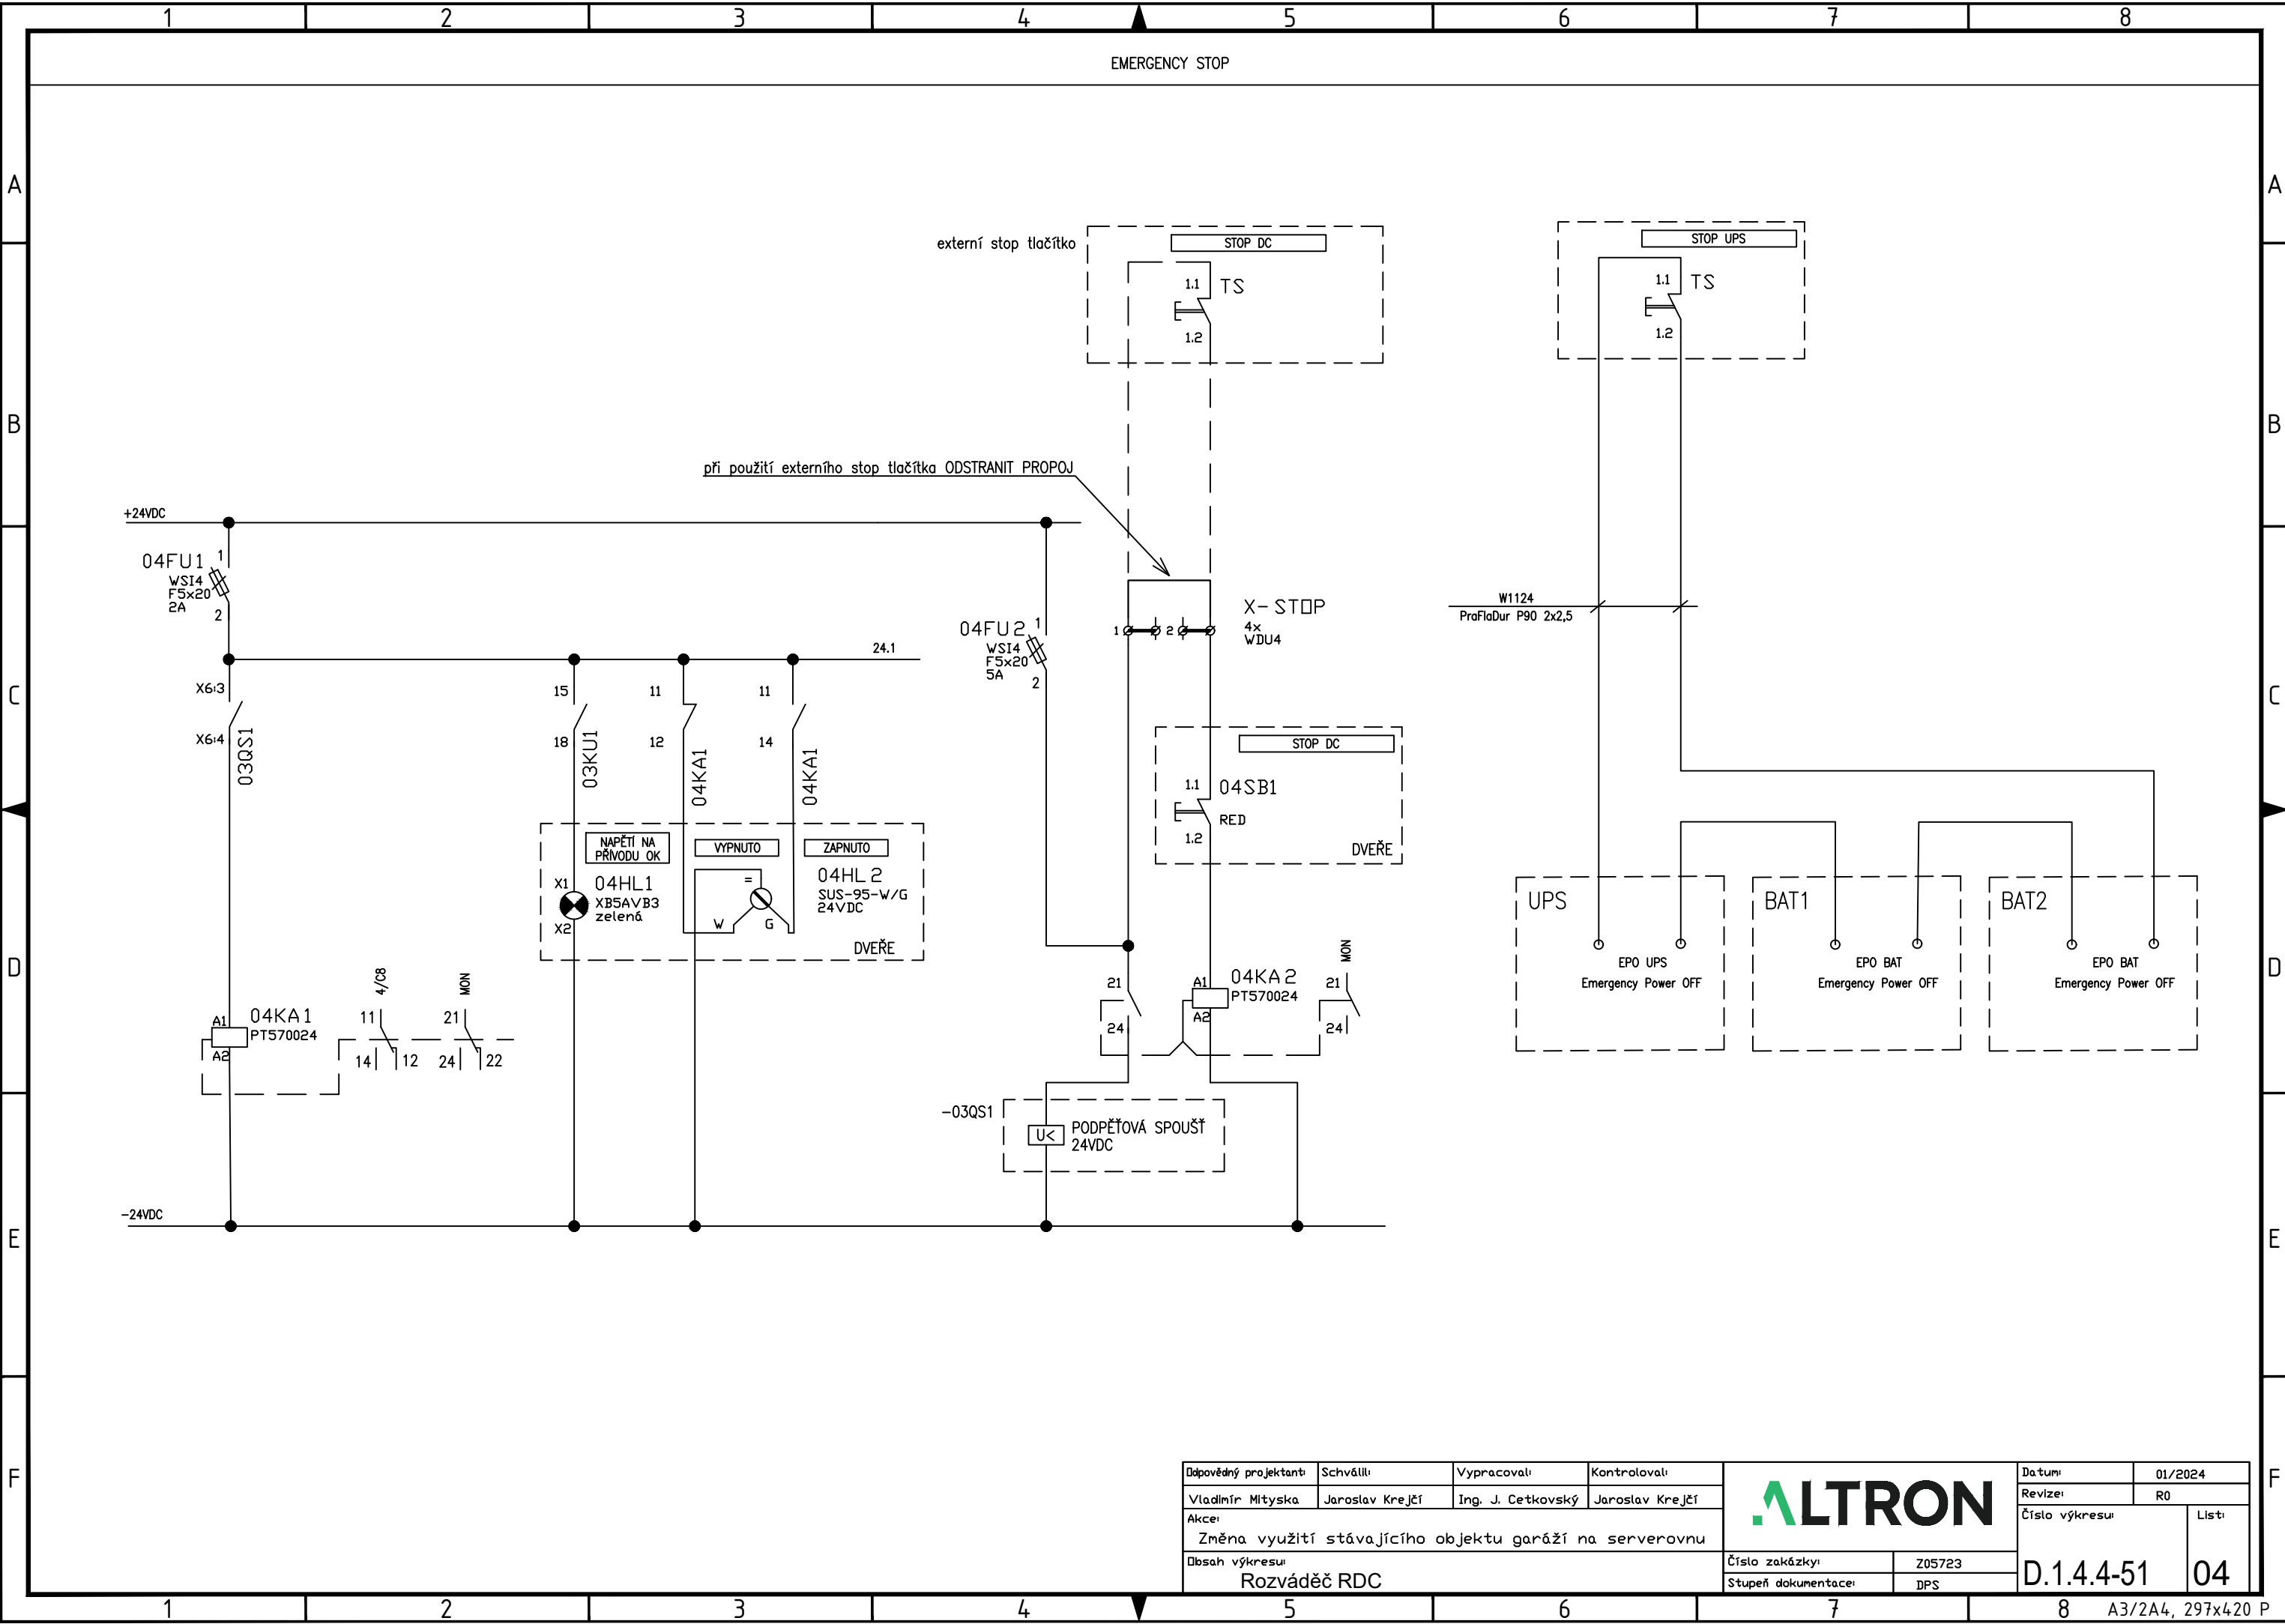



Odpovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:
Vladimír Mityška	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí
Akce:			
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu			
Obsah výkresu:			
Rozváděč RDC			




Číslo zakázky:	Z05723
Stupeň dokumentace:	DPS

Datum:	01/2024
Revize:	R0
Číslo výkresu:	D.1.4.4-51
List:	04

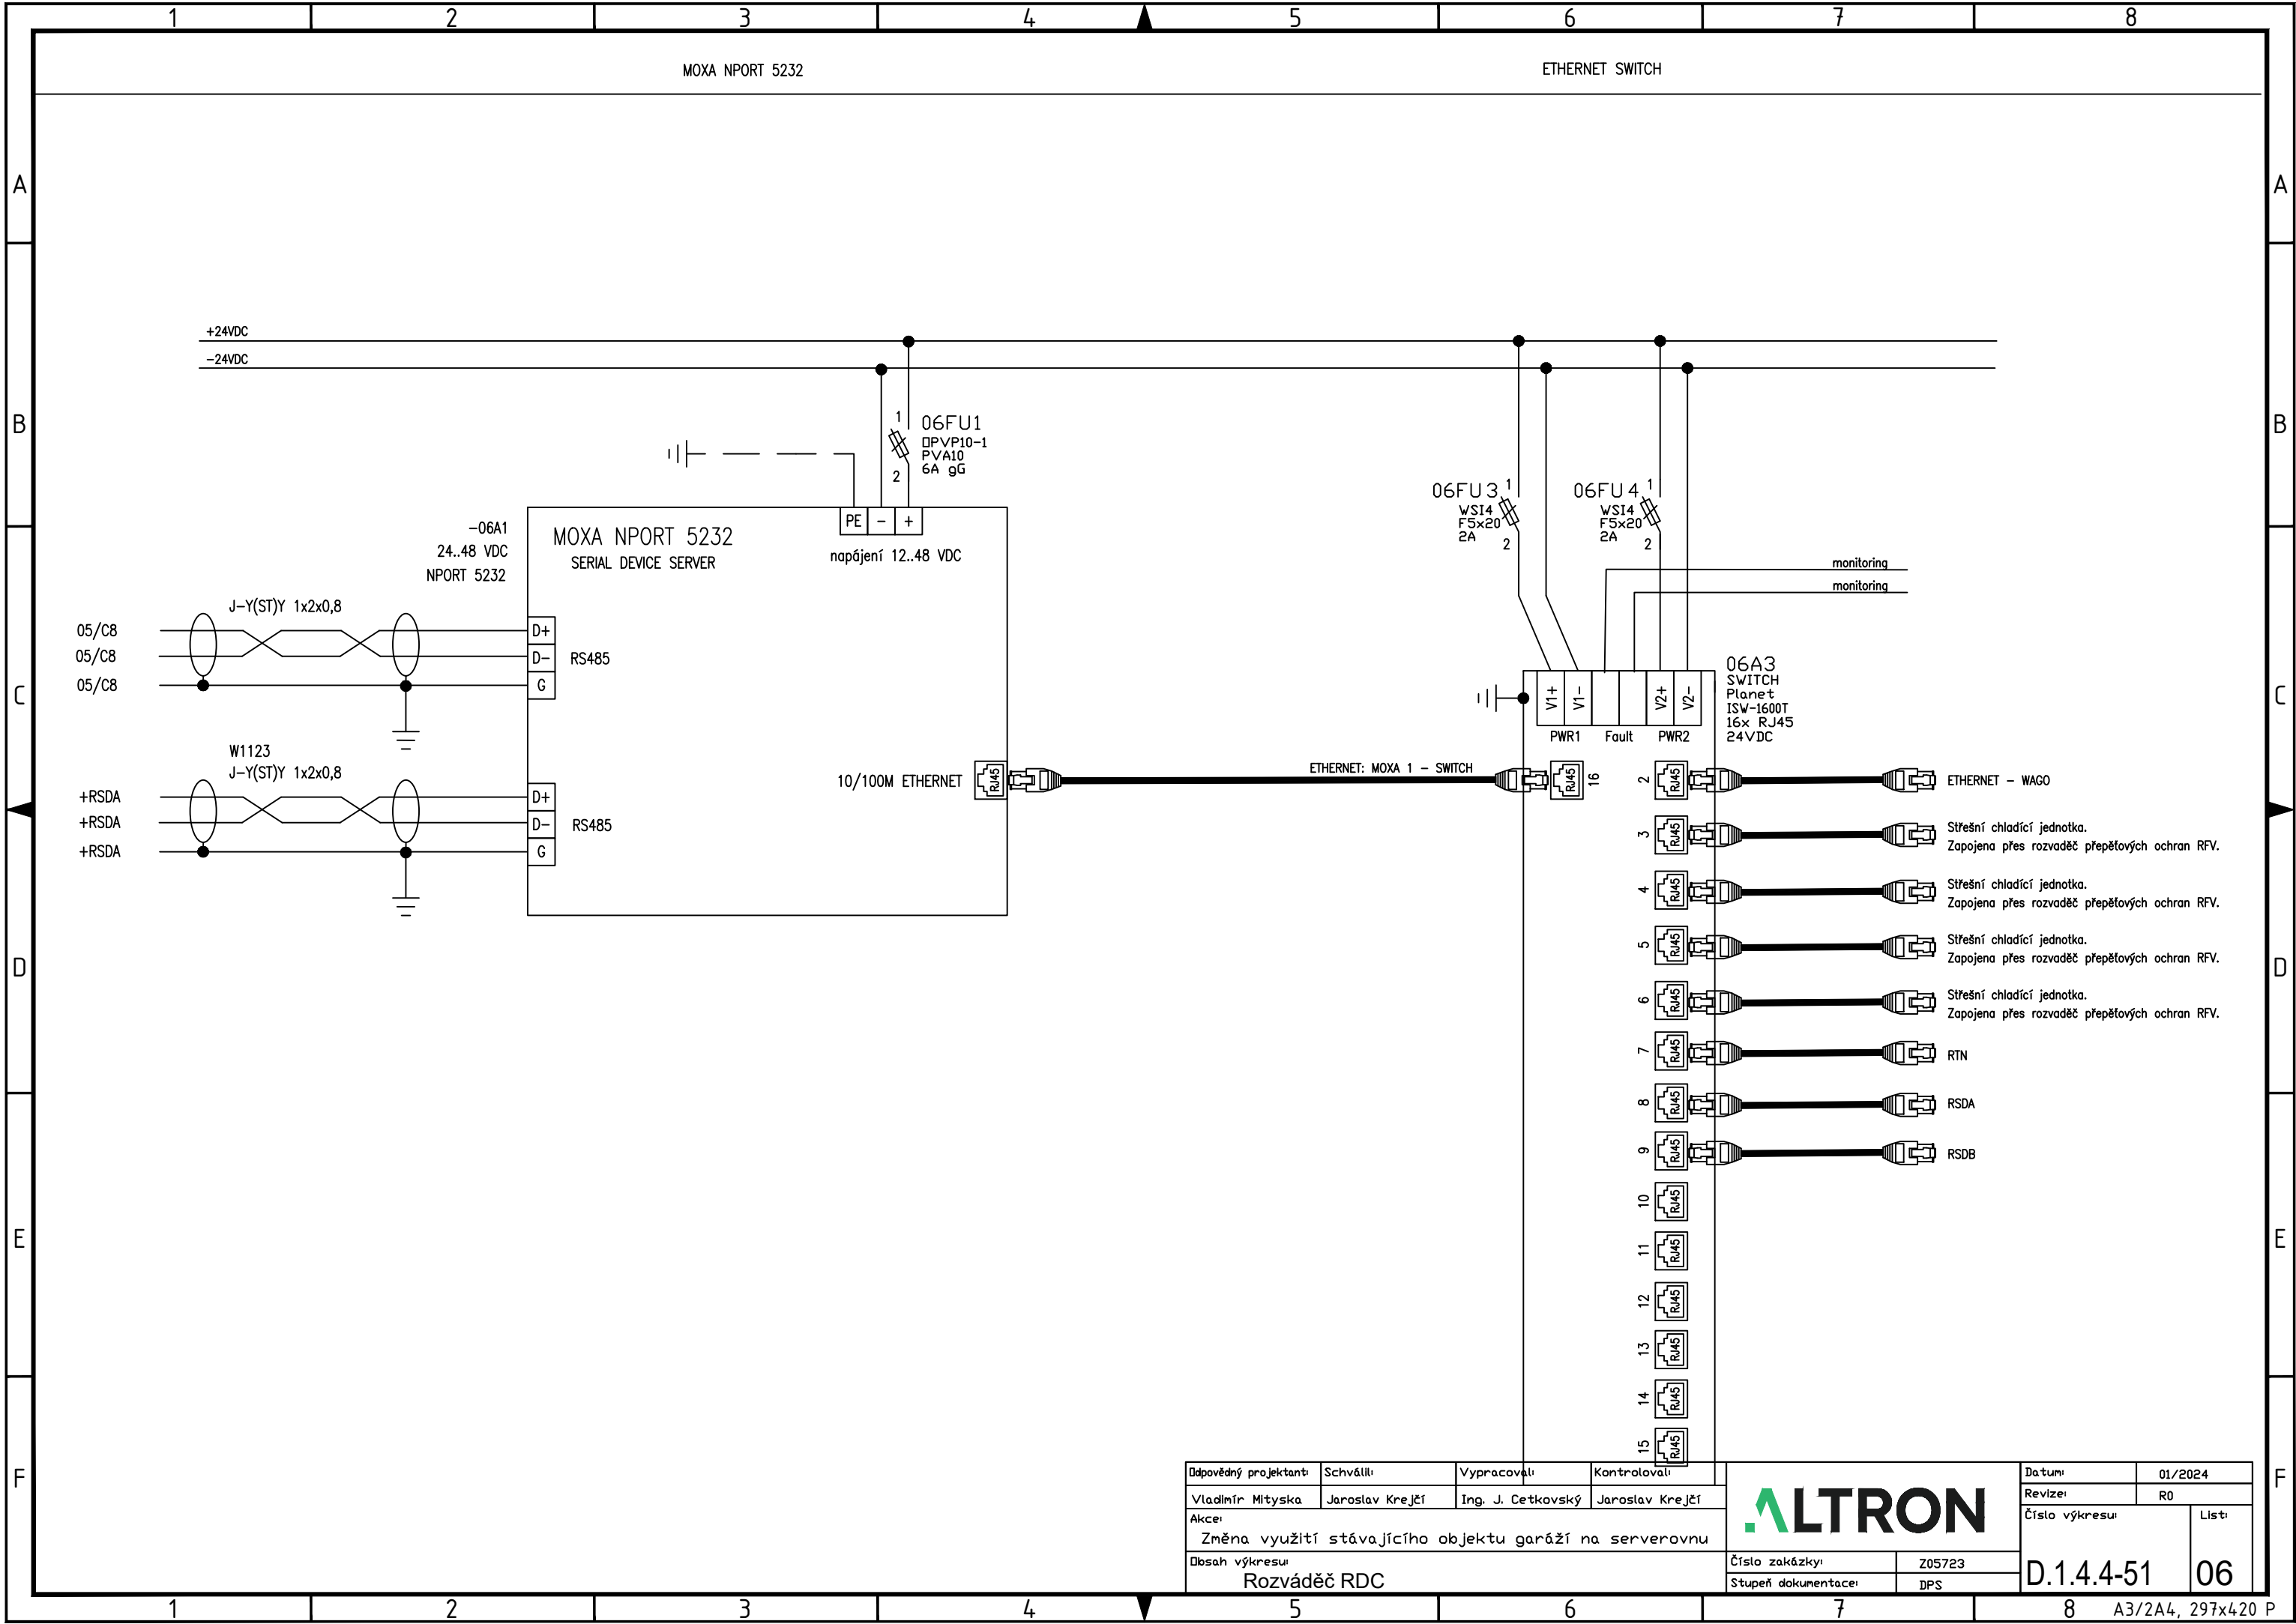


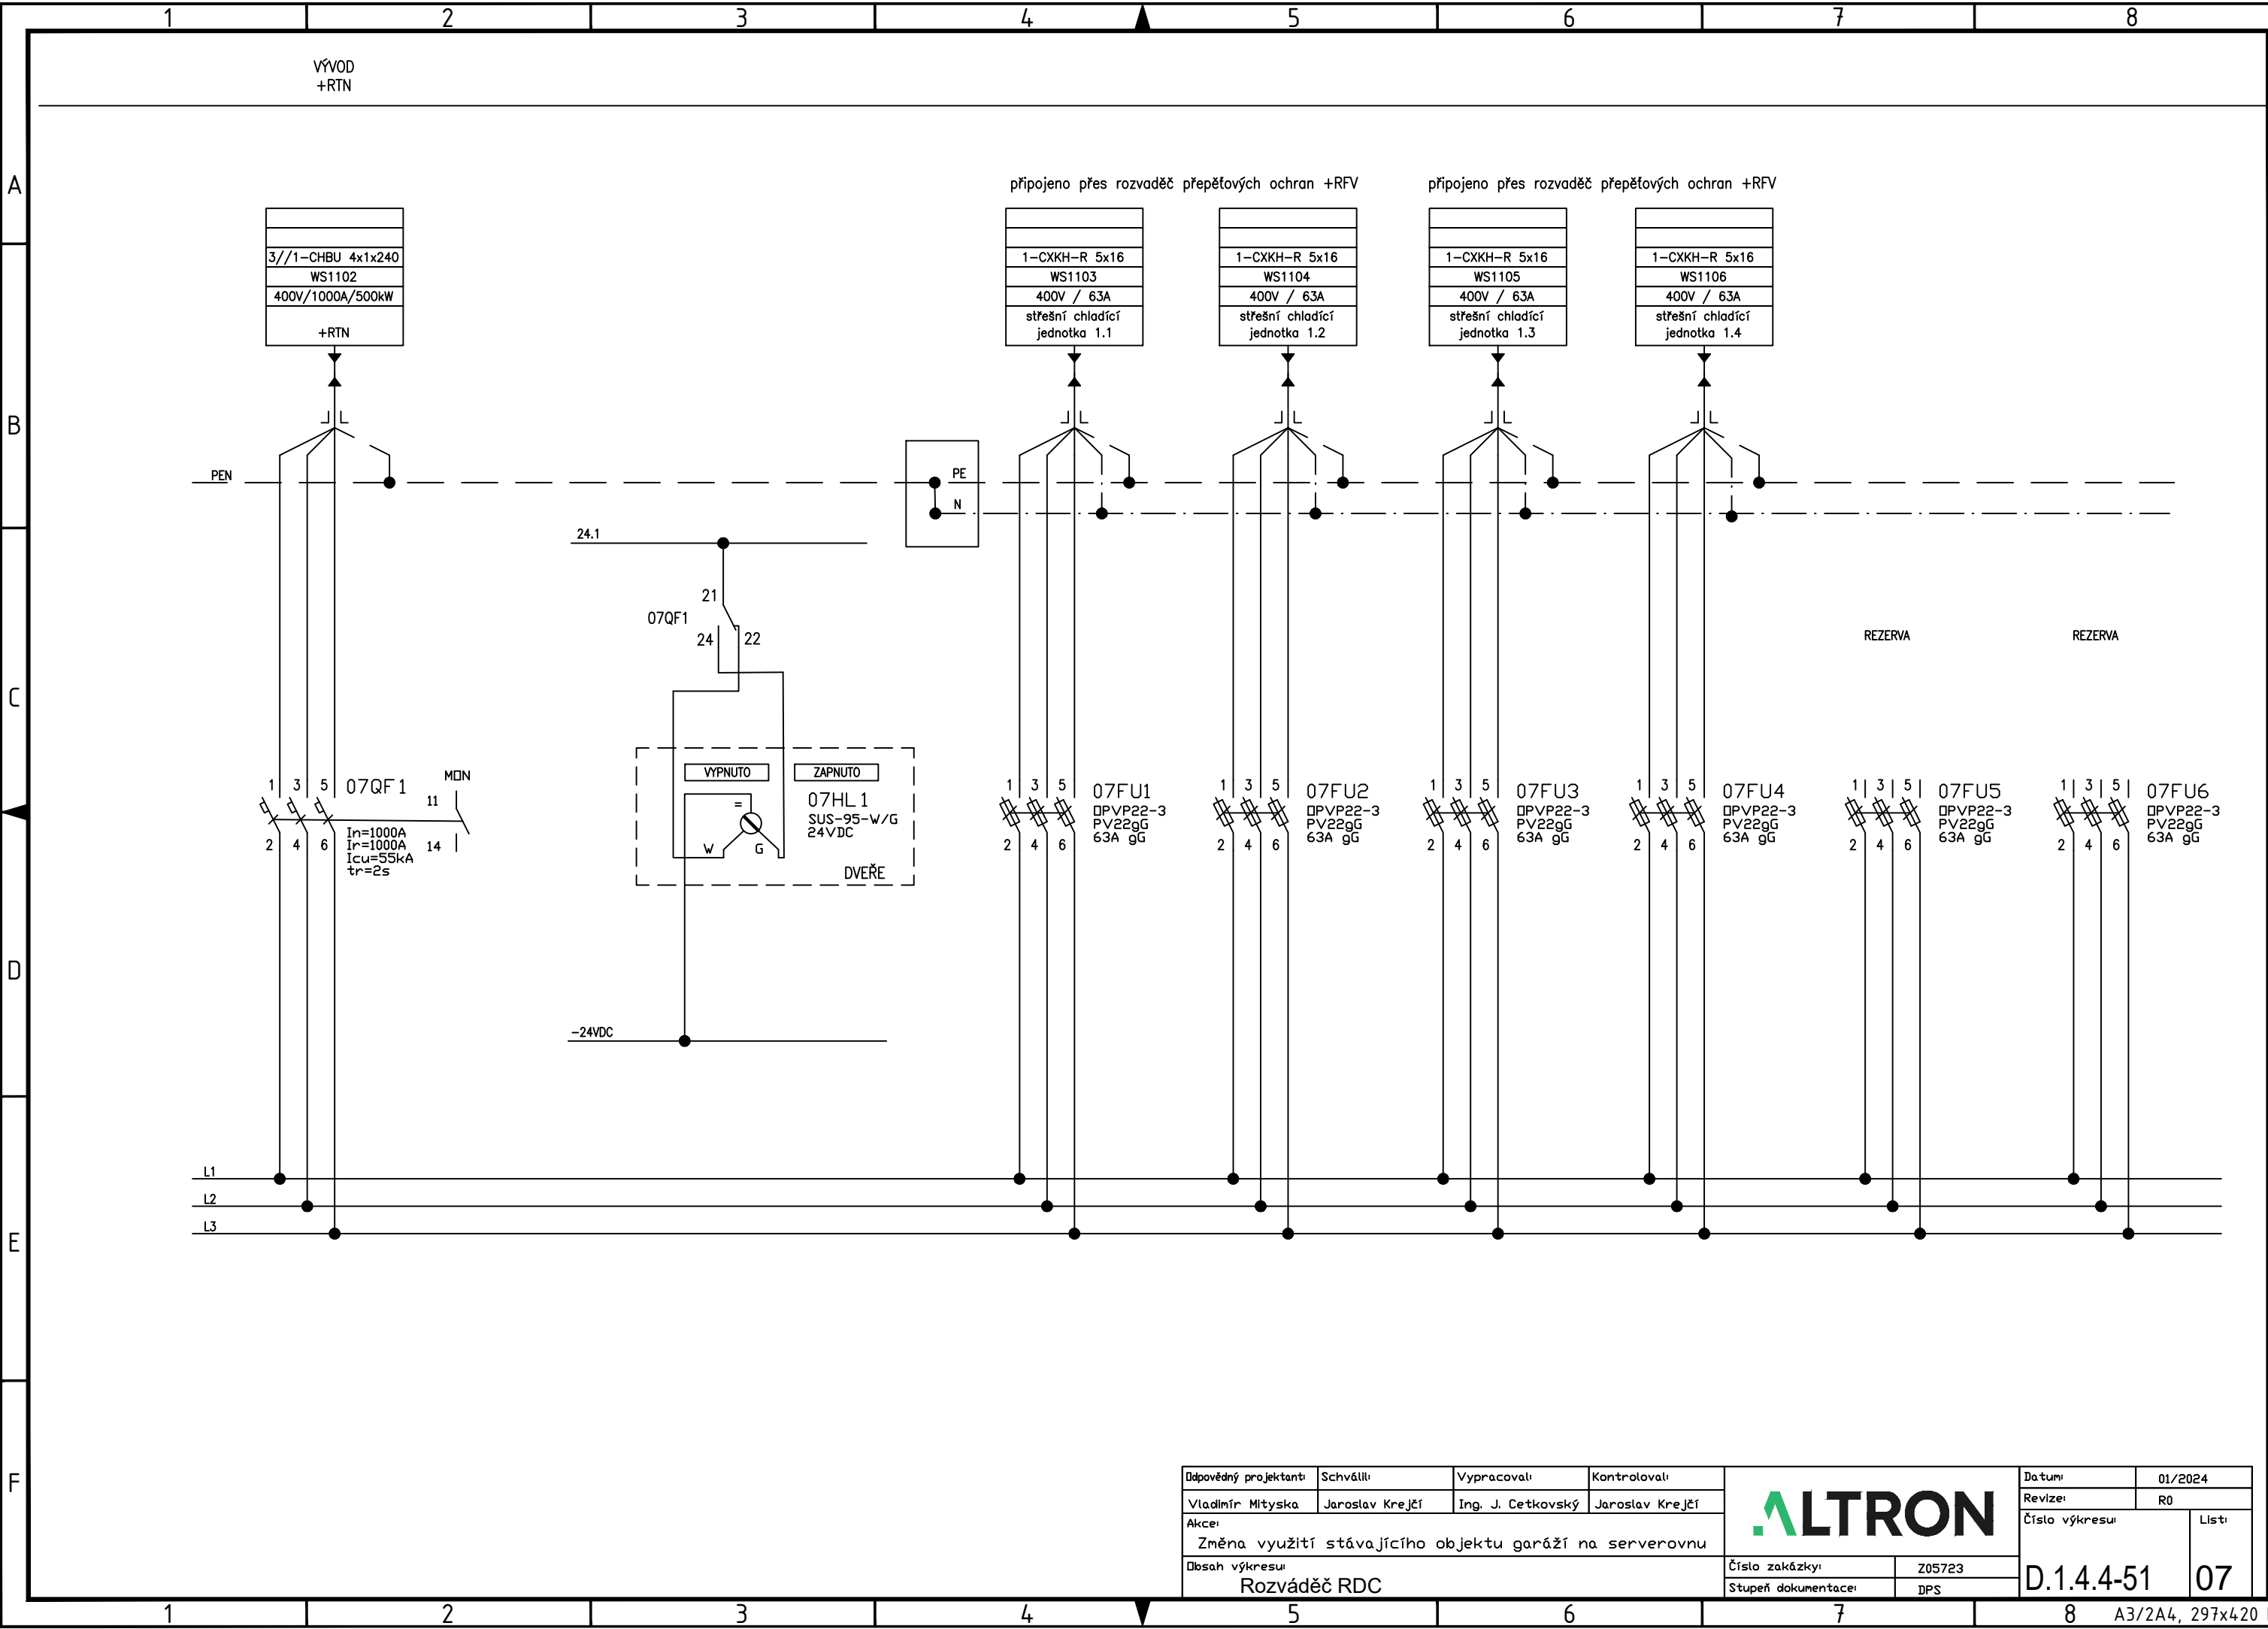


Odpovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:		Datum:	01/2024	
Vladimír Mityška	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0	
Akce:					Číslo výkresu:		List:
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu							
Obsah výkresu:					Číslo zakázky:	Z05723	D.1.4.4-51
Rozváděč RDC				Stupeň dokumentace:	DPS		

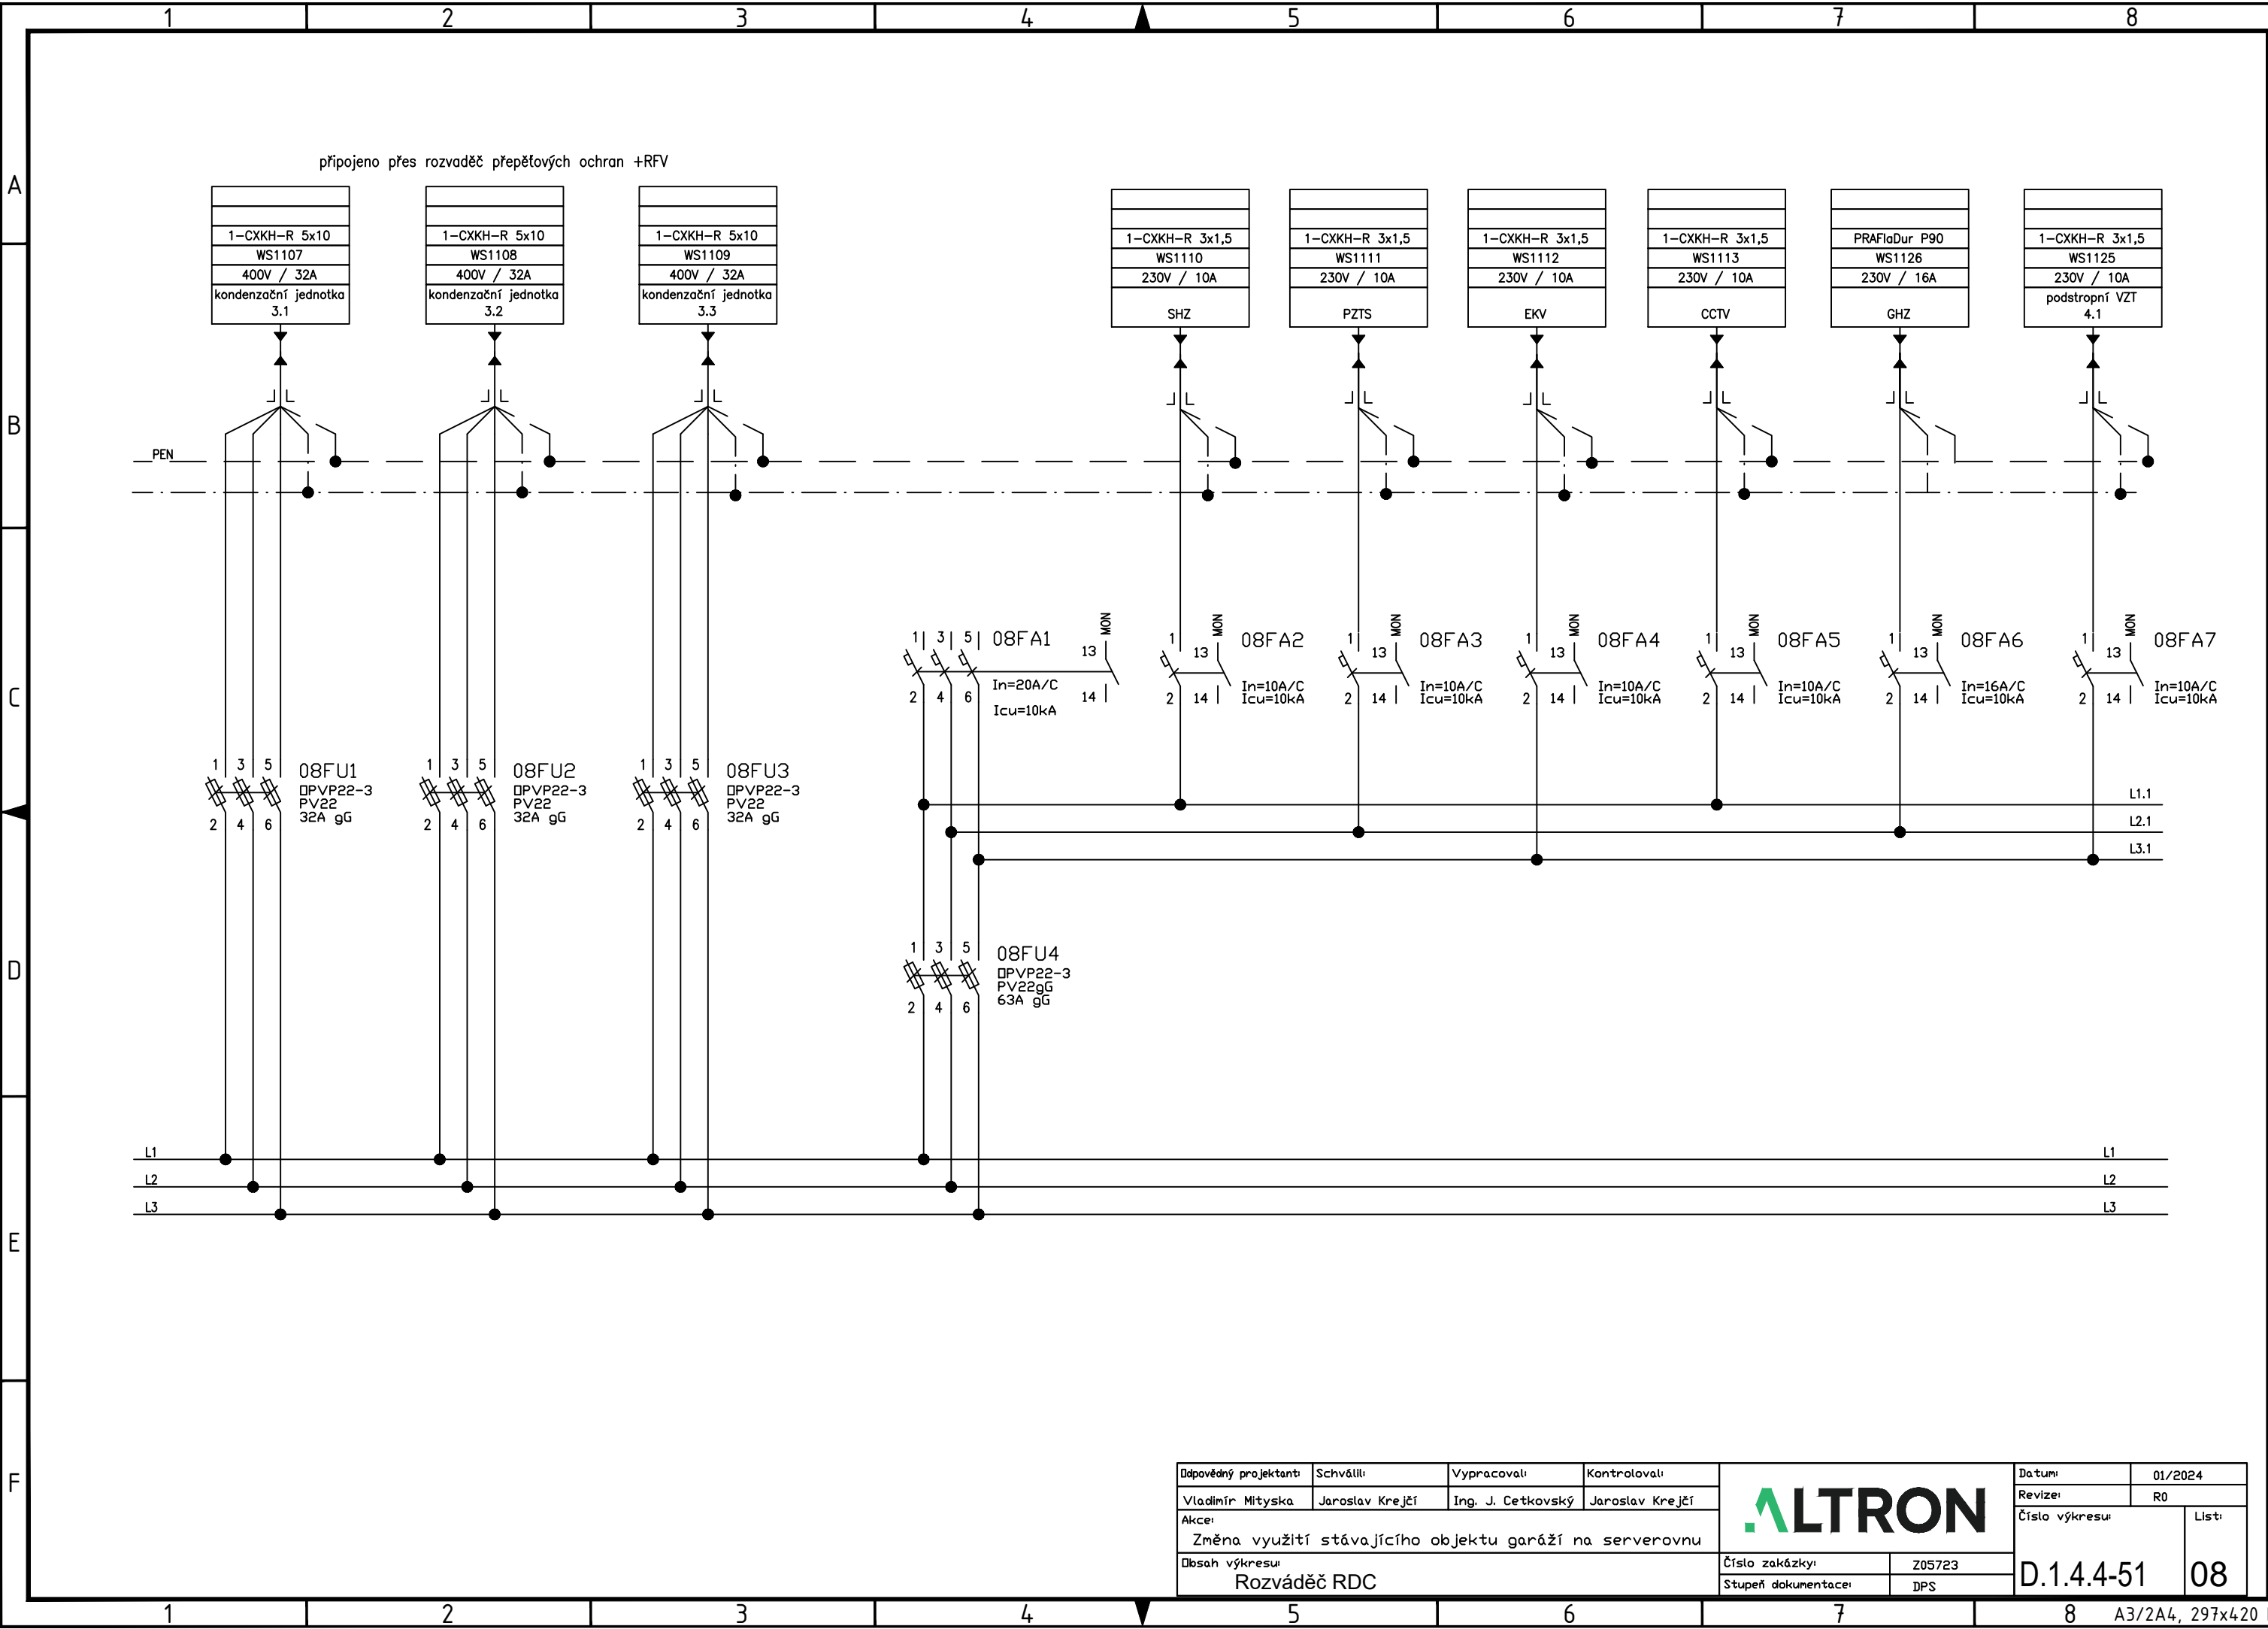


Odpovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:	<div></div>	Datum:	01/2024
Vladimír Mlýnský	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0
Akce:					Číslo výkresu:	List:
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu						
Obsah výkresu:					Číslo zakázky:	Z05723
Rozváděč RDC				Stupeň dokumentace:	DPS	
					D.1.4.4-51	08

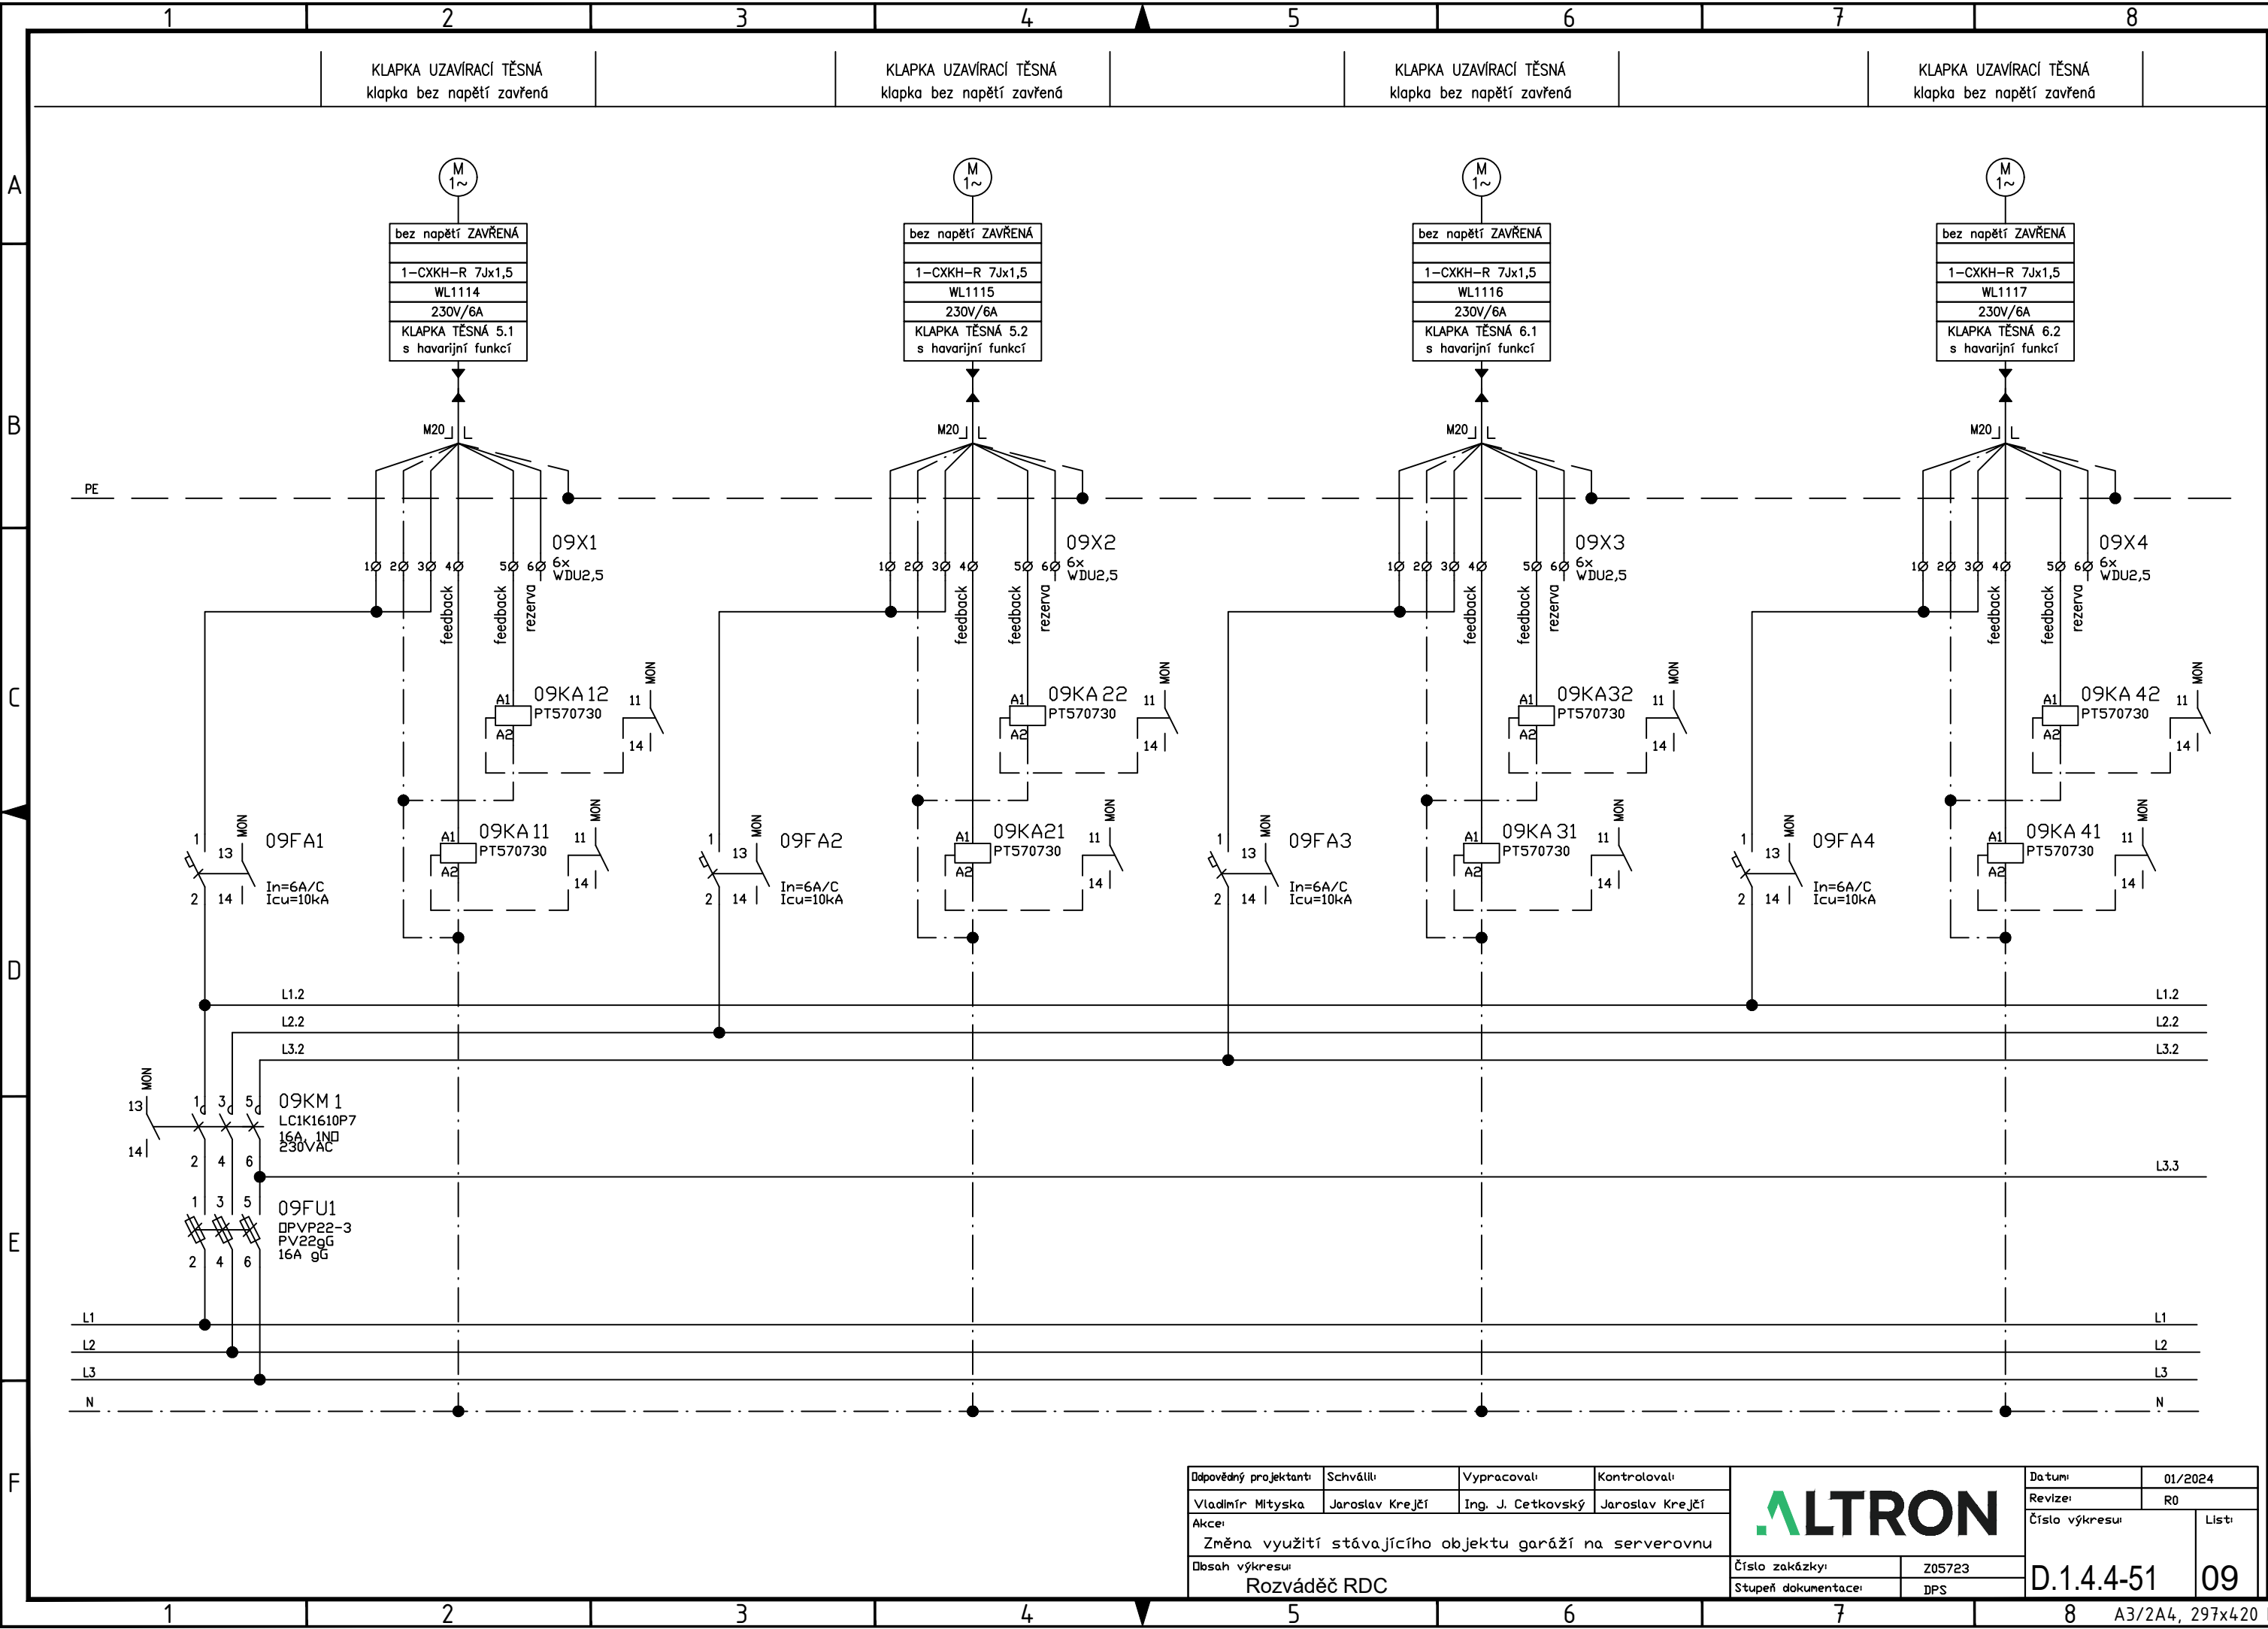


Dopovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:		Datum:	01/2024	
Vladmír Mityska	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0	
Akce:	Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu				Číslo výkresu:	List:	
Obsah výkresu:							
Rozváděč RDC				Číslo zakázky:	Z05723	D.1.4.4-51	09
				Stupeň dokumentace:	DPS		

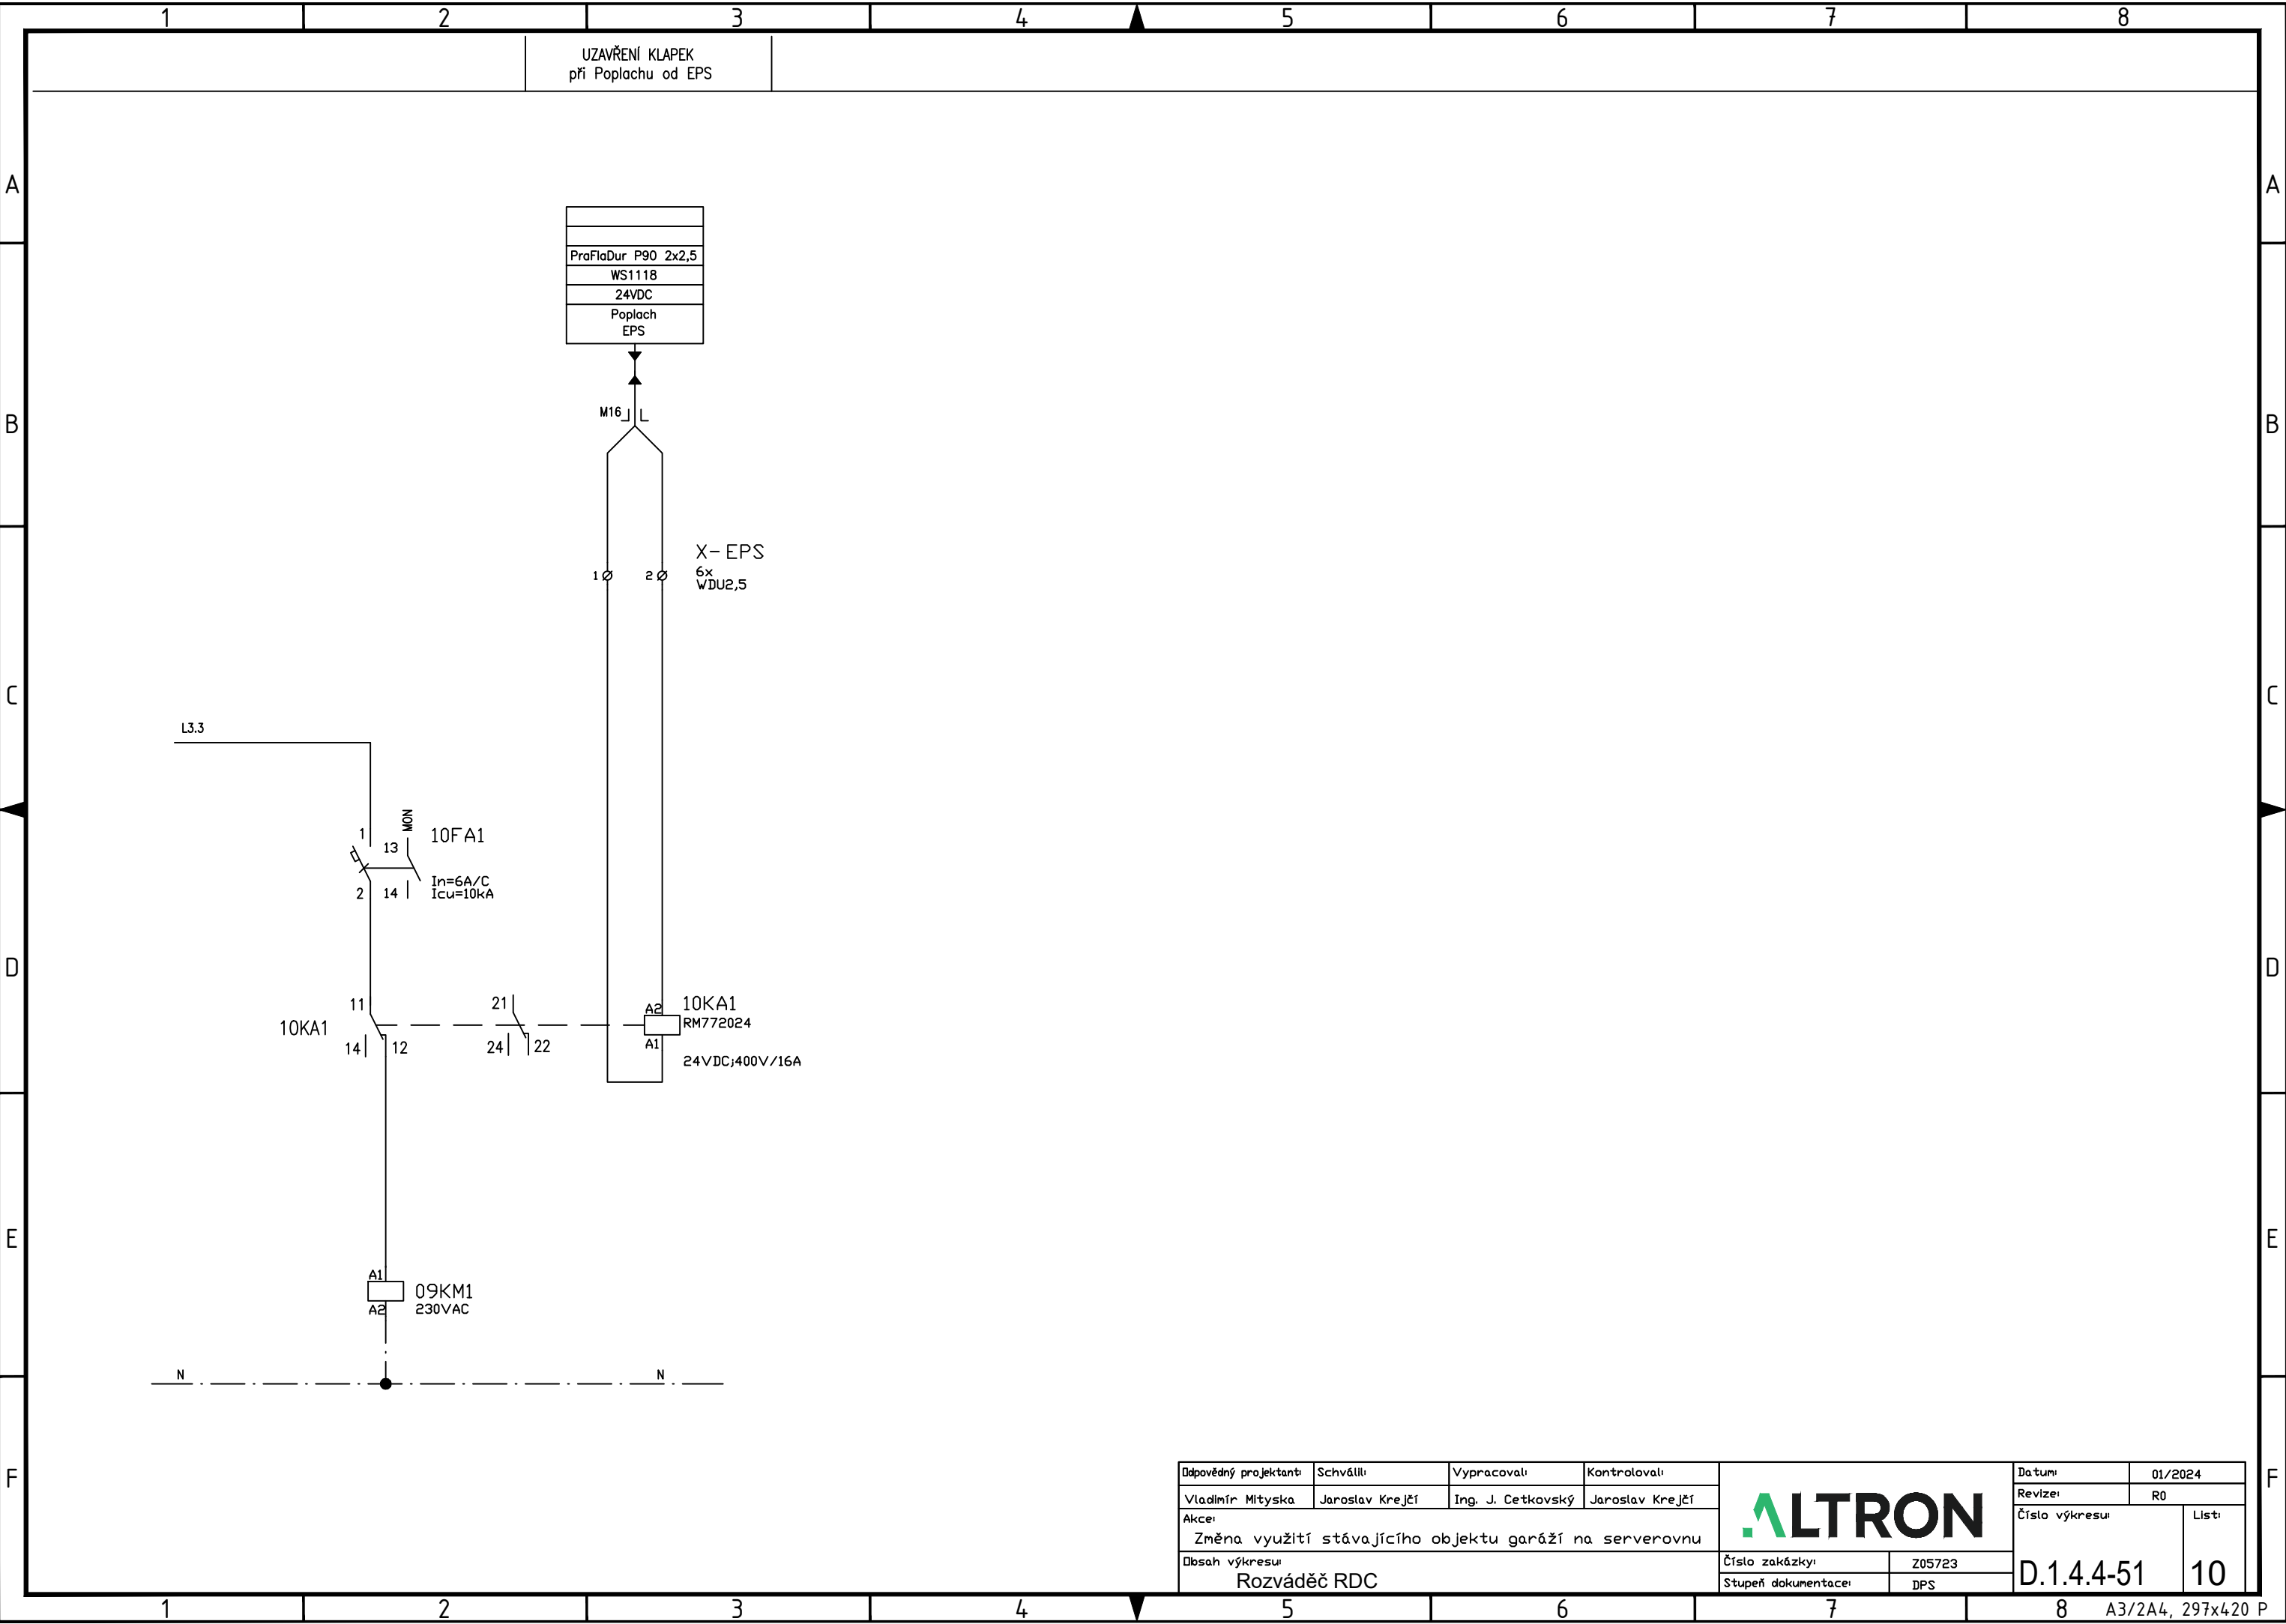


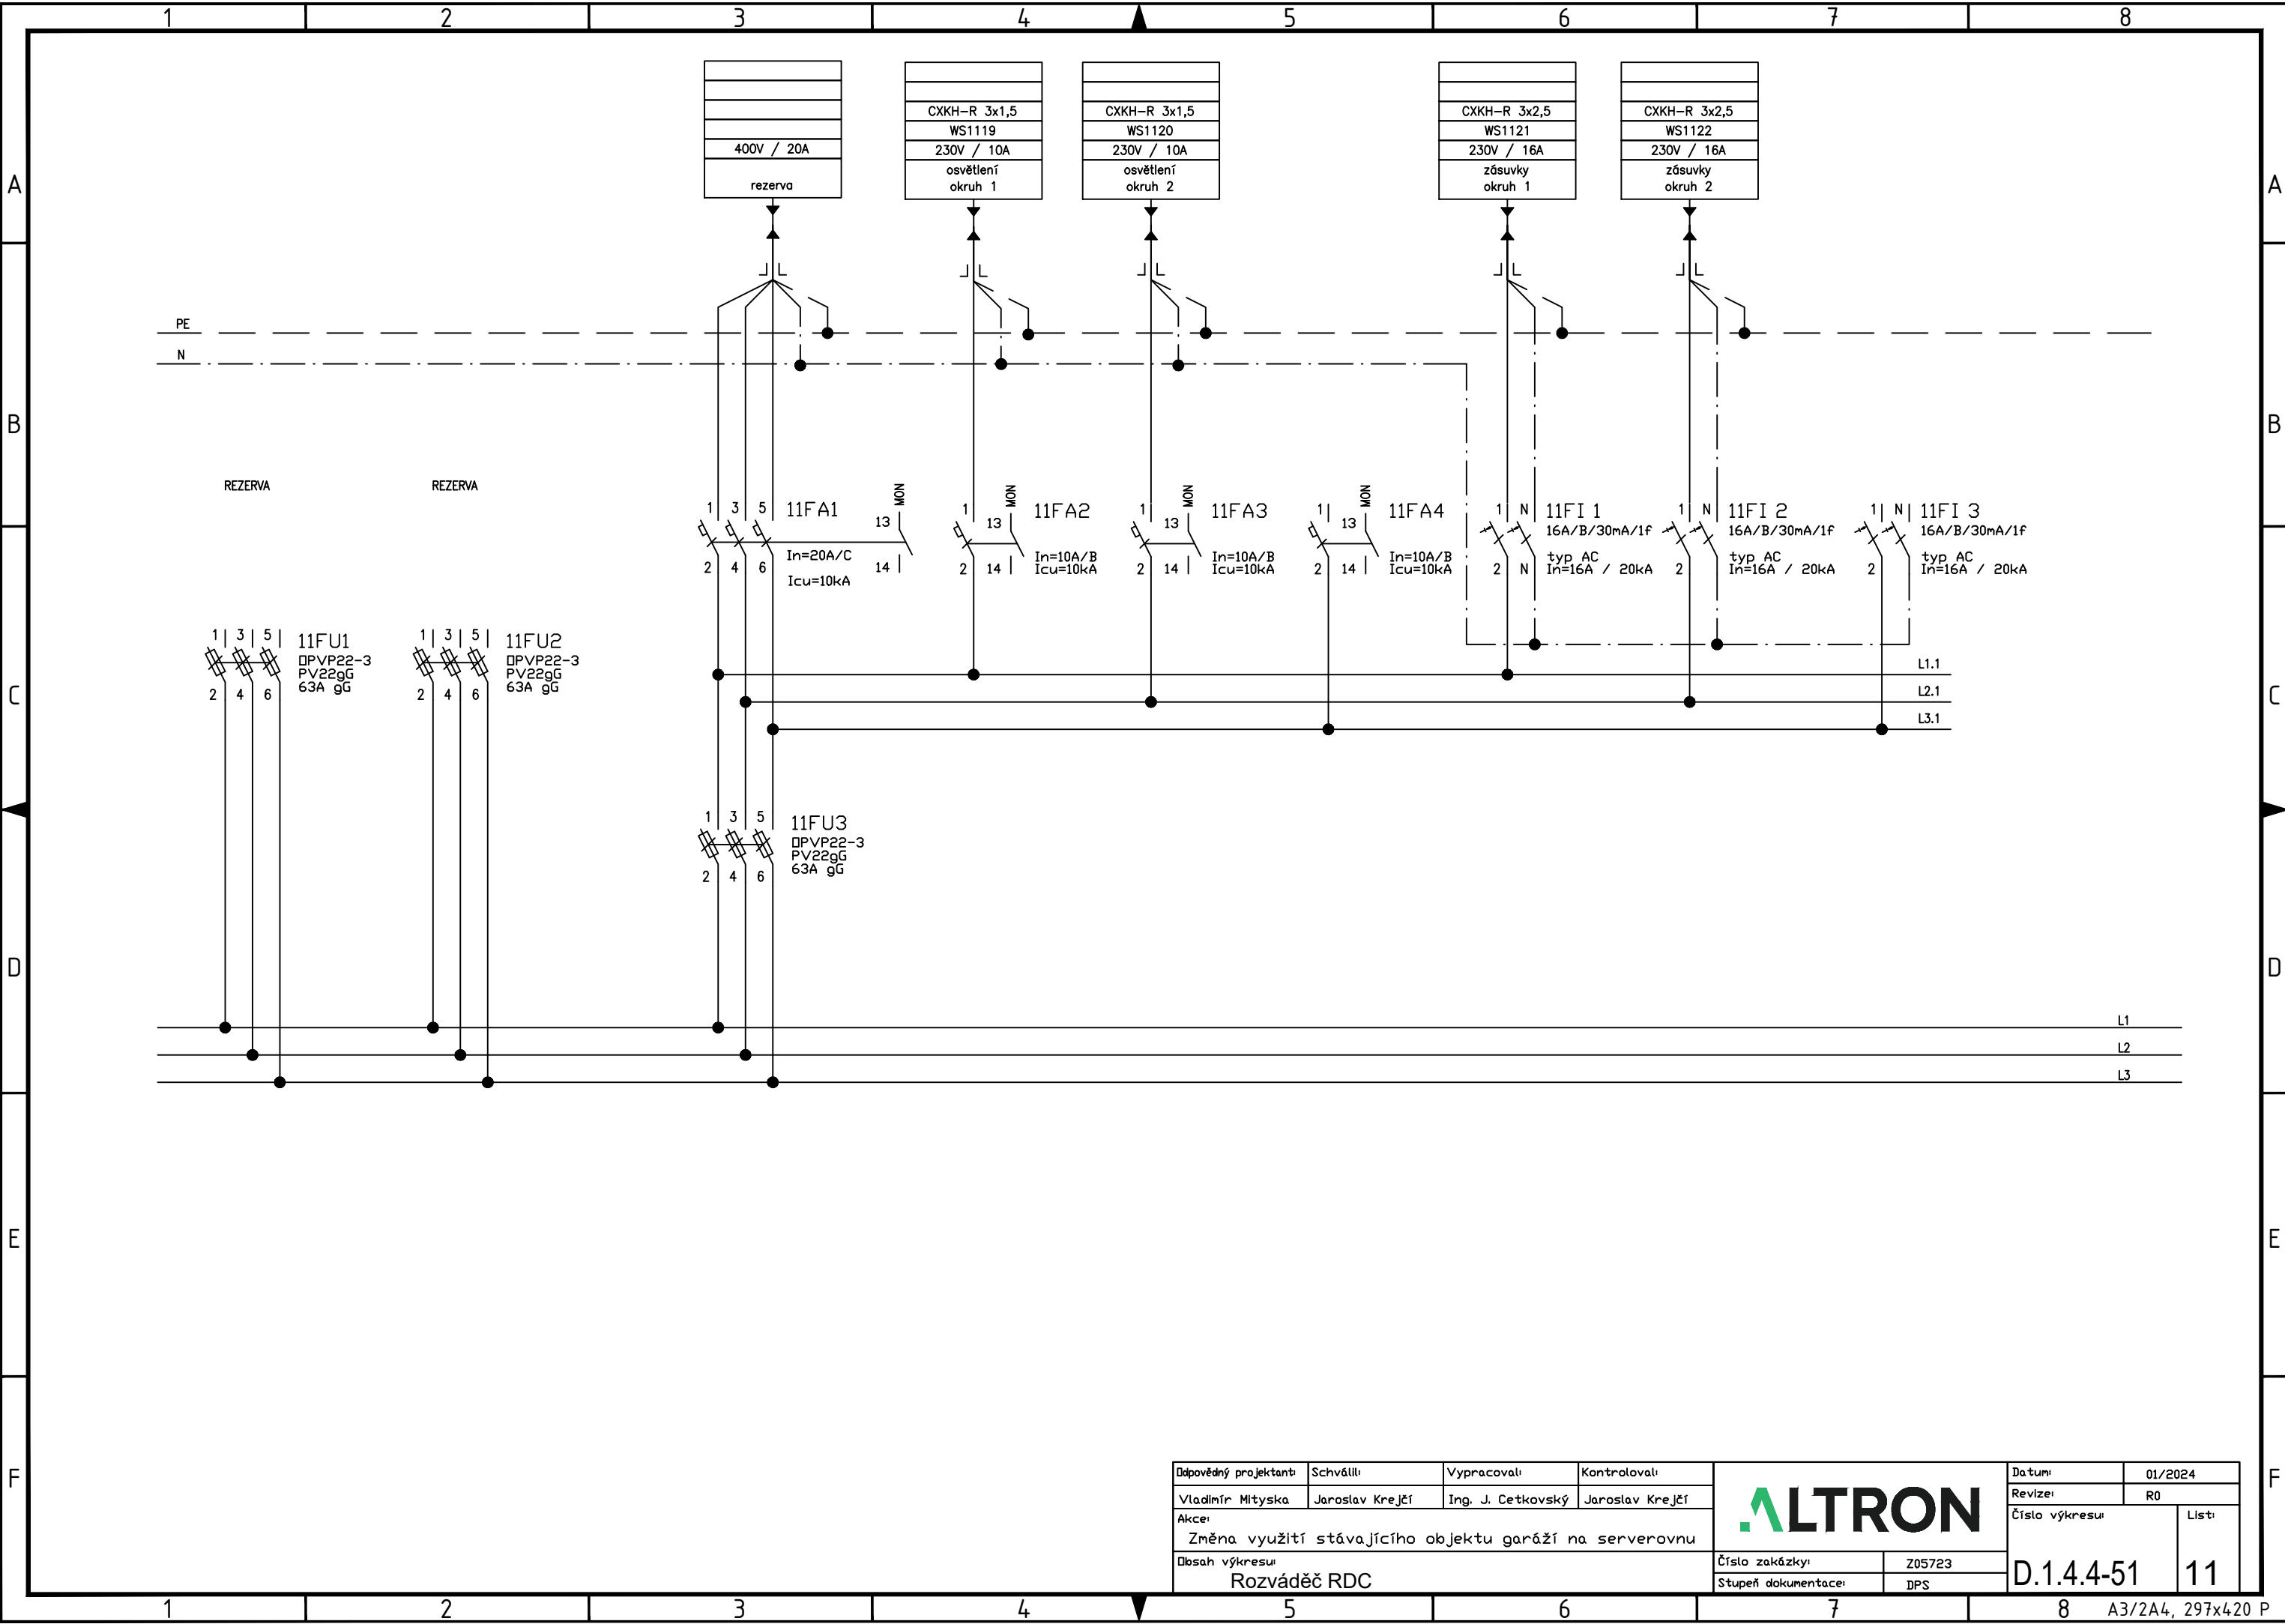

Dopovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:	<div></div>	Datum:	01/2024
Vladimír Mlýnska	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0
Akce:					Číslo výkresu:	Líst:
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu						
Obsah výkresu:					Číslo zakázky:	Z05723
Rozváděč RDC				Stupeň dokumentace:	DPS	
					D.1.4.4-51	11

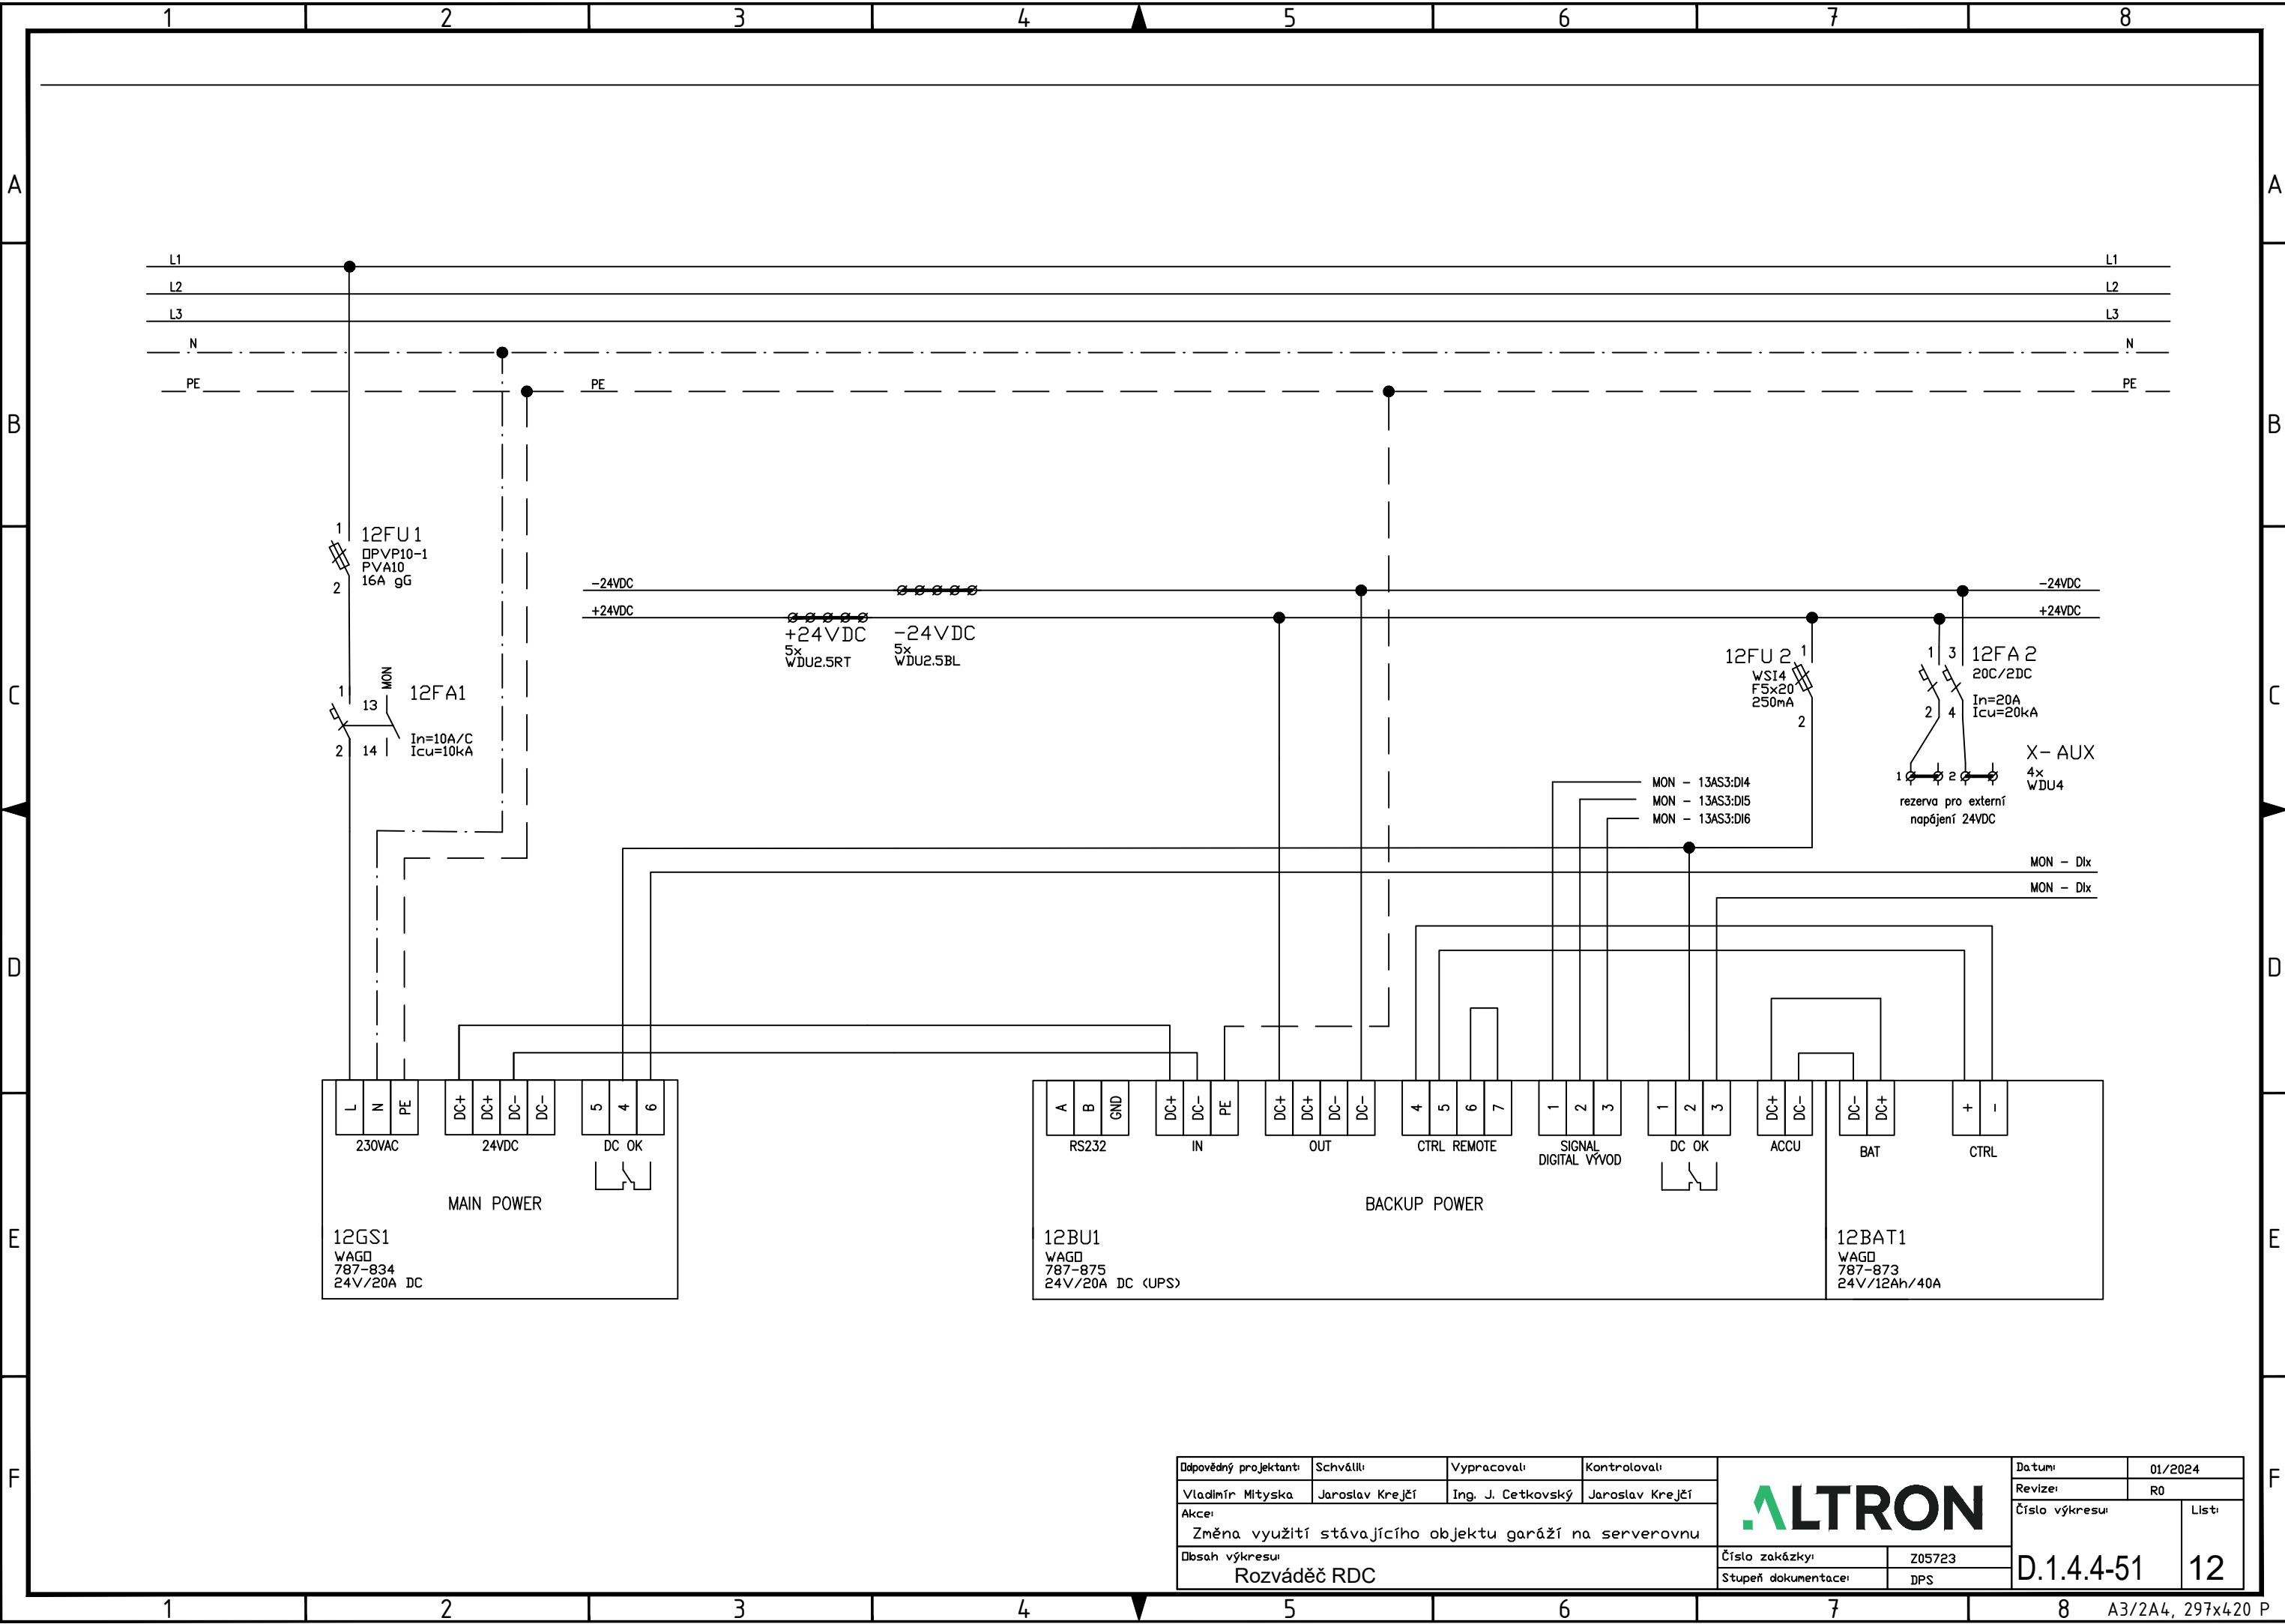

Dopovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:	<div></div>	Datum:	01/2024	
Vladimír Mityška	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0	
Akce:					Číslo výkresu:	List:	
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu							
Obsah výkresu:					Číslo zakázky:	Z05723	D.1.4.4-51
Rozváděč RDC				Stupeň dokumentace:	DPS		

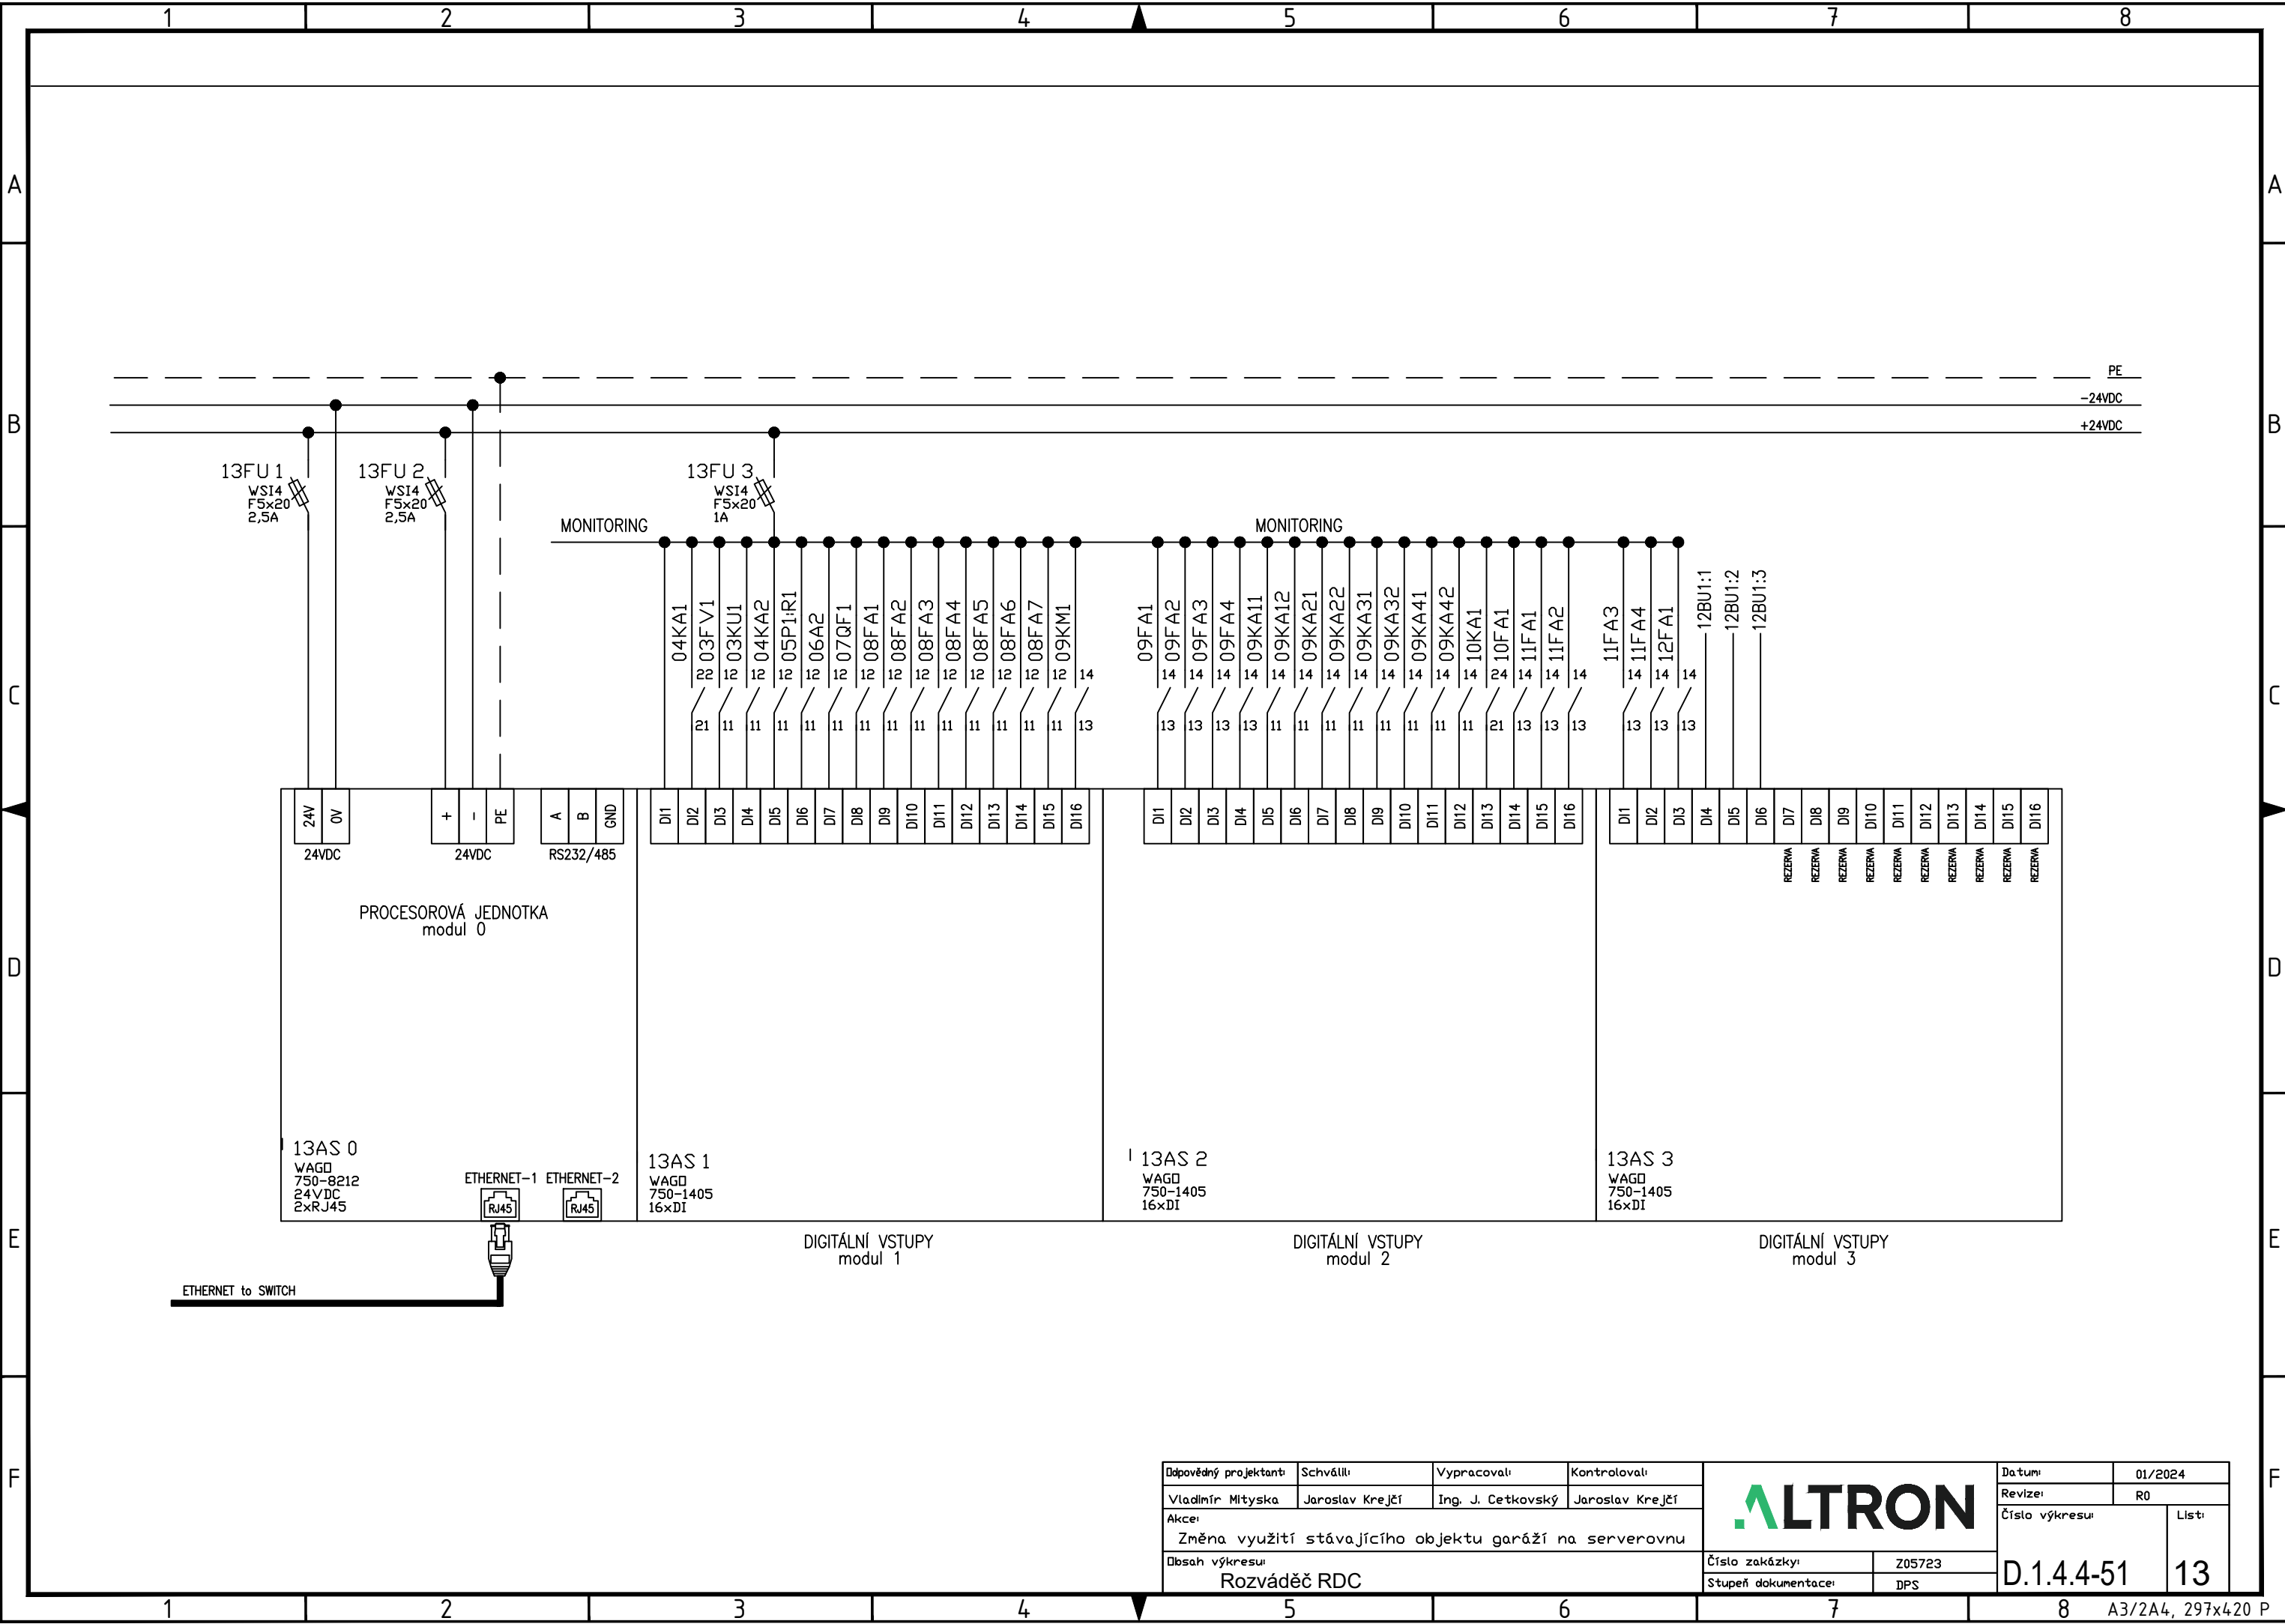


Dopovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Datum:	01/2024
Vladimír Mlýnský	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí	Revize:	R0
Akce:	Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu			Číslo výkresu:	13
Obsah výkresu:			Číslo zakázky:		Z05723
Rozváděč RDC			Stupeň dokumentace:		DPS



D.1.4.4-51

13

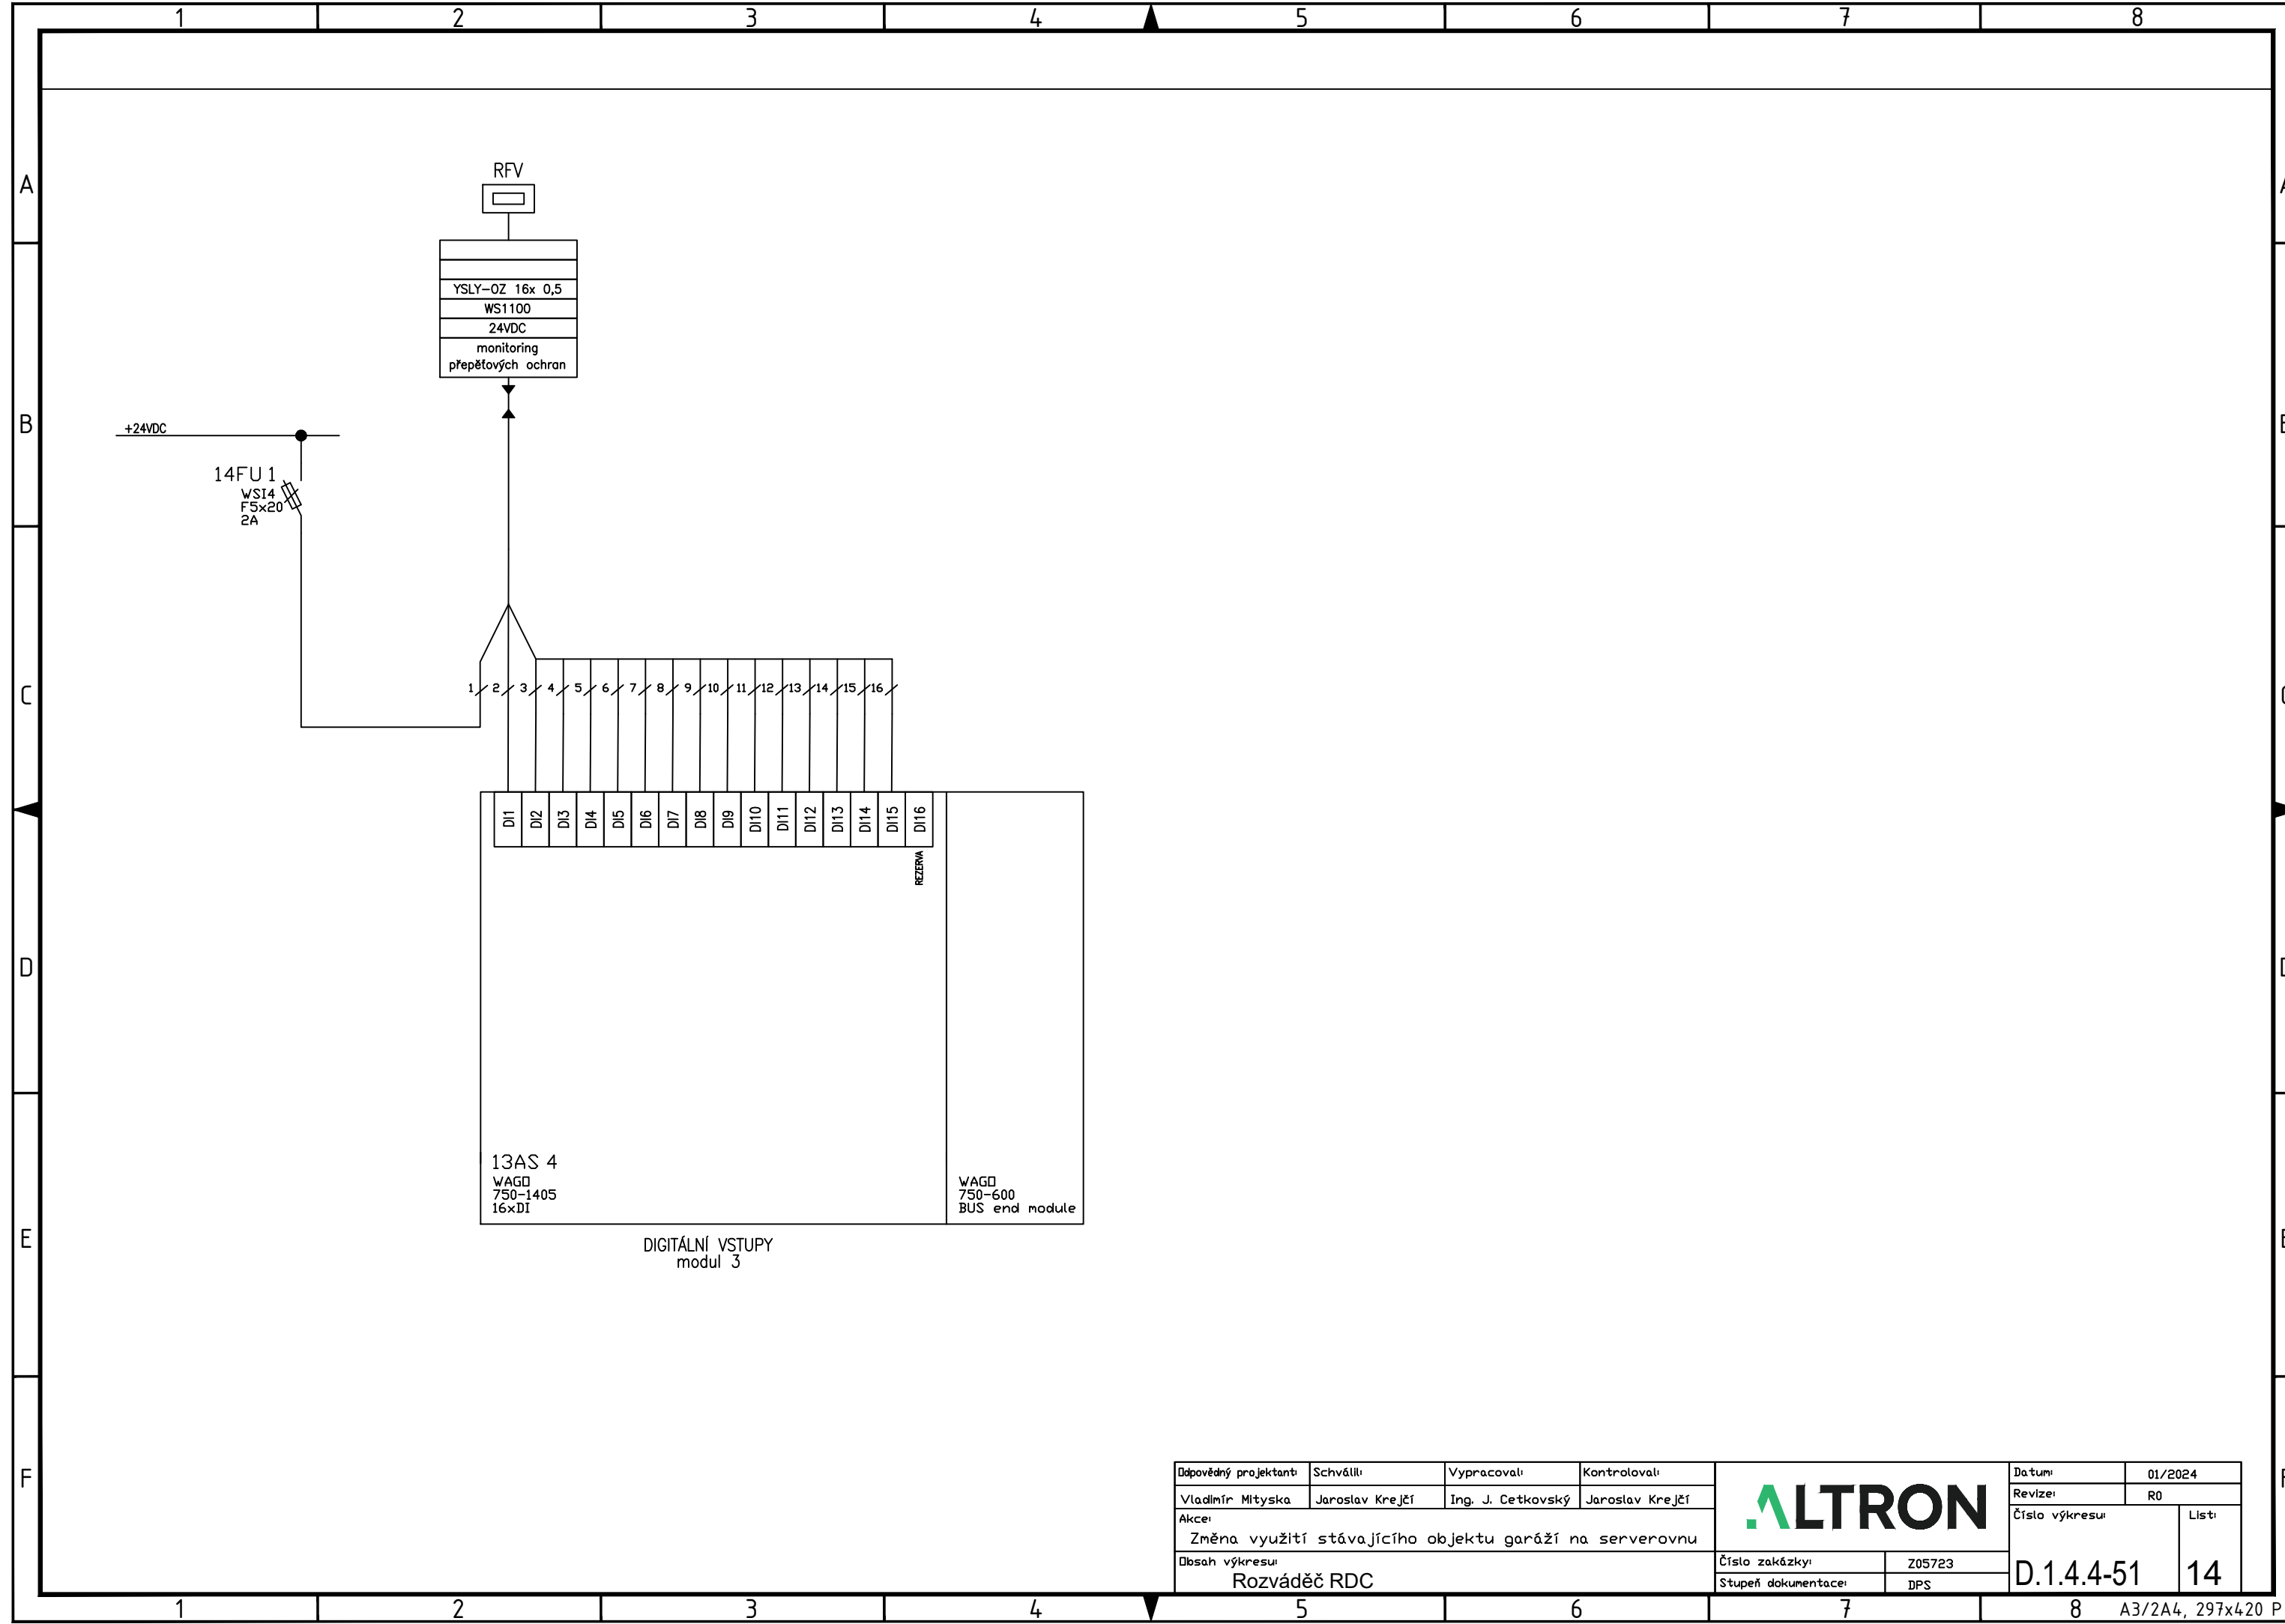

Dopovědný projektant:	Schválil:	Vypracoval:	Kontroloval:		Datum:	01/2024
Vladimír Mlýnský	Jaroslav Krejčí	Ing. J. Cetkovský	Jaroslav Krejčí		Revize:	R0
Akce:	Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu				Číslo výkresu:	List:
Obsah výkresu:	Rozváděč RDC					
					Číslo zakázky:	Z05723
				Stupeň dokumentace:	DPS	
					D.1.4.4-51	14