

SCHÉMATICKÝ ŘEZ (M 1:50)

STŘEŠNÍ PLAŠŤ


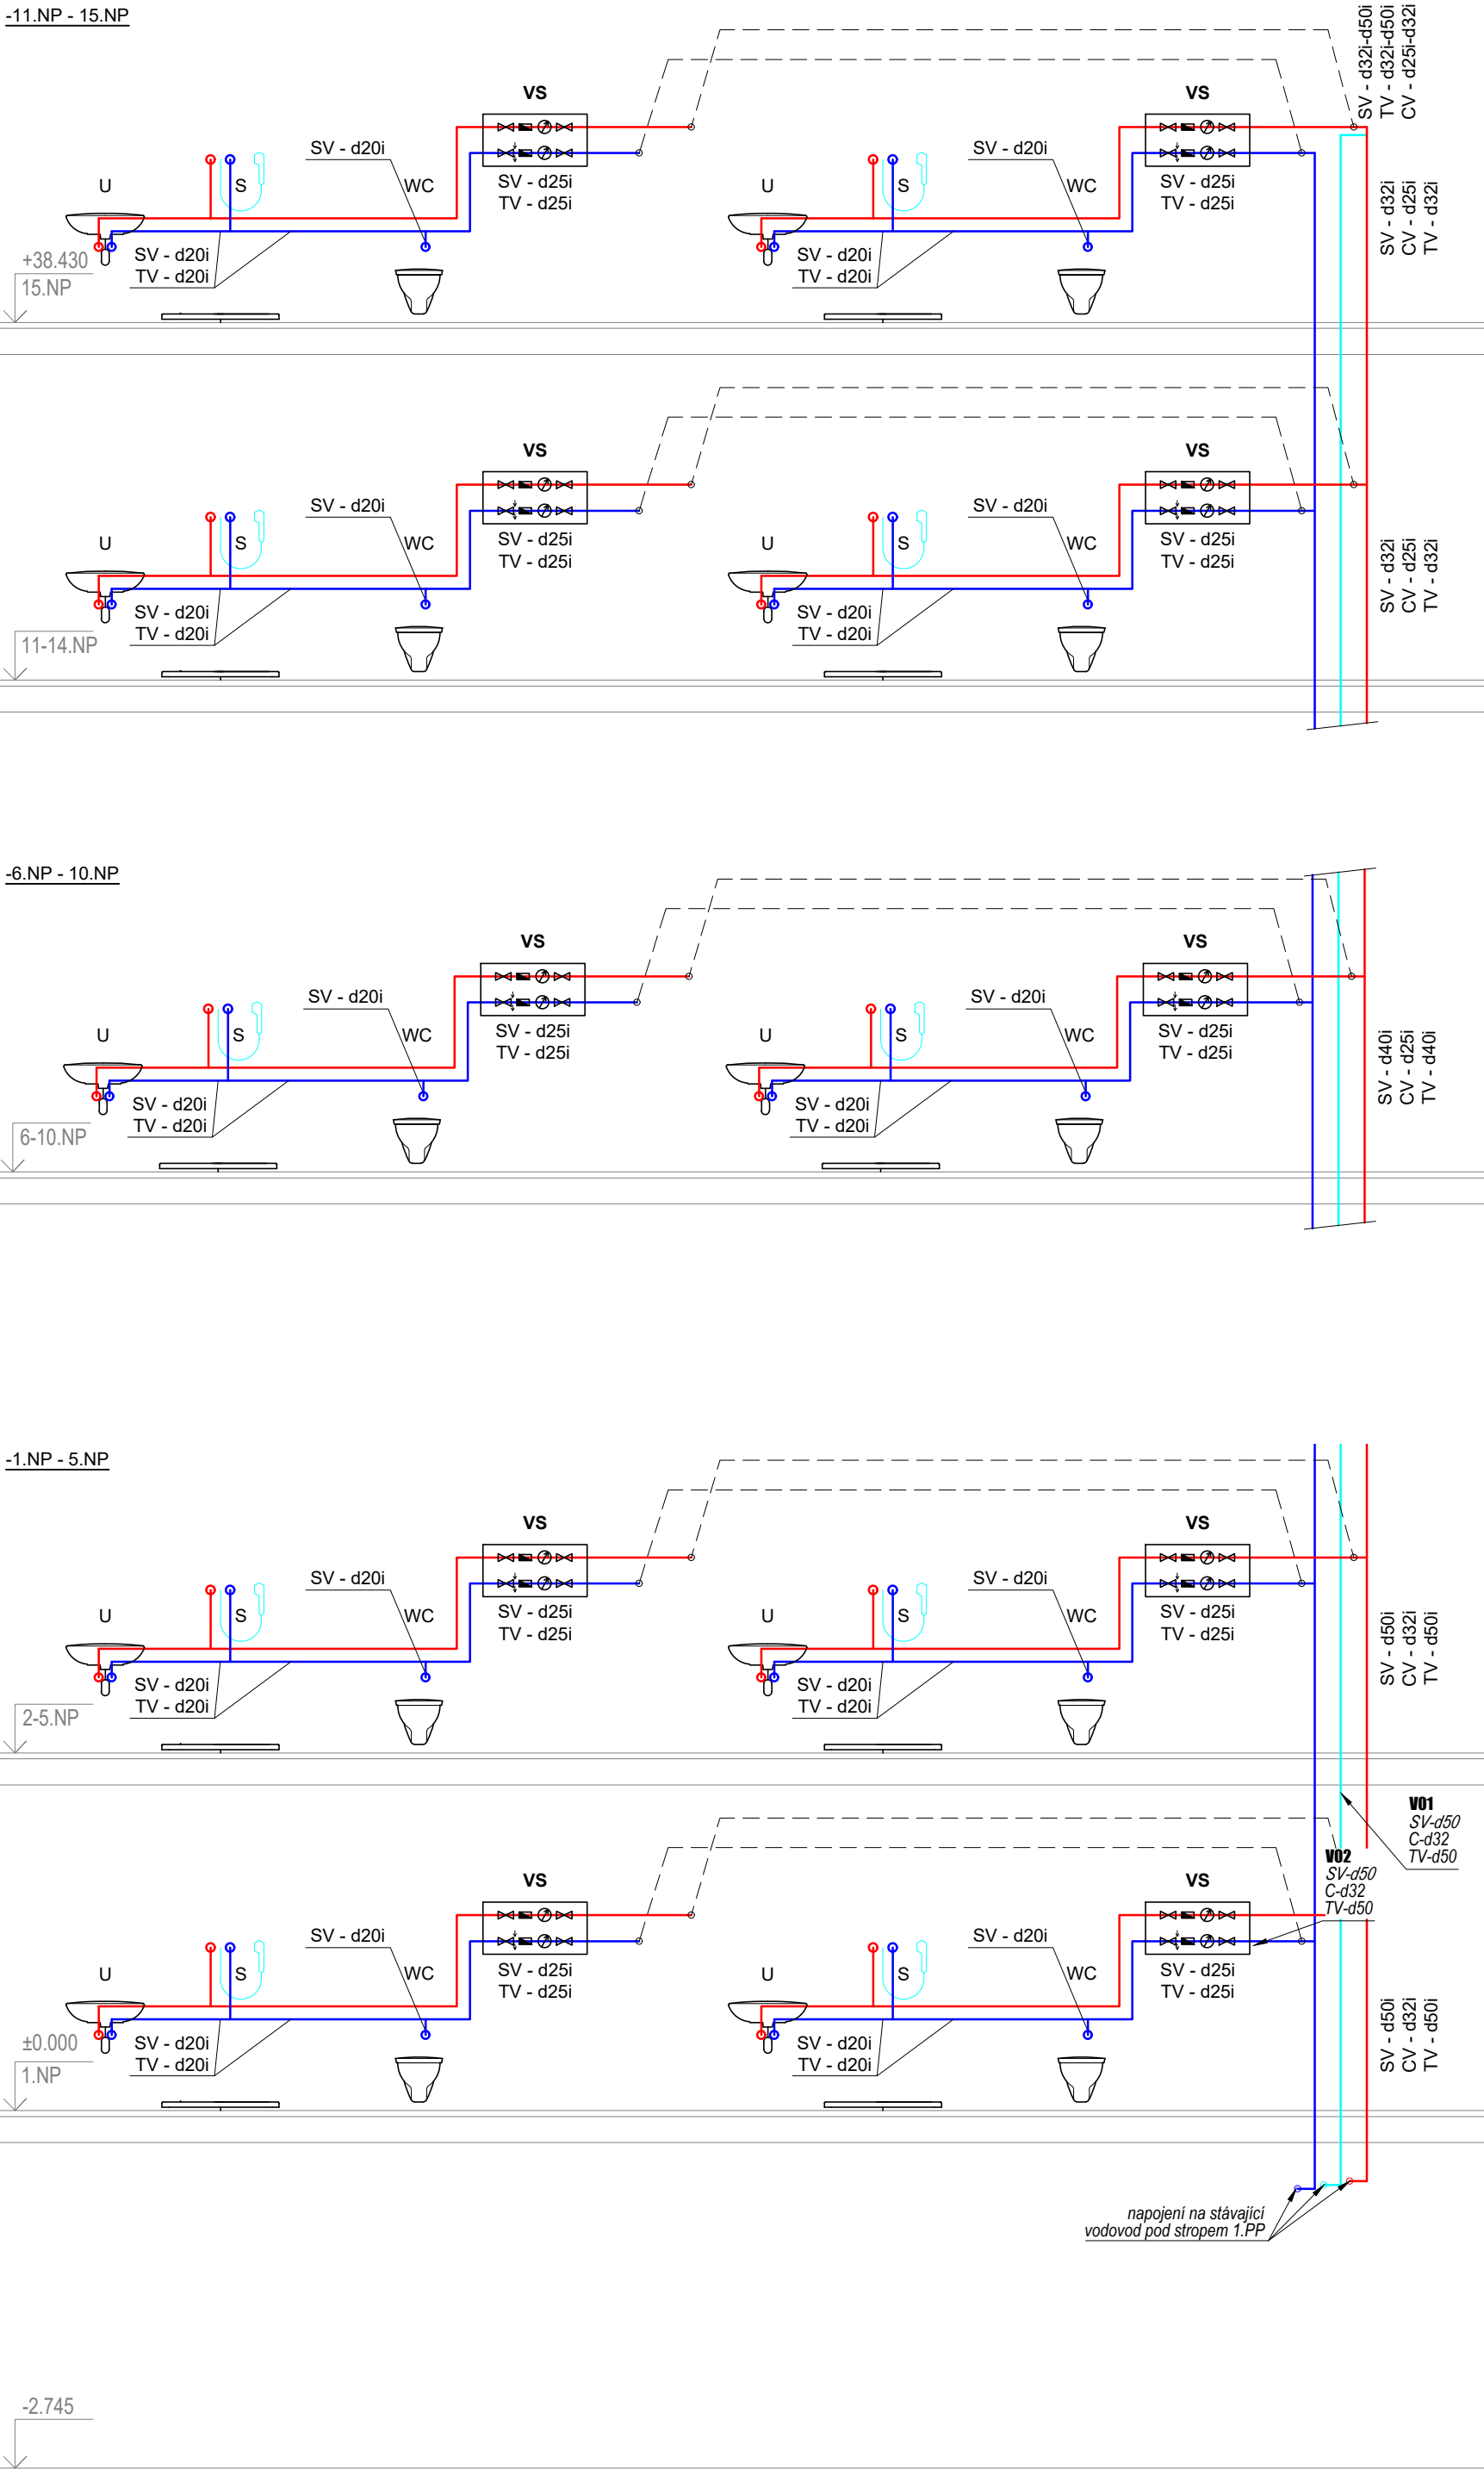


SCHÉMA PODRUŽNÉ
VODOMĚRNÉ SESTAVY:

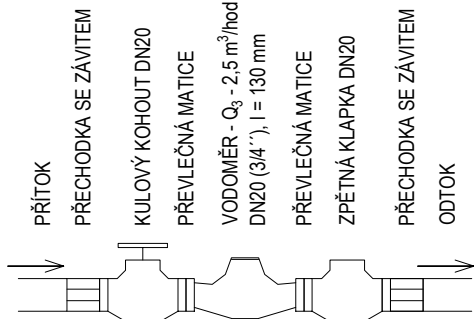

ROZMĚRY

POTRUBÍ - EVO PP-RCT

SV / TV / TV-C - 50	50x5,4 mm
SV / TV / TV-C - 40	40x4,5 mm
SV / TV / TV-C - 32	32x3,6 mm
SV / TV / TV-C - 25	25x2,8 mm
SV / TV / TV-C - 20	20x2,3 mm

MIN. TLOUŠŤKY IZOLACE:

ROZVODNÉ POTRUBÍ:
SV-50 - TLOUŠŤKA IZOLACE 13 mm
SV-40 - TLOUŠŤKA IZOLACE 13 mm
SV-32 - TLOUŠŤKA IZOLACE 13 mm
TV-40 - TLOUŠŤKA IZOLACE 30 mm
TV-32 - TLOUŠŤKA IZOLACE 25 mm
TV-25 - TLOUŠŤKA IZOLACE 20 mm
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
SV-20 - TLOUŠŤKA IZOLACE 4 mm
SV-25 - TLOUŠŤKA IZOLACE 4 mm
TV-20 - TLOUŠŤKA IZOLACE 10 mm
TV-25 - TLOUŠŤKA IZOLACE 10 mm

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	PŘÍP. BOD
ZKRATKA	NÁZEV
U	UMYVADLO DN50
S	SPRCHA DN50
WC	KLOZET DN110

LEGENDA ČAR:

VODOVOD:

	VODOVOD - STUDENÁ VODA
	VODOVOD - TEPLÁ VODA
	VODOVOD - CÍRKULACE
	VODOVOD - STÁVAJÍCÍ

OBEČNÉ:

	STAVEBNÍ PODKLAD
	POTRUBÍ POD STROPEM
	POTRUBÍ V ZEMI

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

studioDD

studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA
BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I

pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ
INSTALACE

ČÁST:

VÝKRES: SCHÉMATICKÝ ŘEZ - VODOVOD

Č.PŘÍLOHY:

D.1.4.b. 05

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR:

Universita Karlova, Koleje a Menzy
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:
Ing. Tomáš Edlman

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:
Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: prosinec 2023 ZAKÁZKA: 2023-487