

- TATO DOKUMENTACE JE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT A UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY KOORDINOVAT S DOTČENÝMI PROFESEMI (VZT, ÚT, ZTI, ELEKTRO, APOD.) A S PLATNOU ČSN  
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ).
- POZICI PROSTUPŮ KONZULTOVAT PŘED PROVEDENÍM S PROJEKTANTEM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU DETAILNÍHO ŘEŠENÍ

±0,000 = ..... (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

**studioDD**

studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2  
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz  
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

**UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA  
BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I**

pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

**SILNOPROUDÁ  
ELEKTROINSTALACE**

ČÁST:

**ROZVADĚČ "B"**

VÝKRES:

**D.1.4.d.09**

Č.PŘÍLOHY:

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:

Universita Karlova, Koleje a Menzy  
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:

Jiří Flosman

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Jiří Flosman

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

**A4/1:N**

DATUM:

prosinec 2023

ZAKÁZKA:

2023-487

ROZVADĚČ RB

DRUH ROZVÁDĚČE

NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE  
Rozvodnice nástěnná, IP40, 1–řadá, 18 mod., plná dvířka

KRYTÍ

: IP30

PŘÍVOD

: ZESPODA

VÝVODY

: NAHORU

NAPÁJECÍ SÍŤ:

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010).Zadavatel umožňuje nabídnout

rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ). :

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

3PEN,50Hz 400/ 230V, TN–C–S

(viz.odst.415.2)

ZVÝŠENÁ:

DOPLNKOVÁ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ).


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

- 0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
- 4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE:			Investor:			Listů: 4							
Kontroloval: Jiří Flosman						Obsah:										
Datum : 01/2024			Universita Karlova, Koleje a Menzy Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčkova 5 162 08 Praha 6			Rozvaděč RB						List: 3				

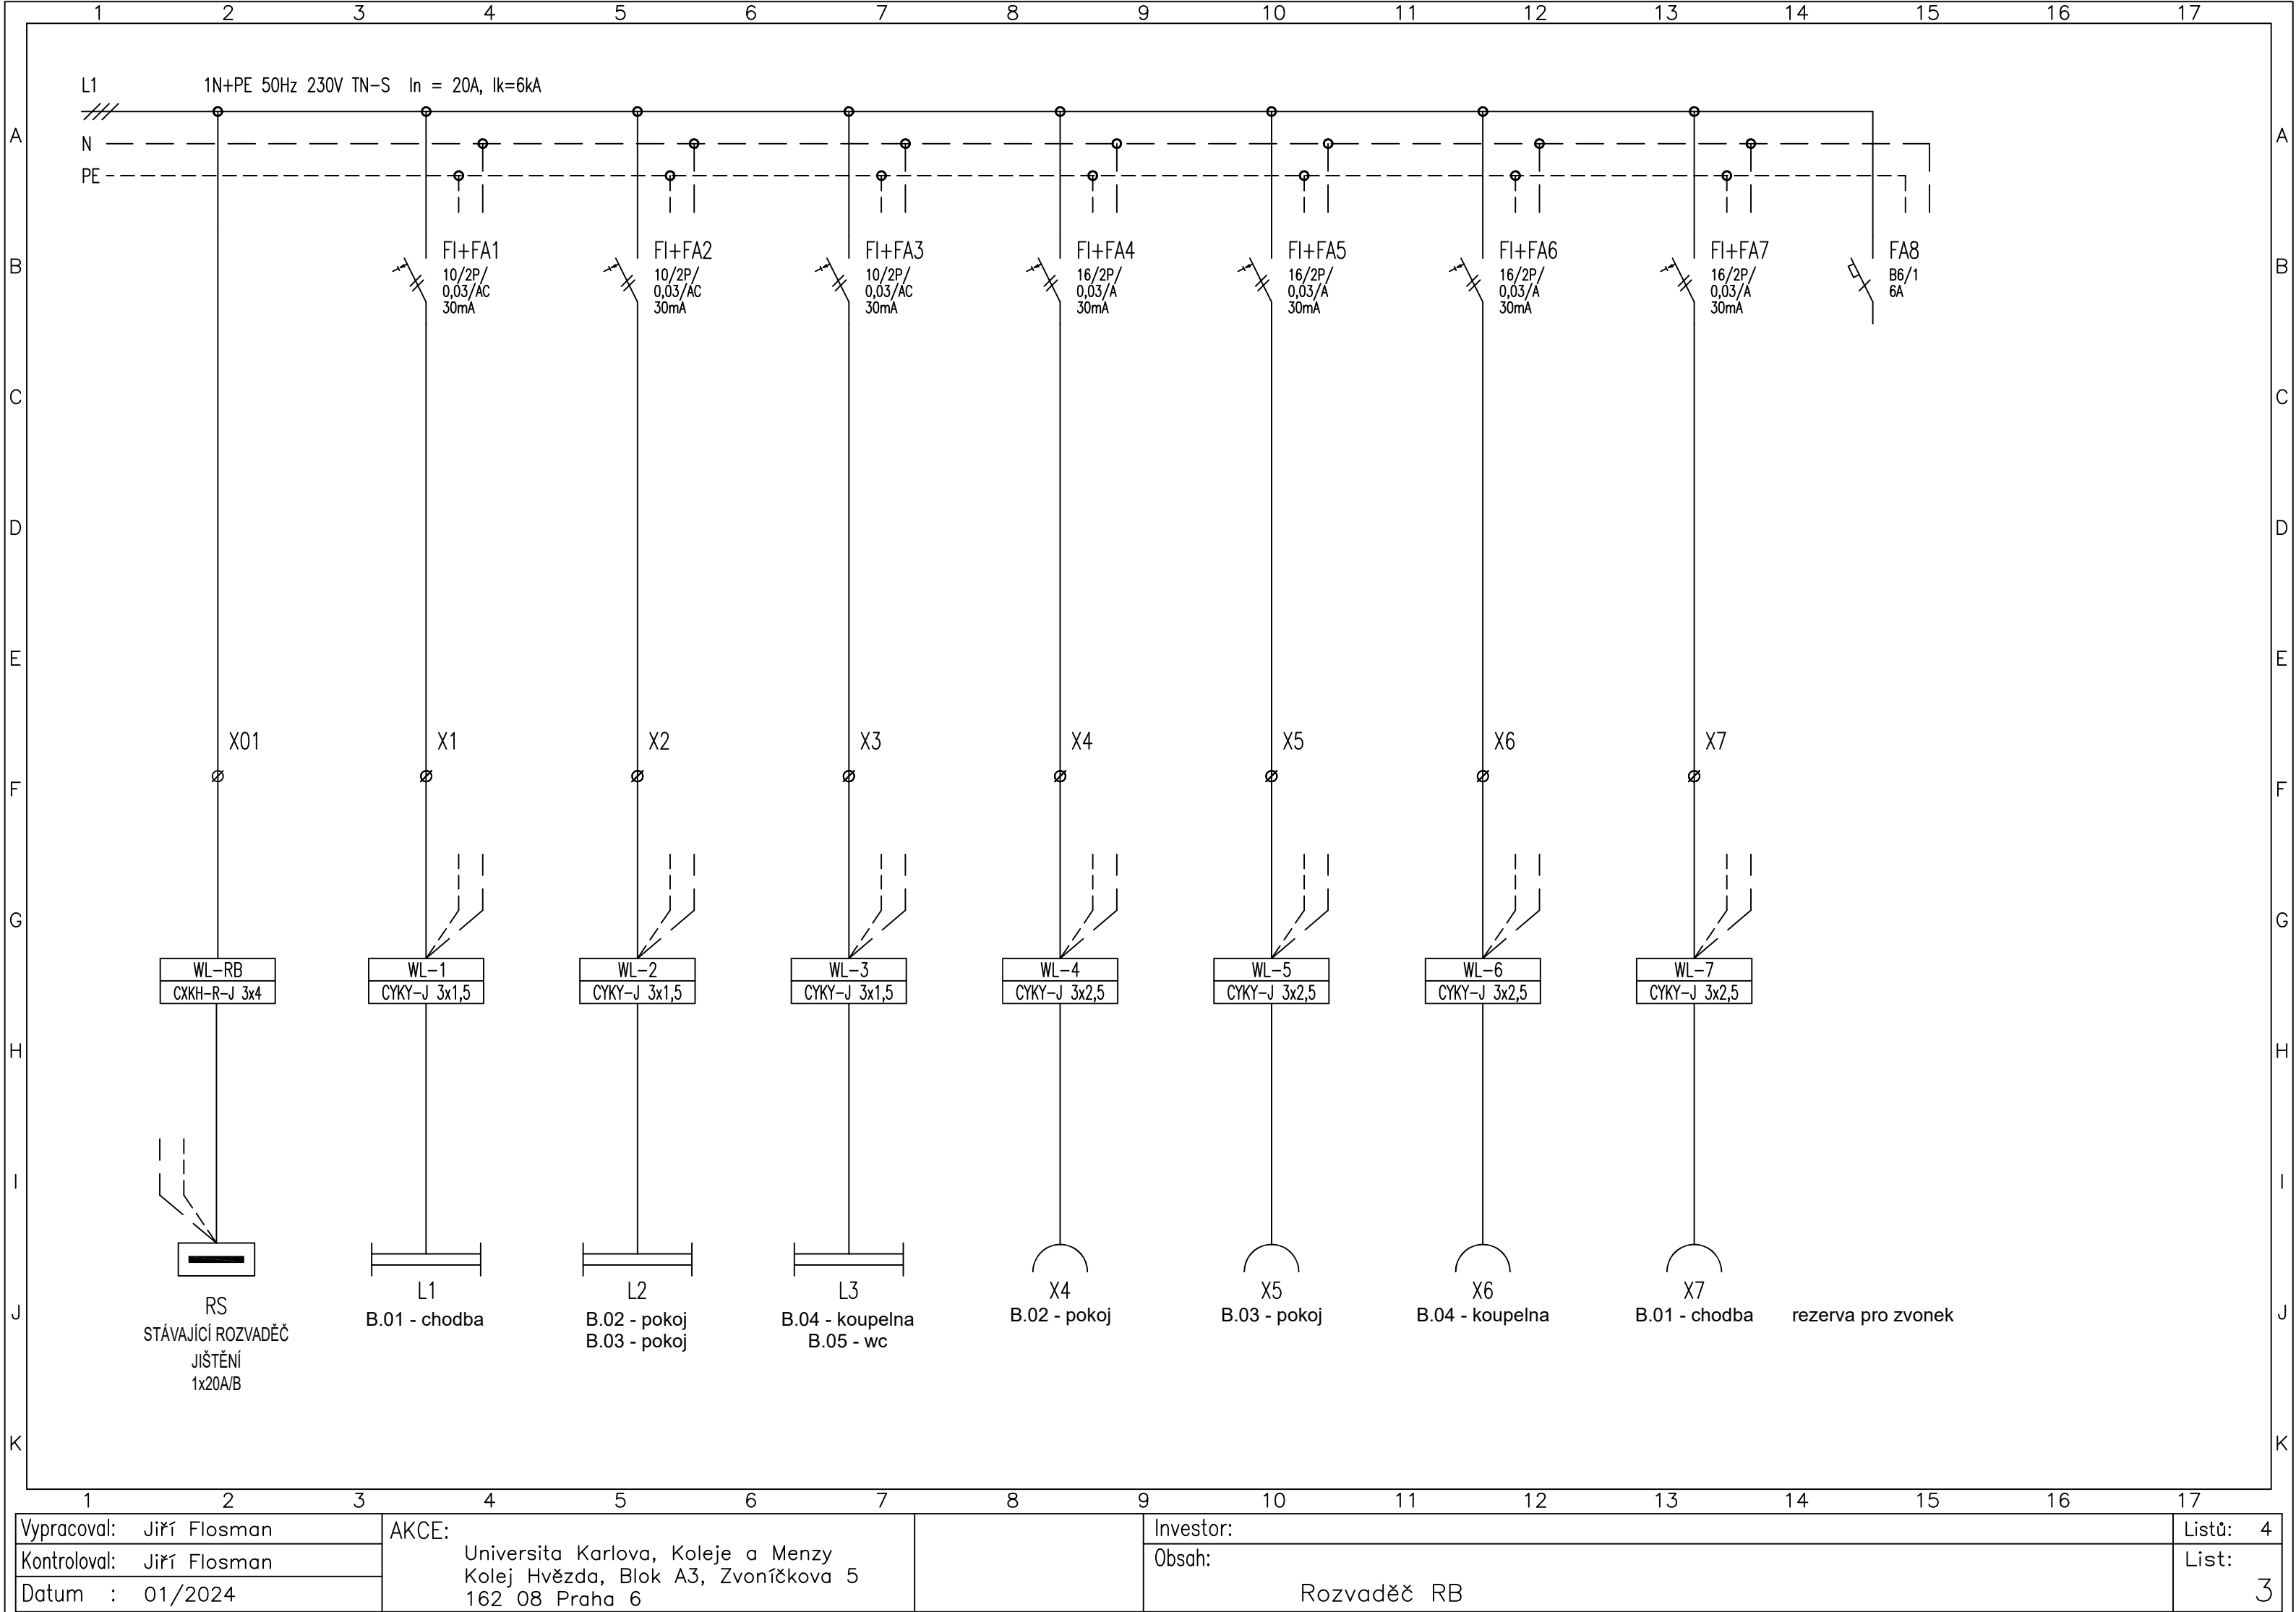

ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ A SPÍNÁNÍ CENTRÁLNÍHO VENTILÁTORU V ROZVADĚČI PRO VZT V 15.NP  
PLATÍ PRO 1 VENTILÁTOR

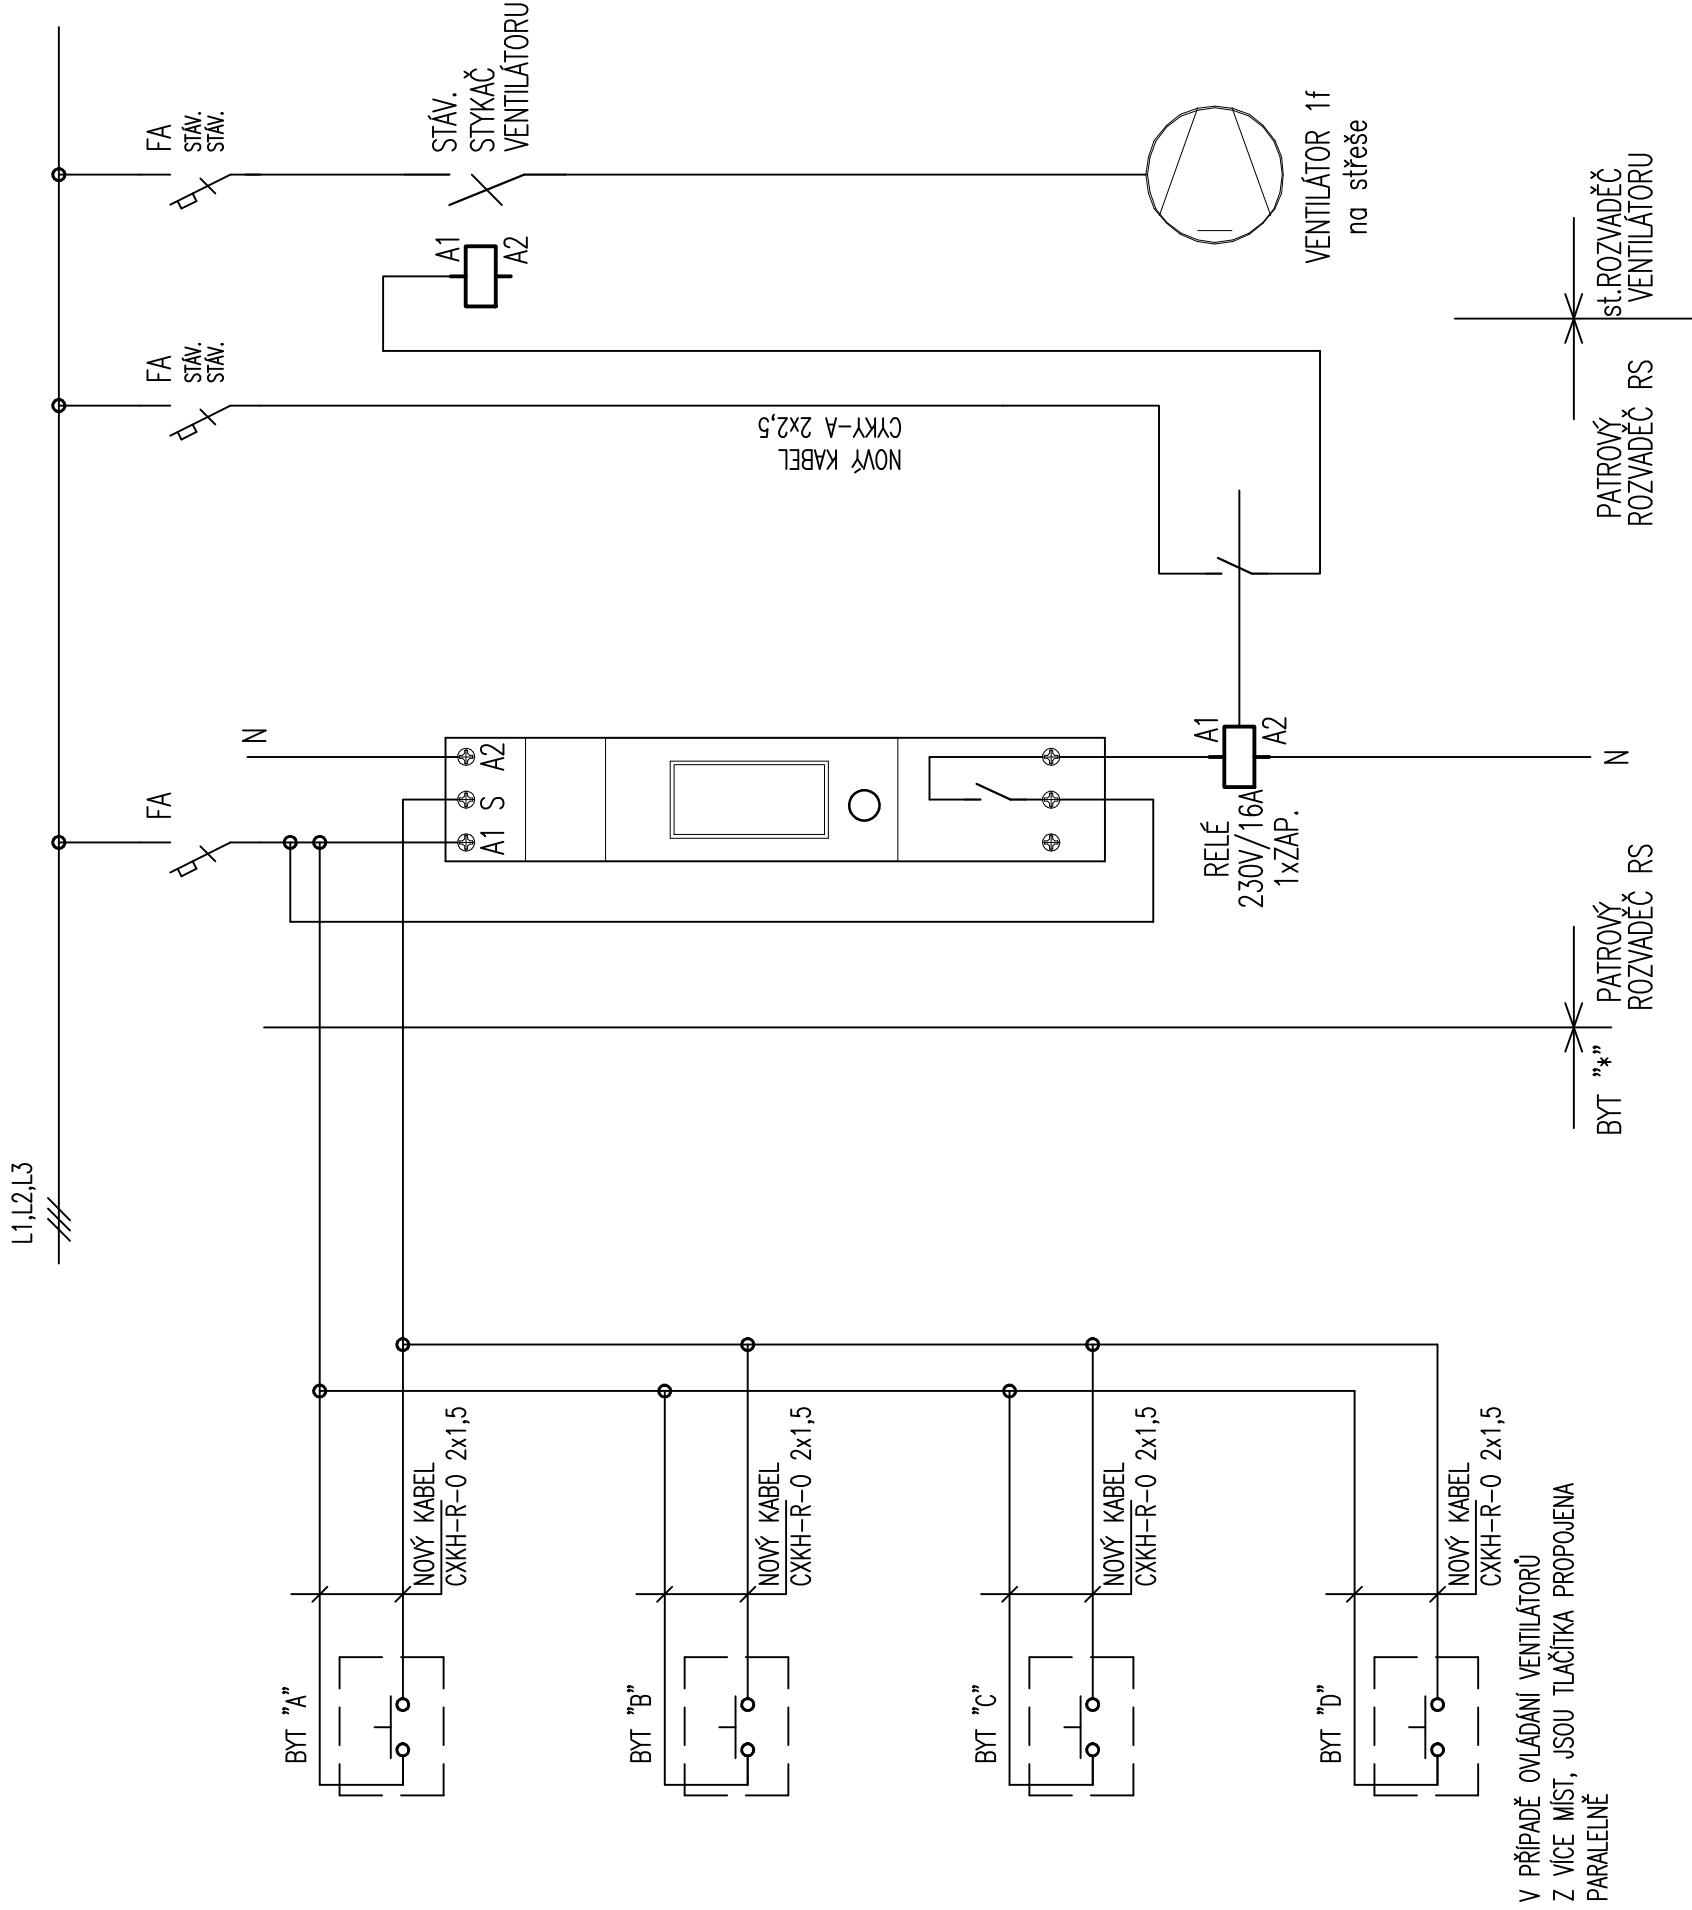

Vypracoval:	Jiří Flosman	AKCE:	Investor:
Kontroloval:	Jiří Flosman		
Datum :	01/2024		

Universita Karlova, Koleje a Menzy  
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčkova 5  
162 08 Praha 6

Obsah:

Rozvaděč RB

Listů:	4
List:	3