

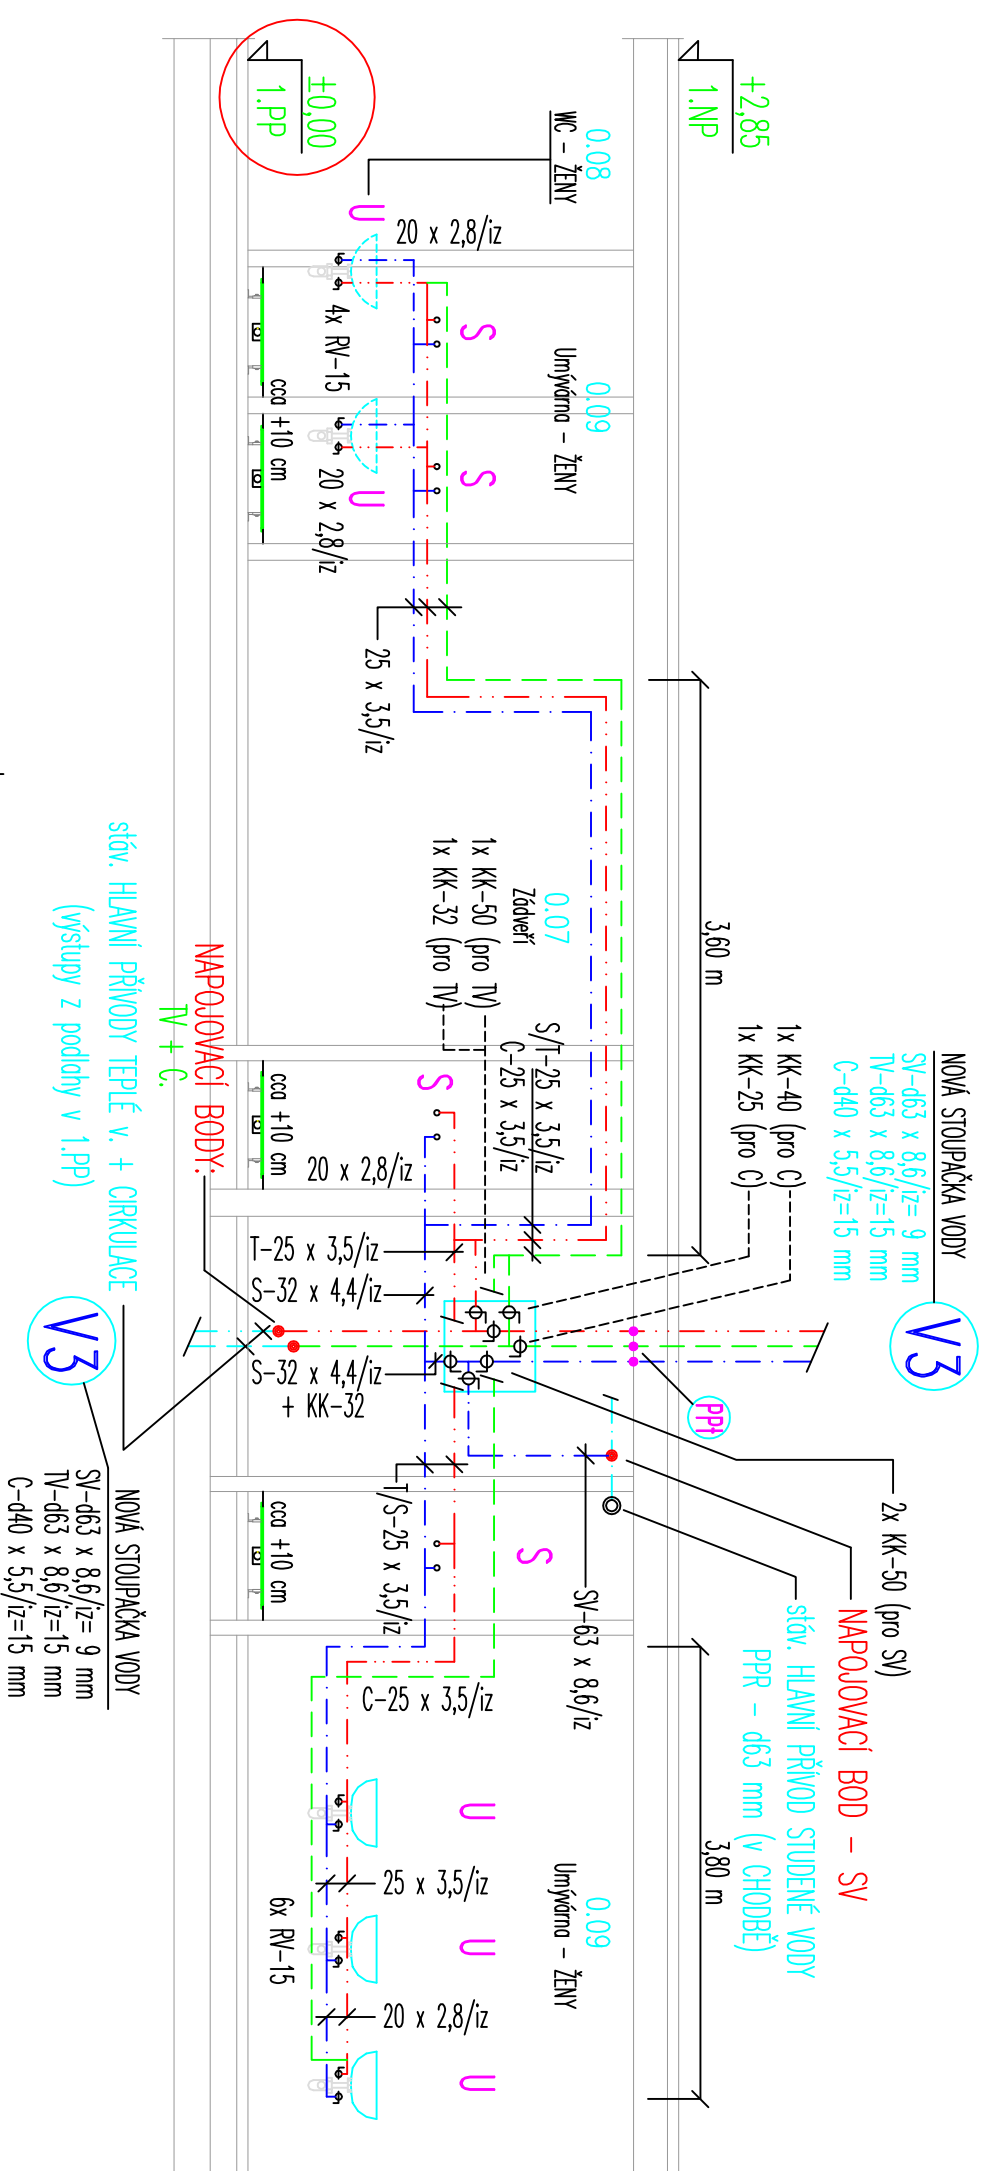
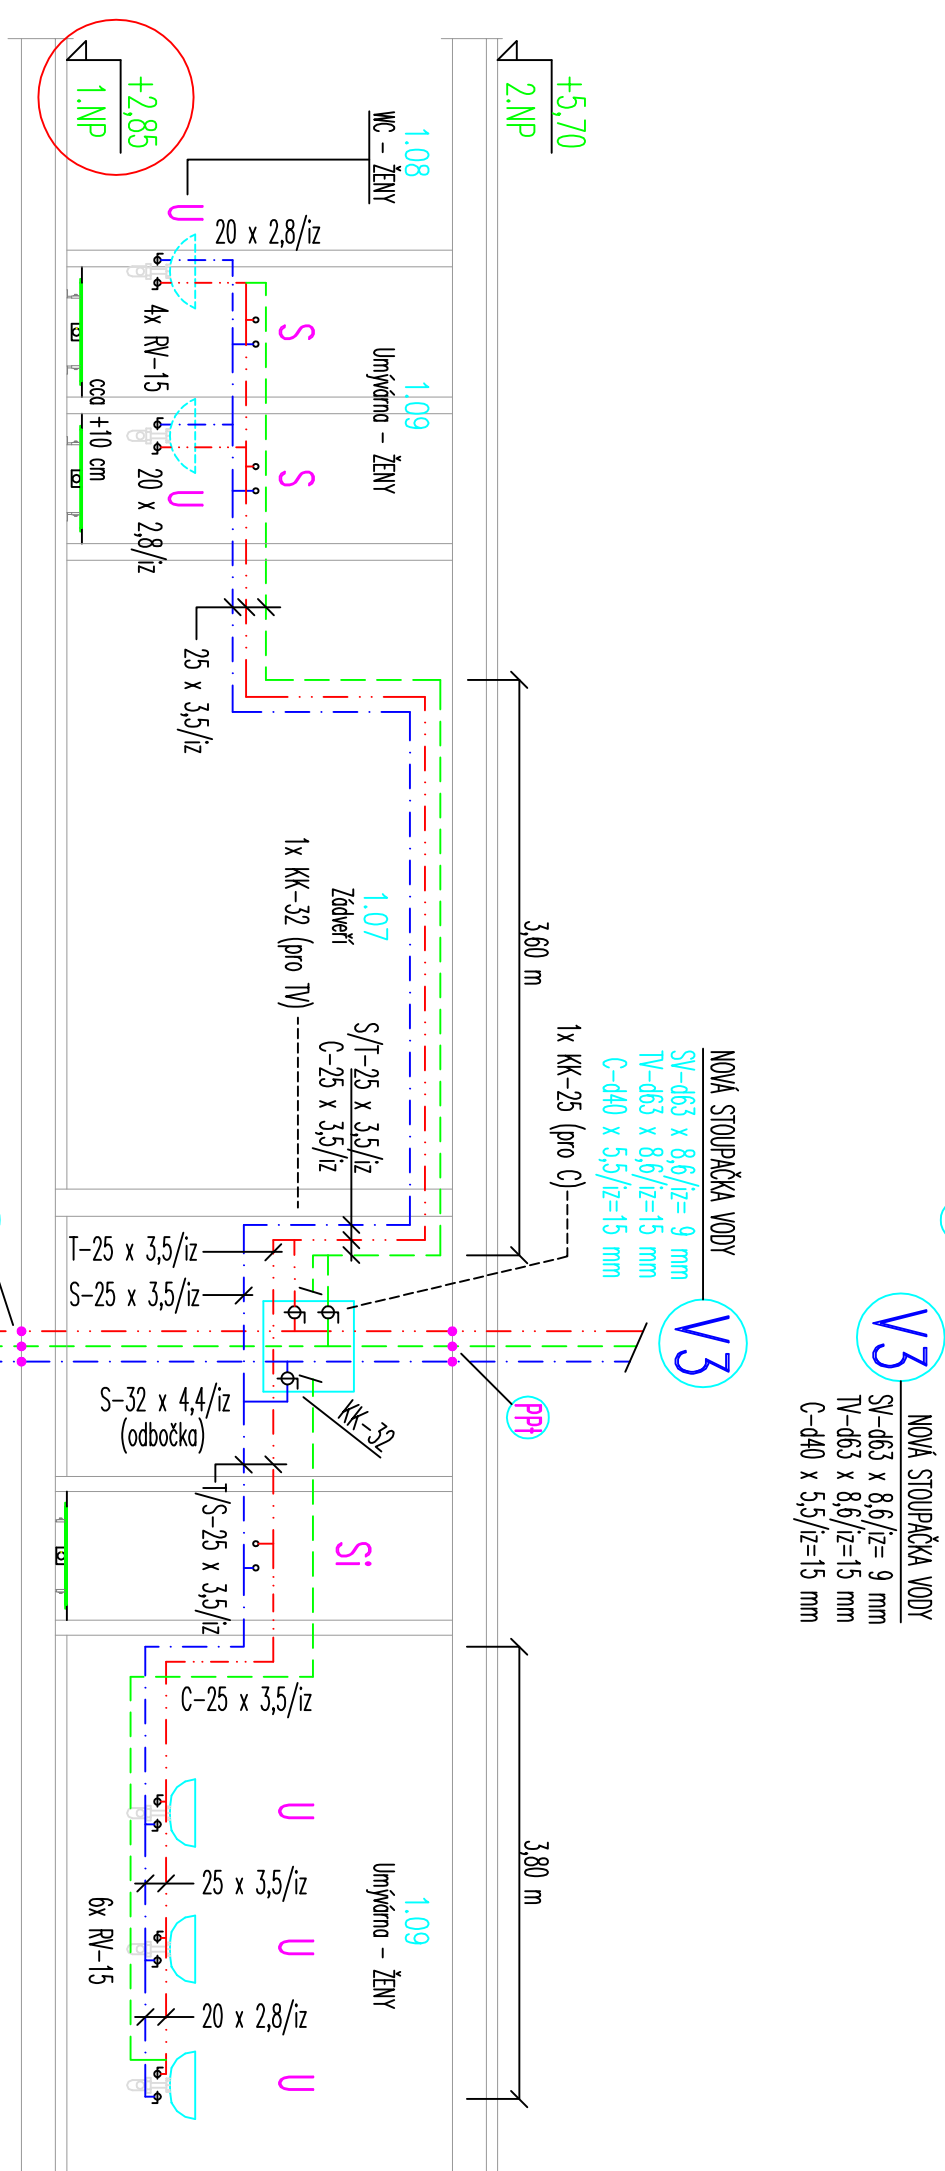


DALŠÍ PODLAŽÍ 3.NP – 7.NP JSOU SHODNÁ S 1.PP

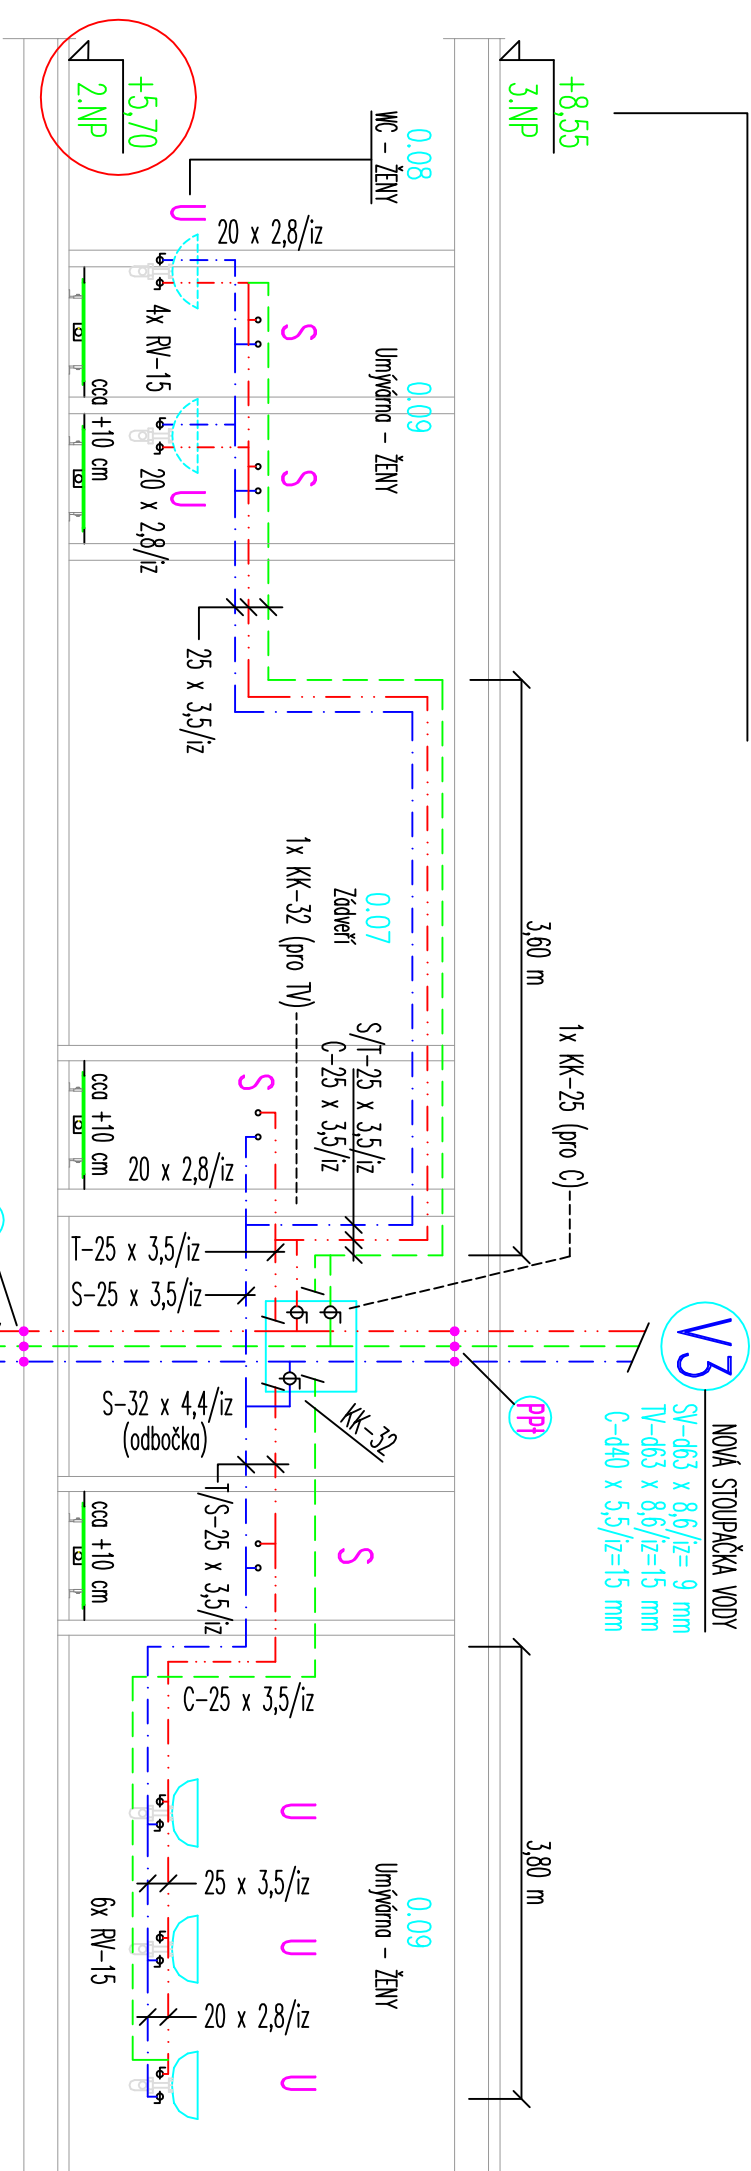

ZMĚNY PROFILŮ POTRUBÍ V HORNÍCH PODLAŽÍCH:

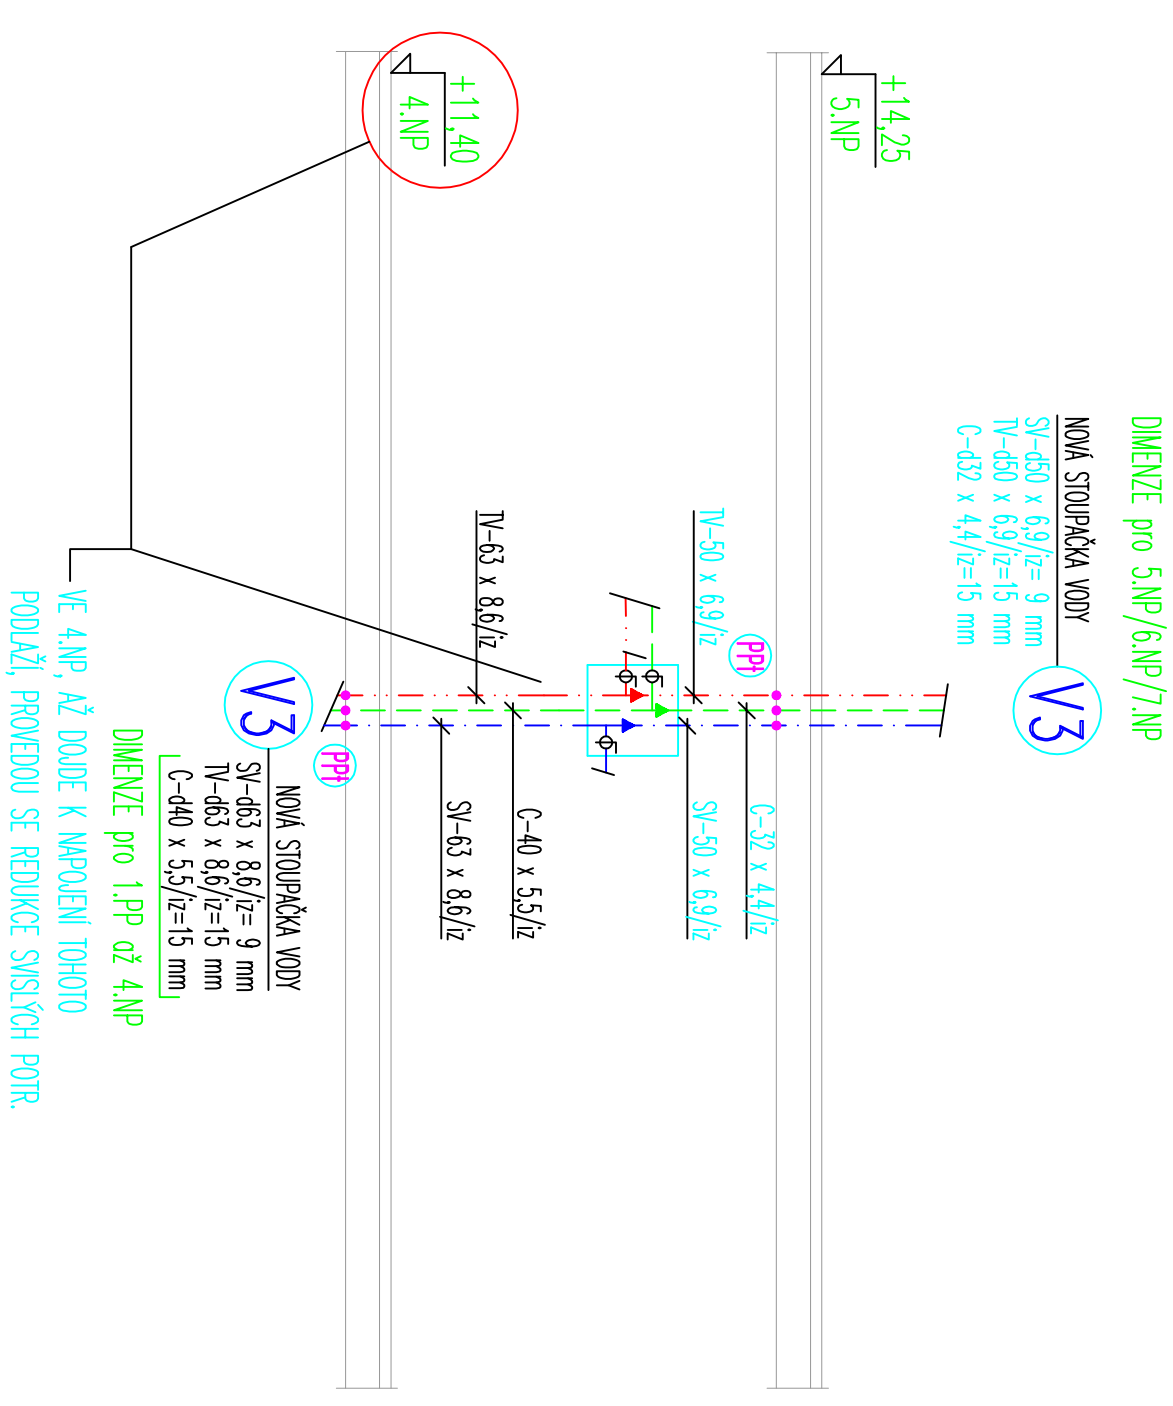

Legenda / poznámky:

PROVEDENÍ – POKLÁDKA, MONTÁŽ A ULOŽENÍ PLAST. POTRUBÍ
PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY NA DANÝ TYP MATERIÁLU
DLE MONTÁŽNÍ SMĚRNICE VÝROBE POTRUBÍ.

DIMENZOVANO NA POLYPROPYLEN. POTR. 4.generace, tlak řada PN 20/SN3,2

TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝMI NÁLEPKY
(nutno dodržet vyhl. MPO č. 193/2007 Sb.)

PROSTUPY POTRUBÍ PŘES ODDĚLENÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPARĚNÝ
TYPYM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM
(tj. certifikovaným systémem prokmem od specializované firmy)

Legenda POŽÁRNÍCH prostupů:

• **PP1** PROSTUP POŽÁRNÍMI ÚSEKY OŠTŘEN SYSTÉMOVÝM TMELEM (i. e. certifikovaný systémový prvek od specializované firmy)

D.1.4.3-ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

ZPRACOVATEL: PD:	
Jiří ŠINDELĚŘ Nerudova 887/26, Hr. Králové 2 IČ: 129 77 861, ČKAIT: 0601781	
PROJEKT:	
UK Kam - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích Kolej Na Kotli, HK	
INVESTOR:	
UNIVERZITA KARLOVA, Kolej a Mězky Zvonická 1927/25, 162 08 Praha 6	
MÍSTO STAVBY:	
K.Ú. Hr. Králové, Na Kotli 1148 (št.č. 1340)	
VÝKRES:	
ŘEZ VODOVODU: stoupačka V3	
Datum:	Paré:
11/2023	
Stupeň: DPS	
C. zok: 36/2023	
C. výřk.: D.1.4.3-7	Měřiko: 1 : 50