


# RKx – rozvaděč kuchyněk /Rozvaděč zapuštěný min. 24M/

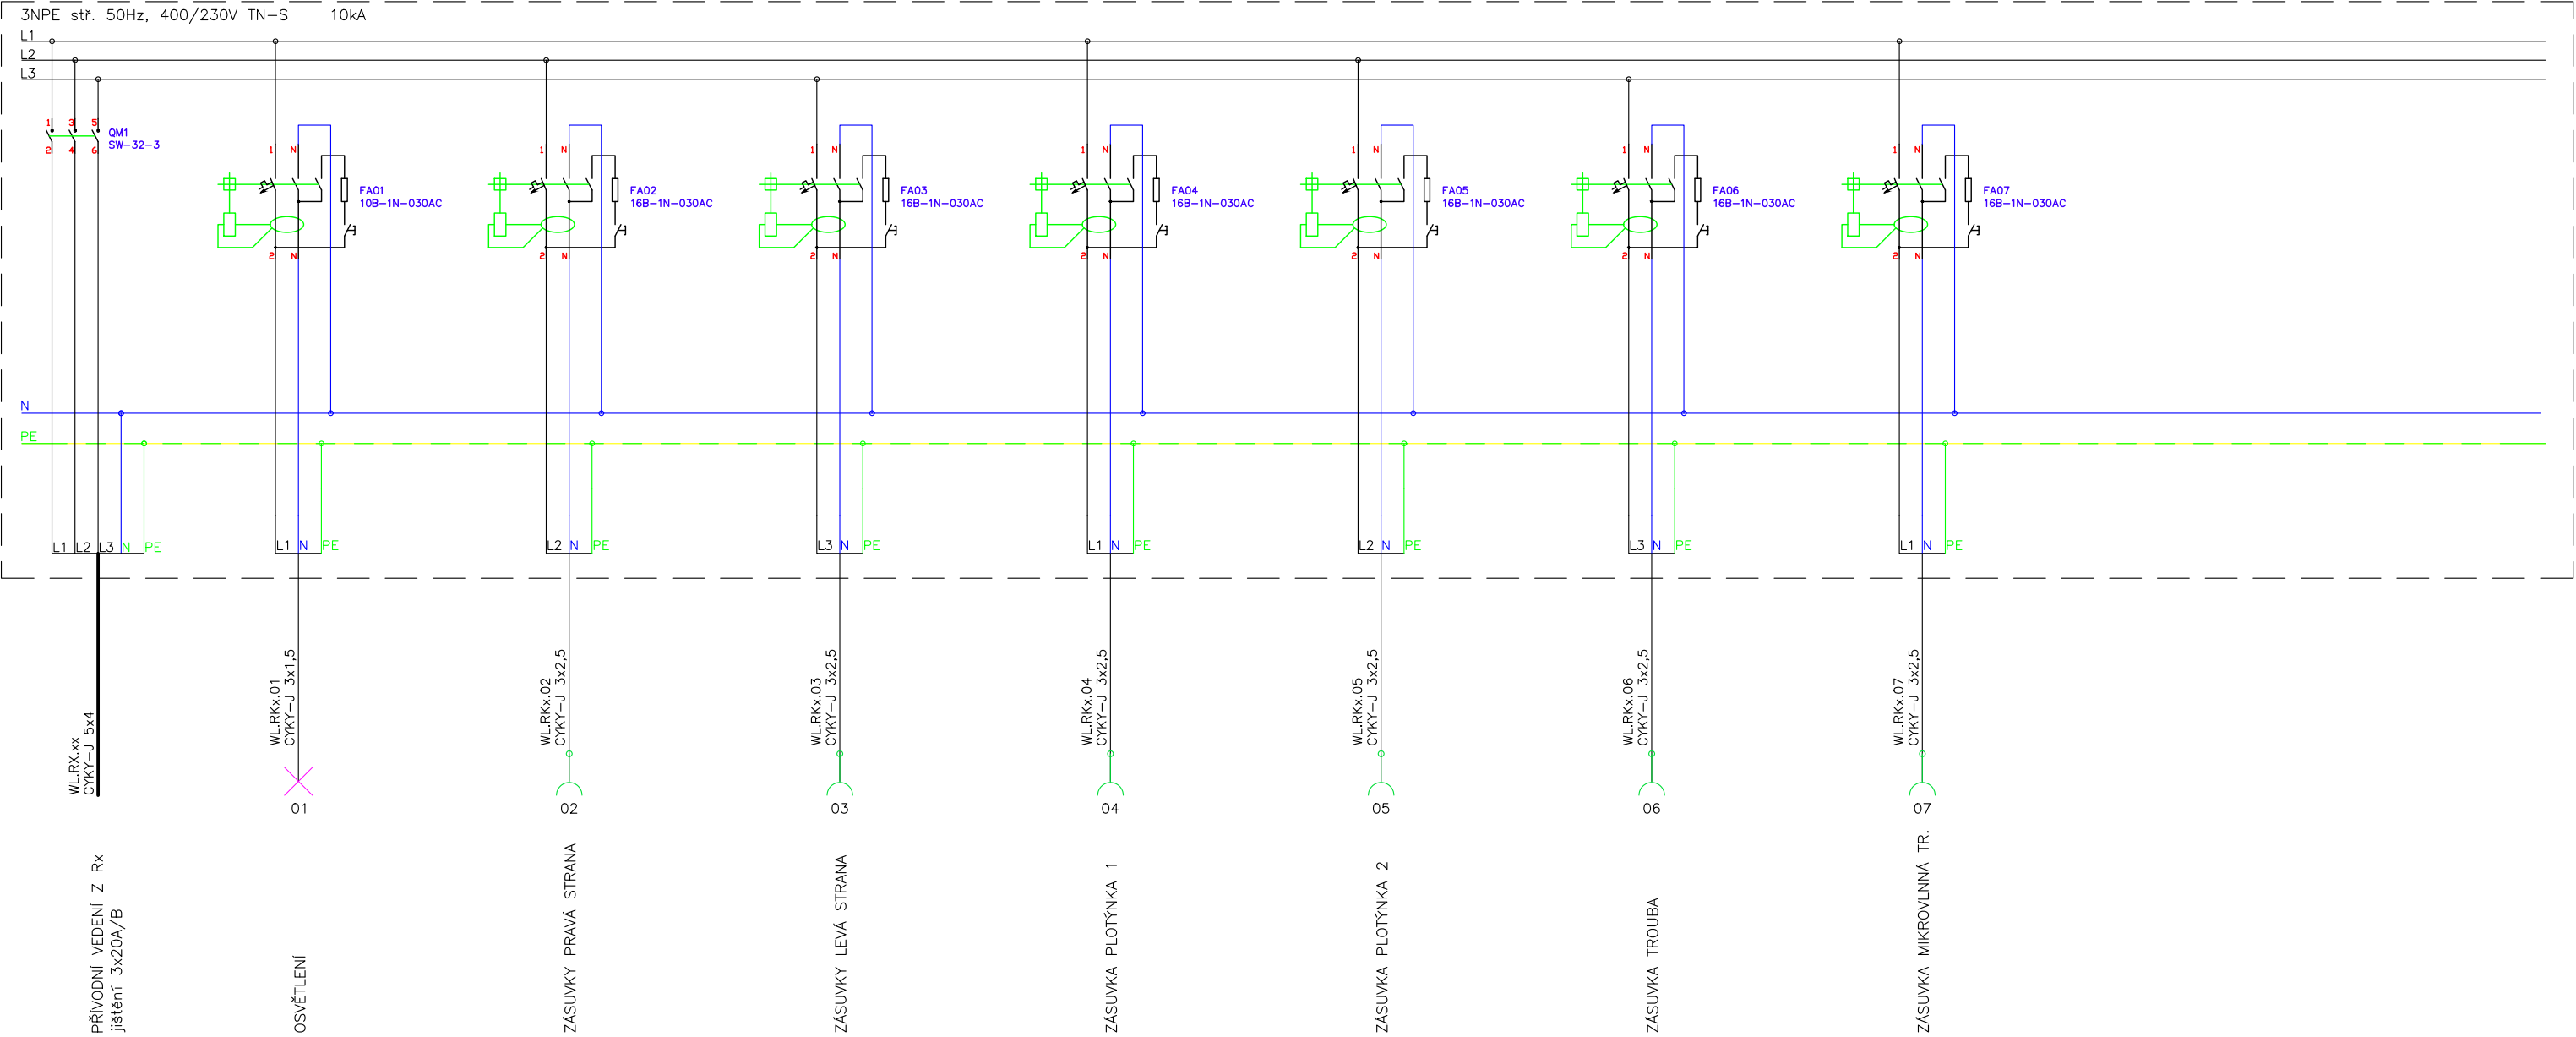

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové a jiné vybrané okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)

## Projektant



archlin s.r.o.  
Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6  
kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6  
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Autor a HIP:	J.Linhart
Investor:	Univerzita Karlova KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
Místo:	kolej Větrník, budovy C4 a E2, E3, C5, J, Na Větrníku 1929, Praha 6

## Projektant části

Razítko



Radim Blaták  
Dolany 589, 783 16  
monil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

## UK-KaM - obnova sociálních zařízení a kuchyněk, kolej Na větrníku

## DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Paré:

Část	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.2. Zařízení silnoproudé elektroinstalace
------	---

Zodpovědný projektant části:	Radim Blaták
Vypracoval :	Ing. Vlastimil Nepovím
Datum:	10/2023

Příloha	SCHÉMA ZAPOJENÍ
Počet formátů A4 :	2
Měřítko :	

Číslo přílohy:	D.1.4.2-5
----------------	-----------