


PŮDORYS 1.-5.NP-VZT

M 1:50

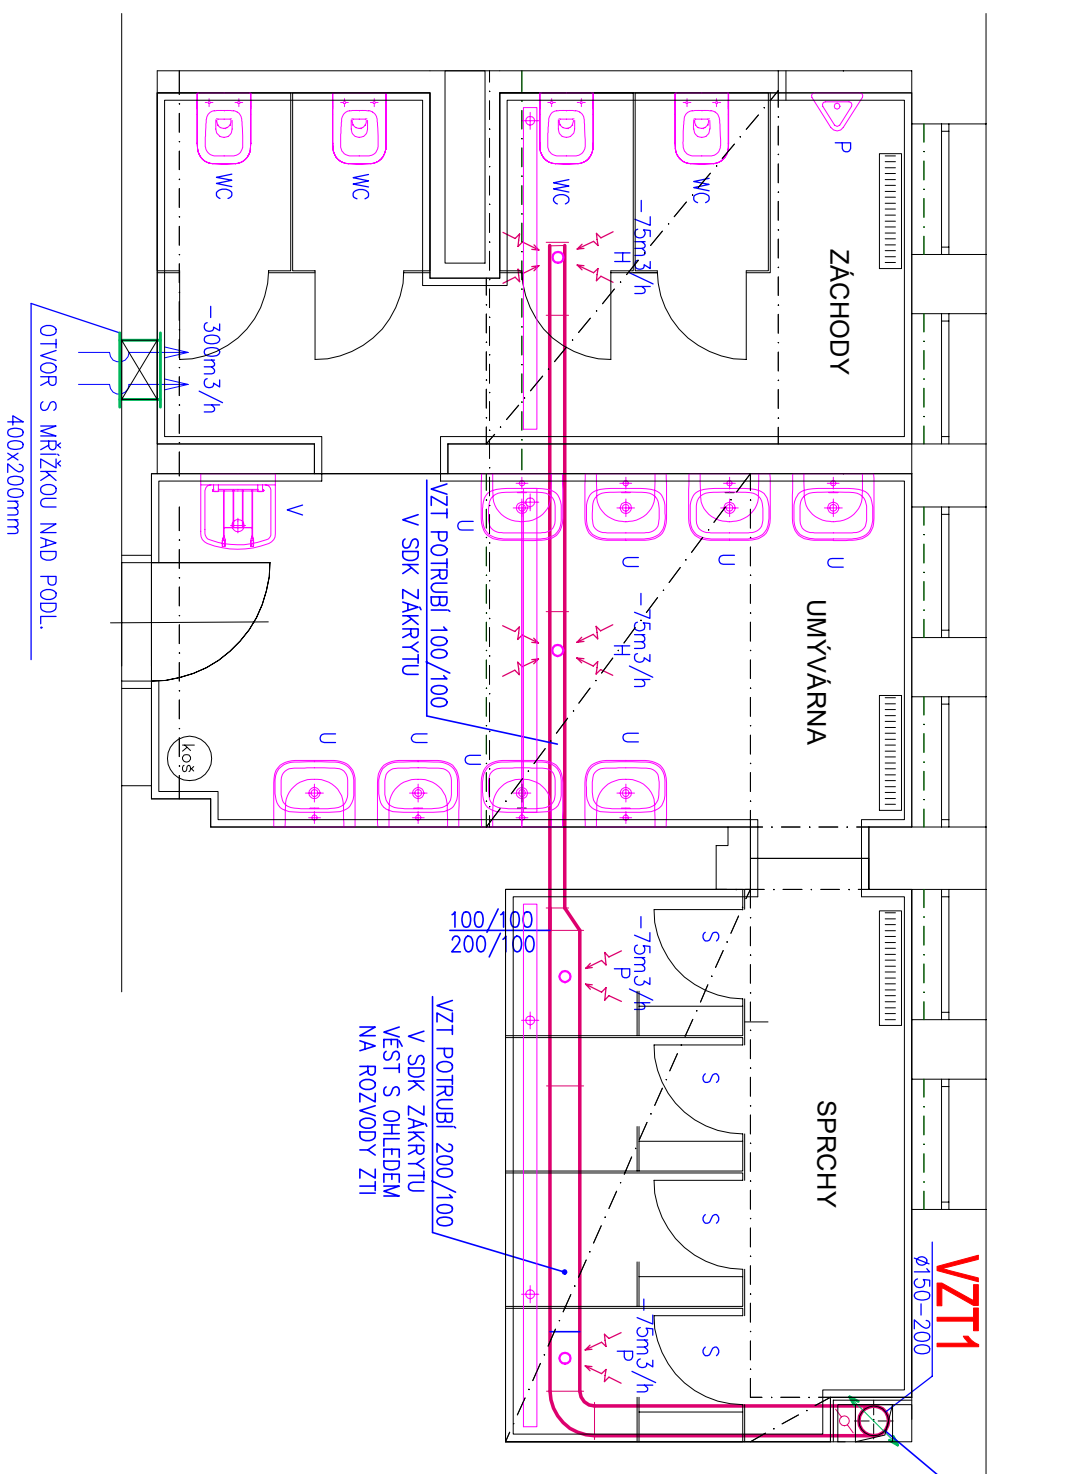

POD STROPEM 1.PP (V NEJNÍŽŠÍM BODĚ)
UMÍSTIT CELOLETOVÁNÉ DNO SE
ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC ...	KLOZETOVÁ MISA
P	PISOÁŘ
U	UMÝVADLO
V	VÝLETKA
S	SPRCHA

LEGENDA

ODVODNÍ VENTIL VÍCEPOLOHOVÝ S HYDROSTATEM

ODVODNĚNÍ VENTIL 2-st. 230V, OVLÁDANÝ POHYBOVÝM ČIDLEM

ODVODNÍ POZINK. POTRUBÍ 200/100-100/100

VZT1
ø150-200

STOUPACÍ KRUHOVÉ POTRUBÍ NAD STŘECHU OBJEKTU K NÁSTŘEŠNÍMU VENTILÁTORU

výškovy ani souřadnicový systém nebyl stanoven
±0,000 je stanovena k podlaže přílehlé chodby

Autor a HIP:

J. Linhart

Investor:

Univerzita Karlova KaM, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Misto:

kolej Větrník, budovy C4 a E2, E3, C5, J, Na Větrníku 1929, Praha 6

Projektant

Razítko



archlin s.r.o.

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: archlin s.r.o., Zvoníčkova 1926/3, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

UK-KaM - obnova sociálních zařízení a kuchyně, kolej Na větrníku

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Paré:

D.1.1.4 Technika prostředí staveb

Část D.1.4.1. ZTI, vytápění, VZT

Zodpovědný projektant části: **Ing. Michal Havlíček**

Vypracoval: Radim Bartek

Datum:

10/2023

PŮDORYS 1.-5.NP-VZT

Počet formátů A4 :	2
Měřítko :	1:50

Číslo přílohy:

BUDOVA C4

D.1.4.1-B4