


ŘEZ A-A

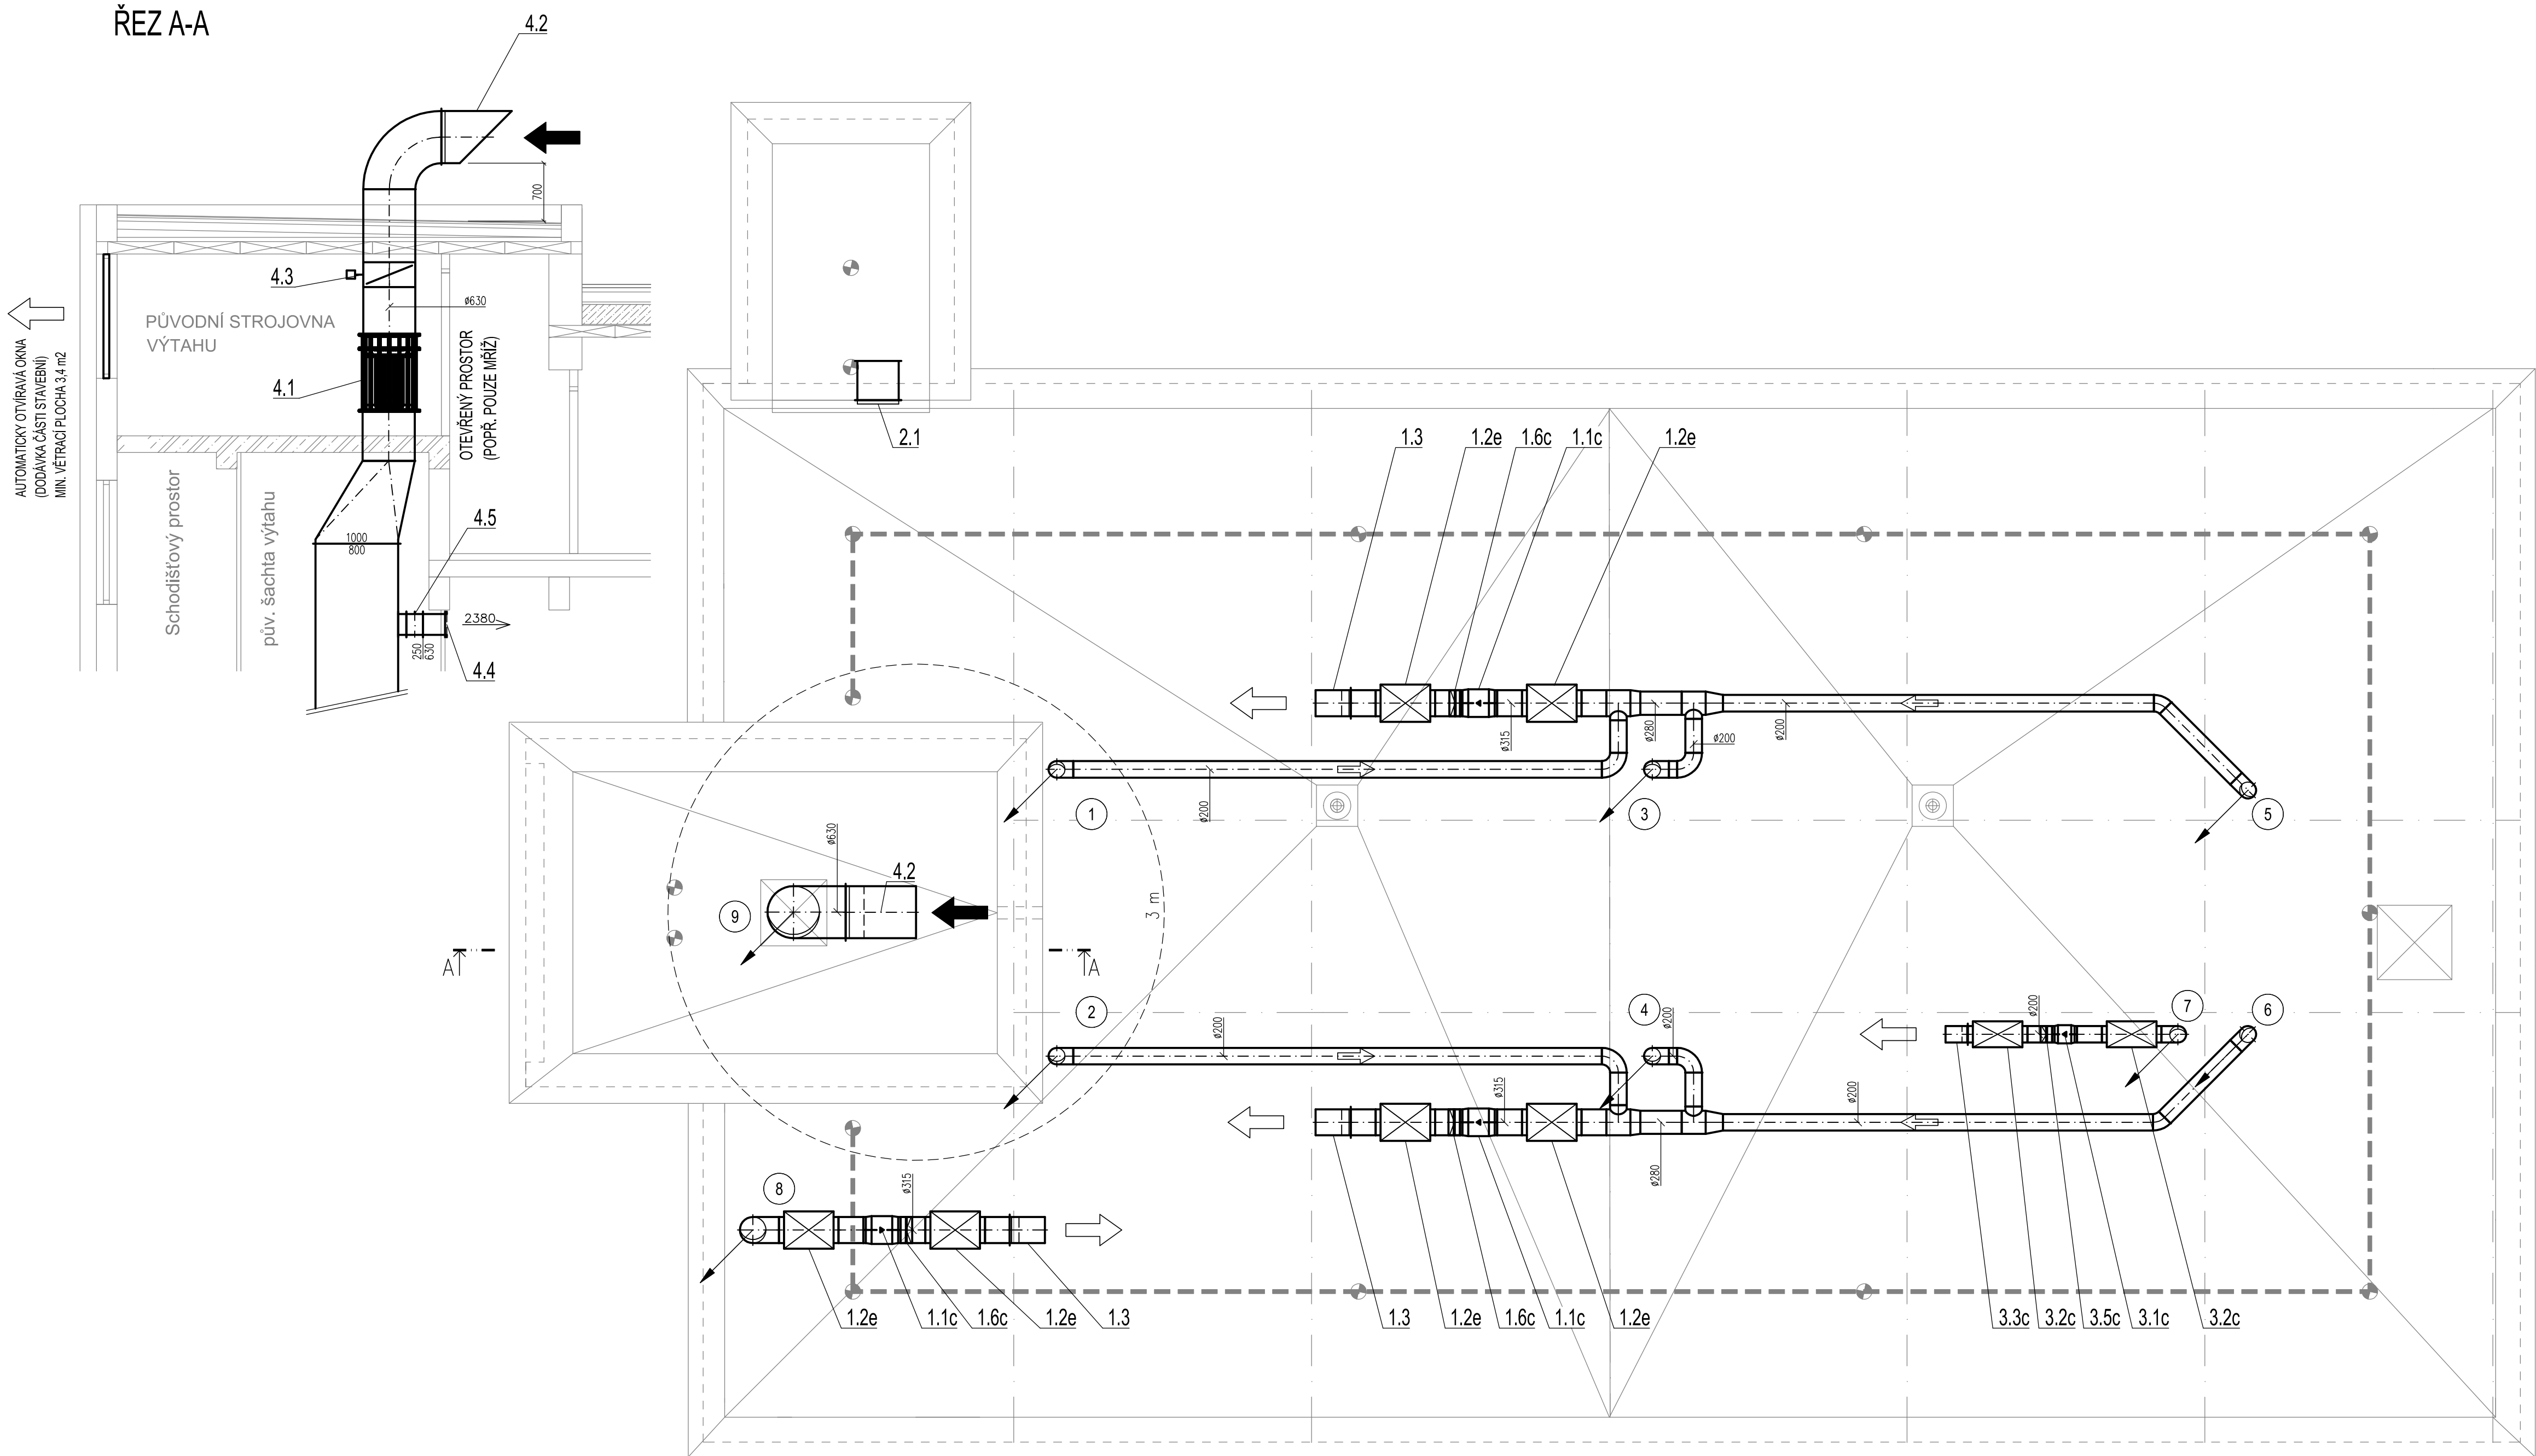


LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- KRUHOVÉ POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m³/h)
- ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m³/h)
- ZÁR. Č. X
- PŘÍVODNÍ/ČERSTVÝ VZDUCH
- ODVODNÍ/ODPADNÍ VZDUCH
- PŘÍVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m³/h)
- ODVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m³/h)

POZNÁMKA

DVEŘE UVNITŘ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU OPATŘENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, ROZVODY V KOUPELNÁCH V PODHLEDU S PŘÍSTUPEM K REGULAČNÍ KLAPE PŘES REVIZNÍ DVEŘKY (DODÁVKA STAVBY). ZA PROSTUPEM POŽ. DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ MIN. 500 mm Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ BEZ VÝUSTEK

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, office@digitronic.cz		
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. JAN DINGA			Stupeň PD:
Vypracoval:	ING. PETR VANICKÝ			Datum:	02/24	
Část:	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ		Zakázka číslo:	5034	Revize:	-
Alco:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ			Paré:	Formát:	A3x3
Obsah:					Měřítko:	1:50
	PŮDORYS STŘECHA				Číslo výkresu	D.1.4.C06