





PŮDORYS 1.- 4.NP
II. blok C - ženy
M 1:50

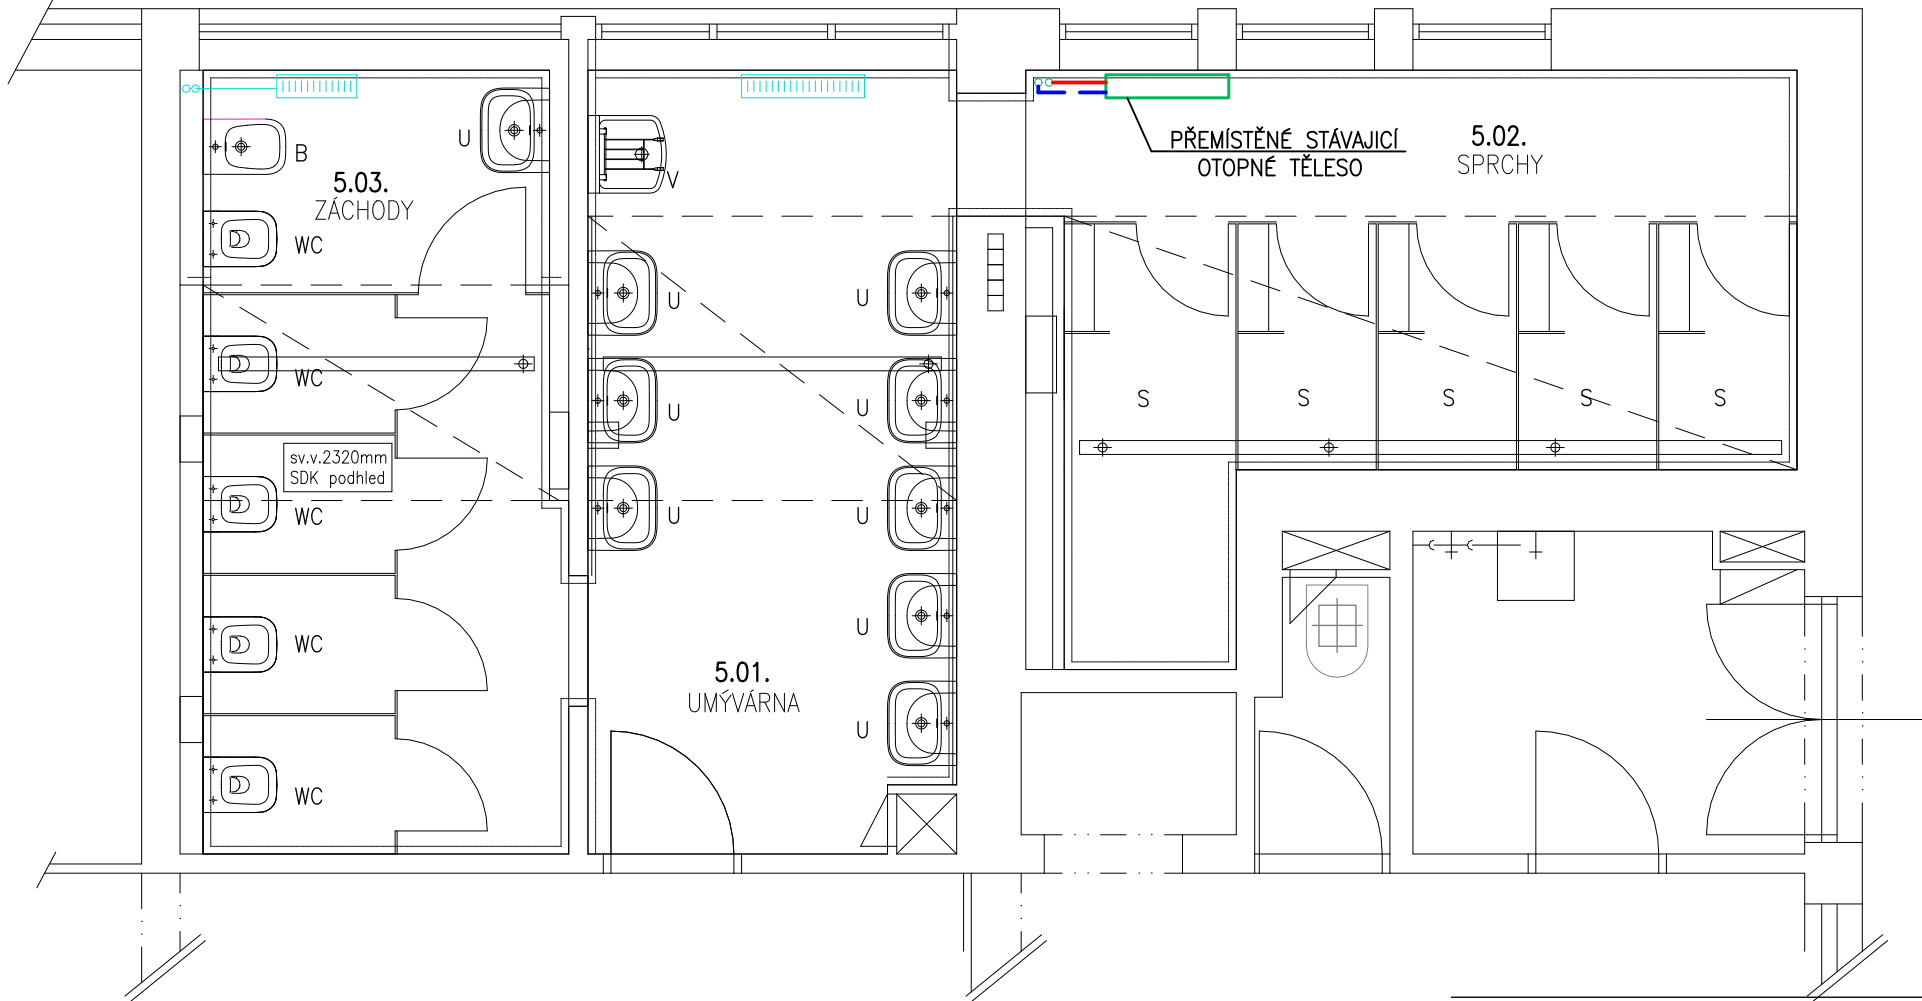

LEGENDA



PŘÍVOD ÚT-RADIÁTOROVÉ POTRUBÍ Cu
ZPÁTEČKA ÚT-RADIÁTOROVÉ POTRUBÍ Cu

| | | | |
|---|--|---|---|
| Projektant | | archlin s.r.o. | |
|  | | Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6 kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz | |
| Autor a HIP: | | J.Linhart | |
| Investor: | | Univerzita Karlova, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6 | |
| Místo: | | ul. Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6 | |
| Projektant části | | MAXXI - THERM s.r.o. | Razítko |
| | | projekční a poradenská činnost | |
| | | Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3 | |
| | | tel.: 596 913 265, 736 163 711 | |
| | | IČO: 277 77 685 | |
| | | e-mail: maxxitherm@seznam.cz | |
| Rekonstrukce hygienických prostor koleje Hvězda | | Paré: | |
| DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY | | | |
| Část | | D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.1. ZTI, vytápění, VZT | |
| Zodpovědný projektant části: | | Ing. Michal Havlíček | |
| Vypracoval : | | Radim Bartek | Datum: 08/2023 |
| Příloha | | PŮDORYS 1.- 4.NP - vytápění II. blok C - ženy | Počet formátů A4 : 2 Měřítko : 1:50 Číslo přílohy: D.1.4.1.11 |