


PŮDORYS 5.NP  
II. blok E - muži  
M 1:50

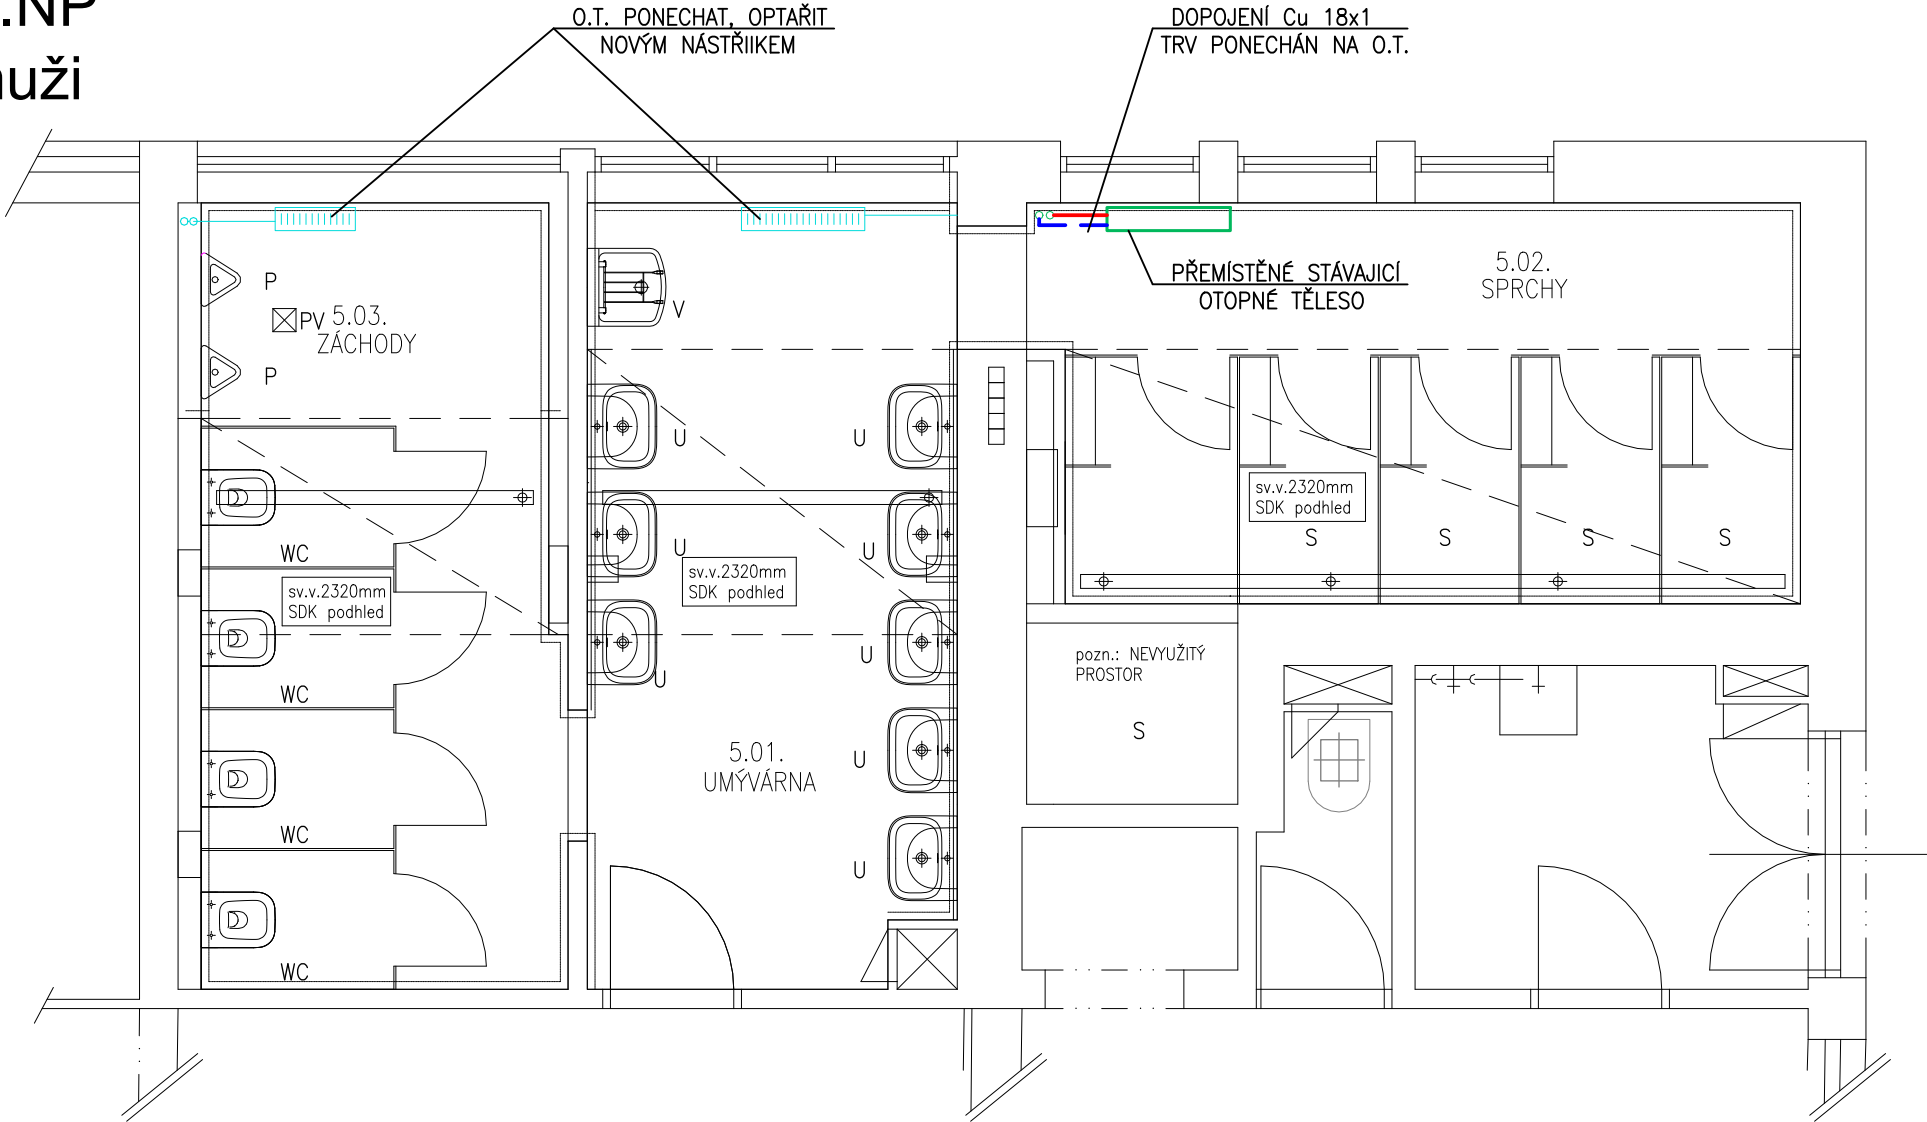

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT—RADIÁTOROVÉ POTRUBÍ Cu  
- - - ZPÁTEČKA ÚT—RADIÁTOROVÉ POTRUBÍ Cu

Projektant



archlin s.r.o.  
Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6  
kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6  
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Autor a HIP: J.Linhart  
Investor: Univerzita Karlova, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6  
Místo: ul. Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Projektant části MAXXI - THERM s.r.o.  
projekční a poradenská činnost  
Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3  
tel.: 596 913 265, 736 163 711  
IČO: 277 77 685  
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Razítko

Rekonstrukce hygienických prostor  
koleje Hvězda

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Paré:

Část D.1.4 Technika prostředí staveb  
D.1.4.1. ZTI, vytápění, VZT

Zodpovědný projektant části: Ing. Michal Havlíček  
Vypracoval: Radim Bartek

Datum: 08/2023

Příloha PŮDORYS 5.NP - vytápění

Počet formátů A4: 2

II. blok E - muži

Měřítko: 1:50

Číslo přílohy: D.1.4.1.7