



VÝŘEZ 1

Půdorys 5.NP–II. blok E–muži

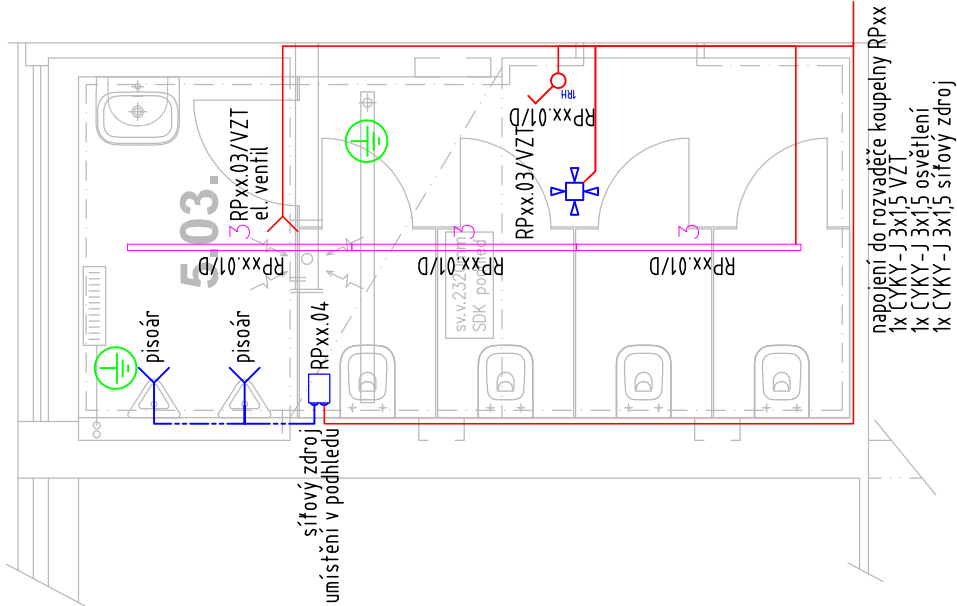

VÝŘEZ 2

Půdorys 1.–4.NP–II. blok C–ženy a blok E–muži

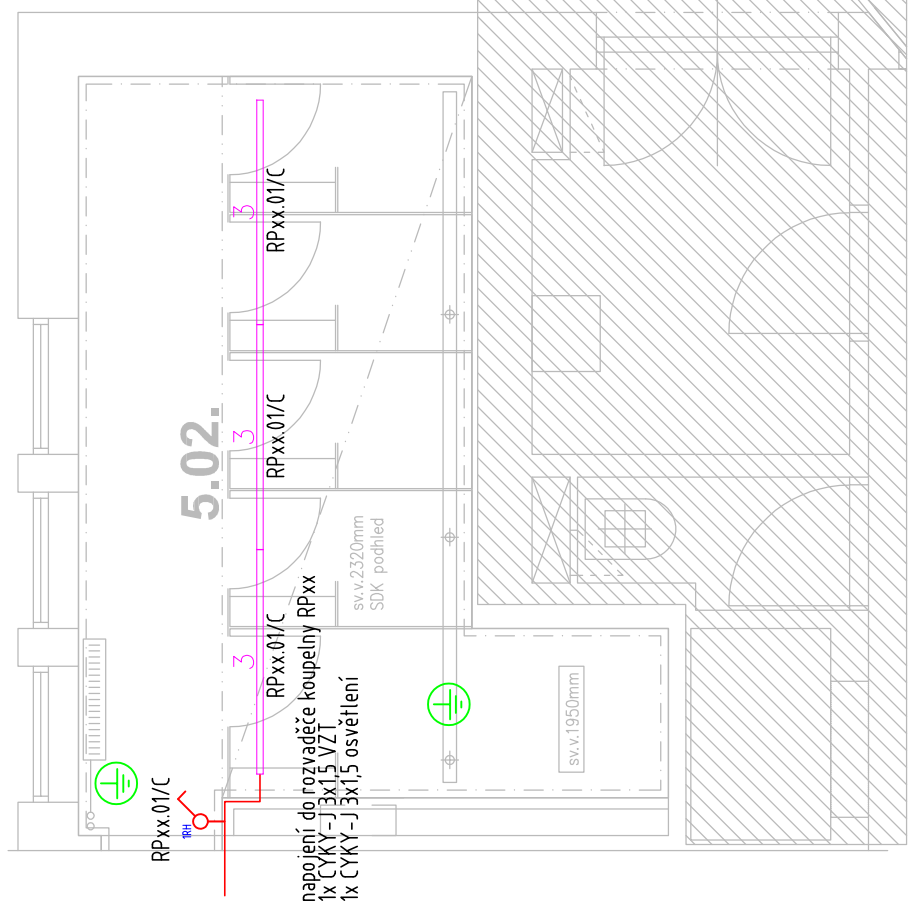

POZNÁMKY

Svítlidla instalovaná ve sprchách (5.02) a na záchodech (5.03) musí splňovat požadavek na instalaci do řad, montáž ke sřípou a závěsnou montáž.
Svítlidla instalovaná v umývárkách (5.01) musí splňovat požadavek na instalaci do řad a montáž na stěnu.

LEGENDA SVÍTEL

- 1 Přisazené LED svítidlo L1693, CRI80 satin (5000 lm; 35.0 W; 4000K)
- 2 Přisazené LED svítidlo L2255, CRI80 satin (6672 lm; 47.0 W; 4000K)
- 3 Přisazené/zavěšené LED svítidlo L1485 (2000 lm; 18.0 W, 4000K)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	Ref. č.	E _{max} (lx)	U ₀ (V)	R _a (%)	R _{uqL} (%)
5.01	UMÝVÁRNA	12.03	10.4	200	0.4	80	25
5.02	SPRCHY	12.99	10.4	200	0.4	80	25
5.03	ZÁCHODY	11.89	10.4	200	0.4	80	25

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
- Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
- Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

LEGENDA

- spínač jednopólový – ř.1
- spínač sériový – ř.5
- zásuvka bílá 230V/16A
- zásuvka bílá 230V/16A IP44
- volné vyvedení kabelu 230V do 10A
- PIR čidlo pohybu, releový kontakt
- x–násobný rámeček horizontální
- zdroj pro pisoře dle sonity
- rozvaděč silnoproudý
- ochranné pospojování
- okruhy malého napětí SELV
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 230V do 10A
- RH.101/a
- označení zařízení číslo jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče

Projektant



archlin s.r.o.
Pulšimova n.č. 4, 160 00, Praha 6
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Autor a HIP:

J.Linhart

Investor:

Univerzita Karlova, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Místo:

Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

Projektant částí



Radim Blaták
Dolany 589, 783 16
mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

Razítko

Rekonstrukce hygienických prostor koleje Hvězda

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Paré:

Část D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Zodpovědný projektant částí:

Radim Blaták

Vypracoval:

Ing. Vlastimil Nepovím

Datum:

06/2023

Příloha

PŮDORYS 5.NP

Měřítko:

3

II. blok C - ženy - elektroinstalace

Číslo přílohy:

1:50

D.1.4.2.2