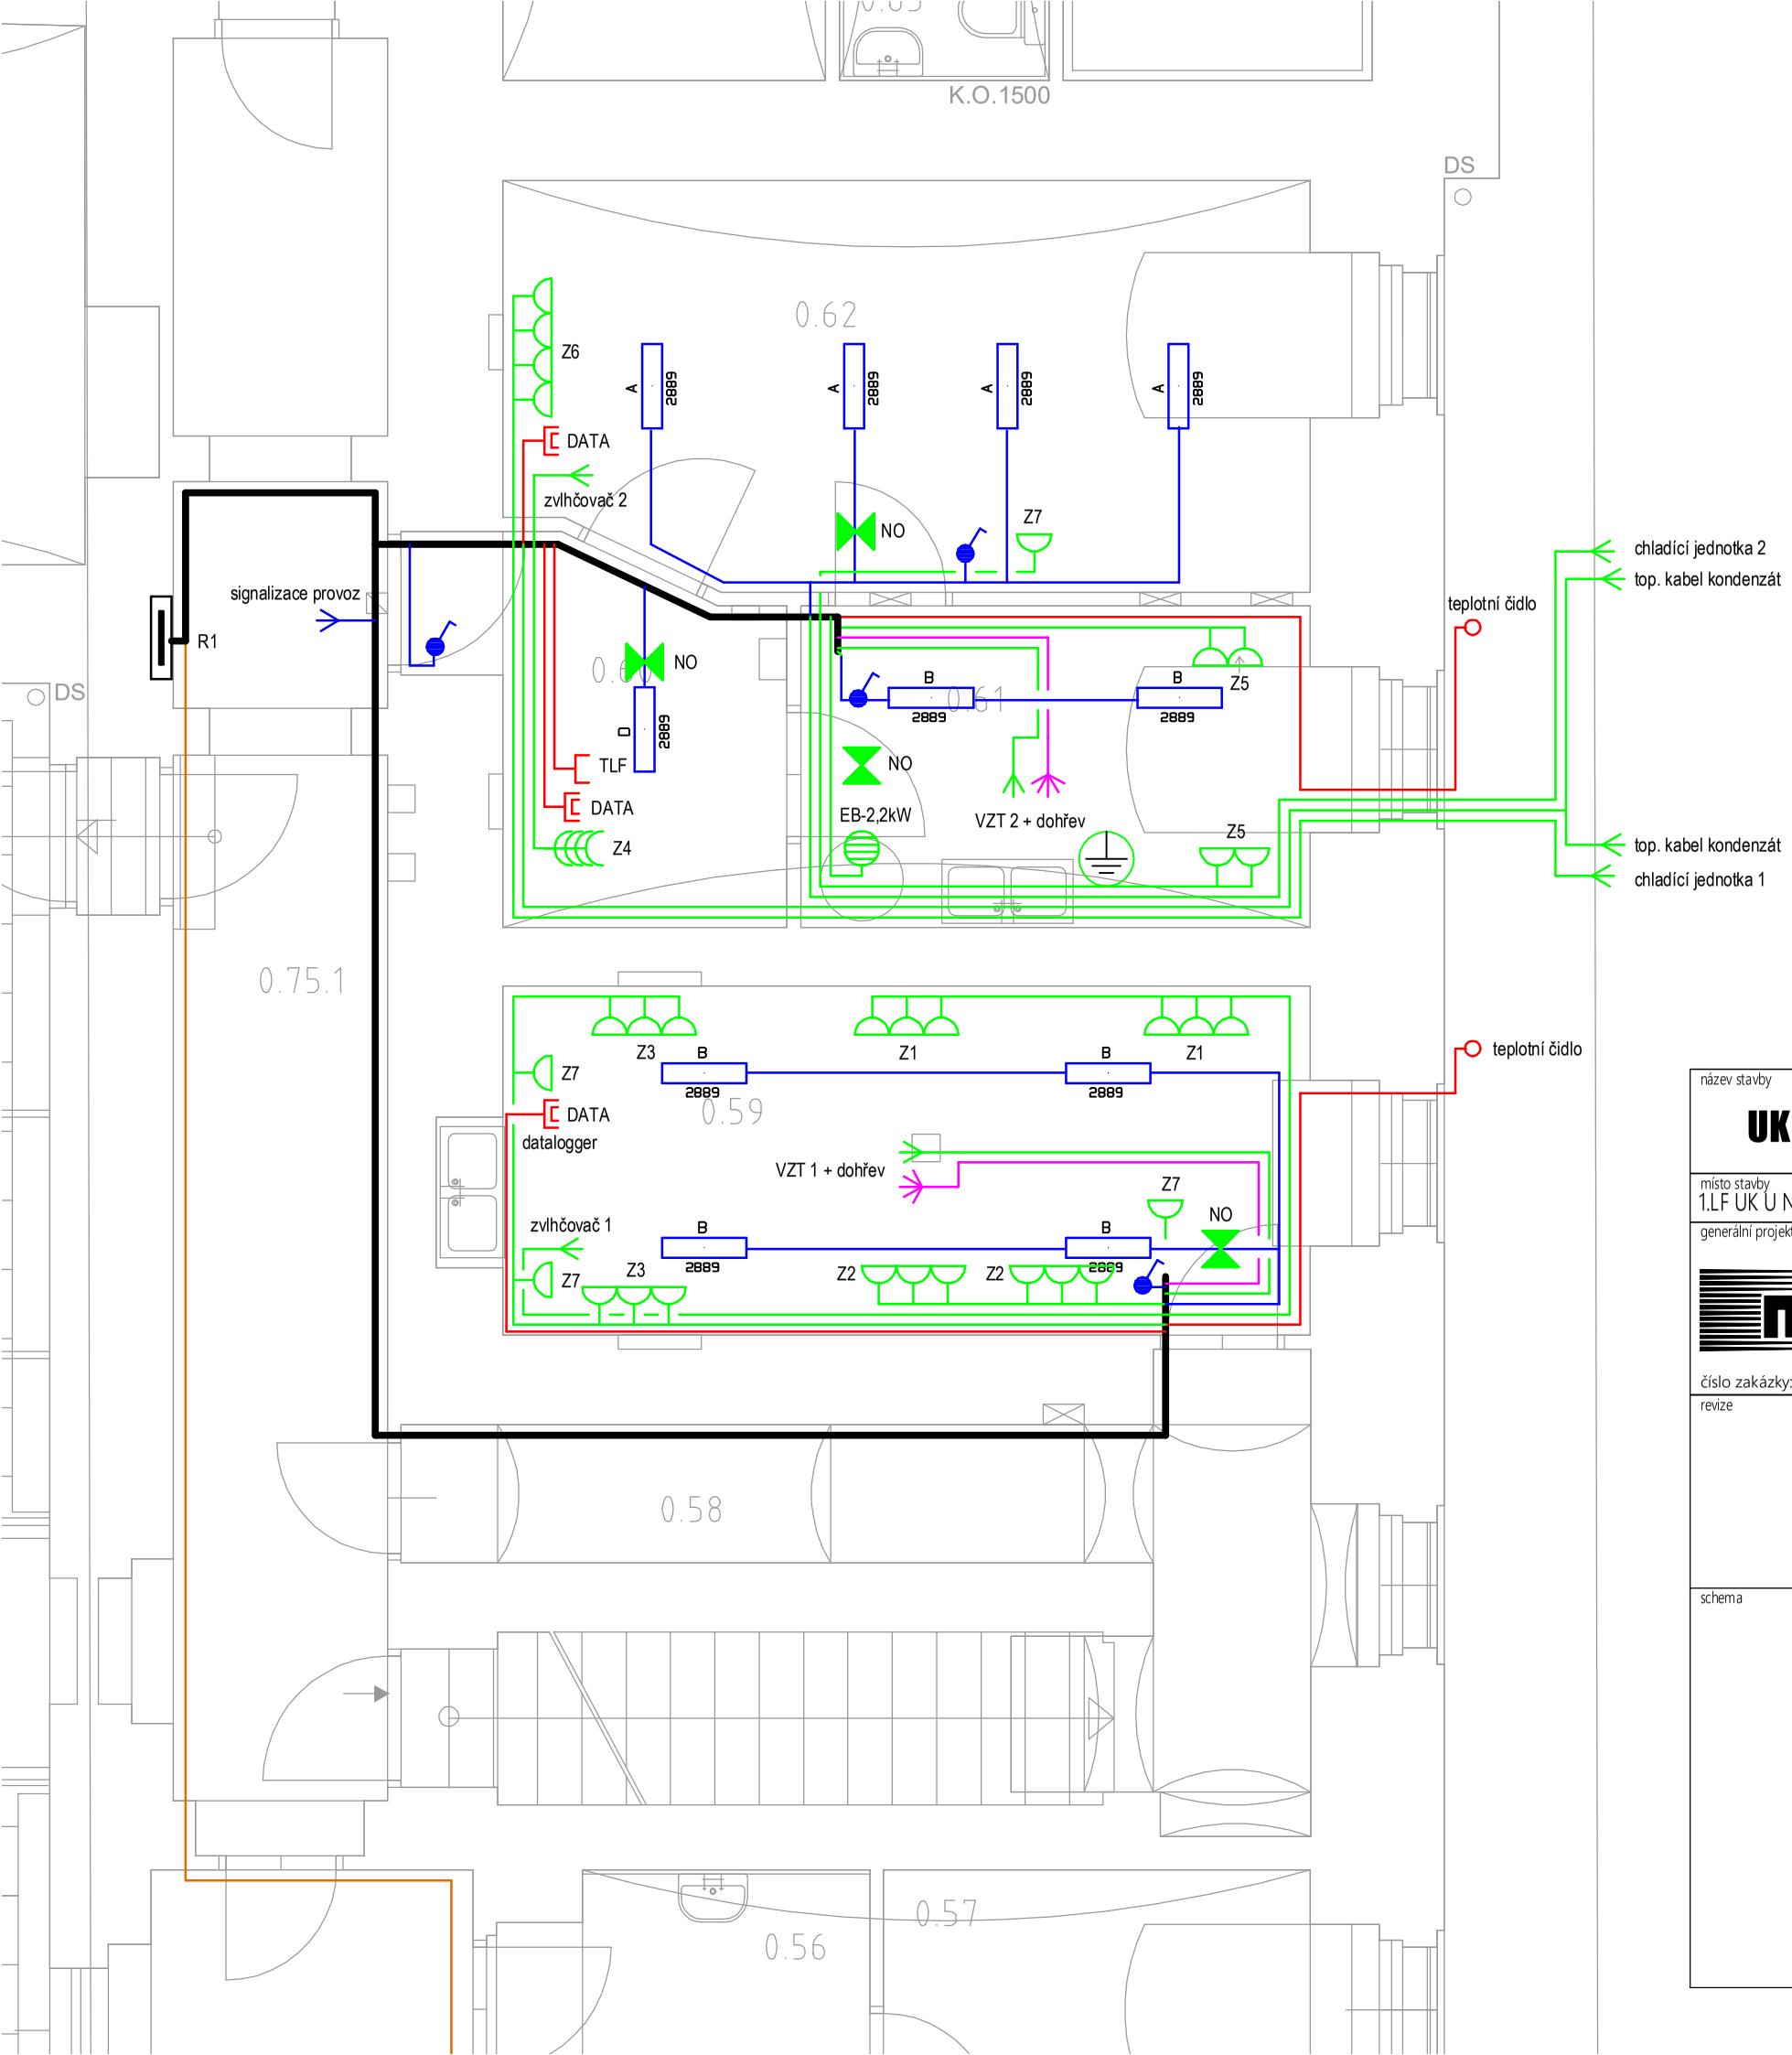

LEGENDA:

- vodič CYKY-J 5x10
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- UTP Cat. 6A, JYTY
- hlavní kabelová trasa
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- spínač do vlhka
- el. ohřívač TUV
- zásuvka DATA
- zásuvka TLF
- rozvaděč
- nouzové svítidlo, 60 minut
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojení koupelna

V prostorech nelze používat sádra pro fixaci krabic a vodičů !!!

Označení svítidla	Světelné zdroje	Počet
A	1 x LED, 16,1W, 2440lm, Ra80, 4000K	4
B	1 x LED, 24,6W, 3850lm, Ra80, 4000K	6
D	1 x LED, 35,9W, 5850lm, Ra80, 4000K	1

název stavby

UK - 1.LF - Sanace a chlazení suterénních prostor, U nemocnice 3

místo stavby
1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08

investor
1.LF Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08

generální projektant
milota
MILOTA Kladno spol. s r.o.
Hufská 1557
272 01 Kladno
IČO:47550961
www.milota.cz
Tel.: 312 829 202

číslo zakázky:

zpracovatel
Karel Sommer
Žižkova 278, 282 01, Český Brod
Mob.: +420 739 733 066
E-mail: kaja.sommer@email.cz
IČO: 07483686

číslo zakázky zpracovatele

autorizace

revize

datum

odpovědný projektant
KAREL SOMMER
podpis

hlavní inženýr projektu
ING. JIŘÍ OPAT
podpis

vypracoval
KAREL SOMMER
podpis

kontroloval
KAREL SOMMER
podpis

schema

stupeň dokumentace
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

kód
DPS

část
D1 - DOKUMENTACE

stavební objekt
-

profesní díl
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

název přílohy
PŮDORYS 1.PP

datum
10/2023

měřítko
1:50

paré

příloha
D.1.4.4.04

revize