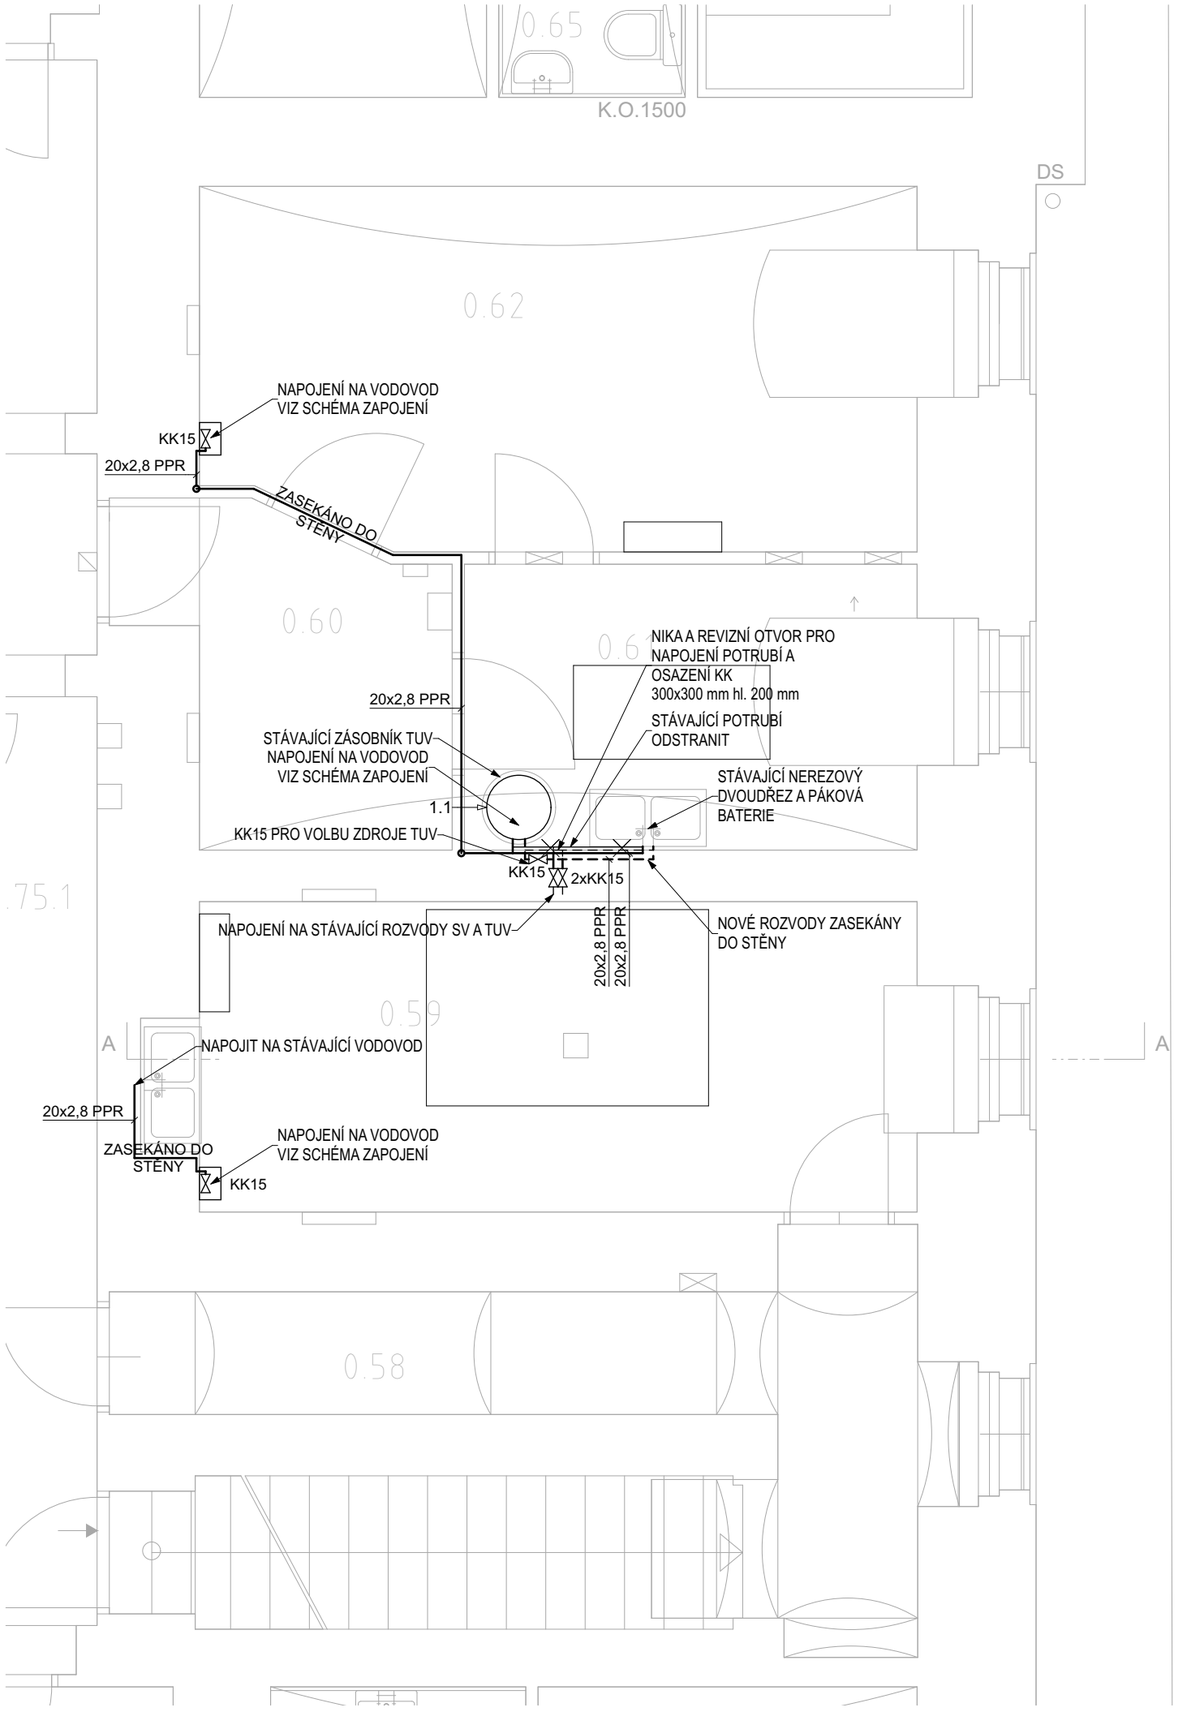

LEGENDA

- NOVĚ NAVRHOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR PN16
- NOVĚ NAVRHOVANÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR PN16
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR PN16
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR PN16
- ODSTRAŇOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR PN16
- ODSTRAŇOVANÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR PN16
- FV1/2" — VODNÍ FILTR S FILTRAČNÍ VLOŽKOU
- KK — KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ
- VK — VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ZK — KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA ODDĚLOVAČ SYSTÉMU EA
- (M) — MANOMETR

SCHÉMA ZAPOJENÍ STÁV. ZÁSOBNÍKU

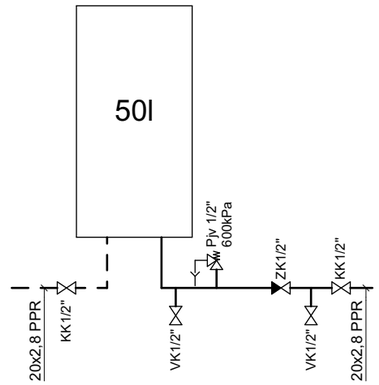

PŘIPOJENÍ PAR. ZVLHČOVAČE



ZAŘÍZENÍ

1.1 STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV
- PŘÍKON 2,2 kW
- 230 V, 50 Hz
- OBJEM 50l

POZNÁMKY

- UVEDENÉ PARAMETRY OBJEMU A PŘÍKONU JSOU DÁNY JAKO MINIMÁLNÍ S ODCHYLKOU max. 5% OD ZADANÝCH HODNOT
- UVEDENÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
- POTRUBÍ VEDENO PŘEDNOSTNĚ V PŘEDSTĚNÁCH, POD STROPEM NEBO V PODLAZE, DLE VÝKRESU
- POTRUBÍ OPATŘENO NÁVLEKOVOU POLYETHYLENOVOU TEP. IZOLACÍ VIZ TECH. ZPRÁVA
- OSOVÁ VÝŠKA VÝVODU VODOVODU - DŘEZ 550mm
- VŠECHNY VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE REFERENČNÍMI VÝROBKY PRO URČENÍ TECH. VLASTNOSTÍ PŘÍPADNĚ MATERIÁLOVÉHO STANDARDU
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
- NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

název stavby

UK - 1.LF - Sanace a chlazení suterénních prostor, U nemocnice 3

místo stavby: 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08	investor: 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
generální projektant: milota — MILOTA Kladno spol. s.r.o., Hut'ská 1557, 272 01 Kladno, IČO:47550961, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202	zpracovatel: Ing. Jakub Hodula, Vítězná 2992, 272 04 Kladno, Mob.: +420 720 613 604, E-mail: hodulajakub@seznam.cz, IČO: 03683834
číslo zakázky:	číslo zakázky zpracovatele
revize / datum	autorizace
schema	odpovědný projektant: ING. JAKUB HODULA — podpis
	hlavní inženýr projektu: ING. JIŘÍ OPAT — podpis
	vypracoval: ING. JAKUB HODULA — podpis
	kontroloval: ING. JAKUB HODULA — podpis
	stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: **DPS**
	část: D1 - DOKUMENTACE
	stavební objekt: -
	profesní díl: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
	název přílohy: **Půdorys 1.PP - vodovd**
	datum: 02/2024 — měřítko: 1:50 — paré
	příloha: **D.1.4.1.02** — revize