


PŮDORYS 2.NP



LEGENDA POŽÁRNÍCH ZNAČEK

OZNAČENÍ	
⊗	Nouzové osvětlení
EI 30 DP1 C	Požární odolnost dveří, samozavírač
(R)EI 45 DP1	Požární odolnost stěn (trámů, sloupů)
REI 45 DP1	Požární odolnost stropu
△ PG6	Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg
H	Hydrantový systém D25
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
OPPO	Obslužné pole požární ochrany
EPS	Prostory vybavené systémem EPS
CS TS	CENTRAL / TOTAL STOP
Evakuační rozhlas	Evakuační rozhlas

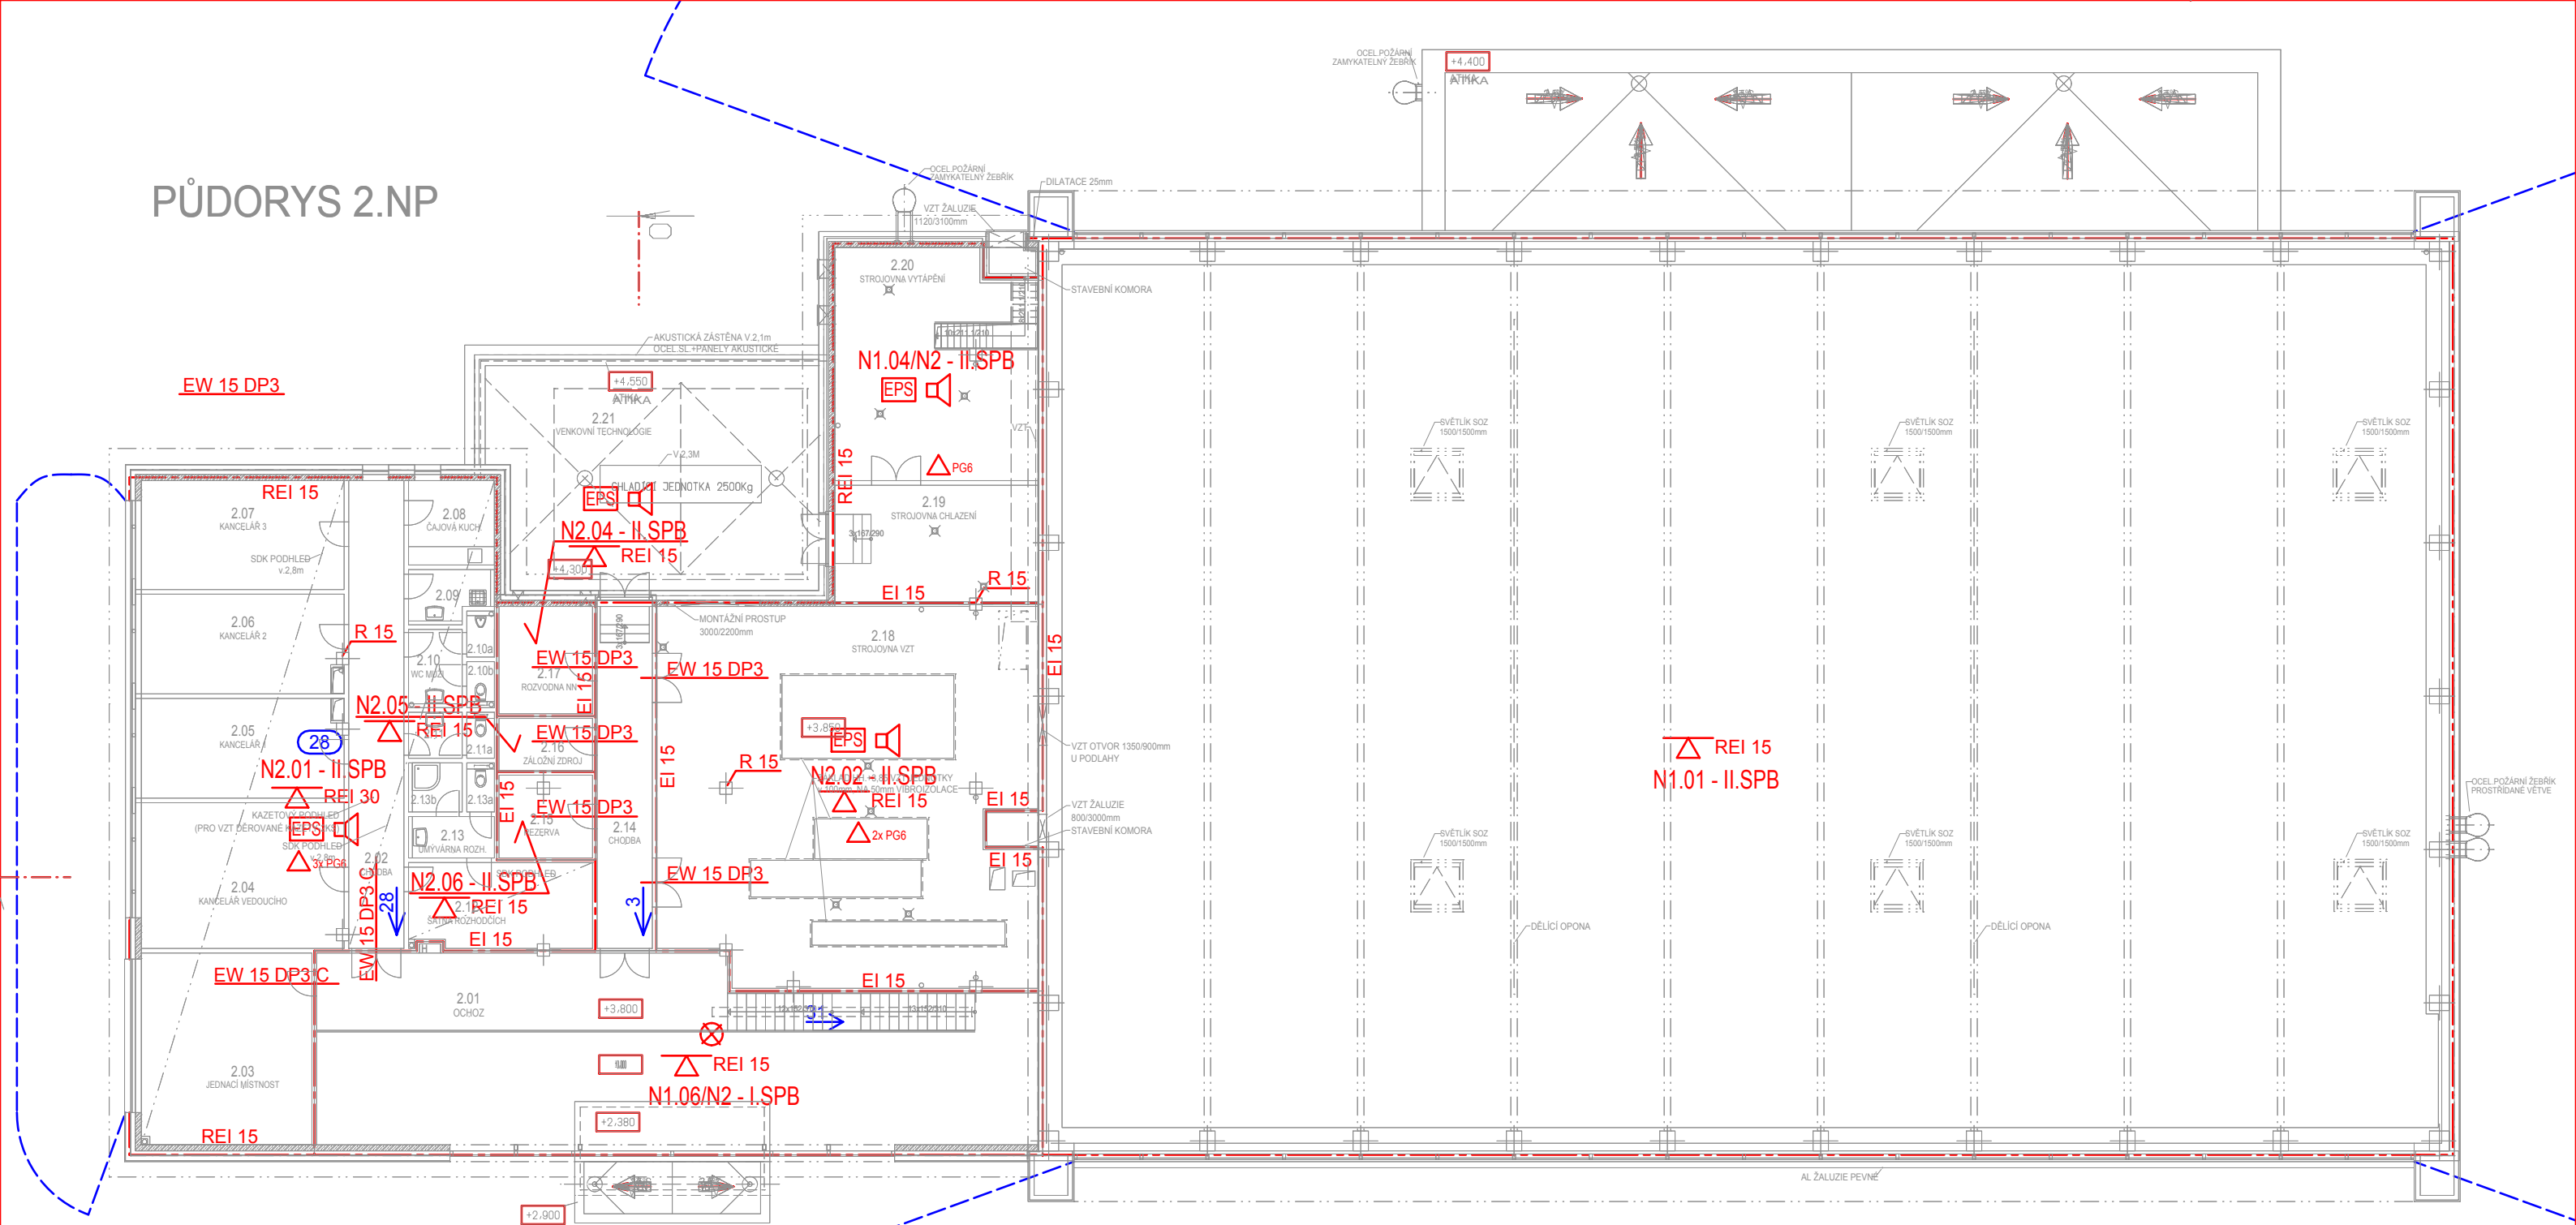

Univerzita Karlova v Praze
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

VPO	
ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0423-00/20
HP	P. Brázda

...	...
...	...
...	...

JTSK	%P0,000 = 344,10 m n.m.	Bpv
Firma	Adresa	Logo projektanta
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ
UNICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	zak. čísl.
UnMeC - II. etapa	2-0423-00/20	DSP
Lékařská fakulta UK v Plzni	DOKUMENTACE	08/2016
SO 120 - Sportovní hala	MĚŘÍTKO	08/2016
ČD - Požární bezpečnostní řešení	POČET FORMÁTŮ	A3
ČÁST	ČÍSLO PRŮVLOHY	ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS 2.NP	D	02
KOD	UMC_DSP_2_120_C01_P01	
DOCUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VYKRES, O JEHO ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASU PROJEKTANTA		