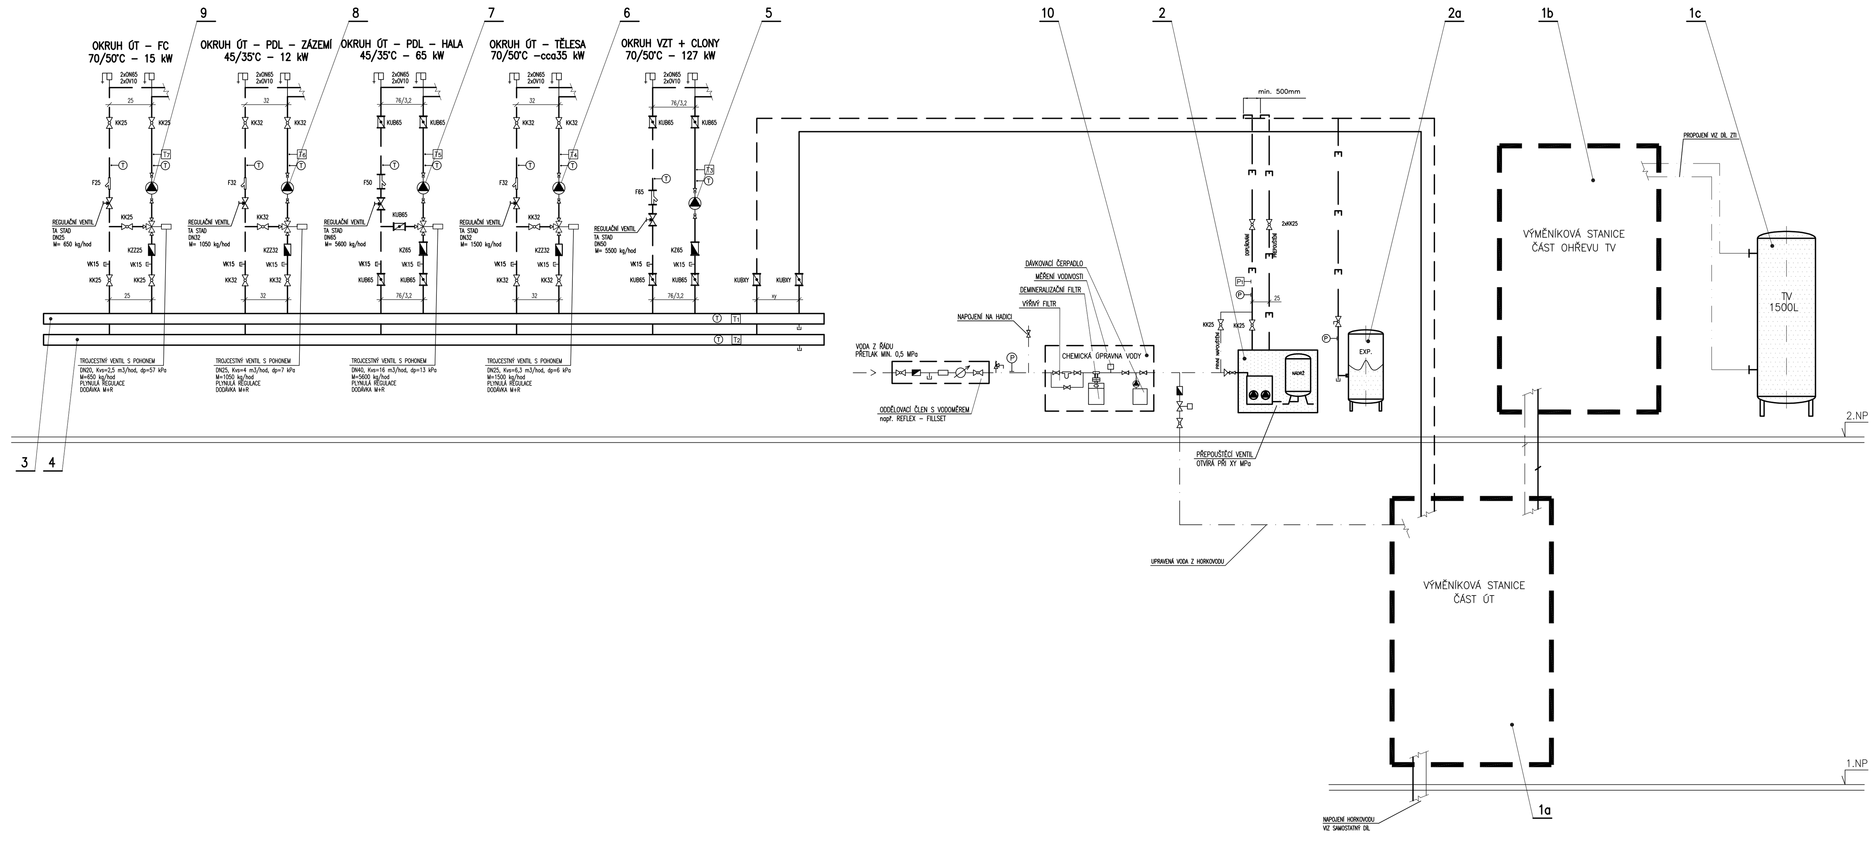

POZICE:

- **1a** – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE – ČÁST VYTÁPĚNÍ (SAMOSTATNÝ VÝKRES)
- **1b** – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE – ČÁST OHŘEVU TV (SAMOSTATNÝ VÝKRES)
- **1c** – AKUMULAČNÍ NÁDOBA OHŘEVU TV O OBJEMU 1500 LITRŮ, PN10 např. ANTHOR
- **2** – EXPANZNÍ AUTOMAT VČETNĚ VYROVNÁVACÍ NÁDOBY O OBJEMU XY LITRŮ např. ELTMP HC–1E5A, Pmax= 1000K, Imax= 4A, 1x230V
- **2a** – EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA O UŽITNÉM OBJEMU 50 LITRŮ např. REFLEX N50/6
- **3** – TEPLOVODNÍ ROZDĚLOVAČ DN 100, DÉLKA 2m
  6xPŘÍPOJOVACÍ HRDLO, VYPOUŠTĚNÍ, NÁVARKY
- **4** – TEPLOVODNÍ SBĚRAČ DN100, DÉLKA 2m
  6xPŘÍPOJOVACÍ HRDLO, VYPOUŠTĚNÍ, NÁVARKY
- **5** – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Mⁿ= 4000kg/hod, Hⁿ= 6 m
  např. GRUNDFOS, Pmax= 200W, Imax= 3A, 1x230V
- **6** – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Mⁿ= 2000 kg/hod, Hⁿ= 6 m
  např. GRUNDFOS, Pmax= 100W, Imax= 1A, 1x230V
- **7** – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Mⁿ= 4000 kg/hod, Hⁿ= 6 m
  např. GRUNDFOS, Pmax= 200W, Imax= 2A, 1x230V
- **8** – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Mⁿ= 1500 kg/hod, Hⁿ= 6 m
  např. GRUNDFOS, Pmax= 100W, Imax= 1A, 1x230V
- **9** – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Mⁿ= 1000 kg/hod, Hⁿ= 6 m
  např. GRUNDFOS, Pmax= 100W, Imax= 1A, 1x230V
- **10** – CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY
  např. AQUINA, Pmax= 150W, Imax= 1A, 1x230V

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA – ZPĚTNÁ
- HORKOVOD – PŘÍVOD
- HORKOVOD – ZPĚTNÁ
- PITNÉ/UŽITKOVÉ VODY – TV
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- DOPLŇOVÁNÍ
- KULOVÝ KOHOUT
- FILTR
- REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
- NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- TEPLOMĚR
- TLAKOMĚR
- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ČÍSLO M+R

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

–		
–		
–		
–		
PATNÁ		DATUM

JTSK ±0,000 = 342,5 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
IČ: 12801535
CERTIFIKÁT ISO 9001
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODNIKOVÁ 1014/20, 180 00 PRAHA 8
www.vpuprha.cz
VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
Petr Vlček	Petr Vlček	Ing. Dušan Zoula	Ing. P. Bršlica Ph.D.

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

Akce:
UniMeC – II. etapa
Lékařská fakulta UK v Plzni
PS 08 – Výměníková stanice 120
DI ITO – Vytápění

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0423–00/20
DOKUMENTACE	DSP
MĚŘÍTKO	–
DATUM	06.2016
POČET FORMÁTŮ: 6 A4	

OBSAH PŘÍLOHY:
Schema zapojení zdroje tepla

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D	06	

KÓD: UMC_DSP_D_100_PRI_001

DOKUMENTACE JE ČÁSTÍ PROJEKTU A NEMŮŽE PŘÍLOHOU SMLOUVY O DÍLO, KNIHOU, ČI JINÉ OBDOBNÉ SMLOUVY BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNA BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.