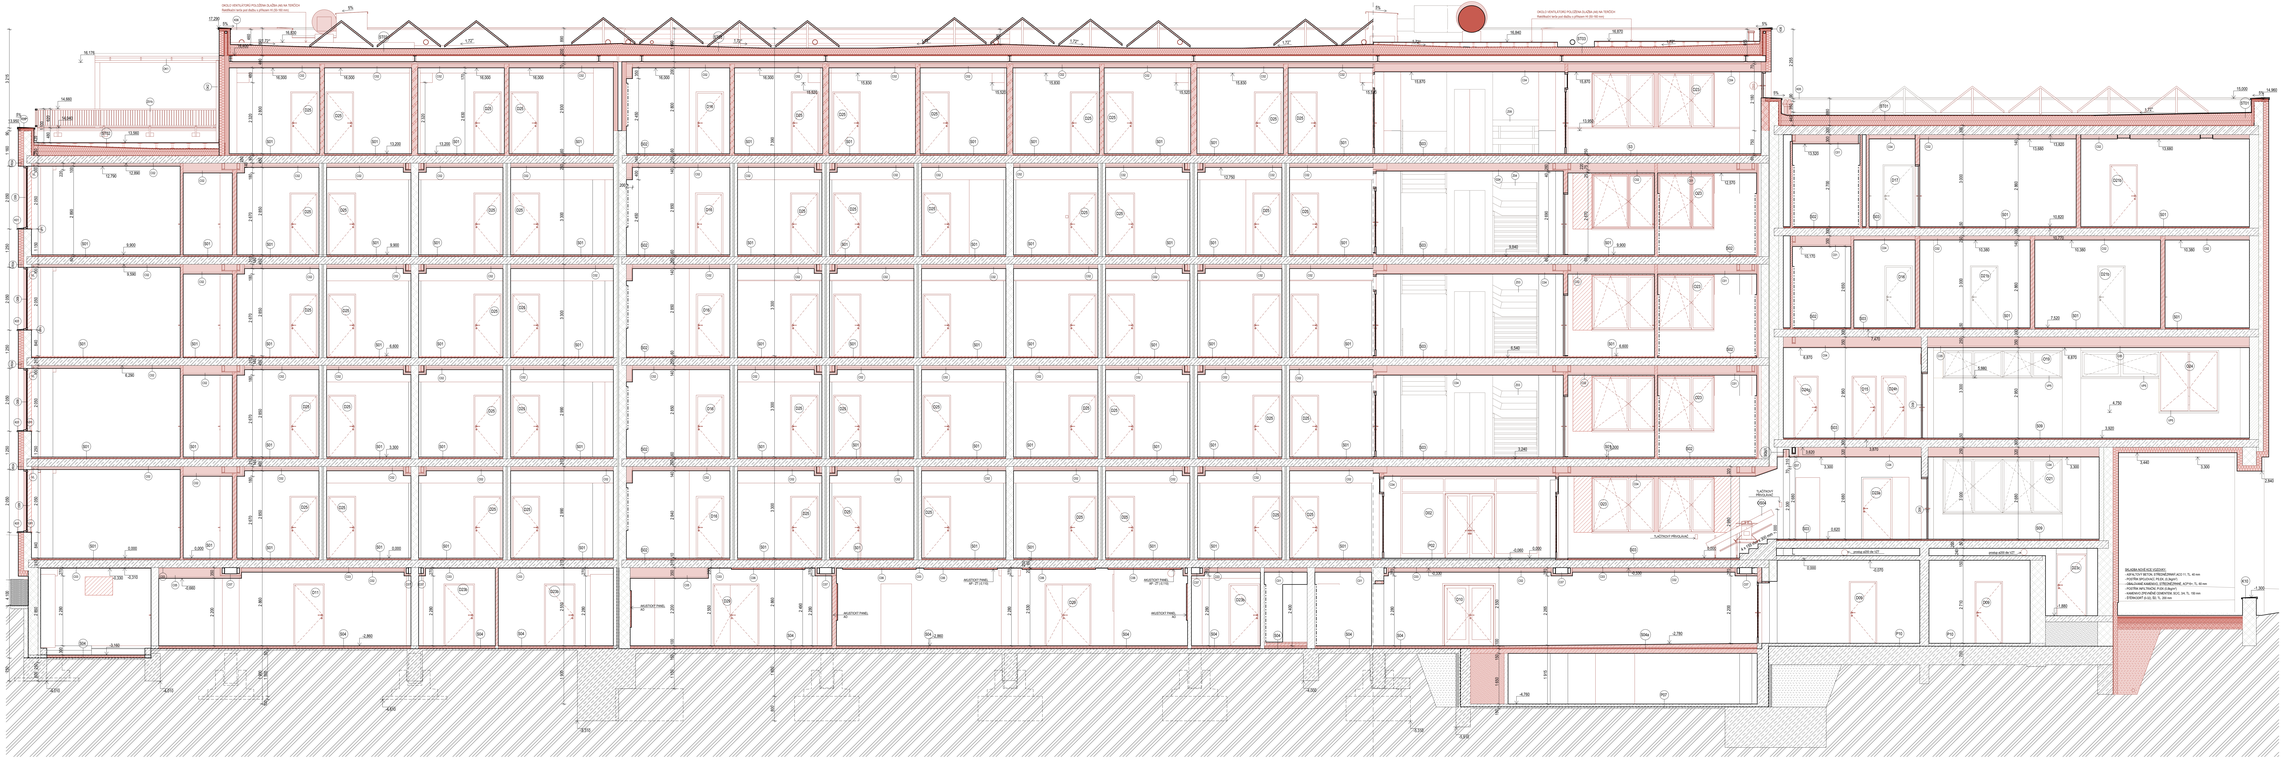

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stavební konstrukce
- Stávající železo-betonové monolitické stěny a sloupy
- Stávající zdivo z cihel v tl.na MVC (přídy dutinové)
- Stávající zdivo z tvárnic (porobeton, keramzitbeton, beton) na MVC 50
- Stávající beton B2
- Stávající příčka
- Stávající senzitivní konstrukce vnitřní bachty
- Tepelná izolace - minerální vata
- Tepelná izolace XPS
- Tvárnice drasanitho betónu
- Senzitivní konstrukce
- Železobetonové trámové
- Keramická tvárnice - tepelnéizolační
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 75 mm
  - 1x(DF 12,5 mm + var. vata tl. 50 mm + nosná kce CW-profil + 1x(DF 12,5 mm
  - Použití: EI30 (EI 45 do 90)
  - Ve stěnách provedené SDK tl.100 DF 12
  - Ve stěnách provedené SDK tl.125 DF 15
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 100 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + var. vata tl. 50 mm + nosná kce CW-profil + 2x(DF 12,5 mm
  - Použití: EI30 (EI 45 do 90)
  - Ve stěnách provedené SDK tl.125 DF 15
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 150 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + var. vata tl. 50 mm + nosná kce CW-profil + 2x(DF 12,5 mm
  - Použití: EI30 (EI 45 do 90)
  - Ve stěnách provedené SDK tl.125 DF 15
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 155 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + var. vata tl. 50 mm + nosná kce CW-profil + 1x(protipožární deska 15 mm) + 2x(DF 12,5 mm
  - Použití: EI30 (EI 45 do 90)
  - Ve stěnách provedené SDK tl.125 DF 15
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 205 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + var. vata tl. 50 mm + nosná kce CW-profil + 1x(protipožární deska 15 mm) + 2x(DF 12,5 mm
  - Použití: EI30 (EI 45 do 90)
  - Ve stěnách provedené SDK tl.125 DF 15

SKLADBY STĚN

- kalírový drasanitho betónu tl. 200 mm
  - hrp. izolace min. vata tl. 160 mm
- stávající konstrukce
  - hrp. izolace stych. tl. 120 mm
- Senzitivní konstrukce
  - Cementotřísková desky (EWS)
  - hrp. izolace tl. 180 mm
- stávající konstrukce
  - hrp. izolace tl. 160 mm

POZNÁMKA:

- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH MUSÍOU ZAHRNOVAT VEŠKERÉ PROSTUPY, NAVY A SOUVISLOST STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO VEŠKERÉ PROSTUPY, NAVY A SOUVISLOST STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO VEŠKERÉ PROSTUPY, NAVY A SOUVISLOST STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO VEŠKERÉ
- PRACE PROVEDENÉ V BLÍZKOSTI STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVADĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PŘEDEM OVĚŘOVAT PŘEDPOKLADANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V OSTŘENÉM PROSTORU DODAVATEL ZAJISTÍ ODPOJENÍ O PŘÍPADNÉ PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V PROSTORU STAVBY A PŘÍPADNÉ JEJICH VYPOUŠTĚNÍ, ZAJISTÍ ODPOJENÍ O PŘÍPADNÉ VEDENÍ VODOVODNÍCH ROZVODŮ, VEŠKERÉ JEDNOTLIVÉ ZÁSAHY DO VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VYJÁDŘENÍMI PROVOZOVATELŮ SÍTÍ.
- JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁDĚT VŽDY V SOULADU SE STATICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJICH NUTNÉM ZAJIŠTĚNÍ PROTI SESUVU.
- MŮŽE JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍMI PROVOZY NUTNÉ DOČASNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY V DANÉ PŘÍLUČNÍM ČASE A PŘEDPISY VYPOŘÁDU JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ ZDIVO JE NOSNÉ, VEŠKERÉ VEDENÍ VZT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘÍPADNÉ NA FASÁDĚ, TYTO PRVKY JSOU ZAMŘENY V DLOUHÝ ČASTECH TESTU PO A BUDOU PŘI ZHOTOVÉ POSKOŘENÉ KOREKCI NAVRHOVÁNÍ STAVBY.
- PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PŘÍMO/NAHÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE DODRŽOVÁNA DOHRANNÁ ZAOLSAZA OBJEKTU PŘED NEPŘEVZATÍM OZNÁMÍ VLASTNÍKŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A DOHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 591/2006 SB. V ZNĚNÍ JEJÍCH NOVELIZACÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH
- NOVÉ ELEKTRINÉ ZAOLSAZOVÝ ZÁVLAHOVÁ PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE SOBĚM VŠTĚNÍ ROZVAHU, KTERÉ DOPOLNÍ NEBYLO MOŽNÉ PROVEDIT, A KTERÉ MOHLI OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNÍ STATICKÉ ŘEŠENÍ A ČÁLE VEŠKERÉ NÁJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA OBJEKTU PROVÉST PODROBNÉ PROHLÍDKU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- LAVOVACÍ VÝŠKOVÝCH ÚDPADŮ ETAHŮ BUDE PROVEDENÍ V SOULADU S PODKLADY VYBRANÉHO VÝROBCE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠNÝCH A VEŠKERÝMI VLIVOŘENÍMI KE STAVEBNÍMU POKLEDU.
- VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY
- A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM ITECHNICKÝM LISTEM VYROBCŮ, KE KOLAUDACI BUDOU PŘEDLOŽENY VEŠKERÉ DOKLADY O ZKOUŠKÁCH MATERIÁLŮ, KE DILČÍ PŘEVZETÍ BUDE PŘEDLOŽENA VEŠKERÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.
- ODPAD RECYKLOVATELNÝCH A NEZNEČIŠTĚNÝCH ZEMIN, BETONŮ A JINÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDOU ZAJIŠTĚNY ODBORNOU FIRMOU.
- ODPAD RECYKLOVATELNÝCH A NEZNEČIŠTĚNÝCH ZEMIN, BETONŮ A JINÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDOU ZAJIŠTĚNY ODBORNOU FIRMOU.
- VEŠKERÉ ROZVODY A DVLÁDNÍ BUDOU UZPŮSOBENY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ELEVYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.
- VEŠKERÉ ROZVODY A DVLÁDNÍ BUDOU UZPŮSOBENY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ELEVYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BOZP, ZA NEDODRŽENÍ NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD NEBO PŘEDPISŮ BOZP - HLAŠOČ
- EPS, UZAVÍRACÍ ARMATURY, POTRUBNÍ OZPRAVY APOD. NA VEDTELNÉM MEZIPROSTŘEDÍ BUDOU MÍSTĚ (PŘÍSTUPNÁ) APOD.).
- PROVEDENÍM ANTIPRACI-OMITEK JE POUZE ZOPROSUZENÉ, LZE ZMĚNIT ZA OMITKY SADROVÉ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ V 1.PP I 2.PP V OBJEKTU PŘÍSTAVBY LEITOVNY A OBJ. C TUL.Ž PŘÍL.ÚPATŘENÍ PROTIPODZEMNÍMU LEPENÝM PODKLADEM FOS

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTÍ!
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PRACE PROVEDENÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVADĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PŘEDEM OVĚŘOVAT PŘEDPOKLADANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

1:100 = 362,78 m x m 3plc	
AUTOR:	Ing. arch. Ivan Ničovský Ing. arch. Martin Bruna Ing. arch. Michaela Grabiková
SPOLUPRACUJÍCÍ:	Ing. arch. Martin Bruna
KONZULTACE:	Ing. arch. Michaela Grabiková Ing. arch. Martin Bruna Ing. Tomáš Vlk Ing. Jaroslav Kubín Ing. Jaroslav Kubín Ing. Jaroslav Kubín