




ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

-  AKUSTICKÁ IZOLACE
-  TEPELNÁ IZOLACE 40mm
-  TEPELNÁ IZOLACE s AL polepem 25mm
-  TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 10mm
-  TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 20mm
-  POŽÁRNÍ IZOLACE 30min
-  POŽÁRNÍ IZOLACE 45min
-  POŽÁRNÍ IZOLACE 60min
-  POŽÁRNÍ IZOLACE 90min

-  PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
-  ODVODNÍ POTRUBÍ

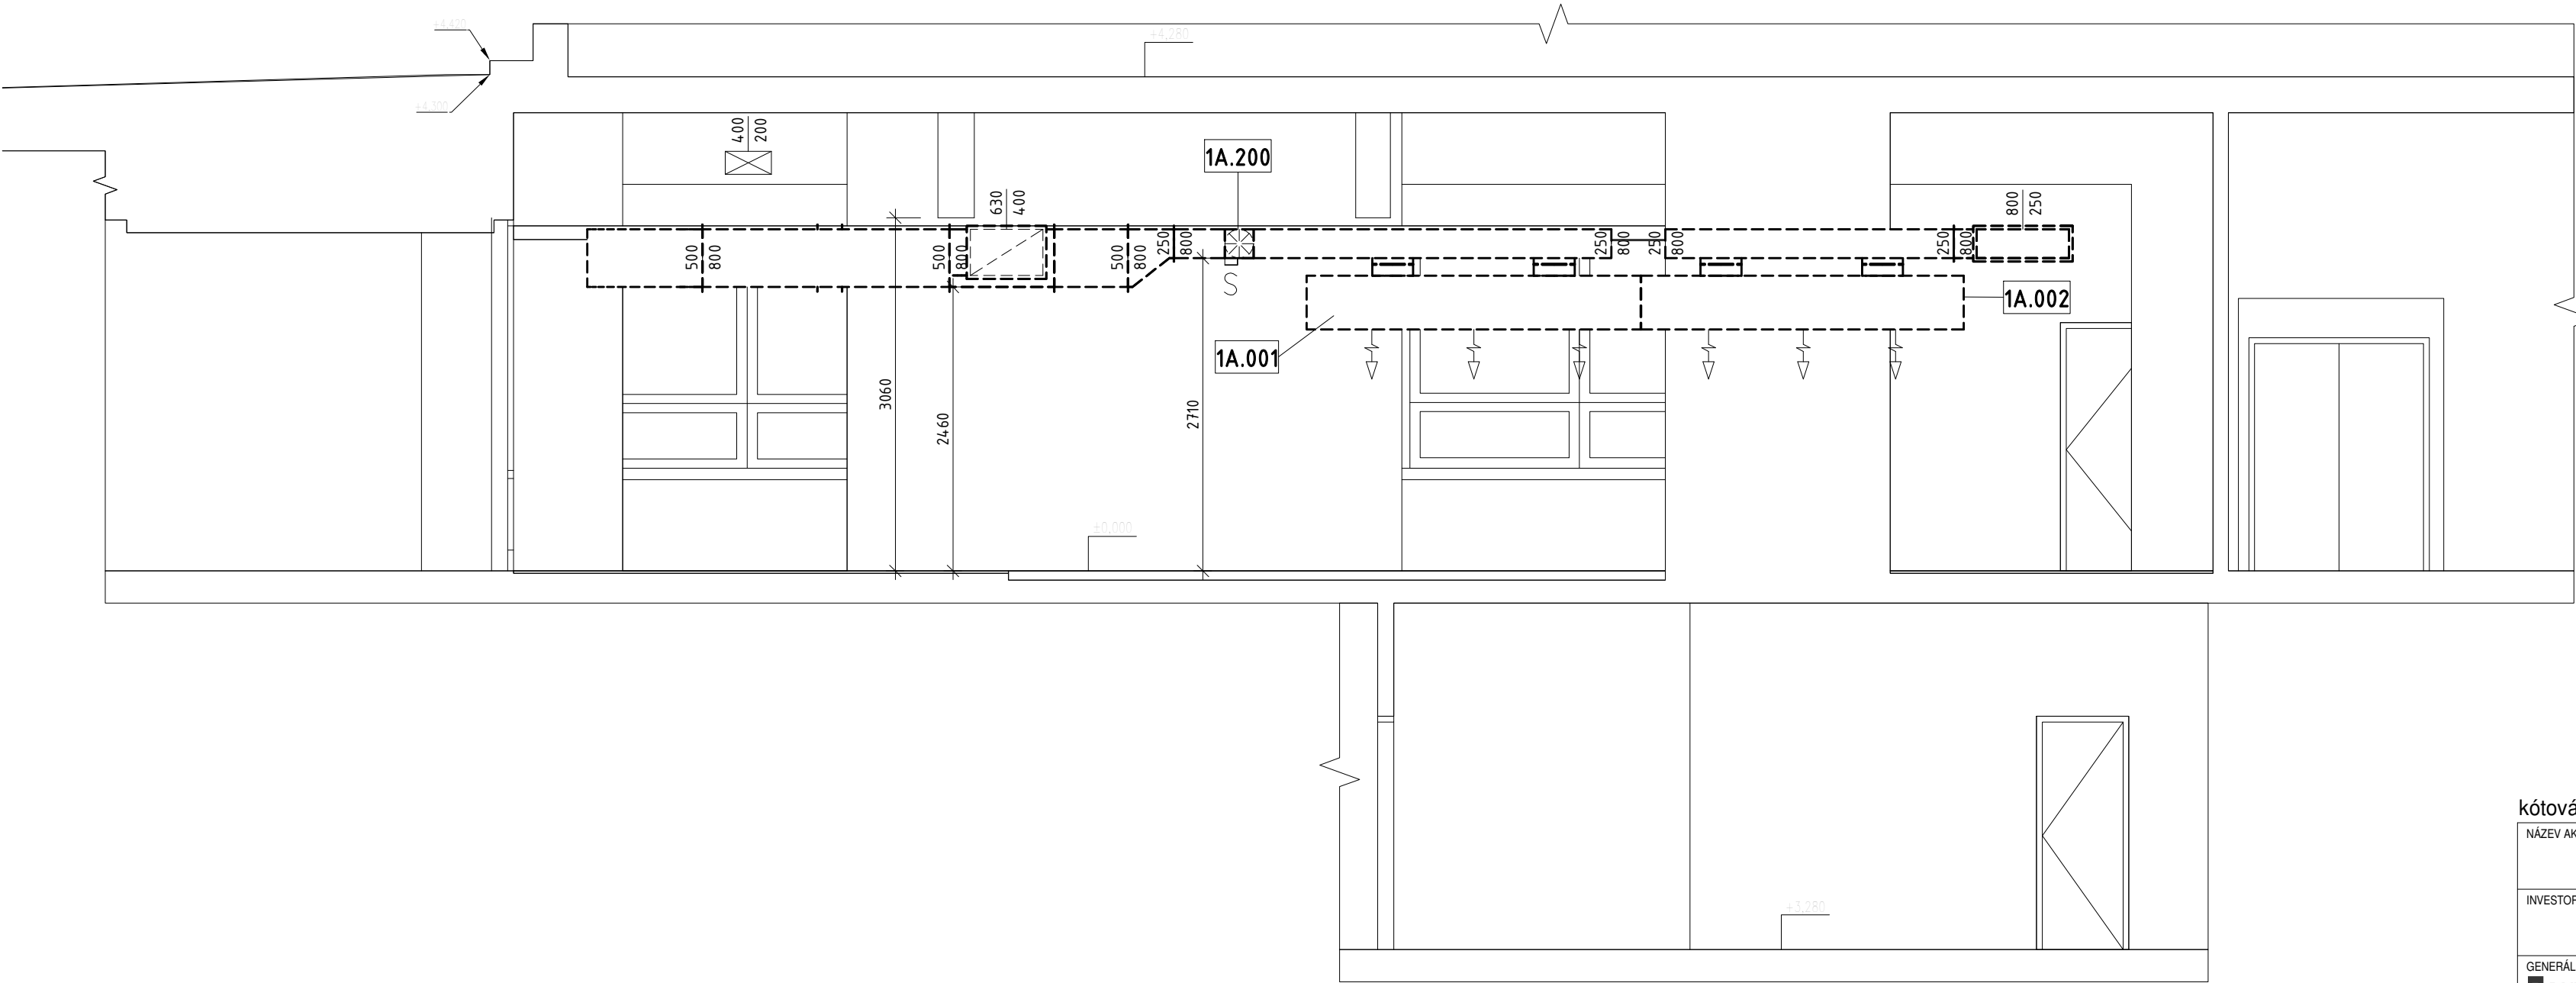

kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

NÁZEV AKCE: <b>Hotel Krystal - Gastro</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B ŘEŠENÉ ČÁSTI V 1.NP A 1.PP Josef Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veveslavín, parc. č. 278/4, k. ú. Praha -Veeslavín	
INVESTOR: Univerzita Karlova - Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 - Staré město	STUPEŇ: SP - dokumentace pro stavební povolení DATUM: 12/2024
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>CONTRACTIS</b> s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT	PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Petr Zdeněk Pod Formankou 539/7 149 00 Praha ČKAIT 0012071

ČÁST: <b>D.1.4.4 - Vzduchotechnika</b>				
NÁZEV VÝKRESU: <b>Řez</b>			MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	
INDEX: 702ds.15 PROJEKT	DSP STUPEŇ	D.1.4.4 ČÁST	- OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU: <b>0 0 4</b>