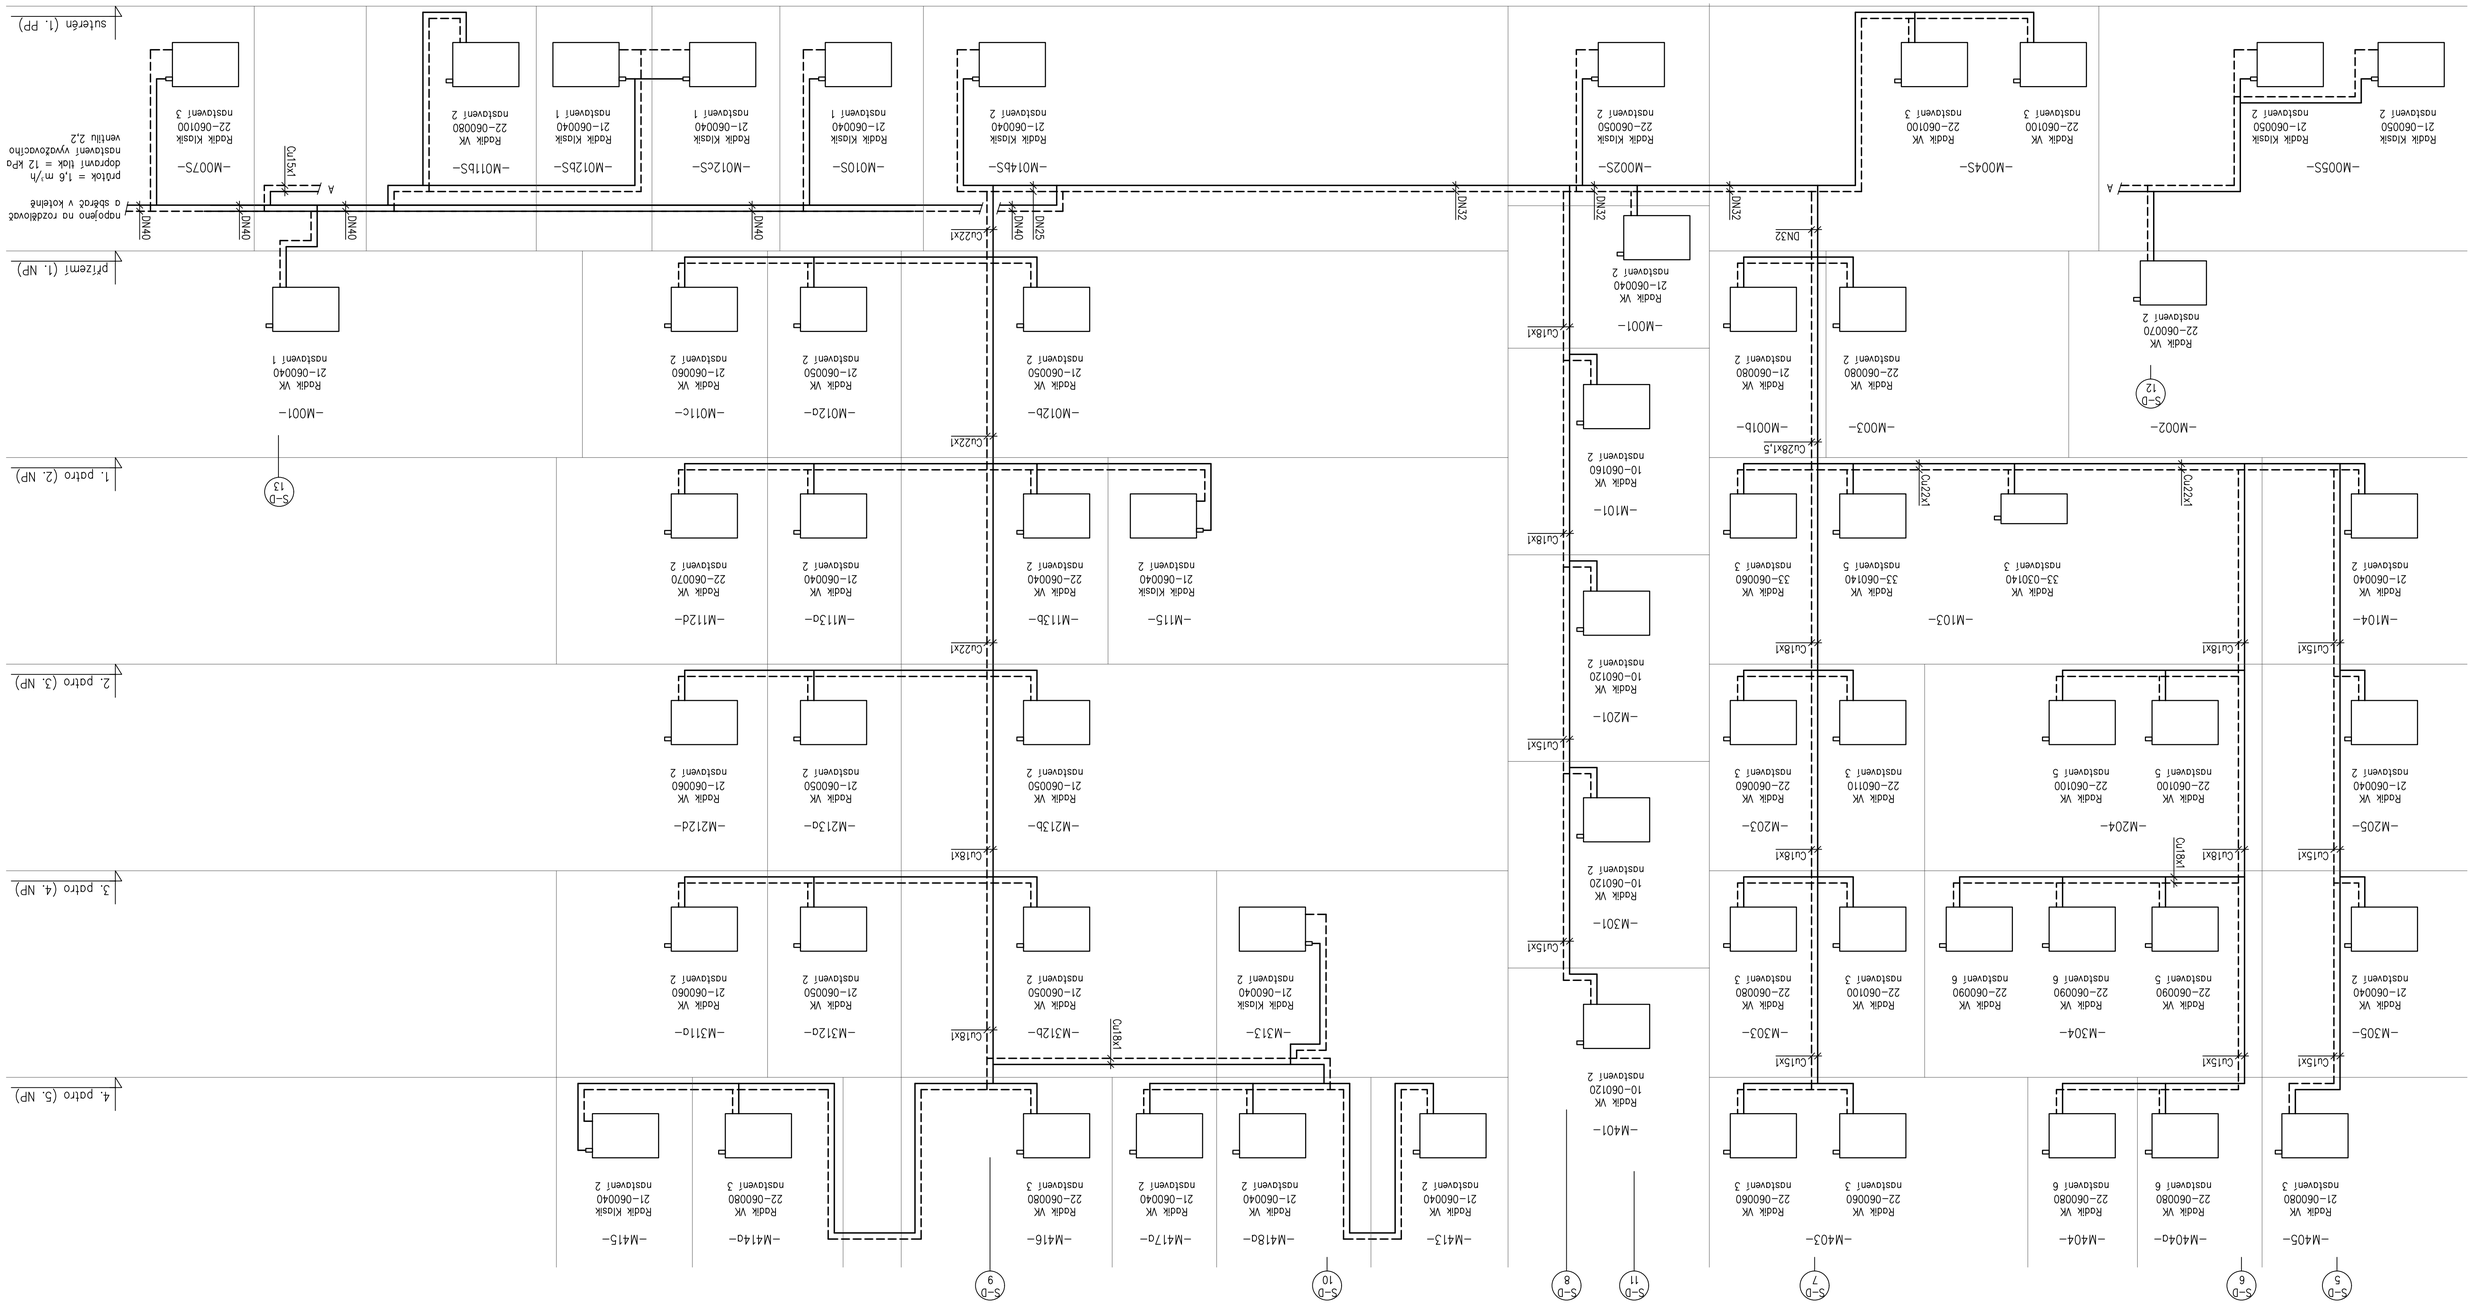

- neoktávové úseky jsou dimenze Cu15x1,
- tělesa Korado Radik VK jsou výkonová termostatickými ventily Heimeier VHV 4333) se stupnicí 1–6, po seřízení termostatické hlavice se nastaví na předepsaný stupeň
- tělesa Korado Radik Klasik jsou přípojná termostatickými ventily Heimeier V–exakt se stupnicí 1–6, po seřízení termostatické hlavice se nastaví na předepsaný stupeň
- pro nastavení viz návody či ventily je nutný speciální klíč, například Heimeier 3501–02.142
- potrubí otopné soustavy je vedeno převážně skrytě, dimenze jednotlivých úseků a jejich přesné napojení vychází z poskytnuté provozdělení projektové dokumentace s pozměnkami provedenými v průběhu realizace a napojení jednotlivých úseků může vykazovat drobné odchylky oproti skutečnosti.

ardeo, s.r.o.
projekty a realizace vytápění a ústřední topení
Ing. Štěpán Vinař
projektant
ič.o. 03881571, dič. CZ03881571
Jeremenkova 763/88, Praha 4 - Podolí, 140 00
ardeo
ardeo, s.r.o.
V413
DPS
3/2024
www.ardeo.cz
info@ardeo.cz

odpovědný projektant	Ing. Štěpán Vinař
projektant	ardeo, s.r.o. V413
zakázka	DPS
stupeň	3/2024
datum	
stavebník	Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
	Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
formát	1 × A4
akce	Modernizace plynové kotelny pro objekt Pedagogické fakulty UK
	Myslíkova 7, 116 39 Praha 1
měřítko	-
obsah	schéma otopné soustavy - větev severní - dvůr
objekt	vyvažení otopné soustavy
paré	09
číslo výkresu	