


DETAIL-01: PRÁH VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ 1:5

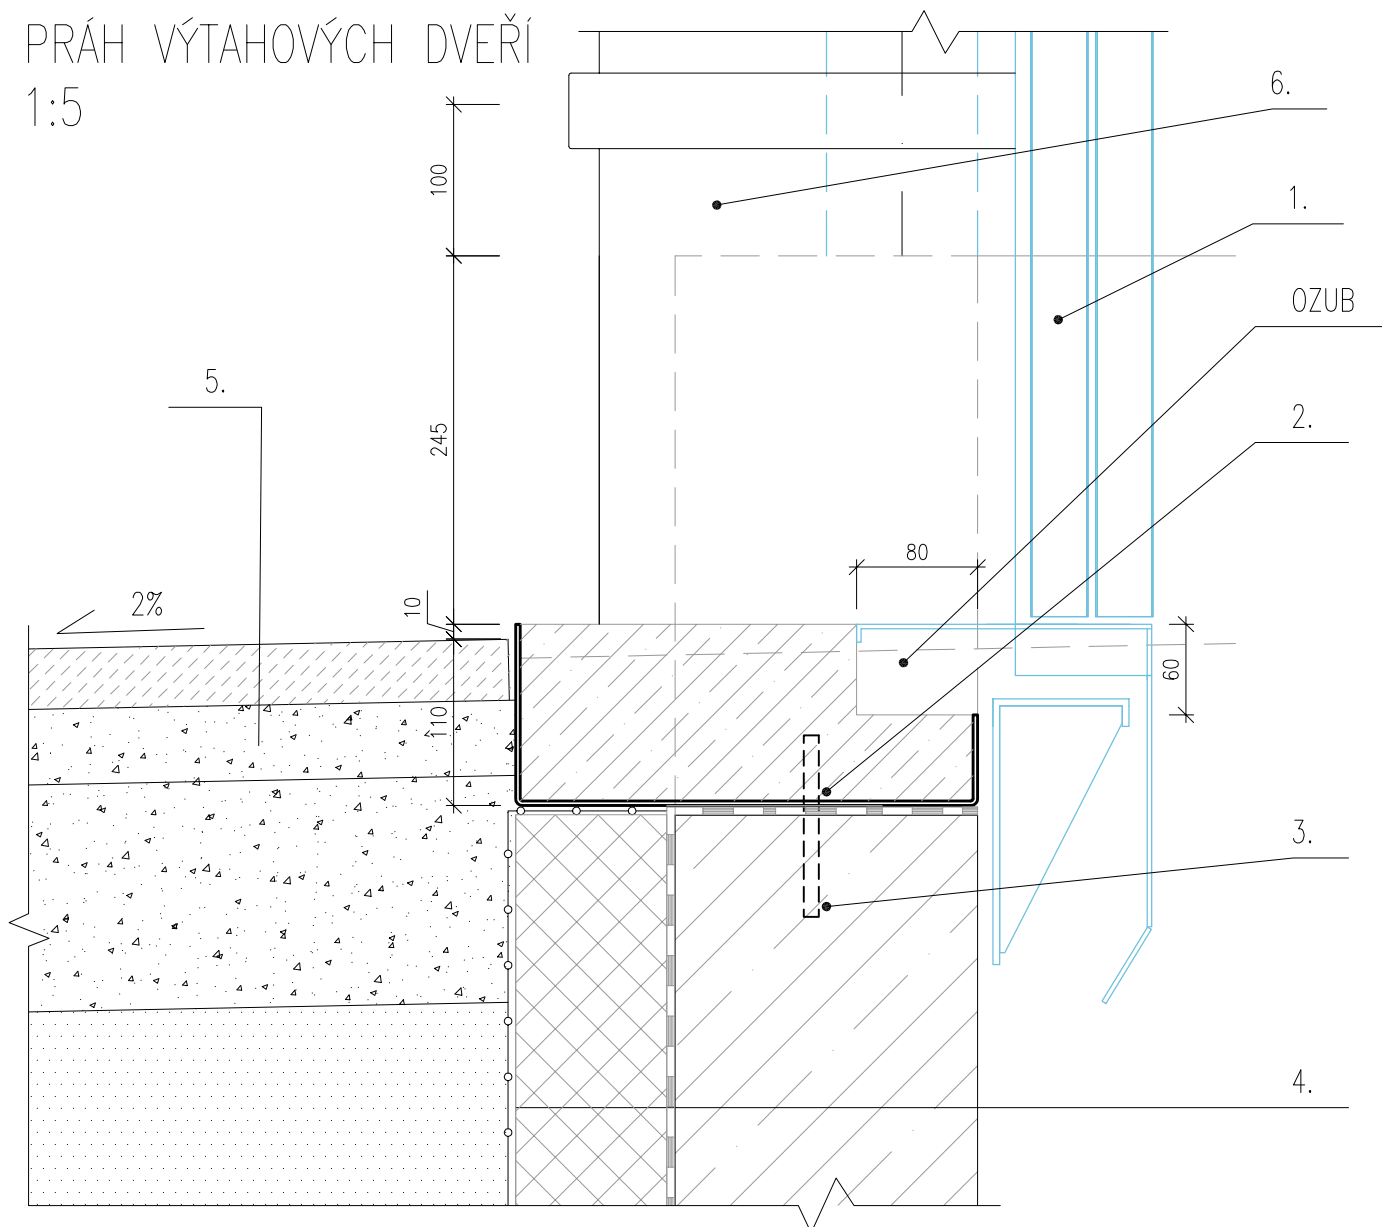

LEGENDA:

1. VÝTAHOVÉ DVEŘE VČETNĚ PŘECHODOVÉ LIŠTY
SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU
2. OCELOVÁ VANA, PLECH TL.3MM
VYLITÁ BETONEM C20/25, POVRCH BROUŠENÝ
3. CHEMICKÉ KOTVY 4xCH M10 WH KOTE POLY
4. SKLADBA SF06:

NOPOVA FÓLIE	4mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS	100mm
HYDROIZOLACE-2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	8mm
ŽELEZOBETON C20/25	200mm
PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	
5. SKLADBA SF04:

BETONOVÁ DLAŽBA	50mm
KLADECÍ VRSTVA FR.4-8mm	30mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16mm	50mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-63mm	100mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	

0 50 100 200mm

POZNÁMKA:
DETAIL NAPOJENÍ PROSKLENÉ FASÁDY NA ŽB KONSTRUKCI
JE REFERENČNÍ. DETAILNÍ ŘEŠENÍ BUDE PŘEDLOŽENO DODAVATELEM
SYSTÉMOVÉHO ZASKLENÍ!
DIMENZE NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST PROJEKTU.
VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ
JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
VÝTAH A SYSTÉMOVÉ ZASKLENÍ JE SAMOSTATNOU DODÁVKOU,
DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ PŘEDLOŽÍ DODAVATEL
STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY
MATERIÁLŮ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV!
VEŠKERÉ VÝROBKY UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU POUZE REFERENČNÍ!

Stupeň PD: DZS	
Část:	F.1.1.2.800. DETAILY
Měřítko:	1:5
Datum:	11/2013
Výkres č.	1.