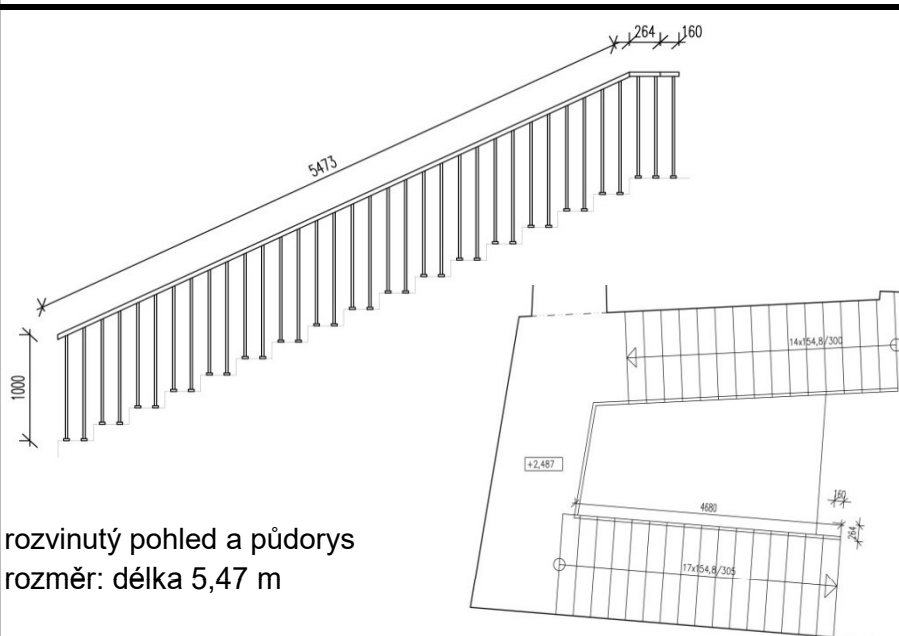


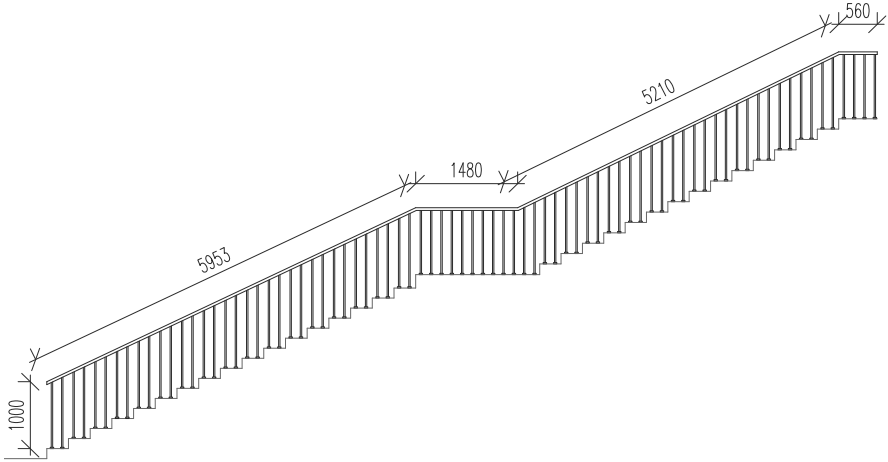
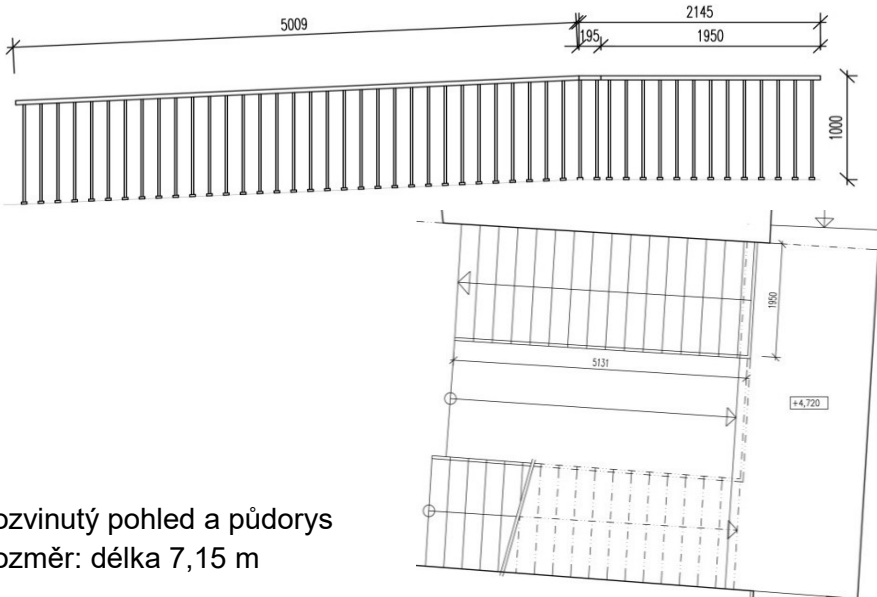
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 1a 0.16	 <p>rozvinutý pohled a půdorys rozměr: délka 5,47 m</p>	<p>schodišťové zábradlí vč. madla - repase dřevěné ergonomické madlo 40/80 výška zábradlí 1 m; celková kontrola vč. kotvení (10%) stojky ocelové, po ~ 150 mm, ukončeny mosaznou patkou</p> <p>oprava dřevěného madla - přebrousit, vyšpánovat; 1x fungicidní nátěr bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimořením; vrchní polyuretanový lak</p> <p>repase kovových částí - odstranění původních nátěrů, protikorozi a grafitový nátěr; dle úpravy TPZ1; mosazné části pouze vyčistit, přeleštit, doplnění chybějících či poškozených částí 10%</p> <p>materiál: madlo - dubové dřevo, kotevení ocel. pozink., mosazné krytky povrchová úprava dřeva: přimoření, polyuretanový lak</p>	5,5 bm

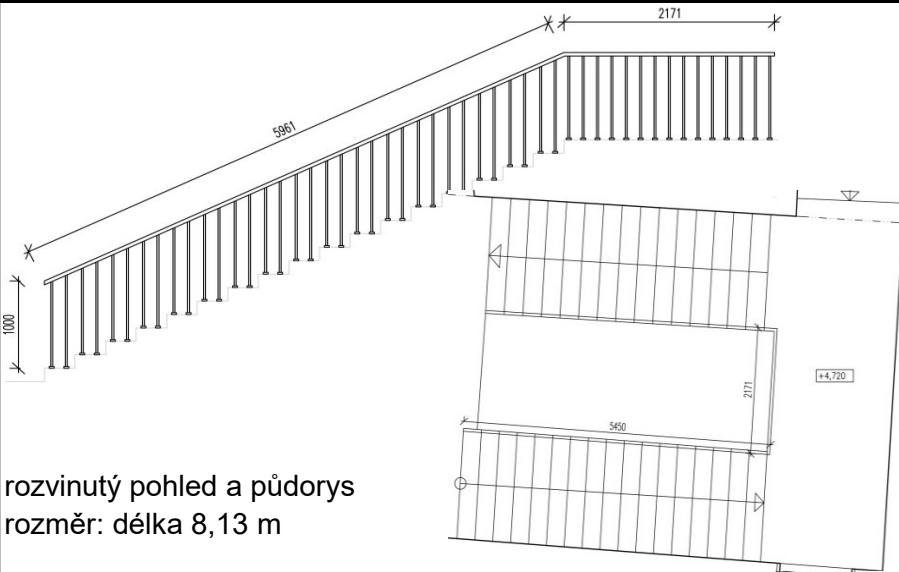
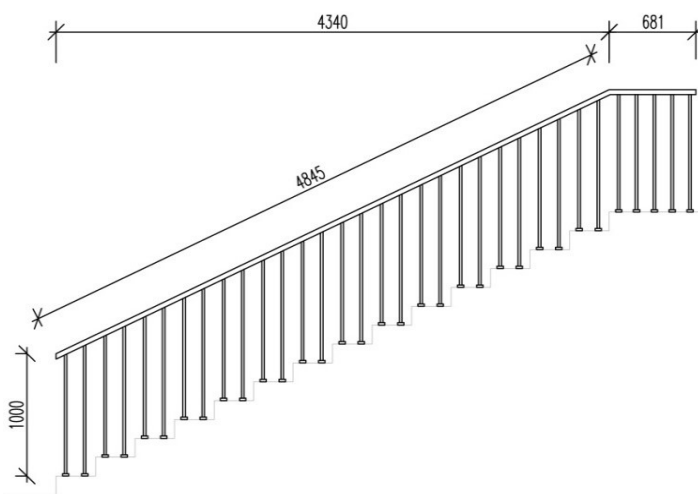
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 1b 1.26 1.27	 <p>rozvinutý pohled rozměr: délka 13,3 m</p>	DTTO schodišťové zábradlí vč. madla - repase	13,3 bm
TR 2 1.01	 <p>rozvinutý pohled a půdorys rozměr: délka 7,15 m</p>	DTTO schodišťové zábradlí vč. madla - repase	7,2 bm

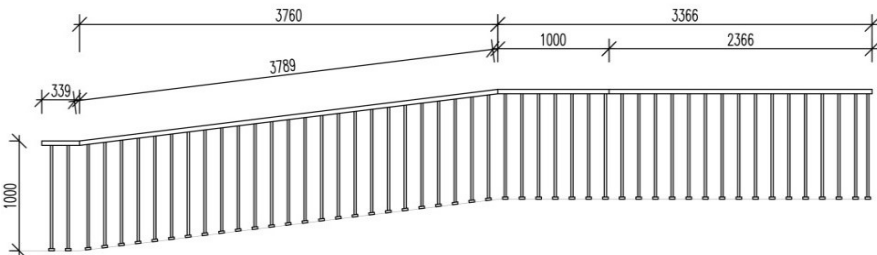


TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 3 1.25	 <p>rozvinutý pohled a půdorys rozměr: délka 8,13 m</p>	DTTO schodišťové zábradlí vč. madla - repase	8,1 bm
TR 4 1.24	 <p>rozvinutý pohled rozměr: délka 5,53 m</p>	DTTO schodišťové zábradlí vč. madla - repase	5,5 bm

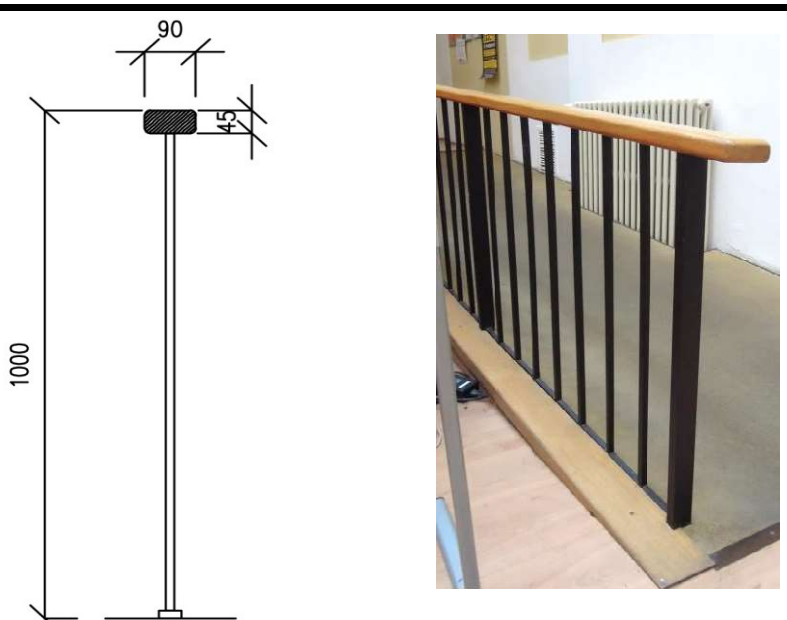
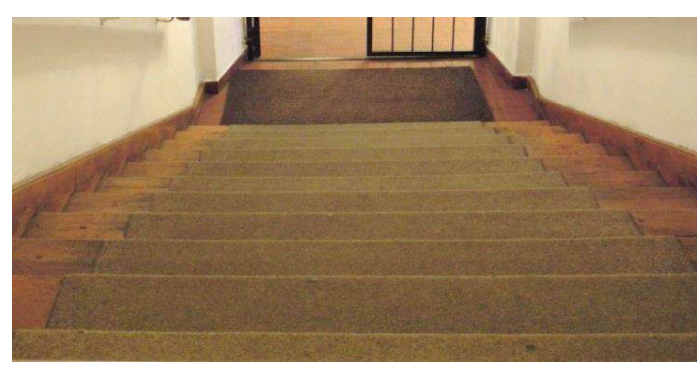
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 5 2.01	 <p>rozvinutý pohled rozměr: délka 7,5 m</p>	DTTO schodišťové zábradlí vč. madla - repase	7,5 bm
TR 6 0.10	 <p>rozměr: délka 4,1 m</p>	<p>schodišťové madlo - repase přebrousit a vyšpánovat dřevěné madlo nátěr 1x fungicidní bezbarvý, 1x olejový nátěr s přimoření dle původního odstínu, 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku</p> <p>kontrola a obnovení kotvení do zdiva (15%)</p> <p>repase kovových částí - odstranění původních nátěrů, protikorozi a grafitový nátěr; dle úpravy TPZ1</p>	2x 4,1 bm
TR 7 led.31	 <p>rozměr: délka 6 m</p>	<p>schodišťové madlo - repase přebrousit a vyšpánovat dřevěné madlo nátěr 1x fungicidní bezbarvý, 1x olejový nátěr s přimoření dle původního odstínu, 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku</p> <p>kontrola a obnovení kotvení do zdiva (15%)</p> <p>repase kovových částí - odstranění původních nátěrů, protikorozi a grafitový nátěr; dle úpravy TPZ1</p>	6 bm

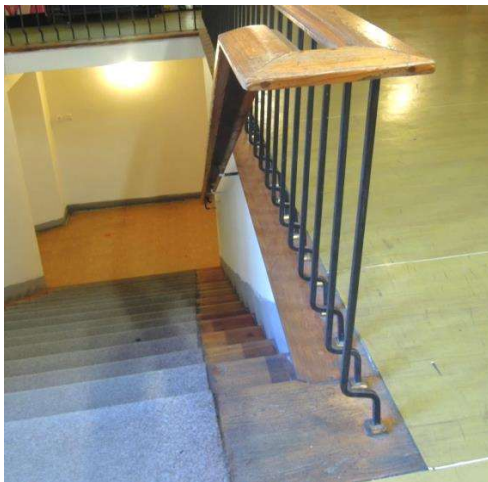

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 8 0.11	 rozměr: délka 11,7 m	zábradlí - revize vč. podkladní desky šířky 200 mm prohlédnout stávající novodobé zábradlí ve velmi dobrém stavu v případě potřeby obnovit grafitový nátěr kovových částí (10%) dřevěná madla a podkladovou desku přebrousit, opatřit bezbarvým fungicidním nátěrem bezbarvým, 1x olejový nátěr s přimořením; vrchní PU lak	11,7 bm
TR 9 1.31 0.10	 stupně 12 m2; délky stupňů ~ 2,3 m; počet 14x sokl 20 bm	dřevěný obklad stupňů schodiště a soklu nástupní a střední rameno schodiště; obklad vč. výstupních stupňů sokl výšky ~120 mm (nástupní rameno schodiště a první mezipodesta) dřevěné desky tl. 55 mm na šířku stupně s přesahem ~27 mm profilovaný přesah materiál: dřevo tvrdé přebrousit, případně vyšpánovat povrch; nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimořením dle původního odstínu, 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém celková kontrola a výměna či doplnění poškozených prvků (20%)	stupně 12 m2 sokl 20 bm




TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 10 1.31	 <p>stupně 12,6 m2; délky stupňů ~ 2 m; počet 17x deska pod zábradlím 7,5 bm</p>	<p>dřevěný obklad stupňů schodiště a desky pod zábradlím výstupní rameno schodiště; obklad vč. výstupních stupňů a desky pod zábradlím na podestě a rampě šířky 200 mm dřevěné desky tl. 55 mm na šířku stupně s přesahem ~27 mm profilovaný přesah materiál: dřevo tvrdé přebrousit, případně vyšpánovat povrch; nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přiměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém</p> <p>celková kontrola a výměna či doplnění poškozených prvků (20%)</p>	<p>stupně 12,6 m2</p> <p>deska 7,5 bm</p>
TR 11 1.24 1.25	 <p>stupně 11 + 11,3 m2; délky stupňů ~ 1,9-2,1 m; počet 18x+15x deska pod zábradlím 2,1 bm</p>	<p>dřevěný obklad stupňů schodiště a desky pod zábradlím nástupní i výstupní rameno schodiště; obklad vč. výstupních stupňů a desky pod zábradlím na podestě šířky 200 mm dřevěné desky tl. 35 mm na šířku stupně s přesahem ~27 mm vkládaná profilovaná lišta pod přesah tl. 20 mm materiál: dřevo tvrdé přebrousit, případně vyšpánovat povrch; nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přiměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém</p> <p>celková kontrola a výměna či doplnění poškozených prvků (20%)</p>	<p>stupně 22,3 m2</p> <p>deska 2,1 bm</p>

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
TR 14 2.01	 <p>stupně 8,6+7,8 m2; délky stupňů ~ 1,5 +1,65 m; počet 18x + 15x deska pod zábradlím 1,8 bm</p>	<p>dřevěný obklad stupňů schodiště a desky pod zábradlím rameno schodiště; obklad vč. výstupního stupně a desky pod zábradlím na podestách a rampě šířky 200 mm dřevěné desky tl. 35 mm na šířku stupně s přesahem ~27 mm vkládaná profilovaná lišta pod přesah tl. 20 mm</p> <p>nutno ověřit výšku pod kazetováním stávajícího dřevěného obkladu</p> <p>přebrousit, případně vyšpánovat povrch; nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle původního odstínu, 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém</p> <p>celková kontrola a výměna či doplnění poškozených prvků (20%)</p>	stupně 16,4 m2 deska 1,8 bm
TR 15 0.12	 <p>stupně 2,6 m2; délky stupňů 2,3 m; počet 4x</p>	<p>stávající dřevěné schodiště novodobé</p> <p>celodřevěná konstrukce schodiště vč. obkladu stupnic a podstupnic</p> <p>šetrně rozebrat, položit sítě a znovu sestavit</p> <p>prohlédnout jednotlivé kusy, vyměnit poškozené části (15%) pochozí desky přebrousit, opatřit bezbarvým fungicidním nátěrem bezbarvým, 1x olejový nátěr s přimořením; vrchní PU lak - nátěr pro zátěžový systém</p>	2,6 m2
TR 16 0.12		<p>dřevěný obklad stupňů schodiště</p> <p>prohlédnout jednotlivé kusy, vyměnit poškozené části (20%)</p> <p>pochozí desky přebrousit, opatřit bezbarvým fungicidním nátěrem bezbarvým, 1x olejový nátěr s přimořením; vrchní PU lak - nátěr pro zátěžový systém</p>	1,3 m2